


資料の訂正について

「平成25年度第4回利根川水系渇水対策連絡協議会幹事会（臨時）資料」の3ページ下段

③北千葉導水路は6月3日より運用を開始し、7月18日までに最大13m³/s、総量約1,684万m³（36日間）の導水をしています。（図-4）

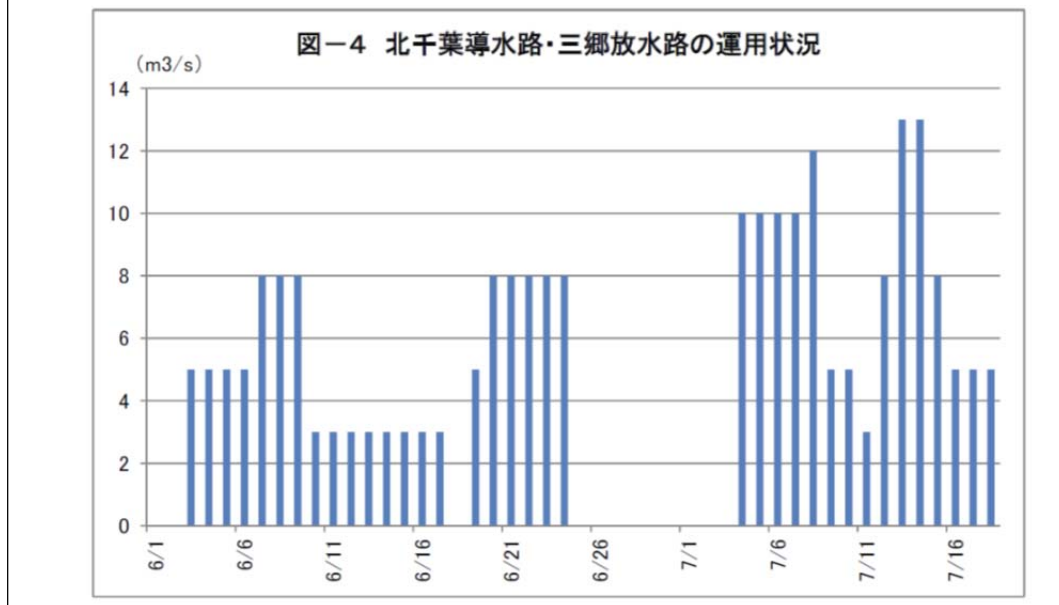

上記の記載となっていたものを、下記のとおり訂正します。（赤字は訂正箇所）

③北千葉導水路は6月3日より運用を開始し、7月18日までに最大12m³/s、総量約1,634万m³（33日間）の導水をしています。（図-4）

