

古ヶ崎取水ラバー堰（ゴム引布製起伏堰）の状況について

平成29年3月末に江戸川と坂川網の水を仕切る古ヶ崎取水ラバー堰（平成3年3月設置）の劣化断裂を発見しました。エアーが漏れるためラバー堰の起立が難しい状況です。


当面の運用は下記のとおり。4月28日より運用開始しています。

- ・ 古ヶ崎取水ラバー堰を**倒伏**のまま、古ヶ崎浄化施設ポンプを**稼働**

古ヶ崎浄化施設ポンプを停止すると「ふれあい松戸川」への流入水がなくなり、水環境に大きな影響が出るため古ヶ崎浄化施設ポンプを稼働。そのため、坂川の水位は、江戸川の水位に影響を受けることになる。

- ・ 赤塚ラバー堰 **起立**

但し、坂川網水量によっては倒伏

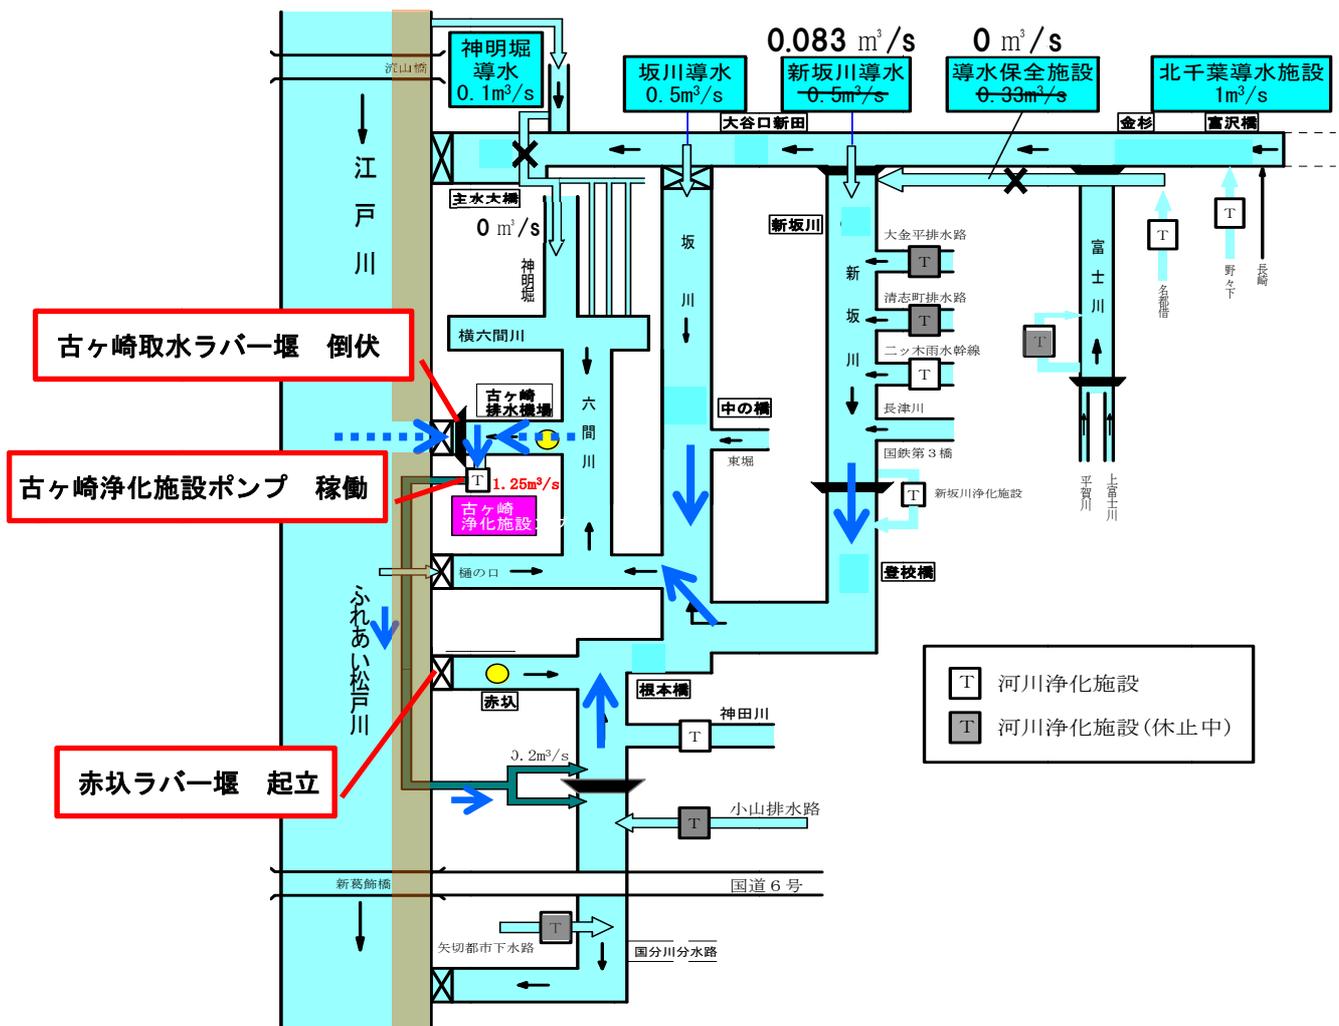

坂川網の水質状況（BOD）

坂川 古ヶ崎地点、赤塚地点の水質状況です。今後も水環境についてモニタリングしていきます。

