

■外環オープンハウスイアンケート結果

来場者にご記入いただいたアンケートについて集計しています。（アンケート用紙は末ページ）

◇会場名：東大泉2丁目常設会場


◇日時：平成29年7月31日（月） 16時00分～20時00分

◇来場者：59人


◇回答者：39人

◇アンケートの結果概要について

回答者属性

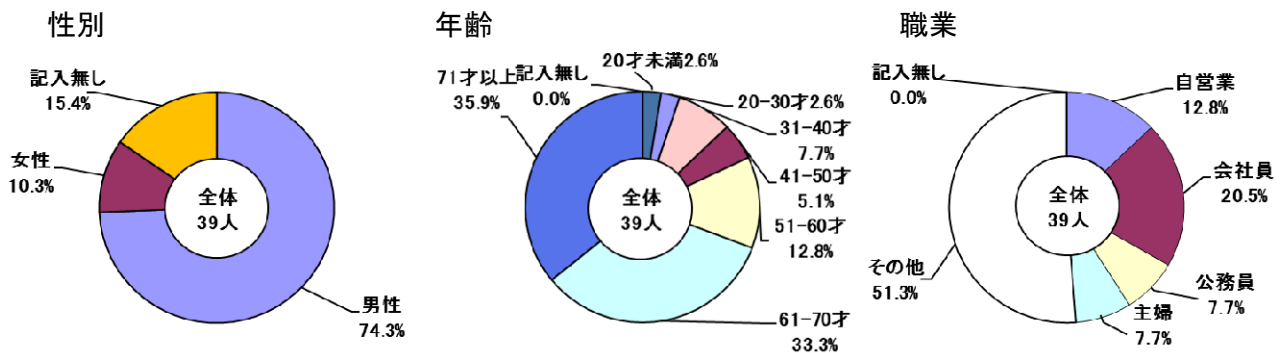

外環オープンハウスの展示内容についての印象

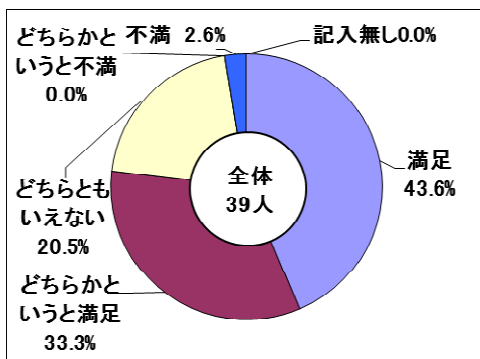


- 正確な情報を得られたのは満足。未定の事項が多く、今後の展開が見通せない。
- 展示はよくできている。シールドマシンの構造が、ある程度分かった。
- 丁寧に説明してもらった。現場に具体的な工事内容を、分かり易く表示して欲しい。
- 外環道の工事が本格化することが分かり、ますます見に行きたくなった。

今後の『外環オープンハウス』の運営に期待すること

- オリンピックまでに完成して欲しい。
- より新しい進捗情報を提供して欲しい。
- 係の方の説明もよかったと思う。
- 外環道及び外環の2の工事・建設後の環境・住民への影響について配慮し、工事を続行するか否か見直しをしてもらいたい。追って質問など、提出させていただく。
- ホームページで、常時オープンにして欲しい。
- 世界レベルの規模、掘削技術に強く関心がある。今後とも発展させていって欲しい。
- 大変だと思いますが、頑張ってください。
- 現在の状況を知らせてもらえてよかった。説明者は若い女性の方が良い。
- パネルは毎日見学できるようにして欲しい。
- 道路を早めに決めて欲しい。
- 疑問にきちんと答えて欲しい。八の釜の森の保全主体、大泉からのシールドマシンの発進時期、工期の予定について尋ねたが、明確な回答が得られなかった。
- 沿線住民の意見を言える機会を作って欲しい。東京都の担当者も運営に参加し、外環の2についても質問できるようにして欲しい。
- いろいろな動きに対して今回のように説明して頂けると、よく理解できる。近所の方の噂話に惑わされている人も多くいると感じるので、説明会で払拭して欲しい。
- 外環道の工事スケジュール。

地域の課題について

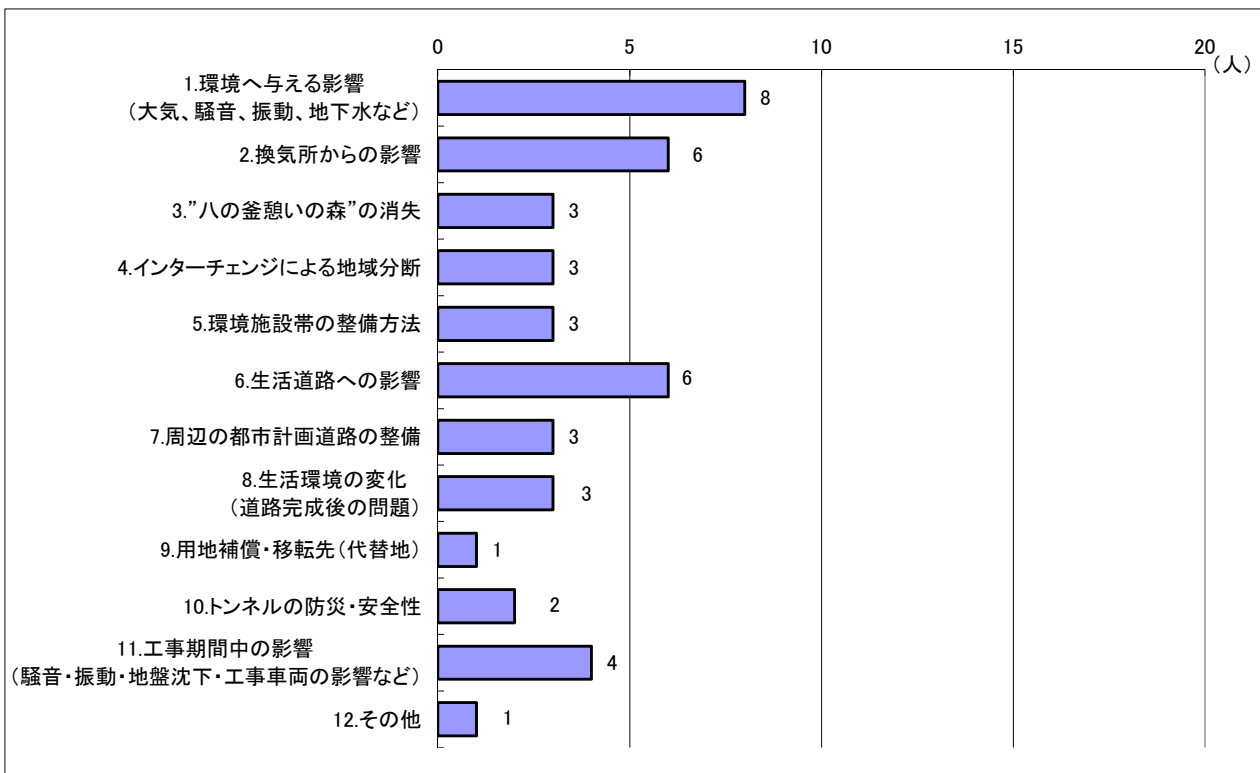

- トンネル内の排気は、浄化してから排出して欲しい。

今後必要な情報について

その他自由意見

- 今日の説明は分かりやすかった。
- 外環の2の今後の見通しについて、できるだけ明確な情報を望む。
- オープンハウスで出した要望に対して、対応して頂き感謝している。
- 【名称】目白通りIC→大泉南IC(大泉南 練馬 環八 目白通り)
青梅街道IC→関町南IC(関町南 西東京 武蔵野 杉並)
東八道路IC→三鷹IC(三鷹 調布 世田谷 杉並)
中央JCT→三鷹JCT
東名JCT→世田谷JCT



アンケートの記入にご協力ください。

外環オープンハウスアンケート

【平成 29 年 月 日】

あなたご自身について、お聞かせください。 (さしつかえない範囲でご記入または該当する番号を○で囲んでください。)					
お住 まい	区・市			現住所に お住まいに なってから の年数	年
年 齢	1. 20才未満 4. 41~50才 7. 71才以上	2. 20~30才 5. 51~60才	3. 31~40才 6. 61~70才	性 別	1. 男性 2. 女性
ご職業	1. 自営業 2. 会社員 3. 公務員 4. 主婦 5. 学生 6. その他				

1. 『外環オープンハウス』開催を何でお知りになりましたか。
(該当する番号を○で囲んでください。 ※複数回答可)

1. 案内ちらし 2. 区市の広報誌 3. 公共施設の掲示板
4. 外環事務所ホームページ 5. 知人等の紹介 6. その他 ()

2. 『外環オープンハウス』のパネルや模型などによる展示内容はいかがでしたか。
(該当する番号を○で囲み、その理由も記載ください。 ※○はひとつのみ)

1. 満足 2. どちらかという満足 3. どちらともいえない
4. どちらかという不満 5. 不満

理由：

3. 今後の『外環オープンハウス』の運営に期待することは何ですか。

【裏面もご記入下さい】

4. 地域の課題についてご意見をお聴かせください。

外環が整備された場合、とくに大泉ジャンクション・目白通りインターチェンジ及び青梅街道インターチェンジ周辺においては、地上部の土地の改変、換気所の設置、地域分断の問題など、地上部への影響を伴うため、これまで皆さんからさまざまなご意見を頂いてまいりました。

① 外環が整備されることに伴い、どのようなことが懸念されるとお考えですか。
(該当する番号を○で囲んでください。 ※ 複数回答可)

1. 環境へ与える影響（大気・騒音・振動・地下水など）
2. 換気所からの影響
3. “八の釜憩いの森”について
4. インターチェンジによる地域分断
5. 環境施設帯の整備方法
6. 生活道路への影響
7. 周辺の都市計画道路の整備
8. 生活環境の変化（道路完成後の問題）
9. 用地補償・移転先（代替地）
10. トンネルの防災・安全性
11. 工事期間中の影響（騒音・振動・地盤沈下・工事車両の影響など）
12. その他（）

② 具体的なご意見がありましたらお聴かせください。

5. 今後どのような情報が必要とお考えですか。

6. その他、外環に関して何でも結構ですからご意見をお聴かせください。

ご協力ありがとうございました。お帰りの際、係員にお渡してください。