

令和7年9月17日
関東地方水質汚濁対策連絡協議会
利根川上流通報連絡センター
利根川上流河川事務所

渡良瀬川支川与良川で水質事故が発生しました。

【第1報（速報）】

令和7年9月17日現在、渡良瀬川支川与良川の栃木県小山市下生井地先、野木町友沼地先付近の農業用集落排水処理施設から汚水が流出する水質事故が発生しました。

- ・令和7年9月13日に小山市の排水処理施設（日最大処理量 407m³）及び野木町の排水処理施設（日最大処理量 106m³）で発生した配線盗難による機器の不具合により、汚水が近傍の水路・与良川を経由し渡良瀬川に流出していました。（現在、河川への流出は止まっています。）
- ・流出していた汚水は、簡易処理（塩素投入）をしていました。
- ・なお、流出量は毎秒最大約 0.006m³ であり、現在の渡良瀬川の河川流量に対して約 1/8,000 です。
- ・現在、水質調査を実施しており、結果が判明次第、ホームページで公表いたします。
- ・今後の状況については詳細が判明次第、記者発表をいたします。

<発表記者クラブ> 竹芝記者クラブ、神奈川建設記者会、埼玉県政記者クラブ、茨城県政記者クラブ、栃木県政記者クラブ、刀水クラブ・テレビ記者会、千葉県政記者会

<渡良瀬川への影響等に関する問い合わせ先>

関東地方整備局 利根川上流河川事務所

電話：0480-52-3957（課直通） FAX：0480-52-7883

副所長 池上（いけがみ）（内線：205）

管理課 森（もり）（内線：331）

関東地方整備局 河川部河川環境課

電話：048-600-1336（課直通） FAX：048-600-1379

河川環境課 課長 藤原（ふじわら）（内線：3651）

建設専門官 田島（たじま）（内線：3652）

<事故内容に関する問い合わせ先>

小山市 建設水道部 下水道施設課

電話：0285-22-9697（課直通） FAX：0285-23-0342

下水道施設課 課長 北田（きただ）


野木町 産業建設部 上下水道課

電話：0280-57-4165（課直通） FAX：0280-57-3945

上下水道課 課長 清水（しみず）

位置図

水質事故発生箇所：栃木県小山市下生井地先、野木町友沼地先

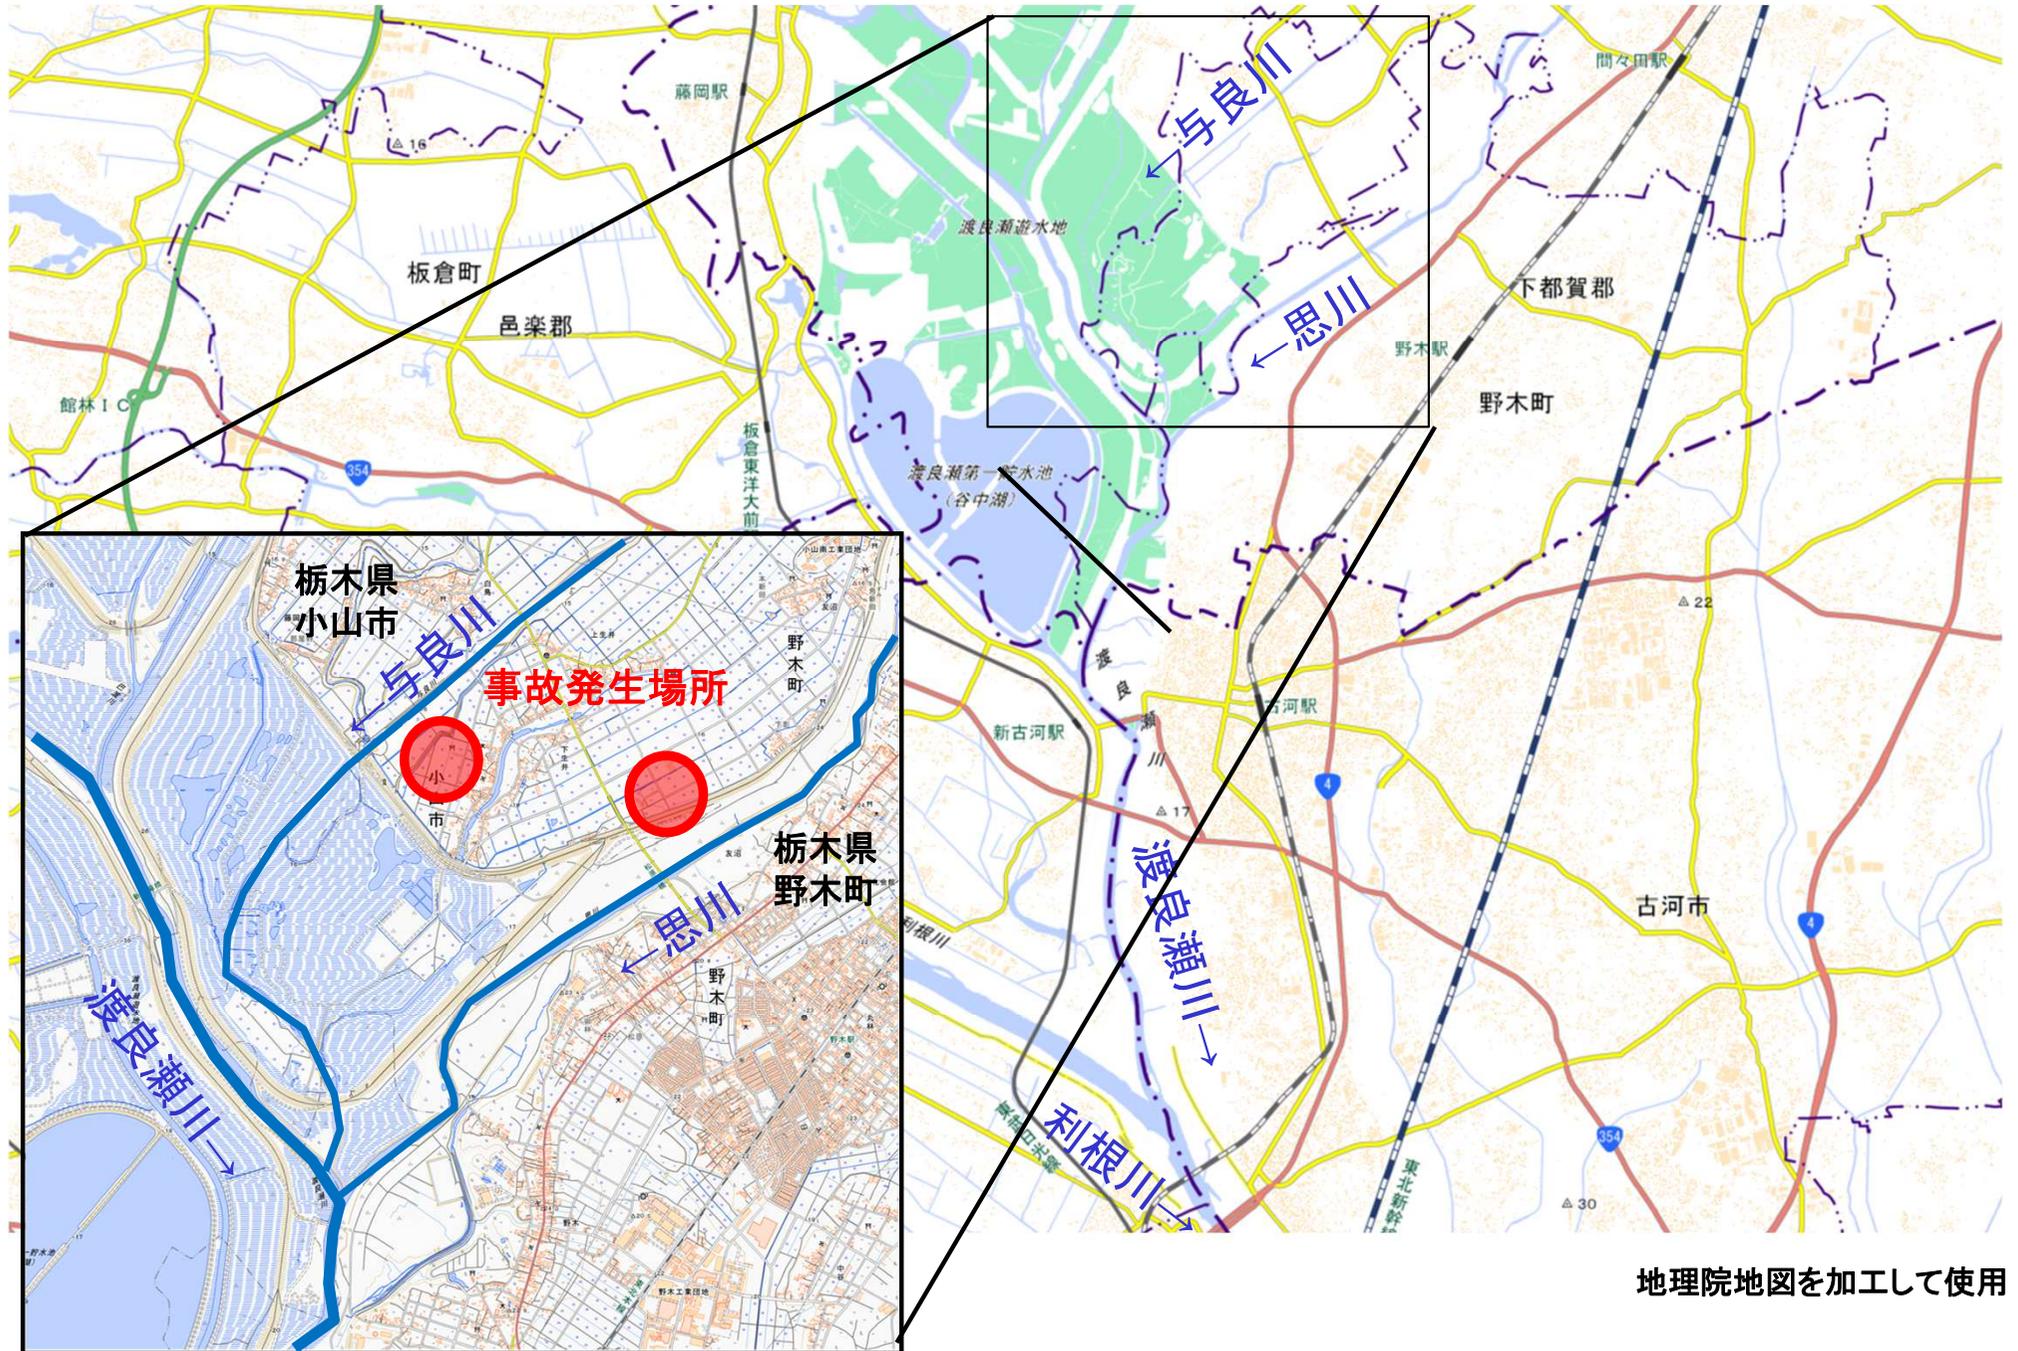

地理院地図を加工して使用