

もと
主水だより

第81号 令和2年 6月30日発行

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 松戸出張所
〒271-0042 松戸市主水新田102
TEL 047(343)3722

北千葉導水路の試験送水を行います


令和2年7月21日（火）、22日（水）、28日（火）、29日（水）の間、北千葉導水路の試験送水を実施します。（7月30日（木）は予備日。）近年、江戸川の流況悪化に伴う都市用水送水の必要性は高まる傾向にあることから、今後 $30\text{m}^3/\text{s}$ 送水を行う場合の準備として試験送水を行い、施設の健全性等の確認を行います。



北千葉導水路放流口
通常時（維持用水） $1\text{m}^3/\text{s}$ 送水



北千葉導水路放流口
都市用水送水時 $14\text{m}^3/\text{s}$ 送水（H30実施）

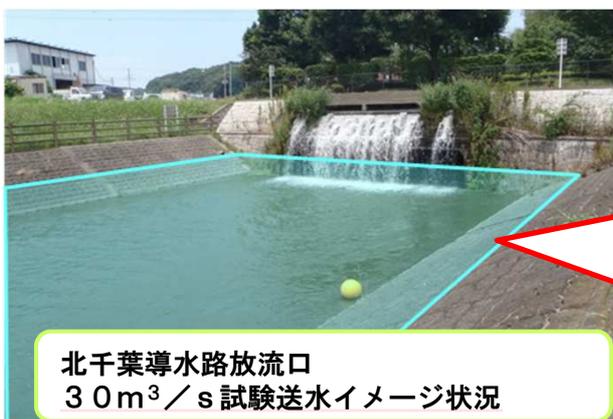

北千葉導水路放流口
 $30\text{m}^3/\text{s}$ 試験送水イメージ状況

試験送水中は坂川の水量が増え、水位も大きく変動しますので、河川に近づかないようお願いいたします。

坂川放水路の樹木伐採


北千葉導水路の試験送水に伴い、水の流れが阻害されることを防ぐため、坂川放水路の伐採を実施しております。



坂川放水路の樹木伐採状況

除草した刈草の現地焼却について

堤防で除草した刈草（松戸市内）を昨年度に引き続き河川敷内で焼却を行います。焼却にあたっては松戸市消防局馬橋消防署の指導の下、風向き・残り火等に十分注意し、出来る限り煙が出ないように工夫して行いますので、ご理解とご協力を御願いたします。

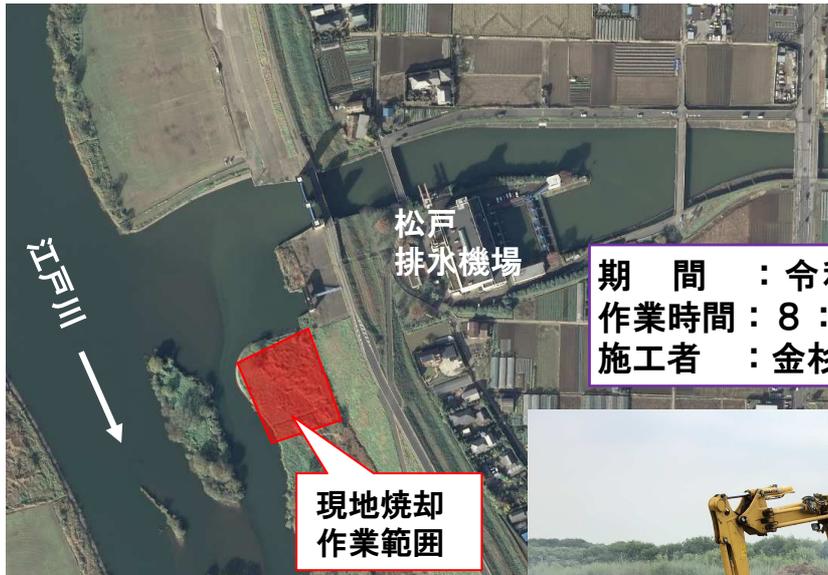

期 間 : 令和2年7月1日～7月下旬頃
作業時間 : 8:00～17:00 (平日)
施工者 : 金杉建設(株)



刈草焼却の実施状況

写真館



あとかき

左記の写真は、埼玉県道路公社にて施工を行っていた（仮称）三郷流山橋の仮設棧橋撤去の状況写真です。

現在は、出水期のため河川工事ができませんが、出水期後、11月頃から引き続き工事を行うこととなります。

主水だより編集責任者:管理第二係 中西」

出張所だよりは江戸川河川事務所のホームページに(<http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa>)掲載しています。