


日光砂防事務所では、日光市及び日光砂防ボランティア協会と連携し、毎年GW前及び夏休み前に一般利用の多い管内砂防施設と近接した公園・遊歩道等の安全点検を実施しており、令和6年7月8日に夏休み前の安全利用点検を実施しました。
河川では安全に留意し、自然を楽しみましょう。

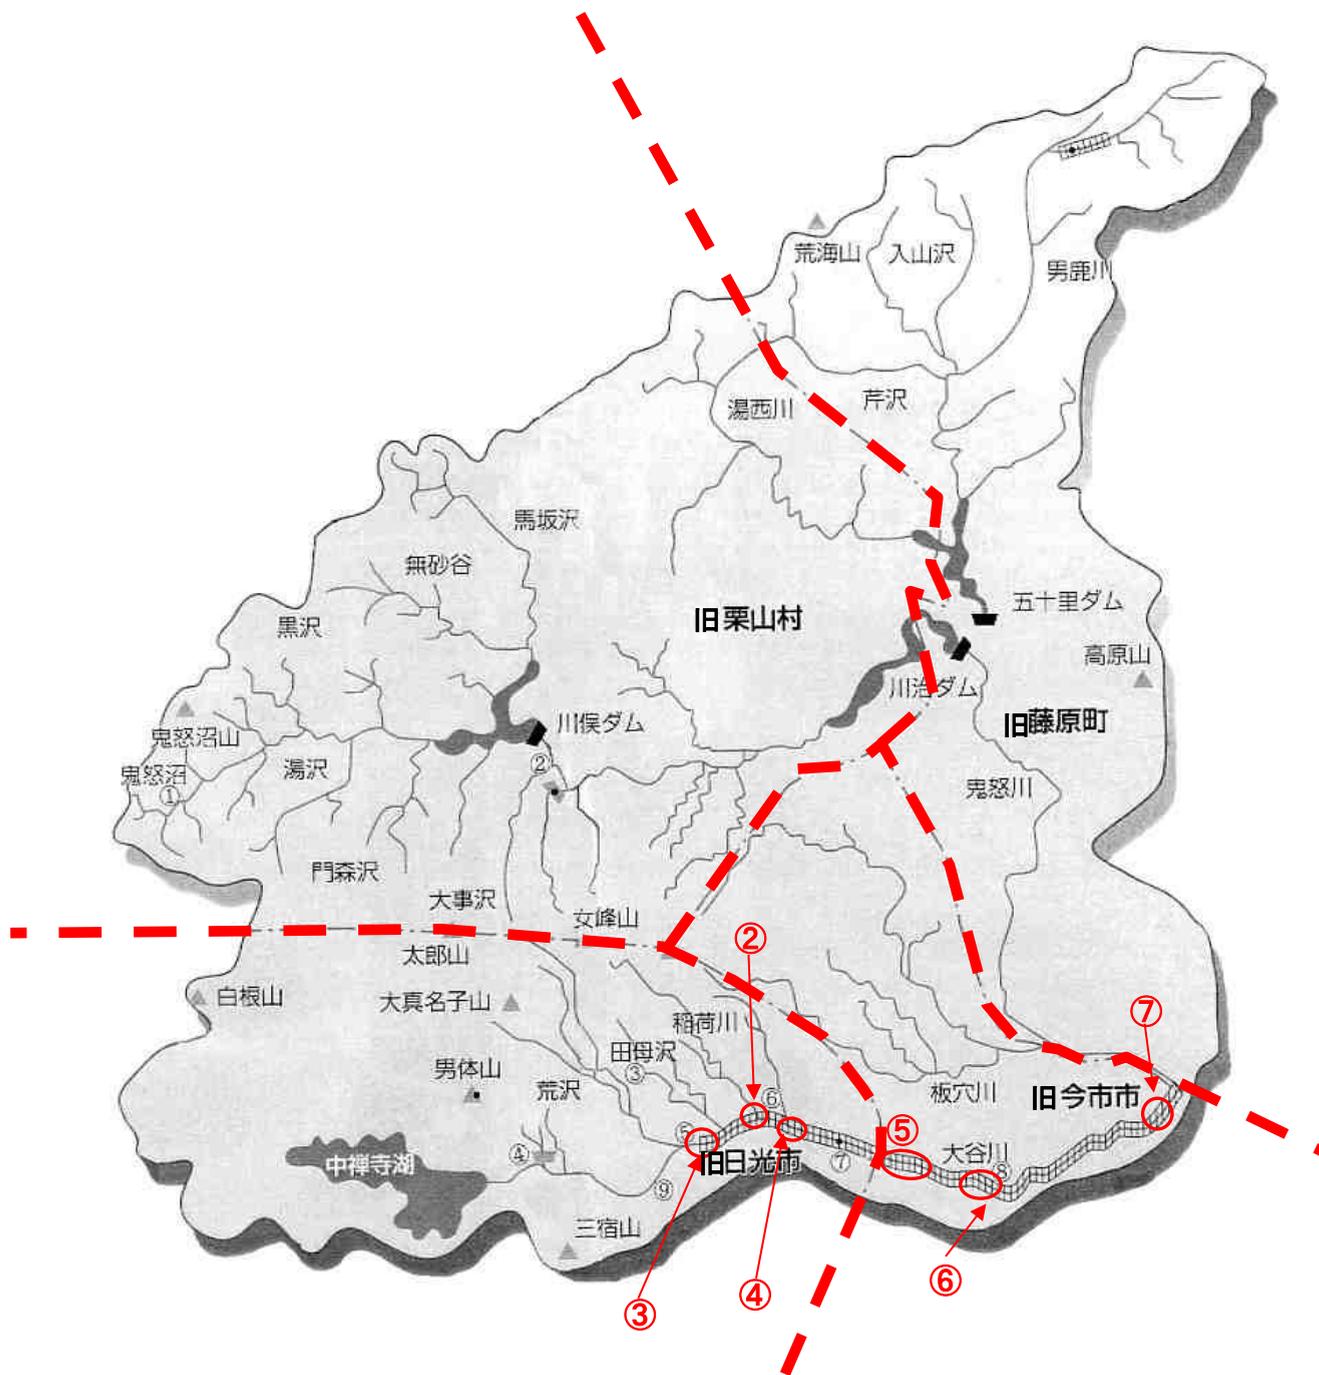

- ② 稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)
- ③ 大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④ 大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤ 大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥ 大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦ 大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所									1/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置	
		左右岸		区域番号								
利根川	稲荷川	右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月8日	目視	階段の上から1段目上流側目地1箇所が一部剥がれていた	否	緊急性が少ないため今後確認	
					大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月8日	目視
		右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固 (大谷川河川緑地)				・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月8日	目視	GW第13床固～所野床固の右岸水路のロープ柵の支柱がぐらつく等9カ所損傷し応急で注意喚起テープ設置した箇所は今回草が生えすぎて確認出来ず
						10床固下流の階段護岸で石張り階段の石2箇所が抜けていた。	要	整備工事で成形する。				
										7床固上流の配水管の穴が開口部となっている。	要	整備工事でグレーチングなどで対応
		右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固 (親水施設、日光だいや川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月8日	目視	異常無し			

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所							2/2	
水系名	河川名	対象区域		点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置	
		左右岸	区域番号								
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	<ul style="list-style-type: none"> ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 	7月8日	目視	大谷橋上流10mほどに深さ25cmほどの陥没	要	グリーンパーク内のため日光市で土砂補修予定
				今市上流第3床固直下に建設省名義の注意喚起看板が存置。	否				安全上緊急性が低く、今後整備工事で撤去		
								今市上流第4床固上流の親水公園から堤防側に流入する箇所の川底から柵下端まで約40cmのあきあり。	否	日光市へ報告	
								今市上流第4床固上流堤内地側水路の転落防止柵の破損が著しい	要	注意テープを巻く。なお、日光砂防・日光市ともに自分たちの設置ではない。	
								今市下流第1床固、第2床固天端の木柵、地面から柵下端まで約45cmある。	否	柵自体の損傷は無く緊急性は低い	
								今市下流第1床固天端に草が覆っており床固と下流護岸の境がわかりにくい。	要	整備工事で除草予定	
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	<ul style="list-style-type: none"> ・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性 	7月8日	目視	異常無し		

点検状況

