


- 15時10分頃に事務所として火災発生を覚知。栃木市消防及び地元消防団の消火活動により、21時03分鎮圧。22時04分に鎮火。
河川管理施設への大きな影響は無し。
- 出火位置: 渡良瀬川右岸低水路5km付近、焼失面積: 33.57ha(栃木市消防計測結果)
火災原因: 不明

2月27日(金)
 15:10
 渡良瀬遊水池出張所へ工事現場視察中の現場技術員より、渡良瀬遊水地で火災が発生している旨の連絡あり。
 15:20
 栃木市消防が現地に到着し、消火活動開始。
 15:40
 出張所職員現地に到着。(消火活動に並行して、消防及び警察との情報連絡等を実施)
 (事務所副所長以下6名、出張所第三係長は庁舎待機。出張所長と出張所第二係長が現地にて状況を監視)
 16:00
 防災ヘリ到着、地上の消防隊と合わせて消火活動継続。
 21:03
 鎮圧
 22:04
 栃木市消防から、鎮火の報告をうける。

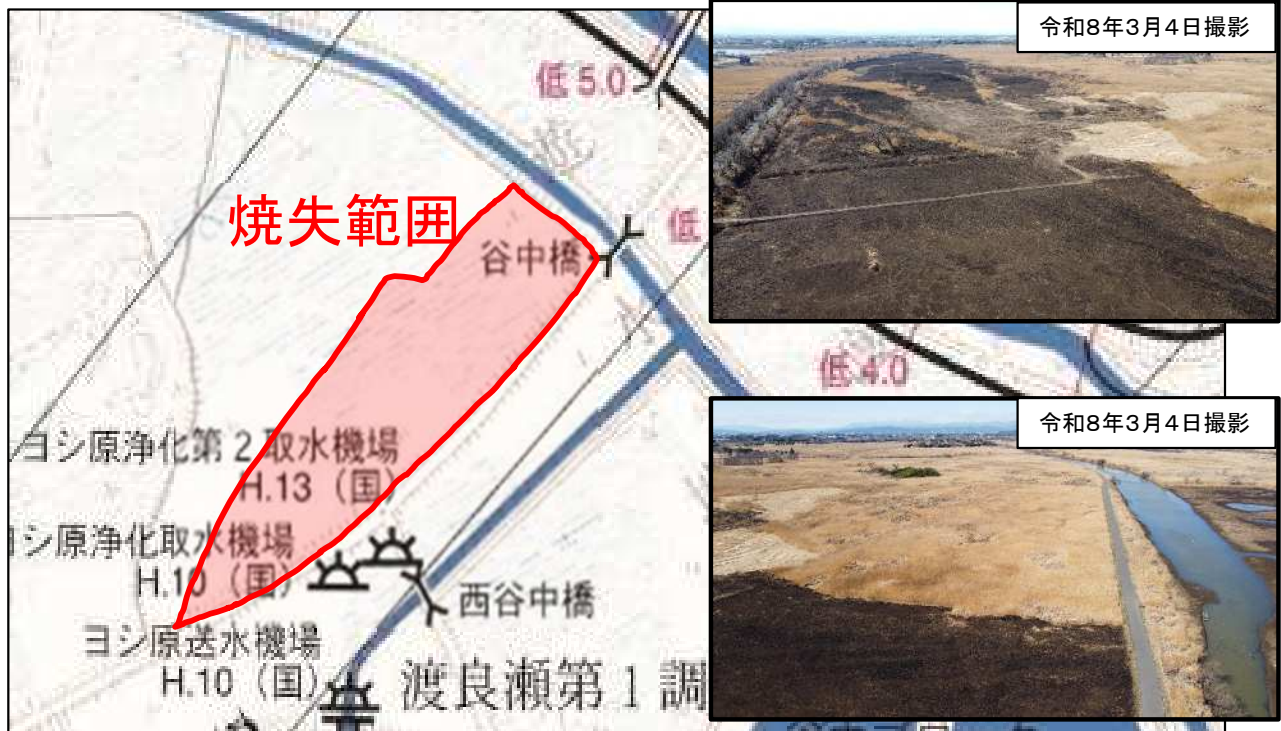

谷中ブロック
 自動水質監視装置
 野渡水位観