工　事　設　計　書

工事設計書のダウンロードにあたって

　知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における１次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による２次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省　関東地方整備局
大宮国道事務所

鏡

１．工事名

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事
工事地名	埼玉県さいたま市南区別所６－１２－１　浦和出張所外１箇所

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 1月	１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月
２）	事務所名	大宮国道事務所　交通対策課	１３）	機械損料一括補正	0　　労務費一括割増　　0%
３）	工事番号	2583475501	１４）	単価適用年月	2026年 2月
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2026年 2月
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0
６）	主 工 種	河川維持工事	１７）	前請負代金額	0
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0
８）	工　　期	330日間　自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額	
		（当初）　至　令和 9年 2月24日	２０）	現場管理費対象額	
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額	
９）	施 工 県	埼玉県	２２）	処 分 費 等	[redacted]
１０）	地　　区	浦和地区	２３）	公 告 日	令和 8年 1月19日
１１）	河川・路線	一般国道４号	２４）	入 札 締 切 日	年 月 日

３．予算科目

1） 予算科目：	2） 目：	3） 目の細分：	4） 事業名：

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)		式	1		80,027,000			
受変電設備		式	1		1,510,000			
低圧受変電設備（浦和出張所）		式	1		900,000			
引込開閉器盤		面	1	900,000	900,000			単-1号
低圧受変電設備（春日部国道出張所）		式	1		610,000			
引込開閉器盤		面	1	610,000	610,000			単-2号
電源設備		式	1		78,517,000			
発電設備（浦和出張所）		式	1		37,837,000			
発動発電装置	屋内キュービクル式・低騒音型75dB以下 75kVA 発電機盤搭載型	台	1	22,100,000	22,100,000			単-3号
発電機切替盤	屋内自立型	面	1	11,200,000	11,200,000			単-4号
燃料小出し槽	鋼板製屋内自立型　190L	台	1	870,000	870,000			単-5号
燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ	0.4kW	台	2	385,000	770,000			単-6号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
給油口ボックス	屋外壁掛型	台	1	197,000	197,000			単-7号
発電機監視盤	屋内壁掛型	面	1	2,700,000	2,700,000			単-8号
発電設備 （春日部国道出張所）		式	1		40,680,000			
発動発電装置	屋外キュービクル式・低騒音型75dB以下 50kVA　発電機盤搭載型	台	1	18,500,000	18,500,000			単-9号
発電機切替盤	屋外自立型	面	1	12,500,000	12,500,000			単-10号
屋外油庫	980L	台	1	6,940,000	6,940,000			単-11号
発電機監視盤	屋内壁掛型	面	1	2,700,000	2,700,000			単-12号
ローリーアース		面	1	40,000	40,000			単-13号
機器単体費		式	1		80,027,000			
電気設備		式	1		45,223,920			
受変電設備工		式	1		14,655,300			
低圧受変電設備設置工 （浦和出張所）		式	1		12,363,100			

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
引込開閉器盤設置		面	1	161,300	161,300			単-14号
分電盤ａ設置		面	1	3,857,000	3,857,000			単-15号
分電盤ｂ設置		面	1	1,632,000	1,632,000			単-16号
分電盤ｃ設置		面	1	2,297,000	2,297,000			単-17号
分電盤ｄ設置		面	1	4,017,000	4,017,000			単-18号
分電盤ｅ設置		面	1	398,800	398,800			単-19号
低圧受変電設備設置工 （浦和出張所）		式	1		251,020			
引込開閉器盤撤去		面	1	80,640	80,640			単-20号
分電盤ａ撤去		面	1	35,870	35,870			単-21号
分電盤ｂ撤去		面	1	35,870	35,870			単-22号
分電盤ｃ撤去		面	1	35,870	35,870			単-23号
分電盤ｄ撤去		面	1	35,870	35,870			単-24号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤ｅ撤去		面	1	26,900	26,900			単-25号
低圧受変電設備設置工 （春日部国道出張所）		式	1		1,633,500			
引込開閉器盤設置		面	1	161,300	161,300			単-26号
分電盤Ａ設置		面	1	350,800	350,800			単-27号
分電盤Ｂ設置		面	1	278,800	278,800			単-28号
分電盤Ｃ設置		面	1	438,800	438,800			単-29号
分電盤Ｄ設置		面	1	403,800	403,800			単-30号
引込柱設置工		式	1		201,500			
引込柱設置	高さ 8m	本	1	201,500	201,500			単-31号
低圧受変電設備撤去工 （春日部国道出張所）		式	1		206,180			
引込開閉器盤撤去		面	1	80,640	80,640			単-32号
分電盤Ａ撤去		面	1	26,900	26,900			単-33号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
分電盤Ｂ撤去		面	1	26,900	26,900			単-34号
分電盤Ｃ撤去		面	1	35,870	35,870			単-35号
分電盤Ｄ撤去		面	1	35,870	35,870			単-36号
電源設備工		式	1		21,126,809			
発電設備設置工 （浦和出張所）		式	1		980,260			
発動発電設備設置	屋内キュービクル型 低騒音型(75dB以下) 75kVA 発電機盤搭載型	式	1		594,800			内-1号
発電機切替盤設置	屋内自立型	面	1	161,300	161,300			単-37号
燃料小出し槽設置		台	1	51,830	51,830			単-38号
燃料移送ポンプ設置		台	1	32,880	32,880			単-39号
燃料移送ポンプ設置 （２台目補正）		台	1	23,020	23,020			単-40号
給油口ユニットボックス設置		台	1	23,610	23,610			単-41号
発電機監視盤設置	屋内壁掛型	面	1	92,820	92,820			単-42号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発電設備設置工 （春日部国道出張所）		式	1		9,008,520			
発動発電設備設置	屋外キュービクル型 低騒音型(75dB以下) 50kVA 発電機盤搭載型	式	1		416,000			内-2号
発電機切替盤設置	屋外自立型	面	1	161,300	161,300			単-43号
屋外油庫設置	980L	台	1	65,650	65,650			単-44号
発電機監視盤設置	屋内壁掛型	面	1	92,820	92,820			単-45号
接地設置		箇所	1	12,750	12,750			単-46号
嵩上げ架台設置工		台	1	8,260,000	8,260,000			単-47号
発電設備基礎設置工 （春日部国道出張所）		式	1		3,106,403			
発電設備浸水対策架台基礎設置		式	1		1,853,180			内-3号
作業土工		式	1		1,253,223			内-4号
配管･配線工 （浦和出張所）		式	1		2,176,956			
屋内配管	G 径 42mm	m	25.3	4,769	120,655			単-48号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配管	G 径 28ｍｍ	m	30.3	3,238	98,111			単-49号
屋内ピット配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 60mm2	m	55	6,736	370,480			単-50号
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	m	38.8	4,134	160,399			単-51号
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	29.4	1,787	52,537			単-52号
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	m	38.5	1,572	60,522			単-53号
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	m	22.3	1,465	32,669			単-54号
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-20C	m	29.4	3,694	108,603			単-55号
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-10C	m	29.4	1,915	56,301			単-56号
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	m	25.6	1,505	38,528			単-57号
屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-10P	m	29.4	3,324	97,725			単-58号
屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m	25.1	1,574	39,507			単-59号
屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	m	32	1,901	60,832			単-60号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm 2×2C	m	29.9	1,794	53,640			単-61号
屋内管内配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	m	30.4	1,834	55,753			単-62号
屋内管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25 sq-2P	m	35.1	1,903	66,795			単-63号
屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	m	25.4	2,012	51,104			単-64号
屋外配管	金属製可とう管 ＃63 ｍｍ	m	0.8	6,712	5,369			単-65号
屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm 2×2C	m	22.7	1,794	40,723			単-66号
屋外管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25 sq-2P	m	22.7	1,903	43,198			単-67号
耐溝状腐食電縫鋼管（材料のみ）	耐溝状腐食電縫鋼管150A	m	5.8	39,100	226,780			単-68号
SGP管（材料のみ）	SGP80A	m	0.9	10,500	9,450			単-69号
SGP管（材料のみ）	SGP40A	m	8.4	4,710	39,564			単-70号
SGP管（材料のみ）	SGP32A	m	7.6	4,110	31,236			単-71号
SGP管（材料のみ）	SGP25A	m	11.3	3,110	35,143			単-72号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
SGP管（材料のみ）	SGP15A	m	16.1	1,810	29,141			単-73号
フレキシブル管（材料のみ）	40A-500L SUS	本	1	6,845	6,845			単-74号
フレキシブル管（材料のみ）	25A-300L SUS	本	2	4,095	8,190			単-75号
フレキシブル管（材料のみ）	15A-300L SUS	本	4	4,870	19,480			単-76号
仕切弁（材料のみ）	25A	個	6	8,470	50,820			単-77号
逆止弁（材料のみ）	25A	個	3	6,805	20,415			単-78号
圧力計（材料のみ）	25A	個	2	2,485	4,970			単-79号
ストレーナー（材料のみ）	25A	個	2	5,260	10,520			単-80号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-4C	箇所	2	15,880	31,760			単-81号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-2C	箇所	1	9,831	9,831			単-82号
ｹｰﾌﾞﾙ接続	KPEVS1.25sq-2P	箇所	2	14,680	29,360			単-83号
配管･配線工 （春日部国道出張所）		式	1		3,154,937			

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配管	ＦＥＰ 径 65ｍｍ	m	24.2	1,607	38,889			単-84号
地中配管	ＦＥＰ 径 50ｍｍ	m	91.4	1,118	102,185			単-85号
地中管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m	73.2	5,707	417,752			単-86号
地中管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	35.6	1,965	69,954			単-87号
地中管内配線	CVV1.25sq-20C	m	63.1	2,413	152,260			単-88号
地中管内配線	CVV-S1.25sq-2C	m	63.1	866.4	54,669			単-89号
地中管内配線	CPEV0.9mm-10P	m	63.1	1,973	124,496			単-90号
屋外配管	Ｇ 径 54ｍｍ	m	21.6	5,261	113,637			単-91号
屋外配管	Ｇ 径 42ｍｍ	m	23.9	4,769	113,979			単-92号
屋外配管	Ｇ 径 36ｍｍ	m	22.3	3,454	77,024			単-93号
屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	m	32.3	2,012	64,987			単-94号
屋外ピット配線	CVV1.25sq-20C	m	24.4	2,084	50,849			単-95号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外ピット配線	CVV-S1.25sq-2C	m	24.4	717	17,494			単-96号
屋外管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m	27.8	5,707	158,654			単-97号
屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm 2×3C	m	22	1,848	40,656			単-98号
屋外管内配線	CVV1.25sq-20C	m	67.1	2,413	161,912			単-99号
屋外管内配線	CVV1.25sq-3C	m	25.3	816.4	20,654			単-100号
屋外管内配線	CVV-S1.25sq-2C	m	66.8	866.4	57,875			単-101号
屋外管内配線	CPEV0.9sq-10P	m	65.6	1,973	129,428			単-102号
屋外管内配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	22.3	498.7	11,121			単-103号
屋管内外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m	21	448.7	9,422			単-104号
屋外ダクト内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m	30.8	5,229	161,053			単-105号
屋外ダクト内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm 2×3C	m	23.4	1,636	38,282			単-106号
屋外ダクト内配線	CVV1.25sq-20C	m	21.8	2,084	45,431			単-107号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外ダクト内配線	CVV-S1.25sq-2C	m	21.8	717	15,630			単-108号
屋外ダクト内配線	CPEV0.9sq-10P	m	21.8	1,644	35,839			単-109号
屋外ラック配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m	48.8	6,604	322,275			単-110号
屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m	22.1	2,443	53,990			単-111号
屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m	26.1	2,326	60,708			単-112号
屋外ラック配線	CVV1.25sq-20C	m	30.2	2,891	87,308			単-113号
屋外ラック配線	CVV1.25sq-3C	m	24.7	995.7	24,593			単-114号
屋外ラック配線	CVV-S1.25sq-2C	m	28.2	1,046	29,497			単-115号
屋外ラック配線	CPEV0.9sq-10P	m	22.1	2,451	54,167			単-116号
屋外ラック配線	IV3.5sq	m	22.1	538.3	11,896			単-117号
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m	33	307.6	10,150			単-118号
点字ブロック撤去・再設置		m２	0.36	5,992	2,157			単-119号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CVT38sq	箇所	4	24,120	96,480			単-120号
作業土工(電気)		式	1		105,190			内-5号
殻運搬処理(電気)		式	1		[redacted]			内-6号
配線器具設置工 （浦和出張所）		式	1		16,980			
プルボックス設置	SUS-WP　200×200×100	個	1	16,980	16,980			単-121号
配線器具設置工 （春日部国道出張所）		式	1		437,985			
ケーブルダクト設置	600×300	m	1	119,600	119,600			単-122号
ケーブルダクト設置 立上げ部	600×300	台	1	104,200	104,200			単-123号
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置		m	9	8,075	72,675			単-124号
プルボックス設置	SUS-WP　300×300×200	個	1	36,160	36,160			単-125号
プルボックス設置	SUS-WP　150×150×100	個	3	12,470	37,410			単-126号
炭素鋼管設置	SGP15A	m	15.8	4,300	67,940			単-127号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発電設備撤去工 （浦和出張所）		式	1		537,420			
発動発電設備撤去	62.5kVA	式	1		178,100			内-7号
発電機盤撤去		面	1	80,640	80,640			単-128号
燃料小出槽撤去	198L	台	1	25,920	25,920			単-129号
発電機盤撤去		面	1	178,100	178,100			単-130号
燃料移送ポンプ撤去		面	1	16,440	16,440			単-131号
給油口ﾎﾞｯｸｽ撤去	屋外壁掛型	台	1		11,810			内-8号
発電機監視盤撤去 撤去（不使用）		面	1		46,410			内-9号
発電設備撤去工 （春日部国道出張所）		式	1		493,195			
発動発電設備撤去	50kVA	式	1		128,500			内-10号
燃料小出槽１撤去	200L	台	1	25,920	25,920			単-132号
燃料小出槽２撤去	190L	台	1	18,140	18,140			単-133号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
燃料移送ポンプ制御盤撤去		面	1	26,900	26,900			単-134号
遠方監視盤撤去	露出形	面	1	3,735	3,735			単-135号
地下燃料タンク撤去		式	1		290,000			内-11号
配管･配線撤去工 （浦和出張所）		式	1		49,624			
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-3C	m	15.6	657.5	10,257			単-136号
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-4C	m	28.5	657.5	18,738			単-137号
屋内配線撤去	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m	25.1	821.9	20,629			単-138号
配管･配線撤去工 （春日部国道出張所）		式	1		1,164,529			
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 20ｍｍ	m	19.8	941.4	18,639			単-139号
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 15ｍｍ	m	23.6	941.4	22,217			単-140号
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 32ｍｍ	m	32.5	1,360	44,200			単-141号
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 50ｍｍ	m	14.2	1,779	25,261			単-142号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地中配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 38sq	m	24.8	1,495	37,076			単-143号
地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m	42.5	1,495	63,537			単-144号
地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	42.5	821.9	34,930			単-145号
屋内配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	m	21	732.2	15,376			単-146号
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 38sq	m	29.2	926.5	27,053			単-147号
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 22sq	m	16.4	926.5	15,194			単-148号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m	17.6	926.5	16,306			単-149号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	13.2	493.2	6,510			単-150号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m	11.6	493.2	5,721			単-151号
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m	22.9	821.9	18,821			単-152号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m	15.4	821.9	12,657			単-153号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	m	23.8	821.9	19,561			単-154号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 38sq	m	27.4	1,256	34,414			単-155号
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 22sq	m	19	1,256	23,864			単-156号
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m	15.8	657.5	10,388			単-157号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m	12.9	1,256	16,202			単-158号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	12.9	657.5	8,481			単-159号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m	15.8	657.5	10,388			単-160号
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	m	19.2	657.5	12,624			単-161号
屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 54ｍｍ	m	13.2	1,831	24,169			単-162号
屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	m	17	732.2	12,447			単-163号
屋外配線撤去	CVTケーブル 600V CVT 38sq	m	13.2	1,495	19,734			単-164号
屋外配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m	17	821.9	13,972			単-165号
屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m	54.8	1,495	81,926			単-166号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	55.6	821.9	45,697			単-167号
作業土工(電気)		式	1		404,175			内-12号
殻運搬処理(電気)		式	1		[redacted]			内-13号
施設照明設備工 (浦和出張所)		式	1		2,055,544			
庁舎内照明設備設置工		式	1		1,678,500			
照明灯設置 ５ｍ柱	５ｍ	基	5	335,700	1,678,500			単-168号
照明灯基礎設置工		式	1		177,548			
照明灯基礎設置	φ500×1100	個所	5	31,910	159,550			単-169号
作業土工(電気)		式	1		17,998			内-14号
庁舎内照明設備撤去工		式	1		145,700			
照明灯撤去	直線型　５ｍ柱	基	5	29,140	145,700			単-170号
照明灯基礎撤去工		式	1		53,796			

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明灯基礎撤去	φ500×1100	個所	5	9,048	45,240			単-171号
作業土工(電気)		式	1		8,556			内-15号
施設照明設備工 （春日部国道出張所）		式	1		1,511,077			
庁舎内照明設備設置工		式	1		1,342,800			
照明灯設置	8m	基	4	335,700	1,342,800			単-172号
照明灯基礎設置工		式	1		142,037			
照明灯基礎設置	φ500×1100	個所	4	31,910	127,640			単-173号
作業土工(電気)		式	1		14,397			内-16号
庁舎内照明設備撤去工		式	1		26,240			
照明灯撤去	添加式	基	2	13,120	26,240			単-174号
工場製品輸送工		式	1		169,500			
輸送工 （浦和出張所）		式	1		56,500			

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送(電気)		式	1		56,500			内-17号
輸送工 (春日部国道出張所)		式	1		113,000			
輸送(電気)		式	1		113,000			内-18号
仮設工		式	1		5,705,690			
仮設発電設備工 (浦和出張所)		式	1		5,705,690			
仮設発電機設置・撤去	仮設発電機　75kVA	式	1	3,777,000	3,777,000			単-175号
仮設自動始動盤設置・撤去	屋外自立型	式	1	322,600	322,600			単-176号
仮設切替盤設置・撤去	屋外自立型	式	1	322,600	322,600			単-177号
屋内配管設置・撤去	屋内露出　FEP100	m	22.5	3,428	77,130			単-178号
屋内配管設置・撤去	屋内露出　FEP40	m	29.5	1,451	42,804			単-179号
屋内配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	m	24	14,250	342,000			単-180号
屋内配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	m	18.5	2,798	51,763			単-181号

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	24	3,066	73,584			単-182号
屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP100	m	25.5	3,428	87,414			単-183号
屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP40	m	28	2,901	81,228			単-184号
屋外配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	m	25.5	14,250	363,375			単-185号
屋外配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	m	28	2,798	78,344			単-186号
屋外配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m	28	3,066	85,848			単-187号
直接工事費		式	1		45,223,920			
共通仮設費		式	1		3,293,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,293,000			
純工事費		式	1		48,516,920			
現場管理費		式	1		15,606,000			
機器間接費		式	1		6,926,000			

設計内訳書

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術者間接費		式	1		508,000			
機器管理費		式	1		6,418,000			
工事原価		式	1		71,048,920			
一般管理費等		式	1		12,664,080			
工事価格		式	1		163,740,000			
消費税相当額		式	1		16,374,000			
工事費計		式	1		180,114,000			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 新設 補正なし	台	1	356,200	356,200			
発動発電設備調整（パッケージ型）	100kVA以下 補正なし	台	1	238,600	238,600			
合　計					594,800			

一式当たり内訳書

発動発電設備設置

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 新設 補正なし	台	1	256,900	256,900			
発動発電設備調整（パッケージ型）	50kVA以下 補正なし	台	1	159,100	159,100			
合　計					416,000			

一式当たり内訳書

発電設備浸水対策架台基礎設置

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コマ型ブロック	マイ独楽500型 6連型	基	44	33,000	1,452,000			
コマ型ブロック	マイ独楽500型 4連型	基	4	22,000	88,000			
改良工事（コマ型ブロック基礎設置工）	ﾄｯﾌﾟﾍﾞｰｽ工法φ500型6連ﾀｲﾌﾟ44基φ500型4連ﾀｲﾌﾟ4基	m２	70	4,474	313,180			
合　計					1,853,180			

一式当たり内訳書

作業土工

第　4号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m３	64.9	1,338	86,836			
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	40.6	252.2	10,239			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	49.3	2,063	101,705			
土砂等運搬 場内運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 有り 0.2km以下	m３	15.6	831	12,963			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	0.051	110,000	5,610			
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１６～２５	t	1.651	108,000	178,308			
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 21-8-25(20)(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し	m３	14.5	30,850	447,325			
コンクリート	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(普通) 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し 全ての費用	m３	3.5	29,570	103,495			
型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	m２	14.3	10,520	150,436			
化粧型枠		m２	2.7	3,786	10,222			
コンクリートはつり	3cm以下 全ての費用	m２	27.28	5,355	146,084			
合　計					1,253,223			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　5号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	37.24	709.3	26,414			
舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m２	14.69	628.8	9,237			
掘削	土砂 片切掘削	m３	17.15	1,338	22,946			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	13.72	3,396	46,593			
合　計					105,190			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　6号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m３	0.735	10,990	8,077			
処分費（ｔ）		ｔ	1.727	[redacted]				
合　計					[redacted]			

一式当たり内訳書

発動発電設備撤去

第　7号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	178,100	178,100			
合　計					178,100			

1台当たり内訳書

給油口ﾎﾞｯｸｽ撤去

第　8号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ブルボックス設置	各種 撤去(不使用) 72cm 51cm 35cm	個	1	11,810	11,810			
合　計					11,810			

1面当たり内訳書

発電機監視盤撤去

第　9号内訳書　　撤去（不使用）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信機器据付	各種 0.5人/各種 1人/各種	各種	1	46,410	46,410			
合　計					46,410			

一式当たり内訳書

発動発電設備撤去

第　10号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	128,500	128,500			
合　計					128,500			

一式当たり内訳書

地下燃料タンク撤去

第　11号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
地下燃料タンク撤去		式	1		290,000			
合　計					290,000			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　12号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	23.12	709.3	16,399			
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	24.9	1,843	45,890			
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	34.64	252.2	8,736			
埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m３	47.465	3,396	161,191			
表層（歩道部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	34.8	2,705	94,134			
コンクリートはつり	3cmを超え6cm以下 全ての費用	m２	8.63	9,018	77,825			
合　計					404,175			

一式当たり内訳書

殻運搬処理(電気)

第　13号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 有り 15.0km以下 全ての費用	m３	3.735	10,990	41,047			
処分費（ｔ）		ｔ	8.777	[redacted]				
合　計					[redacted]			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　14号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m３	6.205	1,338	8,302			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	4.7	2,063	9,696			
合　計					17,998			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　15号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m３	2.395	252.2	604			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	3.855	2,063	7,952			
合　計					8,556			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　16号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削	土砂 片切掘削	m３	4.964	1,338	6,641			
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満	m３	3.76	2,063	7,756			
合　計					14,397			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　17号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	56500円/台	台	1	56,500	56,500			
合　計					56,500			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　18号内訳書

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気） 発電装置等分	56500円/台	台	1	56,500	56,500			
輸送費（電気） 嵩上げ架台分	56500円/台	台	1	56,500	56,500			
合　計					113,000			

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	900,000	900,000	
計					900,000	
単価					900,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	引込開閉器盤		単位	面	数量	1	単価	610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	610000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	610,000	610,000	
計					610,000	
単価					610,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	発動発電装置	屋内キュービクル式・低騒音型75dB以下 75kVA 発電機盤搭載型	単位	台	数量	1	単価	22,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	22100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	22,100,000	22,100,000	
計					22,100,000	
単価					22,100,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	発電機切替盤	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	11,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	11200000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	11,200,000	11,200,000	
計					11,200,000	
単価					11,200,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	燃料小出し槽	鋼板製屋内自立型　190L	単位	台	数量	1	単価	870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	870000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	870,000	870,000	
計					870,000	
単価					870,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ	0.4kW	単位	台	数量	1	単価	385,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	385000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	385,000	385,000	
計					385,000	
単価					385,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	給油口ボックス	屋外壁掛型	単位	台	数量	1	単価	197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	197000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	197,000	197,000	
計					197,000	
単価					197,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	発電機監視盤	屋内壁掛型	単位	面	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	2700000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	2,700,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					2,700,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	発動発電装置	屋外キュービクル式・低騒音型75dB以下 50kVA 発電機盤搭載型	単位	台	数量	1	単価	18,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	18500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	18,500,000	18,500,000	
計					18,500,000	
単価					18,500,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	発電機切替盤	屋外自立型	単位	面	数量	1	単価	12,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	12500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	12,500,000	12,500,000	
計					12,500,000	
単価					12,500,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	屋外油庫	980L	単位	台	数量	1	単価	6,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（台）	6940000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	台	1	6,940,000	6,940,000	
計					6,940,000	
単価					6,940,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	発電機監視盤	屋内壁掛型	単位	面	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	2700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	2,700,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					2,700,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	ローリーアース		単位	面	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費（面）	40000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	面	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	分電盤ａ設置		単位	面	数量	1	単価	3,857,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	3785000円/面	面	1	3,785,000	3,785,000	
計					3,856,730	
単価					3,857,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	分電盤ｂ設置		単位	面	数量	1	単価	1,632,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	1560000円/面	面	1	1,560,000	1,560,000	
計					1,631,730	
単価					1,632,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	分電盤ｃ設置		単位	面	数量	1	単価	2,297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	2225000円/面	面	1	2,225,000	2,225,000	
計					2,296,730	
単価					2,297,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	分電盤ｄ設置		単位	面	数量	1	単価	4,017,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	3945000円/面	面	1	3,945,000	3,945,000	
計					4,016,730	
単価					4,017,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	分電盤ｅ設置		単位	面	数量	1	単価	398,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設	面	1	53,800	53,800	
材料費（面）	345000円/面	面	1	345,000	345,000	
計					398,800	
単価					398,800	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	引込開閉器盤撤去		単位	面	数量	1	単価	80,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	80,640	80,640	
計					80,640	
単価					80,640	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	分電盤ａ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	分電盤ｂ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	分電盤ｃ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	分電盤ｄ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	分電盤ｅ撤去		単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)	面	1	26,900	26,900	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	引込開閉器盤設置		単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	分電盤Ａ設置		単位	面	数量	1	単価	350,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設	面	1	53,800	53,800	
材料費（面）	297000円/面	面	1	297,000	297,000	
計					350,800	
単価					350,800	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	分電盤Ｂ設置		単位	面	数量	1	単価	278,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設	面	1	53,800	53,800	
材料費（面）	225000円/面	面	1	225,000	225,000	
計					278,800	
単価					278,800	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	分電盤Ｃ設置		単位	面	数量	1	単価	438,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	367000円/面	面	1	367,000	367,000	
計					438,730	
単価					438,800	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	分電盤Ｄ設置		単位	面	数量	1	単価	403,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	面	1	71,730	71,730	
材料費（面）	332000円/面	面	1	332,000	332,000	
計					403,730	
単価					403,800	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	引込柱設置	高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	201,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	120,100	120,100	
根かせ		台	1	5,940	5,940	
底板１号		台	1	2,610	2,610	
ステーブロック	No.1 ﾛｯﾄﾞ付き	個	1	6,210	6,210	
腕金取付	腕金900mm以下 新設	本	4	10,070	40,280	
軽腕金	0.9m ﾃ	本	4	1,960	7,840	
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	16,540	16,540	
接地棒	E-B3 10φ×1000mm	本	1	1,420	1,420	
接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	本	1	495	495	
計					201,435	
単価					201,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	引込開閉器盤撤去		単位	面	数量	1	単価	80,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	80,640	80,640	
計					80,640	
単価					80,640	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	分電盤Ａ撤去		単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)	面	1	26,900	26,900	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	分電盤Ｂ撤去		単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)	面	1	26,900	26,900	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	分電盤Ｃ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	分電盤Ｄ撤去		単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	面	1	35,870	35,870	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	発電機切替盤設置	屋内自立型	単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	燃料小出し槽設置		単位	台	数量	1	単価	51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	500L以下 新設 補正なし	台	1	51,830	51,830	
計					51,830	
単価					51,830	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	燃料移送ポンプ設置		単位	台	数量	1	単価	32,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料移送ポンプ設置		台	1	32,880	32,880	
計					32,880	
単価					32,880	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	燃料移送ポンプ設置 （２台目補正）		単位	台	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料移送ポンプ設置	２台目補正	台	1	23,020	23,020	
計					23,020	
単価					23,020	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	給油口ユニットボックス設置		単位	台	数量	1	単価	23,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 72cm 51cm 35cm	個	1	23,610	23,610	
計					23,610	
単価					23,610	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	発電機監視盤設置	屋内壁掛型	単位	面	数量	1	単価	92,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信機器据付	各種 1人/各種 2人/各種	各種	1	92,820	92,820	
計					92,820	
単価					92,820	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	発電機切替盤設置	屋外自立型	単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	屋外油庫設置	980L	単位	台	数量	1	単価	65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
屋外油庫設置		台	1	65,650	65,650	
計					65,650	
単価					65,650	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	発電機監視盤設置	屋内壁掛型	単位	面	数量	1	単価	92,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信機器据付	各種 1人/各種 2人/各種	各種	1	92,820	92,820	
計					92,820	
単価					92,820	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	接地設置		単位	箇所	数量	1	単価	12,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,471	7,471	
連結式接地棒	径14×1500	本	1	3,310	3,310	
連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	本	1	765	765	
接地埋設標	黄銅製	本	1	1,200	1,200	
計					12,746	
単価					12,750	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	嵩上げ架台設置工		単位	台	数量	1	単価	8,260,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
嵩上げ架台設置工	材工共	台	1	8,160,000	8,160,000	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	時間	8	12,400	99,200	
計					8,259,200	
単価					8,260,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	屋内配管	Ｇ 径 42ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	3,662	3,662	
厚鋼電線管 （G）	呼び径 42 0%	m	1	1,107	1,107	
計					4,769	
単価					4,769	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	屋内配管	G 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,238

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,490	2,490	
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	m	1	748	748	
計					3,238	
単価					3,238	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	屋内ピット配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 60mm2	単位	m	数量	1	単価	6,736

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,511	2,511	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	m	1	4,225	4,225	
計					6,736	
単価					6,736	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	4,134

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,511	2,511	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 3心	m	1	1,623	1,623	
計					4,134	
単価					4,134	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,787

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	472	472	
計					1,787	
単価					1,787	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	単位	m	数量	1	単価	1,572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 4心	m	1	257	257	
計					1,572	
単価					1,572	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	150	150	
計					1,465	
単価					1,465	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-20C	単位	m	数量	1	単価	3,694

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,511	2,511	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 20心	m	1	1,183	1,183	
計					3,694	
単価					3,694	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	1,915

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 10心	m	1	600	600	
計					1,915	
単価					1,915	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	1,505

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	1	190	190	
計					1,505	
単価					1,505	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-10P	単位	m	数量	1	単価	3,324

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,511	2,511	
ＫＰＥＶＳケーブル	KPEVS1.25sq-10P	m	1	813	813	
計					3,324	
単価					3,324	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	単位	m	数量	1	単価	1,574

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＫＰＥＶＳケーブル	KPEVS1.25sq-2P	m	1	259	259	
計					1,574	
単価					1,574	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	単位	m	数量	1	単価	1,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 4心	m	1	257	257	
計					1,901	
単価					1,901	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	150	150	
計					1,794	
単価					1,794	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	屋内管内配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	1,834

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	m	1	190	190	
計					1,834	
単価					1,834	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	屋内管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	単位	m	数量	1	単価	1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
KPEVSケーブル	KPEVS1.25sq-2P	m	1	259	259	
計					1,903	
単価					1,903	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,465	1,465	
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	m	1	547	547	
計					2,012	
単価					2,012	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	屋外配管	金属製可とう管 ＃63ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	6,712

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	m	1	3,557	3,557	
ビニル被覆金属製可とう管	#63	m	1	3,155	3,155	
計					6,712	
単価					6,712	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,794

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 2心	m	1	150	150	
計					1,794	
単価					1,794	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	屋外管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	単位	m	数量	1	単価	1,903

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
KPEVSケーブル	KPEVS1.25sq-2P	m	1	259	259	
計					1,903	
単価					1,903	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	耐溝状腐食電縫鋼管（材料のみ）	耐溝状腐食電縫鋼管150A	単位	m	数量	1	単価	39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	39100円/m	m	1	39,100	39,100	
計					39,100	
単価					39,100	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	SGP管（材料のみ）	SGP80A	単位	m	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	10500円/m	m	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	SGP管（材料のみ）	SGP40A	単位	m	数量	1	単価	4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	4710円/m	m	1	4,710	4,710	
計					4,710	
単価					4,710	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	SGP管（材料のみ）	SGP32A	単位	m	数量	1	単価	4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	4110円/m	m	1	4,110	4,110	
計					4,110	
単価					4,110	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	SGP管（材料のみ）	SGP25A	単位	m	数量	1	単価	3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	3110円/m	m	1	3,110	3,110	
計					3,110	
単価					3,110	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	SGP管（材料のみ）	SGP15A	単位	m	数量	1	単価	1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（m）	1810円/m	m	1	1,810	1,810	
計					1,810	
単価					1,810	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	フレキシブル管（材料のみ）	40A-500L SUS	単位	本	数量	1	単価	6,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）	6845円/本	本	1	6,845	6,845	
計					6,845	
単価					6,845	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	フレキシブル管（材料のみ）	25A-300L SUS	単位	本	数量	1	単価	4,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）	4095円/本	本	1	4,095	4,095	
計					4,095	
単価					4,095	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	フレキシブル管（材料のみ）	15A-300L SUS	単位	本	数量	1	単価	4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（本）	4870円/本	本	1	4,870	4,870	
計					4,870	
単価					4,870	円／本

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	仕切弁（材料のみ）	25A	単位	個	数量	1	単価	8,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	8470円/個	個	1	8,470	8,470	
計					8,470	
単価					8,470	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	逆止弁（材料のみ）	25A	単位	個	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	6805円/個	個	1	6,805	6,805	
計					6,805	
単価					6,805	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	圧力計（材料のみ）	25A	単位	個	数量	1	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	2485円/個	個	1	2,485	2,485	
計					2,485	
単価					2,485	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	ストレーナー（材料のみ）	25A	単位	個	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費（個）	5260円/個	個	1	5,260	5,260	
計					5,260	
単価					5,260	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-4C	単位	箇所	数量	1	単価	15,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 4心	箇所	1	7,172	7,172	
直線接続材料 (CV)JCAA 600V		組	1	8,700	8,700	
計					15,872	
単価					15,880	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-2C	単位	箇所	数量	1	単価	9,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	箇所	1	4,781	4,781	
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V　8mm2 2心	組	1	5,050	5,050	
計					9,831	
単価					9,831	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	KPEVS1.25sq-2P	単位	箇所	数量	1	単価	14,680

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	箇所	1	5,977	5,977	
直線接続材料		組	1	8,700	8,700	
計					14,677	
単価					14,680	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	地中配管	ＦＥＰ 径 65ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 65mm 1条 0%	m	1	1,607	1,607	
計					1,607	
単価					1,607	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	地中配管	ＦＥＰ 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	1,118	1,118	
計					1,118	
単価					1,118	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	地中管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	5,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,989	2,989	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	m	1	2,718	2,718	
計					5,707	
単価					5,707	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	地中管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,965

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	321	321	
計					1,965	
単価					1,965	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	地中管内配線	CVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	m	1	769	769	
計					2,413	
単価					2,413	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	地中管内配線	CVV-S1.25sq-2C	単位	m	数量	1	単価	866.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	179	179	
計					866.4	
単価					866.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	地中管内配線	CPEV0.9mm-10P	単位	m	数量	1	単価	1,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.9mm 10対	m	1	329	329	
計					1,973	
単価					1,973	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	屋外配管	G 径 54mm	単位	m	数量	1	単価	5,261

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	3,662	3,662	
厚鋼電線管（G）	呼び径 54 0%	m	1	1,599	1,599	
計					5,261	
単価					5,261	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	屋外配管	G 径 42mm	単位	m	数量	1	単価	4,769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	3,662	3,662	
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 0%	m	1	1,107	1,107	
計					4,769	
単価					4,769	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	屋外配管	Ｇ 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,454

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,490	2,490	
厚鋼電線管（Ｇ）	呼び径 36 0%	m	1	964	964	
計					3,454	
単価					3,454	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,012

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,465	1,465	
厚鋼電線管（Ｇ）	呼び径 22 0%	m	1	547	547	
計					2,012	
単価					2,012	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	屋外ピット配線	CVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	m	1	769	769	
計					2,084	
単価					2,084	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	屋外ピット配線	CVV-S1.25sq-2C	単位	m	数量	1	単価	717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	538	538	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	179	179	
計					717	
単価					717	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	屋外管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	5,707

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,989	2,989	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	m	1	2,718	2,718	
計					5,707	
単価					5,707	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,848

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	204	204	
計					1,848	
単価					1,848	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	屋外管内配線	CVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1	単価	2,413

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	m	1	769	769	
計					2,413	
単価					2,413	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	屋外管内配線	CVV1.25sq-3C	単位	m	数量	1	単価	816.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 3心	m	1	129	129	
計					816.4	
単価					816.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	屋外管内配線	CVV-S1.25sq-2C	単位	m	数量	1	単価	866.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	687.4	687.4	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	179	179	
計					866.4	
単価					866.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	屋外管内配線	CPEV0.9sq-10P	単位	m	数量	1	単価	1,973

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.9mm 10対	m	1	329	329	
計					1,973	
単価					1,973	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	屋外管内配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	498.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	140	140	
計					498.7	
単価					498.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	屋管内外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	448.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	358.7	358.7	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1	90	90	
計					448.7	
単価					448.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	屋外ダクト内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	5,229

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	m	1	2,511	2,511	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	m	1	2,718	2,718	
計					5,229	
単価					5,229	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	屋外ダクト内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,636

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	321	321	
計					1,636	
単価					1,636	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	屋外ダクト内配線	CVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1	単価	2,084

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	m	1	769	769	
計					2,084	
単価					2,084	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	屋外ダクト内配線	CVV-S1.25sq-2C	単位	m	数量	1	単価	717

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	538	538	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	m	1	179	179	
計					717	
単価					717	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	屋外ダクト内配線	CPEV0.9sq-10P	単位	m	数量	1	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,315	1,315	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.9mm 10対	m	1	329	329	
計					1,644	
単価					1,644	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	屋外ラック配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	単位	m	数量	1	単価	6,604

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	m	1	3,886	3,886	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	m	1	2,718	2,718	
計					6,604	
単価					6,604	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,443

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,122	2,122	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	m	1	321	321	
計					2,443	
単価					2,443	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	2,326

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,122	2,122	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 3心	m	1	204	204	
計					2,326	
単価					2,326	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	屋外ラック配線	CVV1.25sq-20C	単位	m	数量	1	単価	2,891

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,122	2,122	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	m	1	769	769	
計					2,891	
単価					2,891	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	屋外ラック配線	CVV1.25sq-3C	単位	m	数量	1	単価	995.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	866.7	866.7	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 3心	m	1	129	129	
計					995.7	
単価					995.7	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	屋外ラック配線	CVV-S1.25sq-2C	単位	m	数量	1	単価	1,046

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	m	1	866.7	866.7	
ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾞ 2心	m	1	179	179	
計					1,045.7	
単価					1,046	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	屋外ラック配線	CPEV0.9sq-10P	単位	m	数量	1	単価	2,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	m	1	2,122	2,122	
ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.9mm 10対	m	1	329	329	
計					2,451	
単価					2,451	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	屋外ラック配線	IV3.5sq	単位	m	数量	1	単価	538.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	m	1	448.3	448.3	
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	m	1	90	90	
計					538.3	
単価					538.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	埋設標識ｼｰﾄ敷設		単位	m	数量	50	単価	307.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	m	50	119.6	5,980	
埋設標識シート	300mm×50m ｼﾝｸﾞﾙ	巻	1	9,400	9,400	
計					15,380	
単価					307.6	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	点字ブロック撤去・再設置		単位	ｍ２	数量	1	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 10mm 100m2未満 無 無	ｍ２	1	5,992	5,992	
計					5,992	
単価					5,992	円／ｍ２

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CVT38sq	単位	箇所	数量	1	単価	24,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	14,950	14,950	
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　６００Ｖ	600V　38mm2 3心	組	1	9,170	9,170	
計					24,120	
単価					24,120	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	プルボックス設置	SUS-WP　200×200×100	単位	個	数量	1	単価	16,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	200×200×100mm 新設	個	1	7,471	7,471	
プルボックス	200×200×100mm	個	1	9,500	9,500	
計					16,971	
単価					16,980	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	ケーブルダクト設置	600×300	単位	m	数量	1	単価	119,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ダクト取付	600mm×300mm 新設	m	1	22,720	22,720	
ケーブルダクト		m	1	96,800	96,800	
計					119,520	
単価					119,600	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	ケーブルダクト設置 立上げ部	600×300	単位	台	数量	1	単価	104,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属ダクト取付	600㎜×300㎜ 新設	m	0.6	22,720	13,632	
ケーブルダクト	立上げ部	台	1	90,500	90,500	
計					104,132	
単価					104,200	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置		単位	m	数量	1	単価	8,075

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブルラック設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400㎜以下 新設 敷板なし 補正あり 補正あり	m	1	2,092	2,092	
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	W= 400mm H=100mm 直線型	m	1	5,983	5,983	
計					8,075	
単価					8,075	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	プルボックス設置	SUS-WP　300×300×200	単位	個	数量	1	単価	36,160

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200mm 新設	個	1	11,960	11,960	
プルボックス	300×300×200mm	個	1	24,200	24,200	
計					36,160	
単価					36,160	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	プルボックス設置	SUS-WP　150×150×100	単位	個	数量	1	単価	12,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	150×150×100mm 新設	個	1	5,977	5,977	
プルボックス	150×150×100mm	個	1	6,485	6,485	
計					12,462	
単価					12,470	円／個

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	炭素鋼管設置	SGP15A	単位	m	数量	1	単価	4,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	2,490	2,490	
SGP管	15A	m	1	1,810	1,810	
計					4,300	
単価					4,300	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	発電機盤撤去		単位	面	数量	1	単価	80,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	80,640	80,640	
計					80,640	
単価					80,640	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	燃料小出槽撤去	198L	単位	台	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	25,920	25,920	
計					25,920	
単価					25,920	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	発電機盤撤去		単位	面	数量	1	単価	178,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	178,100	178,100	
計					178,100	
単価					178,100	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	燃料移送ポンプ撤去		単位	面	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料移送ポンプ撤去		台	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	燃料小出槽１撤去	200L	単位	台	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	25,920	25,920	
計					25,920	
単価					25,920	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	燃料小出槽２撤去	190L	単位	台	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正あり	台	1	18,140	18,140	
計					18,140	
単価					18,140	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	燃料移送ポンプ制御盤撤去		単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料移送ポンプ制御盤撤去		面	1	26,900	26,900	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	遠方監視盤撤去	露出形	単位	面	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
遠方監視盤撤去		面	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－136号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－137号	屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-4C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－138号	屋内配線撤去	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－139号	地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 20ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	941.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 （構内地中） 敷設	鋼管 25A以下 撤去(不使用) 補正あり	m	1	941.4	941.4	
計					941.4	
単価					941.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－140号	地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 15ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	941.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 （構内地中） 敷設	鋼管 25A以下 撤去(不使用) 補正あり	m	1	941.4	941.4	
計					941.4	
単価					941.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－141号	地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 32ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 （構内地中） 敷設	鋼管 40A以下 撤去(不使用) 補正あり	m	1	1,360	1,360	
計					1,360	
単価					1,360	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－142号	地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管 （構内地中） 敷設	鋼管 65A以下 撤去(不使用) 補正あり	m	1	1,779	1,779	
計					1,779	
単価					1,779	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－143号	地中配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	単位	m	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,495	1,495	
計					1,495	
単価					1,495	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－144号	地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	単位	m	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,495	1,495	
計					1,495	
単価					1,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－145号	地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－146号	屋内配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	732.2	732.2	
計					732.2	
単価					732.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－147号	屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	単位	m	数量	1	単価	926.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	926.5	926.5	
計					926.5	
単価					926.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－148号	屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT22sq	単位	m	数量	1	単価	926.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	926.5	926.5	
計					926.5	
単価					926.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－149号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2OC	単位	m	数量	1	単価	926.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	926.5	926.5	
計					926.5	
単価					926.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－150号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-1OC	単位	m	数量	1	単価	493.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	493.2	493.2	
計					493.2	
単価					493.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－151号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	単位	m	数量	1	単価	493.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	493.2	493.2	
計					493.2	
単価					493.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－152号	屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－153号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－154号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－155号	屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－156号	屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT22sq	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－157号	屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－158号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	単位	m	数量	1	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,256	1,256	
計					1,256	
単価					1,256	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－159号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－160号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－161号	屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	単位	m	数量	1	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	657.5	657.5	
計					657.5	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－162号	屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 54ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	1,831	1,831	
計					1,831	
単価					1,831	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－163号	屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	m	1	732.2	732.2	
計					732.2	
単価					732.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－164号	屋外配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	単位	m	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,495	1,495	
計					1,495	
単価					1,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－165号	屋外配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－166号	屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	単位	m	数量	1	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,495	1,495	
計					1,495	
単価					1,495	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－167号	屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					821.9	
単価					821.9	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－168号	照明灯設置 ５ｍ柱	５ｍ	単位	基	数量	1	単価	335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 192000円/基 0円/基 割増なし	基	1	224,100	224,100	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	26,240	26,240	
ＬＥＤ歩道照明灯具（建電協型）	ＫＨＥ０３０	台	1	74,700	74,700	
スイッチ付端子ボックス	SB-902 B20	個	1	9,640	9,640	
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 2.0mm -2C	m	5	201	1,005	
計					335,685	
単価					335,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－169号	照明灯基礎設置	φ500×1100	単位	個所	数量	1	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		m２	0.49	518.2	253.91	
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	m２	0.49	1,222	598.78	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	8,550	8,550	
材料費（m） スパイラルダクト	2980円/m	m	1.1	2,980	3,278	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	m３	0.215	43,100	9,266.5	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,471	7,471	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	750	750	
計					31,908.19	
単価					31,910	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－170号	照明灯撤去	直線型 ５ｍ柱	単位	基	数量	1	単価	29,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	基	1	16,020	16,020	
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	13,120	13,120	
計					29,140	
単価					29,140	円／基

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－171号	照明灯基礎撤去	φ500×1100	単位	個所	数量	1	単価	9,048

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	ｍ３	0.248	36,480	9,047.04	
計					9,047.04	
単価					9,048	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－172号	照明灯設置	8m	単位	基	数量	1	単価	335,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 192000円/基 0円/基 割増なし	基	1	224,100	224,100	
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	1	26,240	26,240	
ＬＥＤ歩道照明灯具（建電協型）	ＫＨＥ０３０	台	1	74,700	74,700	
スイッチ付端子ボックス	SB-902 B20	個	1	9,640	9,640	
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 2.0mm -2C	m	5	201	1,005	
計					335,685	
単価					335,700	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－173号	照明灯基礎設置	φ500×1100	単位	個所	数量	1	単価	31,910

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正		ｍ２	0.49	518.2	253.91	
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.49	1,222	598.78	
コンクリート	小型構造物 人力打設 18-8-25(高炉) 一般養生 有り 全ての費用	ｍ３	0.215	43,100	9,266.5	
基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	基	1	8,550	8,550	
材料費（ｍ） スパイラルダクト	2980円/m	ｍ	1.1	2,980	3,278	
接地設置	D種接地 補正あり	極	1	7,471	7,471	
連結式接地棒	径10×1500	本	1	1,740	1,740	
連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	本	1	750	750	
計					31,908.19	
単価					31,910	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－174号	照明灯撤去	添加式	単位	基	数量	1	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	台	1	13,120	13,120	
計					13,120	
単価					13,120	円／基

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－175号	仮設発電機設置・撤去	仮設発電機　75kVA	単位	式	数量	1	単価	3,777,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設発電機賃料 自動運転盤(切替盤付)	75kVA	式・月	3	654,000	1,962,000	
基本料	発電機改造・調整・復元費	式	1		864,000	
発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 新設 補正なし	台	1	356,200	356,200	
発動発電設備調整（パッケージ型）	100kVA以下 補正なし	台	1	238,600	238,600	
発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 撤去(再使用) 補正なし	台	1	356,200	356,200	
計					3,777,000	
単価					3,777,000	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－176号	仮設自動始動盤設置・撤去	屋外自立型	単位	式	数量	1	単価	322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設自動始動盤 仮設発電機賃料に含む	屋外自立型	日	75	0	0	
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(再使用) 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					322,600	
単価					322,600	円／式

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－177号	仮設切替盤設置・撤去	屋外自立型	単位	式	数量	1	単価	322,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	161,300	161,300	
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(再使用) 補正なし	面	1	161,300	161,300	
計					322,600	
単価					322,600	円／式

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－178号	屋内配管設置・撤去	屋内露出 FEP100	単位	m	数量	1	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	m	1	2,531	2,531	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 撤去(不使用) FEP 100mm 1条	m	1	896.6	896.6	
計					3,427.6	
単価					3,428	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－179号	屋内配管設置・撤去	屋内露出　FEP40	単位	m	数量	1	単価	1,451

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%	m	1	1,062	1,062	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 1条	m	1	388.6	388.6	
計					1,450.6	
単価					1,451	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－180号	屋内配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	単位	m	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	m	1	4,782	4,782	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT100mm2	m	1	7,072	7,072	
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2,391	2,391	
計					14,245	
単価					14,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－181号	屋内配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	332	332	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					2,797.9	
単価					2,798	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－182号	屋内配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 10心	m	1	600	600	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					3,065.9	
単価					3,066	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－183号	屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP100	単位	m	数量	1	単価	3,428

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	m	1	2,531	2,531	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 撤去(不使用) FEP 100mm 1条	m	1	896.6	896.6	
計					3,427.6	
単価					3,428	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－184号	屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP40	単位	m	数量	1	単価	2,901

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 2条 0%	m	1	2,123	2,123	
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 2条	m	1	777.1	777.1	
計					2,900.1	
単価					2,901	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－185号	屋外配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	単位	m	数量	1	単価	14,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	m	1	4,782	4,782	
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT100mm2	m	1	7,072	7,072	
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2,391	2,391	
計					14,245	
単価					14,250	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－186号	屋外配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,798

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	332	332	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					2,797.9	
単価					2,798	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

単－187号	屋外配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	単位	m	数量	1	単価	3,066

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,644	1,644	
ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 10心	m	1	600	600	
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	821.9	821.9	
計					3,065.9	
単価					3,066	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	900000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	900,000	900,000	
計					900,000	
単価					900,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	610000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	610,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	610,000	610,000	
計					610,000	
単価					610,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	22100000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	22,100,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	22,100,000	22,100,000	
計					22,100,000	
単価					22,100,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	11200000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	11,200,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	11,200,000	11,200,000	
計					11,200,000	
単価					11,200,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	870000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	870,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	870,000	870,000	
計					870,000	
単価					870,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	385000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	385,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	385,000	385,000	
計					385,000	
単価					385,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	197000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	197,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	197,000	197,000	
計					197,000	
単価					197,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	2700000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	2,700,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					2,700,000	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	18500000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	18,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	18,500,000	18,500,000	
計					18,500,000	
単価					18,500,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	12500000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	12,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	12,500,000	12,500,000	
計					12,500,000	
単価					12,500,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（台）	6940000円/台 機器製作及び据付・調整を行う	単位	台	数量	1	単価	6,940,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		台	1	6,940,000	6,940,000	
計					6,940,000	
単価					6,940,000	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	2700000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	2,700,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	2,700,000	2,700,000	
計					2,700,000	
単価					2,700,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	機器単体費（面）	40000円/面 機器製作及び据付・調整を行う	単位	面	数量	1	単価	40,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機器単体費		面	1	40,000	40,000	
計					40,000	
単価					40,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電工		人	3	29,886	89,658	
普通作業員		人	2	25,908	51,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	71,730

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.4	29,886	71,726	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					71,730	
単価					71,730	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	3785000円/面	単位	面	数量	1	単価	3,785,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	3,785,000	3,785,000	
計					3,785,000	
単価					3,785,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	1560000円/面	単位	面	数量	1	単価	1,560,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	1,560,000	1,560,000	
計					1,560,000	
単価					1,560,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	2225000円/面	単位	面	数量	1	単価	2,225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	2,225,000	2,225,000	
計					2,225,000	
単価					2,225,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	3945000円/面	単位	面	数量	1	単価	3,945,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	3,945,000	3,945,000	
計					3,945,000	
単価					3,945,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 新設	単位	面	数量	1	単価	53,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	29,886	53,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,800	
単価					53,800	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	345000円/面	単位	面	数量	1	単価	345,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	345,000	345,000	
計					345,000	
単価					345,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	80,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	39,576	9,894	
電工		人	1.5	29,886	44,829	
普通作業員		人	1	25,908	25,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					80,640	
単価					80,640	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面1.6m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	35,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	29,886	35,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,870	
単価					35,870	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	分電盤取付	露出型分電盤前面0.8m2以下 撤去(不使用)	単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	29,886	26,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	297000円/面	単位	面	数量	1	単価	297,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	297,000	297,000	
計					297,000	
単価					297,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	225000円/面	単位	面	数量	1	単価	225,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	225,000	225,000	
計					225,000	
単価					225,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	367000円/面	単位	面	数量	1	単価	367,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	367,000	367,000	
計					367,000	
単価					367,000	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（面）	332000円/面	単位	面	数量	1	単価	332,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		面	1	332,000	332,000	
計					332,000	
単価					332,000	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	コンクリート柱建柱	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	120,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱		本	1	32,400	32,400	
電工		人	1.2	29,886	35,863	
普通作業員		人	2	25,908	51,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		21	
計					120,100	
単価					120,100	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ステーブロック	No.1 ﾛｯﾄﾞ付き	単位	個	数量	1	単価	6,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ステーブロック　ロッド付き	Ｎｏ．１　５００×２５０	個	1	6,210	6,210	
計					6,210	
単価					6,210	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	腕金取付	腕金900㎜以下 新設	単位	本	数量	1	単価	10,070

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
普通作業員		人	0.1	25,908	2,590	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					10,070	
単価					10,070	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	軽腕金	0.9m テ	単位	本	数量	1	単価	1,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
軽腕金ＬＧＡ（電力規格品）	０．９　テ（低圧２線引通・引留）	本	1	1,960	1,960	
計					1,960	
単価					1,960	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	16,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
普通作業員		人	0.35	25,908	9,067	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					16,540	
単価					16,540	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地棒	E-B3 10φ×1000mm	単位	本	数量	1	単価	1,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
丸形アース棒	Ｅ－Ｂ３　１０φ×１０００ｍｍ	本	1	1,420	1,420	
計					1,420	
単価					1,420	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地棒用リード端子	E-B10 10φ用 8mm2×500mm	単位	本	数量	1	単価	495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地棒用リード端子	Ｅ－Ｂ１０　１０φ用８×５００	本	1	495	495	
計					495	
単価					495	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	356,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	3.5	26,622	93,177	
電工		人	7.5	29,886	224,145	
普通作業員		人	1.5	25,908	38,862	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					356,200	
単価					356,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備調整（パッケージ型）	100kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	238,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	3	39,576	118,728	
電気通信技術員		人	4.5	26,622	119,799	
諸雑費（まるめ）		式	1		73	
計					238,600	
単価					238,600	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料小出槽設置	500L以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	51,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	1.5	27,642	41,463	
普通作業員		人	0.4	25,908	10,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,830	
単価					51,830	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料移送ポンプ設置		単位	台	数量	1	単価	32,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 新設 補正なし	台	1	32,880	32,880	
計					32,880	
単価					32,880	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料移送ポンプ設置	２台目補正	単位	台	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 新設 補正あり	台	1	23,020	23,020	
計					23,020	
単価					23,020	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 新設 72cm 51cm 35cm	単位	個	数量	1	単価	23,610

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.79	29,886	23,609	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					23,610	
単価					23,610	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信機器据付	各種 1人/各種 2人/各種	単位	各種	数量	1	単価	92,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1	39,576	39,576	
電気通信技術員		人	2	26,622	53,244	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					92,820	
単価					92,820	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	256,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	2.5	26,622	66,555	
電工		人	5.5	29,886	164,373	
普通作業員		人	1	25,908	25,908	
諸雑費（まるめ）		式	1		64	
計					256,900	
単価					256,900	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備調整（パッケージ型）	50kVA以下 補正なし	単位	台	数量	1	単価	159,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	2	39,576	79,152	
電気通信技術員		人	3	26,622	79,866	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					159,100	
単価					159,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	屋外油庫設置		単位	台	数量	1	単価	65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
燃料小出槽設置	1000L以下 新設 補正なし	台	1	65,650	65,650	
計					65,650	
単価					65,650	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	接地設置	D種接地 補正あり	単位	極	数量	1	単価	7,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,471	
単価					7,471	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径14×1500	単位	本	数量	1	単価	3,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１４×１５００ｍｍ	本	1	3,310	3,310	
計					3,310	
単価					3,310	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径14用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	765

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２ｍｍ２×５００	本	1	765	765	
計					765	
単価					765	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.16	31,314	5,010	
軽油		L	7.3	128	934	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	時間	1	6,450	6,450	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					12,400	
単価					12,400	円／時間

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	改良工事（コマ型ブロック基礎設置工）	ﾄｯﾌﾟﾍﾞｰｽ工法φ500型6連ﾀｲﾌﾟ44基φ500型4連ﾀｲﾌﾟ4基	単位	ｍ２	数量	10	単価	4,474

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.1	31,008	3,100	
ブロック工		人	0.2	30,804	6,160	
特殊作業員		人	0.1	28,458	2,845	
普通作業員		人	0.2	25,908	5,181	
ラフテレーンクレーン ［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値） ２５ｔ吊	日	0.1	108,000	10,800	
間詰砕石工		ｍ３	3.34	4,988	16,659	
計					44,745	
単価					4,474	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	3,662

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	12.25	29,886	366,103	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					366,200	
単価					3,662	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 0%	単位	m	数量	1	単価	1,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ４２	m	1	1,107.4	1,107	
計					1,107	
単価					1,107	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	2,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.33	29,886	248,950	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					249,000	
単価					2,490	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 0%	単位	m	数量	1	単価	748

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.4	748	
計					748	
単価					748	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,511

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.4	29,886	251,042	
諸雑費（まるめ）		式	1		58	
計					251,100	
単価					2,511	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 60mm2	単位	m	数量	1	単価	4,225

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）６０ｍｍ２	m	1	4,225	4,225	
計					4,225	
単価					4,225	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	1,623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　３心	m	1	1,623	1,623	
計					1,623	
単価					1,623	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,315

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	29,886	131,498	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					131,500	
単価					1,315	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	472

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	472	472	
計					472	
単価					472	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 2mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	257

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２ｍｍ２　４心	m	1	257	257	
計					257	
単価					257	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　２心	m	1	150	150	
計					150	
単価					150	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　2.0 mm2 20心	単位	m	数量	1	単価	1,183

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　２０心	m	1	1,183	1,183	
計					1,183	
単価					1,183	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 10心	単位	m	数量	1	単価	600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　１０心	m	1	600	600	
計					600	
単価					600	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 2.0 mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	190

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　２．０ｍｍ２　３心	m	1	190	190	
計					190	
単価					190	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,644

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	29,886	164,373	
諸雑費（まるめ）		式	1		27	
計					164,400	
単価					1,644	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,465

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.9	29,886	146,441	
諸雑費（まるめ）		式	1		59	
計					146,500	
単価					1,465	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 0%	単位	m	数量	1	単価	547

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２２	m	1	547.5	547	
計					547	
単価					547	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,557

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	29,886	355,643	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					355,700	
単価					3,557	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	39100円/m	単位	m	数量	1	単価	39,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	39,100	39,100	
計					39,100	
単価					39,100	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	10500円/m	単位	m	数量	1	単価	10,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	10,500	10,500	
計					10,500	
単価					10,500	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	4710円/m	単位	m	数量	1	単価	4,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	4,710	4,710	
計					4,710	
単価					4,710	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	4110円/m	単位	m	数量	1	単価	4,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	4,110	4,110	
計					4,110	
単価					4,110	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	3110円/m	単位	m	数量	1	単価	3,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	3,110	3,110	
計					3,110	
単価					3,110	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m）	1810円/m	単位	m	数量	1	単価	1,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	1,810	1,810	
計					1,810	
単価					1,810	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本）	6845円/本	単位	本	数量	1	単価	6,845

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	6,845	6,845	
計					6,845	
単価					6,845	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本）	4095円/本	単位	本	数量	1	単価	4,095

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	4,095	4,095	
計					4,095	
単価					4,095	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（本）	4870円/本	単位	本	数量	1	単価	4,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		本	1	4,870	4,870	
計					4,870	
単価					4,870	円／本

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	8470円/個	単位	個	数量	1	単価	8,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	8,470	8,470	
計					8,470	
単価					8,470	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	6805円/個	単位	個	数量	1	単価	6,805

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	6,805	6,805	
計					6,805	
単価					6,805	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	2485円/個	単位	個	数量	1	単価	2,485

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	2,485	2,485	
計					2,485	
単価					2,485	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（個）	5260円/個	単位	個	数量	1	単価	5,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		個	1	5,260	5,260	
計					5,260	
単価					5,260	円／個

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 4心	単位	箇所	数量	1	単価	7,172

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.24	29,886	7,172	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,172	
単価					7,172	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 2心	単位	箇所	数量	1	単価	4,781

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.16	29,886	4,781	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,781	
単価					4,781	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V 8mm2 2心	単位	組	数量	1	単価	5,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　８ｍｍ２　２心	組	1	5,050	5,050	
計					5,050	
単価					5,050	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	8mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	5,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	29,886	5,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,977	
単価					5,977	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 80mm以下 新設 FEP 65mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,607

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4	29,886	119,544	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　６５ｍｍ	m	100	411	41,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		56	
計					160,700	
単価					1,607	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,118

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	29,886	77,703	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	340	34,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					111,800	
単価					1,118	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,989

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	29,886	298,860	
諸雑費（まるめ）		式	1		40	
計					298,900	
単価					2,989	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,718

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）３８ｍｍ２	m	1	2,718	2,718	
計					2,718	
単価					2,718	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	321

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　３心	m	1	321	321	
計					321	
単価					321	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 1.25mm2 20心	単位	m	数量	1	単価	769

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１．２５ｍｍ２　２０心	m	1	769	769	
計					769	
単価					769	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	687.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	29,886	68,737	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					68,740	
単価					687.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶ－Ｓケーブル（しゃへい付制御電線）	CVV-S 1.25mm2 銅ﾃｰﾌﾟ 2心	単位	m	数量	1	単価	179

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
静電しゃへい付制御・絶縁シースケーブル	ＣＶＶ－Ｓ銅テープ１．２５ｍｍ２　２心	m	1	179	179	
計					179	
単価					179	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＦＣＰＥＶケーブル（着色識別ＰＥ絶縁電線）	FCPEV 0.9mm 10対	単位	m	数量	1	単価	329

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	ＦＣＰＥＶ　０．９ｍｍ　１０Ｐ	m	1	329	329	
計					329	
単価					329	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（Ｇ）	呼び径 54 0%	単位	m	数量	1	単価	1,599

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ５４	m	1	1,599.6	1,599	
計					1,599	
単価					1,599	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 0%	単位	m	数量	1	単価	964

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.2	964	
計					964	
単価					964	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	538

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	29,886	53,794	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					53,800	
単価					538	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　2mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	204

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２．０ｍｍ２　３心	m	1	204	204	
計					204	
単価					204	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＶケーブル（制御用絶縁電線）	CVV　1.25mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	129

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１．２５ｍｍ２　３心	m	1	129	129	
計					129	
単価					129	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	358.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	29,886	35,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					35,870	
単価					358.7	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	140	140	
計					140	
単価					140	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 3.5mm2	単位	m	数量	1	単価	90

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　３．５ｍｍ２	m	1	90.7	90	
計					90	
単価					90	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 40mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	3,886

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13	29,886	388,518	
諸雑費（まるめ）		式	1		82	
計					388,600	
単価					3,886	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 20mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	2,122

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.1	29,886	212,190	
諸雑費（まるめ）		式	1		10	
計					212,200	
単価					2,122	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 10mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	866.7

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.9	29,886	86,669	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					86,670	
単価					866.7	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線（ラック配線）	仕上外径 5mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	448.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	29,886	44,829	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					44,830	
単価					448.3	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート敷設	埋設標識シート敷設	単位	m	数量	100	単価	119.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,886	11,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,960	
単価					119.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	埋設標識シート	300㎜×50m ｼﾝｸﾞﾙ	単位	巻	数量	1	単価	9,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　シングル	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					9,400	円／巻

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ﾌﾞﾛｯｸ厚 6cm 砂(ｸｯｼｮﾝ用) 10mm 100m2未満 無 無	単位	ｍ２	数量	100	単価	5,992

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック撤去工	再使用	ｍ２	100	2,598.96	259,896	
インターロッキングブロック設置工　一般部	Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置	ｍ２	100	7,832.55	783,255	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	100	-4,590	-459,000	
インターロッキングブロック	ブロック厚６ｃｍ　標準品	ｍ２	2	4,500	9,000	
砂	クッション用	ｍ３	1.29	4,650	5,998	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					599,200	
単価					5,992	円／ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	低圧電力ケーブル接続処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	14,950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	29,886	14,943	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					14,950	
単価					14,950	円／箇所

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 ６００Ｖ	600V 38mm2 3心	単位	組	数量	1	単価	9,170

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直線接続材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６００Ｖ　３８ｍｍ２　３心	組	1	9,170	9,170	
計					9,170	
単価					9,170	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	2,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｔ	100	2,500	250,000	
計					250,000	
単価					2,500	円／ｔ

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	200×200×100mm 新設	単位	個	数量	1	単価	7,471

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	29,886	7,471	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					7,471	
単価					7,471	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	金属ダクト取付	600㎜×300㎜ 新設	単位	m	数量	10	単価	22,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7.6	29,886	227,133	
諸雑費（まるめ）		式	1		67	
計					227,200	
単価					22,720	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブルラック設置	ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ400㎜以下 新設 敷板なし 補正あり 補正あり	単位	m	数量	10	単価	2,092

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	29,886	20,920	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					20,920	
単価					2,092	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	W= 400mm H=100mm 直線型	単位	m	数量	1	単価	5,983

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融亜鉛メッキ製ケーブルラック	Ｈ１００ｍｍ　Ｗ４００ｍｍ直線型	m	1	5,983.3	5,983	
計					5,983	
単価					5,983	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	300×300×200mm 新設	単位	個	数量	1	単価	11,960

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	29,886	11,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,960	
単価					11,960	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	150×150×100mm 新設	単位	個	数量	1	単価	5,977

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	29,886	5,977	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,977	
単価					5,977	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	178,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.75	26,622	46,588	
電工		人	3.75	29,886	112,072	
普通作業員		人	0.75	25,908	19,431	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					178,100	
単価					178,100	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	25,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.75	27,642	20,731	
普通作業員		人	0.2	25,908	5,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					25,920	
単価					25,920	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料移送ポンプ撤去		単位	台	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	台	1	16,440	16,440	
計					16,440	
単価					16,440	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	プルボックス設置	各種 撤去(不使用) 72cm 51cm 35cm	単位	個	数量	1	単価	11,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.395	29,886	11,804	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					11,810	
単価					11,810	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電気通信機器据付	各種 0.5人/各種 1人/各種	単位	各種	数量	1	単価	46,410

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電気通信技術員		人	1	26,622	26,622	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					46,410	
単価					46,410	円／各種

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	50kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	128,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.25	26,622	33,277	
電工		人	2.75	29,886	82,186	
普通作業員		人	0.5	25,908	12,954	
諸雑費（まるめ）		式	1		83	
計					128,500	
単価					128,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料小出槽設置	500L以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	台	数量	1	単価	18,140

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	0.525	27,642	14,512	
普通作業員		人	0.14	25,908	3,627	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					18,140	
単価					18,140	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料移送ポンプ制御盤撤去		単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
制御盤据付	負荷 1.5kW以下 撤去(不使用) 補正なし 同機種 1台	面	1	26,900	26,900	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	遠方監視盤撤去		単位	面	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
各種（警報盤）情報設備据付	警報盤 撤去(不使用) 補正なし	個	1	3,735	3,735	
計					3,735	
単価					3,735	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	657.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	29,886	65,749	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					65,750	
単価					657.5	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	821.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	29,886	82,186	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					82,190	
単価					821.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 25A以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	m	数量	100	単価	941.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.15	29,886	94,140	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					94,140	
単価					941.4	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 40A以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,360

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.55	29,886	135,981	
諸雑費（まるめ）		式	1		19	
計					136,000	
単価					1,360	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	鋼管（構内地中）敷設	鋼管 65A以下 撤去(不使用) 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,779

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.95	29,886	177,821	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					177,900	
単価					1,779	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,495

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	29,886	149,430	
諸雑費（まるめ）		式	1		70	
計					149,500	
単価					1,495	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価 732.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.45	29,886	73,220	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					73,220	
単価					732.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 926.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.1	29,886	92,646	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					92,650	
単価					926.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾄﾗﾌ・ころがし配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	493.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.65	29,886	49,311	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					49,320	
単価					493.2	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 40mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,256

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	29,886	125,521	
諸雑費（まるめ）		式	1		79	
計					125,600	
単価					1,256	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 撤去(不使用) ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正あり	単位	m	数量	100	単価	1,831

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.125	29,886	183,051	
諸雑費（まるめ）		式	1		49	
計					183,100	
単価					1,831	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯建柱	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 192000円/基 0円/基 割増なし	単位	基	数量	10	単価	224,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	29,886	149,430	
普通作業員		人	4	25,908	103,632	
照明ポール		本	10	192,000	1,920,000	
アンカーボルト		組	10	0	0	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1.7	39,600	67,320	
諸雑費（まるめ）		式	1		618	
計					2,241,000	
単価					224,100	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	単位	台	数量	10	単価	26,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.1	29,886	122,532	
普通作業員		人	2.1	25,908	54,406	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	9	9,492	85,428	
諸雑費（まるめ）		式	1		34	
計					262,400	
単価					26,240	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＬＥＤ歩道照明灯具（建電協型）	ＫＨＥ０３０	単位	台	数量	1	単価	74,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＥＤ歩道照明器具（建電協型）	ＫＨＥ０３０	台	1	74,700	74,700	
計					74,700	
単価					74,700	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	スイッチ付端子ボックス	SB-902 B20	単位	個	数量	1	単価	9,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントボックス	ＳＢ－９０２Ｂ２０－Ｎ（単相用）	個	1	9,640	9,640	
計					9,640	
単価					9,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 2.0mm -2C	単位	m	数量	1	単価	201

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２．０ｍｍ　２心	m	1	201	201	
計					201	
単価					201	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	基礎掘削及びスパイラルダクト立込	照明灯基礎 500φ2m以下	単位	基	数量	10	単価	8,550

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	0.9	25,908	23,317	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	7	8,883	62,181	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					85,500	
単価					8,550	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	材料費（m） スパイラルダクト	2980円/m	単位	m	数量	1	単価	2,980

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
材料費		m	1	2,980	2,980	
計					2,980	
単価					2,980	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒	径10×1500	単位	本	数量	1	単価	1,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒	φ１０×１５００ｍｍ	本	1	1,740	1,740	
計					1,740	
単価					1,740	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	連結式接地棒用リード端子	径10用 22mm2×500	単位	本	数量	1	単価	750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
連結式接地棒用リード端子	φ１０用　２２ｍｍ２×５００	本	1	750	750	
計					750	
単価					750	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	道路照明灯撤去	高さ:GL8～12m 重量:350kg以下 割増なし	単位	基	数量	10	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.5	29,886	74,715	
普通作業員		人	2	25,908	51,816	
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	0.85	39,600	33,660	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					160,200	
単価					16,020	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	照明器具取付	照明器具取付 撤去(不使用) 持込	単位	台	数量	10	単価	13,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.05	29,886	61,266	
普通作業員		人	1.05	25,908	27,203	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	4.5	9,492	42,714	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					131,200	
単価					13,120	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	単位	ｍ３	数量	1	単価	36,480

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　人力施工　制約無	ｍ３	1	36,480.3	36,480	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					36,480	
単価					36,480	円／ｍ３

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	輸送費（電気）	56500円/台	単位	台	数量	1	単価	56,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	56,500	56,500	
計					56,500	
単価					56,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	発動発電設備据付（パッケージ型）	100kVA以下 撤去(再使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	356,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	3.5	26,622	93,177	
電工		人	7.5	29,886	224,145	
普通作業員		人	1.5	25,908	38,862	
諸雑費（まるめ）		式	1		16	
計					356,200	
単価					356,200	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	仮設自動始動盤 仮設発電機賃料に含む	屋外自立型	単位	日	数量	1	単価	0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
計					0	
単価					0	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(再使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	161,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	39,576	19,788	
電工		人	3	29,886	89,658	
普通作業員		人	2	25,908	51,816	
諸雑費（まるめ）		式	1		38	
計					161,300	
単価					161,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 新設 FEP 100mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,531

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6	29,886	179,316	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　１００ｍｍ	m	100	737	73,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					253,100	
単価					2,531	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 125mm以下 撤去(不使用) FEP 100mm 1条	単位	m	数量	100	単価	896.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3	29,886	89,658	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					89,660	
単価					896.6	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	1,062

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	29,886	77,703	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	100	284	28,400	
諸雑費（まるめ）		式	1		97	
計					106,200	
単価					1,062	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 1条	単位	m	数量	100	単価	388.6

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.3	29,886	38,851	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					38,860	
単価					388.6	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4,782

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	29,886	478,176	
諸雑費（まるめ）		式	1		24	
計					478,200	
単価					4,782	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	600V CVT100mm2	単位	m	数量	1	単価	7,072

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６００Ｖ（ＣＶＴ）１００ｍｍ２	m	1	7,072	7,072	
計					7,072	
単価					7,072	円／m

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	29,886	239,088	
諸雑費（まるめ）		式	1		12	
計					239,100	
単価					2,391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	332

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	332	332	
計					332	
単価					332	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 新設 FEP 40mm 2条 0%	単位	m	数量	100	単価	2,123

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	29,886	155,407	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　４０ｍｍ	m	200	284	56,800	
諸雑費（まるめ）		式	1		93	
計					212,300	
単価					2,123	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	構内地中 50mm以下 撤去(不使用) FEP 40mm 2条	単位	m	数量	100	単価	777.1

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.6	29,886	77,703	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					77,710	
単価					777.1	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	32,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	29,886	32,874	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					32,880	
単価					32,880	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 新設 補正あり	単位	台	数量	1	単価	23,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.77	29,886	23,012	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					23,020	
単価					23,020	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	燃料小出槽設置	1000L以下 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	65,650

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配管工		人	2	27,642	55,284	
普通作業員		人	0.4	25,908	10,363	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					65,650	
単価					65,650	円／台

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	日	数量	1	単価	108,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	8	13,500	108,000	
計					108,000	
単価					108,000	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	間詰砕石工		単位	ｍ３	数量	10	単価	4,988

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.18	31,008	5,581	
特殊作業員		人	0.34	28,458	9,675	
普通作業員		人	0.87	25,908	22,539	
バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	日	0.26	46,500	12,090	
計					49,885	
単価					4,988	円／ｍ３

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	排水ポンプ据付	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ0.75kW 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.55	29,886	16,437	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					16,440	
単価					16,440	円／台

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	制御盤据付	負荷 1.5kW以下 撤去(不使用) 補正なし 同機種 1台	単位	面	数量	1	単価	26,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	29,886	26,897	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					26,900	
単価					26,900	円／面

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	各種（警報盤）情報設備据付	警報盤 撤去(不使用) 補正なし	単位	個	数量	1	単価	3,735

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.125	29,886	3,735	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					3,735	
単価					3,735	円／個

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	9,492

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	31,314	6,262	
軽油		L	3.6	128	460	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					9,492	
単価					9,492	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,883

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	31,314	5,323	
軽油		L	4.3	128	550	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．０ｔ	時間	1	3,010	3,010	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,883	
単価					8,883	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	単位	時間	数量	1	単価	13,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	31,314	5,323	
軽油		L	14	128	1,792	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間	1	6,380	6,380	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					13,500	
単価					13,500	円／時間

参考資料（３）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00000002000

	バックホウ運転	クローラ型　山積0.8m3　平積0.6m3	単位	日	数量	1	単価	46,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.9	31,314	28,182	
軽油		L	65	128	8,320	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1	10,000	10,000	
計					46,502	
単価					46,500	円／日

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 河川維持工事　　合算工事： 0

対象工事費	45,223,920	直接工事費	45,223,920	準備費	0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	26,259	現工事	0	合算工事	0

非対象額計（－）	169,500	
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）
管理費区分２，７	0	（工場原価）
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分９	169,500	（間接費非対象額）
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）
対象額　支　給　品（＋）	0	
無償貸付機械評価額（＋）	0	

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	45,054,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	45,028,161		0		0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	7.17 %		0 %		
施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1		
率（補正後）	7.31 %	（7.17% × 週休1.02）			
計上額	3,293,000		0		0

比較結果	当該追加工事	A		
	0	0	調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	45,223,920
非対象額計（－）	195,759		
管理費区分１	0	（橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費）	
管理費区分２，７	0	（工場原価）	
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分９	169,500	（間接費非対象額）	
管理費区分Ｔ	26,259	（直接工事費に含まれる処分費等）	
対象額　支　給　品（＋）	0		
無償貸付機械評価額（＋）	0		
現場環境改善費対象額（Ｐｉ）			
単独（追加工事）	0	現工事	0
		合算工事	0

現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0

比較結果	当該追加工事	Ａ	調整工事計上額	0
	0	0		

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		

共通仮設費計	3,293,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	48,516,920	単独（追加工事）直接工事費	45,223,920	単独（追加工事）共通仮設費	3,293,000
非対象額計（－）	169,500				
管理費区分２，７	0	（工場原価）			
管理費区分５	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分９	169,500	（間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	48,347,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	48,321,161		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	31.34 %		0 %		0 %
施工地域等補正	0 %				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	32.28 %	（31.34% × 週休1.03）	0 %		
計上額	15,606,000		0		0
			5,340,889	（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

（１）技術者間接費

技術者労務費	636,072	
電気通信技術者	316,608	
電気通信技術員	319,464	
技術者間接費率	80	%
技術者間接費	508,857	
SI技術者労務費	0	
SI電気通信技術者	0	
SI電気通信技術員	0	
SI技術者間接費率	170	%
SI技術者間接費	0	
技術者間接費計上額	508,000	

（２）機器管理費

機器単体費	80,027,000	
機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数１．０】	80,027,000	
機器製作のみ行う場合【補正係数０．５】	0	
機器を支給（据付調整のみ）【補正係数０．５】	0	
機器管理費対象外	0	
機器管理費対象額	80,027,000	
機器管理費率（補正前）	8.02	%
補正係数	1	
機器管理費率（補正後）	8.02	%
機器管理費計上額	6,418,000	

機器間接費計上額　6,926,000

一般管理費等（当初）

事務所名	大宮国道事務所　交通対策課			工事番号	2583475501　　第　0　回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種	河川維持工事

工事原価	71,048,920				
純工事費	48,516,920	現場管理費	15,606,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
機器間接費	6,926,000	工場製作原価	0		
非対象額計（－）	169,500				
管理費区分９	169,500	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分Ｔ	0	（全処分費等のうち３％または３０００万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	70,879,420	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	70,853,161	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	70,879,420				
契約保証に係る補正値	0.04　%				
一般管理費率					
単独（追加工事）	17.84　%	現工事	0　%	合算工事	0　%

一般管理費	12,664,080	
業務委託料等	0	
調査基準価格	164,274,000	
調査基準価格の100/110	149,340,000	（ 91.21　%）

工　事　数　量　総　括　表

工 事 名　　Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所　交通対策課

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
電気設備(機器単体)		式		1		
受変電設備		式		1		
低圧受変電設備（浦和出張所）		式		1		
引込開閉器盤		面		1		
低圧受変電設備（春日部国道出張所）		式		1		
引込開閉器盤		面		1		
電源設備		式		1		
発電設備（浦和出張所）		式		1		
発動発電装置	屋内キュービクル式・低騒音型75dB以下 75kVA 発電機盤搭載型	台		1		
発電機切替盤	屋内自立型	面		1		
燃料小出し槽	鋼板製屋内自立型　190L	台		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
燃料移送ﾎﾟﾝﾌﾟ	0.4kW	台		2		
給油口ボックス	屋外壁掛型	台		1		
発電機監視盤	屋内壁掛型	面		1		
発電設備 （春日部国道出張所）		式		1		
発動発電装置	屋外キュービクル式・低騒音型75dB以下 50kVA　発電機盤搭載型	台		1		
発電機切替盤	屋外自立型	面		1		
屋外油庫	980L	台		1		
発電機監視盤	屋内壁掛型	面		1		
ローリーアース		面		1		
機器単体費		式		1		
電気設備		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
受変電設備工		式		1		
低圧受変電設備設置工 （浦和出張所）		式		1		
引込開閉器盤設置		面		1		
分電盤ａ設置		面		1		
分電盤ｂ設置		面		1		
分電盤ｃ設置		面		1		
分電盤ｄ設置		面		1		
分電盤ｅ設置		面		1		
低圧受変電設備設置工 （浦和出張所）		式		1		
引込開閉器盤撤去		面		1		
分電盤ａ撤去		面		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
分電盤ｂ撤去		面		1		
分電盤ｃ撤去		面		1		
分電盤ｄ撤去		面		1		
分電盤ｅ撤去		面		1		
低圧受変電設備設置工 （春日部国道出張所）		式		1		
引込開閉器盤設置		面		1		
分電盤Ａ設置		面		1		
分電盤Ｂ設置		面		1		
分電盤Ｃ設置		面		1		
分電盤Ｄ設置		面		1		
引込柱設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
引込柱設置	高さ 8m	本		1		
低圧受変電設備撤去工 （春日部国道出張所）		式		1		
引込開閉器盤撤去		面		1		
分電盤Ａ撤去		面		1		
分電盤Ｂ撤去		面		1		
分電盤Ｃ撤去		面		1		
分電盤Ｄ撤去		面		1		
電源設備工		式		1		
発電設備設置工 （浦和出張所）		式		1		
発動発電設備設置	屋内キュービクル型　低騒音型(75dB以下) 75kVA 発電機盤搭載型	式		1		
発電機切替盤設置	屋内自立型	面		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
燃料小出し槽設置		台		1		
燃料移送ポンプ設置		台		1		
燃料移送ポンプ設置 （２台目補正）		台		1		
給油口ユニットボックス設置		台		1		
発電機監視盤設置	屋内壁掛型	面		1		
発電設備設置工 （春日部国道出張所）		式		1		
発動発電設備設置	屋外キュービクル型　低騒音型(75dB以下) 50kVA 発電機盤搭載型	式		1		
発電機切替盤設置	屋外自立型	面		1		
屋外油庫設置	980L	台		1		
発電機監視盤設置	屋内壁掛型	面		1		
接地設置		箇所		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
嵩上げ架台設置工		台		1		
発電設備基礎設置工 （春日部国道出張所）		式		1		
発電設備浸水対策架台基礎設置		式		1		
作業土工		式		1		
配管･配線工 （浦和出張所）		式		1		
屋内配管	G 径 42ｍｍ	m		25.3		
屋内配管	G 径 28ｍｍ	m		30.3		
屋内ピット配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 60mm2	m		55		
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 22mm2×3C	m		38.8		
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m		29.4		
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	m		38.5		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内ピット配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		22.3		
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-20C	m		29.4		
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-10C	m		29.4		
屋内ピット配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	m		25.6		
屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-10P	m		29.4		
屋内ピット配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m		25.1		
屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 4心 600V 2.0mm2×4C	m		32		
屋内管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		29.9		
屋内管内配線	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV2sq-3C	m		30.4		
屋内管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m		35.1		
屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	m		25.4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管	金属製可とう管 ＃63ｍｍ	m		0.8		
屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 2.0mm2×2C	m		22.7		
屋外管内配線	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m		22.7		
耐溝状腐食電縫鋼管（材料のみ）	耐溝状腐食電縫鋼管150A	m		5.8		
SGP管（材料のみ）	SGP80A	m		0.9		
SGP管（材料のみ）	SGP40A	m		8.4		
SGP管（材料のみ）	SGP32A	m		7.6		
SGP管（材料のみ）	SGP25A	m		11.3		
SGP管（材料のみ）	SGP15A	m		16.1		
フレキシブル管（材料のみ）	40A-500L SUS	本		1		
フレキシブル管（材料のみ）	25A-300L SUS	本		2		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
フレキシブル管（材料のみ）	15A-300L SUS	本		4		
仕切弁（材料のみ）	25A	個		6		
逆止弁（材料のみ）	25A	個		3		
圧力計（材料のみ）	25A	個		2		
ストレーナー（材料のみ）	25A	個		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-4C	箇所		2		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CV2sq-2C	箇所		1		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	KPEVS1.25sq-2P	箇所		2		
配管･配線工 （春日部国道出張所）		式		1		
地中配管	ＦＥＰ 径 65ｍｍ	m		24.2		
地中配管	ＦＥＰ 径 50ｍｍ	m		91.4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地中管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m		73.2		
地中管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		35.6		
地中管内配線	CVV1.25sq-20C	m		63.1		
地中管内配線	CVV-S1.25sq-2C	m		63.1		
地中管内配線	CPEV0.9mm-10P	m		63.1		
屋外配管	Ｇ 径 54ｍｍ	m		21.6		
屋外配管	Ｇ 径 42ｍｍ	m		23.9		
屋外配管	Ｇ 径 36ｍｍ	m		22.3		
屋外配管	Ｇ 径 22ｍｍ	m		32.3		
屋外ピット配線	CVV1.25sq-20C	m		24.4		
屋外ピット配線	CVV-S1.25sq-2C	m		24.4		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外管内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m		27.8		
屋外管内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		22		
屋外管内配線	CVV1.25sq-20C	m		67.1		
屋外管内配線	CVV1.25sq-3C	m		25.3		
屋外管内配線	CVV-S1.25sq-2C	m		66.8		
屋外管内配線	CPEV0.9sq-10P	m		65.6		
屋外管内配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m		22.3		
屋管内外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 3.5mm2	m		21		
屋外ダクト内配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m		30.8		
屋外ダクト内配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		23.4		
屋外ダクト内配線	CVV1.25sq-20C	m		21.8		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外ダクト内配線	CVV-S1.25sq-2C	m		21.8		
屋外ダクト内配線	CPEV0.9sq-10P	m		21.8		
屋外ラック配線	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 600V 38mm2	m		48.8		
屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 3.5mm2×3C	m		22.1		
屋外ラック配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 2.0mm2×3C	m		26.1		
屋外ラック配線	CVV1.25sq-20C	m		30.2		
屋外ラック配線	CVV1.25sq-3C	m		24.7		
屋外ラック配線	CVV-S1.25sq-2C	m		28.2		
屋外ラック配線	CPEV0.9sq-10P	m		22.1		
屋外ラック配線	IV3.5sq	m		22.1		
埋設標識ｼｰﾄ敷設		m		33		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
点字ブロック撤去・再設置		ｍ２		0.36		
ｹｰﾌﾞﾙ接続	600V CVT38sq	箇所		4		
作業土工(電気)		式		1		
殻運搬処理(電気)		式		1		
配線器具設置工 （浦和出張所）		式		1		
プルボックス設置	SUS-WP　200×200×100	個		1		
配線器具設置工 （春日部国道出張所）		式		1		
ケーブルダクト設置	600×300	ｍ		1		
ケーブルダクト設置 立上げ部	600×300	台		1		
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ設置		ｍ		9		
プルボックス設置	SUS-WP　300×300×200	個		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
プルボックス設置	SUS-WP　150×150×100	個		3		
炭素鋼管設置	SGP15A	m		15.8		
発電設備撤去工 （浦和出張所）		式		1		
発動発電設備撤去	62.5kVA	式		1		
発電機盤撤去		面		1		
燃料小出槽撤去	198L	台		1		
発電機盤撤去		面		1		
燃料移送ポンプ撤去		面		1		
給油口ﾎﾞｯｸｽ撤去	屋外壁掛型	台		1		
発電機監視盤撤去 撤去（不使用）		面		1		
発電設備撤去工 （春日部国道出張所）		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
発動発電設備撤去	50kVA	式		1		
燃料小出槽１撤去	200L	台		1		
燃料小出槽２撤去	190L	台		1		
燃料移送ポンプ制御盤撤去		面		1		
遠方監視盤撤去	露出形	面		1		
地下燃料タンク撤去		式		1		
配管･配線撤去工 （浦和出張所）		式		1		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-3C	m		15.6		
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-4C	m		28.5		
屋内配線撤去	KPEVSｹｰﾌﾞﾙ KPEVS1.25sq-2P	m		25.1		
配管･配線撤去工 （春日部国道出張所）		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 20ｍｍ	m		19.8		
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 15ｍｍ	m		23.6		
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 32ｍｍ	m		32.5		
地中配管撤去	炭素鋼鋼管 径 50ｍｍ	m		14.2		
地中配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	m		24.8		
地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m		42.5		
地中配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		42.5		
屋内配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	m		21		
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	m		29.2		
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT22sq	m		16.4		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m		17.6		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		13.2		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m		11.6		
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m		22.9		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m		15.4		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	m		23.8		
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	m		27.4		
屋内配線撤去	CVTケーブル 600V CVT22sq	m		19		
屋内配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m		15.8		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m		12.9		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		12.9		
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-5C	m		15.8		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋内配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-2C	m		19.2		
屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 54ｍｍ	m		13.2		
屋外配管撤去	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	m		17		
屋外配線撤去	CVTケーブル 600V CVT38sq	m		13.2		
屋外配線撤去	CVケーブル 600V CV2sq-3C	m		17		
屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-20C	m		54.8		
屋外配線撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		55.6		
作業土工(電気)		式		1		
殻運搬処理(電気)		式		1		
施設照明設備工 （浦和出張所）		式		1		
庁舎内照明設備設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明灯設置 ５ｍ柱	５ｍ	基		5		
照明灯基礎設置工		式		1		
照明灯基礎設置	φ500×1100	個所		5		
作業土工(電気)		式		1		
庁舎内照明設備撤去工		式		1		
照明灯撤去	直線型　５ｍ柱	基		5		
照明灯基礎撤去工		式		1		
照明灯基礎撤去	φ500×1100	個所		5		
作業土工(電気)		式		1		
施設照明設備工 （春日部国道出張所）		式		1		
庁舎内照明設備設置工		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
照明灯設置	8m	基		4		
照明灯基礎設置工		式		1		
照明灯基礎設置	φ500×1100	個所		4		
作業土工(電気)		式		1		
庁舎内照明設備撤去工		式		1		
照明灯撤去	添加式	基		2		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工 （浦和出張所）		式		1		
輸送(電気)		式		1		
輸送工 （春日部国道出張所）		式		1		
輸送(電気)		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
仮設発電設備工 （浦和出張所）		式		1		
仮設発電機設置・撤去	仮設発電機　75kVA	式		1		
仮設自動始動盤設置・撤去	屋外自立型	式		1		
仮設切替盤設置・撤去	屋外自立型	式		1		
屋内配管設置・撤去	屋内露出　FEP100	m		22.5		
屋内配管設置・撤去	屋内露出　FEP40	m		29.5		
屋内配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	m		24		
屋内配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	m		18.5		
屋内配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		24		
屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP100	m		25.5		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
屋外配管設置・撤去	屋外露出　FEP40	m		28		
屋外配線設置・撤去	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ)　600V　100mm2	m		25.5		
屋外配線設置・撤去	CVｹｰﾌﾞﾙ(600v架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ)　2心　600V　5.5mm2×2C	m		28		
屋外配線設置・撤去	CVVケーブル CVV2sq-10C	m		28		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		

工事数量総括表

工事名	Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事　　（ 当　　初 ）

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税相当額		式		1		
工事費計		式		1		

Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事

（　当　　初　）　請負工事費計算書

（1）機器単体費	80,027,000		
（2）直接工事費	45,223,920		
（3）共通仮設費	3,293,000		
（4）純工事費 （2）＋（3）	48,516,920		
（5）現場管理費	15,606,000		
（6）工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
（7）機器間接費	6,926,000		
（8）工事原価 （4）＋（5）＋（6）＋（7）＋(18)	71,048,920	(18)工場製作原価	0
(9')一般管理費等（計上額）	12,664,080	((9)一般管理費等（計算額）	12,673,240 ）
(10') その他費目計	0		
(11) 業務委託料等	0		
(12) 工事価格 （1）＋（8）＋(9') ＋(10')＋(11)（万円未満切り捨て）	163,740,000		

(13)消費税相当額	16,374,000
(14)請負工事費 (12)＋(13)	180,114,000
(15)入札書比較価格 （請負工事費の100/110）	163,740,000
(16)調査基準価格	164,274,000
(17)調査基準価格の100/110	149,340,000

（工事契約：万円未満切り捨て　製造製作契約：円未満切り捨て）

Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用
発電設備設置工事

特記仕様書

令和８年１月

関東地方整備局
大宮国道事務所

第１章　総則

第１条. 適用

1. この特記仕様書は、電気通信設備工事共通仕様書（令和７年３月改定）（以下「共通仕様書」という。）でいう特記仕様書で、本工事の施工に適用する。
2. この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
3. この特記仕様書に添付されていない別紙様式等については以下 URL よりダウンロードするものとする。
   URL　https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/index00000015.html
4. 本工事における「条件明示」については、別紙－１「明示項目および明示事項」に記載のとおりとする。

第２条. 施工場所

本工事の施工場所は以下のとおりとする。

埼玉県さいたま市南区別所６－１２－１　浦和出張所外１箇所

なお、外１箇所は以下の場所である。

埼玉県春日部市粕壁東６－１３－５　春日部国道出張所

第３条. 主任技術者等(契約書第 10 条)

1. 本工事の主任技術者又は監理技術者は、次に掲げる基準を満たす者を専任で配置することとする。
   （１） 主任技術者は、１級電気工事施工管理技士、２級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
   なお､｢これと同等以上の資格を有する者」とは、次のとおりである。
   ①技術士（電気電子部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」とするものに限る））の資格を有する者。
   ②建設業法第７条第２号イ、ロで定める者（イについては、電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者。）
   ③国土交通大臣が上記イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
   ④本発注工事の工事種別に対応した登録基幹技能者講習修了証を有する者
   （２） 監理技術者にあっては、１級電気工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは次のとおりである。
   ①技術士（電気電子部門又は総合技術監理部門（選択科目を「電気電子」とするものに限る））の資格を有する者。
   ②建設業法第１５条第２号ロで定める者。(同号に規定する第７条第２号イにつ

いては、電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者。）

③国土交通大臣が上記ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

（３） 監理技術者にあっては、電気工事業（略語：電）に関する監理技術者資格証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。

第４条. 主任技術者等の専任期間

1. 契約締結日の翌日から工事の始期までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
2. 契約締結日の翌日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。
3. 主任技術者又は監理技術者が協議研磨のための研修、講習、試験等で短期間工事現場を離れる場合は、適切な施工ができる体制を確保したうえで、監督職員の承諾を得るものとする。
4. 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で書面により明確にした場合に限って、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日（例：「完成通知書」等における日付）とする。

第５条. 専任特例１号の場合の監理技術者又は主任技術者の配置

本工事は、建設業法第２６条第３項第一号の規定の適用を受ける監理技術者又は主任技術者の配置は認めない。

第６条. 専任特例２号の場合の監理技術者の配置

1. 本工事において、建設業法第２６条第３項第２号の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

（１）建設業法第２６条第３項第２号による監理技術者の職務を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（２） 監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。

（３） 監理技術者補佐は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の監理技術者が配置できる工事は、本工事を含め同時に２件までとする。（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負契約

が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一の工事とみなす。）

（５）監理技術者が兼務できる工事は関東地方整備局管内の工事でなければならない。

（６）監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。

（７）監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

2. 現場の安全管理体制について、平成７年４月２１日付基発第２６７号の２「元方事業者による建設現場安全管理指針」において、「統括安全衛生責任者の選任を要するときには、その事業場に専属の者とすること。」とされていることから、施工体制に留意すること。

3. 本工事に監理技術者補佐を配置する事を予定している場合、以下の書類を提出すること。

１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者の合格証の写しなど）

２）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類（監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料（いずれも写し可））

３）監理技術者が兼務する工事の箇所、内容を示す書類（ＣＯＲＩＮＳの写し）

4. 本工事の監理技術者が専任特例２号の場合の監理技術者として兼務し、本工事に監理技術者補佐を配置する事となった場合、第１項（５）～（８）について施工計画書へ記載し、提出すること。

5. 本工事において、監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は、コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録・修正を適切に行うこと。

第７条. 現場代理人

現場代理人について工事現場における常駐を要しない期間については、「工事請負契約書の運用基準について」（平成 22 年 9 月 6 日付け国地契第 20 号）による。

なお、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

第８条. 設計製作体制等

本工事の設計製作体制等については、受注者自らの体制、ならびに設備の製作を他社に委託する場合の体制を下記の様式に記載し、契約後速やかに監督職員に提出し、完成図書に綴るものとする。

⑴ 設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制（別紙－２）

⑵ 障害時の支援体制、保守部品の供給体制ならびに発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制（別紙－３）

第９条.コリンズ（CORINS）への登録

1. 工事カルテの作成、登録については、土木工事共通仕様書「1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録」によるものとする。
2. 受注者は、工事受注後又は施工中において当該工事に係る悪質で不正実な行為(一括下請負等)が発覚し、指名停止の措置を受けた場合は、登録済みの工事カルテの取り下げを行うものとする。
3. 技術者の従事期間は、工期をもって登録するものとする。(余裕期間を含まないことに留意するものとする。)

第１０条.コリンズ（CORINS）への位置情報の入力

共通仕様書 1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、位置情報については以下のとおりとし、工事場所および座標（緯度、経度）を記載するものとする。なお、座標は、世界測地系（JGD2011）に準拠する。

埼玉県さいたま市南区別所 6-12-1　浦和出張所　緯度 35° 85’ 44.73”
経度 139° 68’ 68.63”

埼玉県春日部市粕壁東 6-13-5　春日部国道出張所 緯度 35° 98’ 11.46”
経度 139° 76’ 20.44”

第１１条.コリンズ（CORINS）への工事概要の入力

共通仕様書 1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を受注時に作成するにあたり、工事概要について必須登録とし、記載例を参考にすること。

記載例）

本工事は、浸水対策を実施した上で非常用発電設備の更新を行う受変電設備工事である。

主な工種は、受変電設備工事であり、発電設備設置：２台、発電機切替盤設置：２面、屋外油庫設置：１台、燃料小出槽設置：１台、配管・配線工：１式を予定している。

第１２条.コリンズ（CORINS）への設計業務名及びテクリス番号の入力

共通仕様書 1-1-1-6 コリンズ（CORINS）への登録に定める「登録のための確認のお願い」を作成するにあたり、設計業務名およびテクリス番号を登録すること。設計業務名およびテクリス番号については以下のとおりとする。

業務名）Ｒ４浦和・大宮出張所非常用発電設備更新設計業務
テクリス番号）4051918560
業務名）Ｒ５春日部国道出張所非常用発電設備更新設計外業務
テクリス番号）4051918560

第１３条.施工体制台帳

工事成績優秀企業に認定され、認定有効期限内に、工事発注の契約を行った工事の監理技術者、主任技術者（工事成績優秀企業に認定された下請負を含む）は、工事成績優秀企業認定マークの使用や金色帯線（黄色もしくは橙色の帯線でも可）を名札上部に印刷することが

出来るものとする。



注意１）用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
注意２）所属会社の写真とする。

第１４条.調査・試験に対する協力（低入札価格調査制度調査対象工事について）

1. 予算決算及び会計令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、受注者は下記の調査に協力しなければならない。

(1).受注者は、下請負者の協力を得て間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事 においては共通費実態調査票)の作成を行い、工事完了後、速やかに発注者に提出するものとする。

(2).受注者は、提出された間接工事費等諸経費動向調査票(営繕工事においては共通費実態調査票)の費用の内訳についてヒアリング調査に応じるものとする。この場合において、受注者は下請負者についてもヒアリングに参加させるものとする。

(3).工事コスト調査（調査結果でも可）に係る資料は、下記のとおりとし、関東地方整備局又は大宮国道事務所のホームページにより公表する。

(4).低入札価格調査と工事コスト調査の結果に大きな乖離がある場合、又は、工事コスト調査資料の提出が無い場合には、工事成績評点を減点する場合がある。
なお、低入札価格調査対象工事については、工事コスト調査終了後に、工事成績評点を通知する。

公表資料は以下のとおり。

資料名	内容
低価格理由とその詳細	当該工事が低価格で施工可能となる理由を示した資料
比較表−1	積算内訳書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表−2	積算内訳書に対する明細書の発注者と元請における当初と実績の比較表
比較表−3	元請の手持ち資材の当初と実績の比較表
比較表−4	元請の資材購入先一覧の当初と実績の比較表
比較表−5	手持ち機械の当初と実績の比較表
比較表−6	労務者確保計画の当初と実績の比較表
比較表−7	工種別労務者配置計画の当初と実績の比較表
比較表−8	建設副産物の搬出の当初と実績の比較表
諸経費動向調査(工事費)	元請、下請の工事費内訳

第１５条.不可視部分の出来形管理について

予算決算及び会計令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合においては、以下に示す工種の不可視部分について、ビデオカメラを用いた出来形管理を行うこととし、撮影した映像については監督職員に提出するものとする。

① 配管・配線工

第１６条.不具合等発生時の措置

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、又は公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。

第１７条.工事書類の作成

1. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類作成マニュアル（令和７年３月）」に基づき実施するものとする。
2. 工事書類の作成に当たっては、別に定める「土木工事電子書類スリム化ガイド（令和７年３月）」を参考に書類の電子化、受発注者間での作成書類の役割分担の明確化、書類の削減等に留意すること。
3. 「工事関係書類一覧表」（別紙様式－６）により、工事着手前に「作成書類の役割分担」、「作成書類の位置付け」に関して「協議」するものとする。

   また、「協議」の内容を変更する場合は、改めて、受発注者で協議を行うものとする。
4. 電子により提出、提示した書類については、検査時その他の場合においても紙での提示、提出は行わないものとする。

第１８条.設計図書の照査

発注者は、設計図書の照査の範囲を超える資料の作成については、監督職員の指示とし、その作成費用は、設計変更の対象とする。なお、設計変更の対象については、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によるものとする。

第１９条.情報共有システムの活用

1. 本工事は、監督職員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの活用対象工事である。なお、活用にあたっては「土木工事・業務の情報共有システム活用ガイドライン」（令和６年３月版）に基づき実施すること。
2. 受注者は、本工事で使用する情報共有システムを選定し、使用する情報共有システムは次の要件を満たすものとする。

   ・工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件（Rev5.7）

   令和７年３月版　国土交通省（国土技術政策総合研究所）
3. 監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は、受注者が行うものとする。また、利用開始日、必要なユーザーＩＤ数、ディスク容量等の仕様やワークフロー機能の対象者等については、監督職員の確認を得た上で決定すること。
4. 受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。

   ① 情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨

   ② サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者

に連絡を行い適正な処置を行う旨

③ ②の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員若しくは受注者が判断した場合、又は復旧若しくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議の上情報共有システムの利用を停止することができる旨

5. 受注者は、監督職員等から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。

第２０条.「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」の設置

本工事は、「設計・施工技術連絡会議（三者会議）」（ 以下、「三者会議」という。） の対象工事では無いが、受注者から「三者会議」の開催を要請した場合、明らかに会議開催の必要性が乏しいと判断される場合を除き、公共工事の品質確保及び円滑な事業執行を目的として、発注者、設計者、施工者（工事受注者）の三者が工事着手前等において一堂に会して、事業目的、設計思想・条件等の情報の共有及び施工上の課題、新たな技術提案に対する意見交換等を行う「三者会議」を開催するものとする。

受注者は、「三者会議」の開催を要請する場合、監督職員と協議するものとする。

「三者会議」の運用にあたっては、「設計・施工技術連絡会議（「三者会議」） 運用方針」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第２１条.設計審査会の設置

本工事は、発注者と受注者が一堂に会して、現場着手前（準備期間内）に工事工程クリティカルパスの共有及び工事工程の照合（クロスチェック）を実施し、併せて協議資料作成等の受発注者間の役割分担を明確にする場、また、設計変更手続きの透明性と公正性の向上及び迅速化のため、設計変更の妥当性の審議及び設計変更等に伴う工事中止等の判断等を行う場として開催する「設計審査会」（以下、「審査会」という。）の設置対象工事である。

「審査会」の運用にあたっては、「設計審査会設置運用方針 」（http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html）によるものとする。

第２２条.工事環境の改善

本工事の実施にあたっては、工事環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載している工事環境改善実施要領に基づき、監督職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。

第２３条.ワンデーレスポンス

1. この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。

・「ワンデーレスポンス」とは

受注者からの質問、協議等への回答は、基本的に「その日のうち」に指示、通知等行うよう対応する。ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議の上、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に通知するこ

とである。

2. 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議をおこなうこと。
3. 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。
4. ワンデーレスポンスの実施にあたっては、関東地方整備局ホームページ https://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000039.html に掲載しているワンデーレスポンス実施の手引き（令和５年１２月）に基づき、取り組むものとする。
5. 効果・課題等を把握するためアンケート等のフォローアップ調査を実施する場合があるため、協力すること。

第２４条.契約内容の変更手続きについて

本工事における契約内容の変更は、以下によるものとする。

① 本工事における設計変更や契約変更は書面に基づき行うことを徹底し、指示書・協議書があるもののみを契約変更の対象とする。

② 受注者は、工事期間中及び工事完成後において、監督職員から契約図書の規定に違反する等の不適切な指示を受けたと思料されるときは、当該監督職員を経由せずに、事務所長へ直接又は契約担当課長経由で書面により、その旨を報告することができる。

第２５条.設計変更等

設計変更等については、契約書第 18 条から第 25 条及び共通仕様書共通編 1-1-1-16 から 1-1-1-17 に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事における工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）：令和７年３月」によることとする。

第２６条.スライド条項

工事請負契約書第２６条（スライド条項）については、物価水準の変動により請負代金が不適当となったと認められた時に、相手方に請負代金の変更を請求することができる条項となっている。

単品スライドについては、鋼材類・燃料油の他、コンクリート類、購入土などの主要工事材料も対象となるので、物価水準の変動により請負代金が不適当となった場合には、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

第２７条.諸経費動向調査

本工事は、「間接工事費等諸経費動向調査」の対象工事であり、別途監督職員より通知される調査要領等に基づき調査票の作成を行う。

調査票は、工事終了後速やかに監督職員に提出するものとする。又、調査票の聞き取り調査等を実施する場合にはこれに協力するものとし、調査票の根拠となった契約書等を提示するものとする。

第２８条.公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)

1. 受注者は、下記の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。

資材名	規格	備考
再生クラッシャーラン	ＲＣ―４０	基礎砕石

なお、使用に際し「舗装再生便覧」等を遵守するものとする。

第２９条.公共建設工事における分別解体等・再資源化等及び再生資源活用工事実施要領(土木)

1. 本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律((平成 12 年法律第 104 号最終改正令和 4 年 6 月 17 日法律 68 号)。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「８解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし工事発注後に明らかになった事情により予定した条件により難い場合は監督職員と協議するものとする。

工種ごとの作業内容及び解体方法	工種	作業内容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 ■有　□無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	⑥その他 （　　）	その他の工事 □有　■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

2. 再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト塊	越谷アスコン(株)	埼玉県越谷市増林字提場 3939

上記 2.については、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、受注者の提示する施設と異なる場合でも設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項については、監督職員と協議

の上、契約変更の対象とすることができる。

3. 受入時間

アスファルト塊処分場：8 時 00 分～17 時 00 分

4. 受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督職員に報告することとする。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン(平成 14 年 5 月)」に定めた様式 1〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び様式 2〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕を兼ねるものとする。

・再資源化等が完了した年月日
・再資源化等をした施設の名称及び所在地
・再資源化等に要した費用

工事発注後に明らかになった事情により予定していた条件により難い場合は、監督職員と協議するものとする。

5. 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年 5 月 31 日法律第 104 号）第 11 条に基づく、都道府県知事に対する通知を行った旨の書面を監督職員より受領した後に、工事着手（建設リサイクル法第 10 条第 1 項に規定する工事着手をいう。）するものとする。なお、これによりがたい場合は監督職員と協議の上決定するものとする。

第３０条.工事完成図

本工事は、道路工事完成図等作成要領（第２版）（国土技術政策総合研究所資料、平成 20 年 12 月）に基づく電子納品の対象工事である。

http://www.nilim-cdrw.jp/dl_std.html

第３１条.施工管理

1. 本工事の施工管理は、関東地方整備局土木工事施工管理基準及び規格値(令和７年度版)によるものとする。なお、この管理基準により難い場合及び基準、規格値が定められていない工種については、監督職員と協議の上、施工管理を行うものとする。
2. 本工事の写真管理は、関東地方整備局土木工事写真管理基準（令和７年３月改定）及び、国土交通省電気通信設備工事写真管理基準（案）（令和６年３月改定）によるものとする。なお、「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督職員の指示により追加、削減するものとする。

第３２条.デジタル工事写真の小黒板情報電子化について

デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。工事では、以下の１．から４．の全てを実施することとする。

1. 対象機器の導入

受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降、「使用機器」と称する）については、関東地方整備局土木工事写真管理基準 令和７年３月（以下、写真管理基準）「2-2 撮影方法」に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認（改ざん検知機能）は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。

なお、使用機器の事例を以下に示す。

【使用機器の事例】

デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア，（一社）施工管理ソフトウェア産業協会，<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

2. デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入

受注者は、同条１．の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は、写真管理基準（令和７年３月）「2-2 撮影方法」による。

ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。

3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い

本工事の工事写真の取扱いは、写真管理基準（令和７年３月）及びデジタル写真管理情報基準（令和７年３月）に準ずるが、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準（令和７年３月）「2-5 写真編集等」及びデジタル写真管理情報基準（令和７年３月）「6.写真編集等」で規定されている写真編集には該当しない。

4. 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品

受注者は、同条２．に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下、「小黒板情報電子化写真」と称する。）を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。

なお納品時に、受注者は URL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html）のチェックシステム（信憑性チェックツール）又はチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。

また、下記のチェックツールを使用して信憑性確認を行い、結果を出力したものでもよい。

【チェックツールの事例】

信憑性チェックツール（一社）施工管理ソフトウェア産業協会
<https://www.jcomsia.org/kokuban>.

※ここでは使用機器の事例を示したものであり、この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。なお、デジタル工事写真の小黒板情報電子化を実施しない工事写真がある場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得ること。

第３３条.現場環境改善（快適トイレの設置）

1.　内 容

受注者は快適トイレの設置について、監督職員と協議することとする。

快適トイレを設置する場合は、受注者は現場に以下の（１）～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。

（12）～（17）については、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではない。

【快適トイレに求める機能】

（１）洋式（洋風）便器

（２）水洗及び簡易水洗機能（し尿処理装置付き含む）

（３）臭い逆流防止機能

（４）容易に開かない施錠機能

（５）照明設備

（６）衣類掛け等のフック、又は、荷物の置ける棚等（耐荷重を５kg 以上とする）

【付属品として備えるもの】

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示

（８）周囲からトイレの入口が直接見えない工夫

（９）サニタリーボックス（女性用トイレに必ず設置）

（10）鏡と手洗器

（11）便座除菌クリーナー等の衛生用品

【推奨する仕様、付属品】

（12）室内寸法 900×900㎜ 以上（面積ではない）

（13）擬音装置（機能を含む）

（14）着替え台

（15）臭気対策機能の多重化

（16）室内温度の調整が可能な設備

（17）小物置き場（トイレットペーパー予備置き場等）

2.　快適トイレに要する費用

快適トイレに要する費用については、当初は計上していない。

受注者は、上記１の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を添付し、規格・基数等の詳細について監督職員と協議することとし、精算変更時において、見積書を提出するものとする。【快適トイレに求める機能】（１）～（６）及び【付属品として備えるもの】（７）～（11）の費用については、従来品相当を差し引いた後、51,000 円/基・月を上限に設計変更の対象とする。

なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ２基／工事（施工箇所）※ま

でとする。

また、運搬・設置費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基／工事（施工箇所）

※より多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、監督職員と協議するものとする。

※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事や施工延長が長いなどのトイレを施工箇所に応じて複数設置する必要性が認められる工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。

3. その他

快適トイレを設置しない場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。

第３４条.工事中の安全確保

1. 工事の施工にあたっては、関東地方整備局長が定める「重点的安全対策」について留意し、工事事故の防止を図らなければならない。

なお、令和７年度における重点的安全対策項目は以下の７項目である。

Ⅰ．架空線等上空施設の損傷事故防止

Ⅱ．建設機械等の稼働に関連した人身事故防止

Ⅲ．資機材等の下敷きによる人身事故防止

Ⅳ．足場・法面等からの墜落事故防止

Ⅴ．地下埋設物の損傷事故防止

Ⅵ．第三者の負傷・第三者車両等に対する損害

Ⅶ．事故防止

2. 受注者は、工事に従事する就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格者のうち、資格取得後一定期間経過した資格者に対し、次に掲げる再教育の受講が推進されるよう努めるものとする。

① 労働安全衛生法第 19 条の 2 に基づく足場組立等作業主任者等に対する能力向上教育

② 労働安全衛生法第 60 条の 2 に基づく車両系建設機械運転従事者、移動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育

③ 厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険再認識教育

3. 工事の施工にあたっては、工事等の時期、工事等の方法の概要 及び 工事等を行なう場合における道路交通に対する措置について、「道路工事保安施設設置基準（令和元年 5 月）」に基づき監督職員へ確認を行うものとする。

4. 工事中看板、工事情報看板及び工事説明看板の記載内容及び設置箇所については、監督職員の承諾を得るものとする。

第３５条.熱中症対策に資する現場管理費の補正

1. 本工事は、夏季における真夏日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して「熱中症対策に資する現場管理費の補正」を行う試行工事である。

2. 真夏日の考え方は下記のとおりである。

（１）　真夏日の定義

日最高気温が 30℃以上の日を指す。

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合とする。

（２）　試行にあたっての真夏日の計上の考え方

下記①～③のいずれかに該当する場合、真夏日として計上する。

①　環境省が公表している暑さ指数（WBGT）が日最高 25 度℃以上の場合。

施工現場から最寄りの環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）が 25℃以上となる日を真夏日とみなす。

②　気象庁が公表している地上気象観測所の日最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温が 30℃以上の日を真夏日とする。

③　夜間工事については、作業時間帯の最高気温が 30℃以上の場合。

施工現場から最寄りの観測地点における作業時間帯の最高気温が 30℃以上、又は暑さ指数（WBGT）が 25℃以上の場合を真夏日とする。

なお、休工日においては、上記に該当した場合でも真夏日としては計上しない。

上記①～③によりがたい場合は、監督職員と協議すること。

（３）　工期

工事着手から工事完成日までの期間を指す。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

（４）　基準日

受発注者協議により、「基準日」を定めるものとする。「基準日」は工事着手日を基本とする。

当該「基準日」より工期末までの期間のうち、真夏日にあたる日数を算出する。

なお、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、現場休工日は含まないものとする。

（５）　真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

・真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期

（６）　現場管理費の補正

現場管理費の補正は、工期中の日最高気温の状況に応じて補正値を算出し、現場管理費率に加算する。なお、補正は変更契約において行うものとする。

・補正値（%） ＝ 真夏日率 × 補正係数※真夏日補正係数：１．２

第３６条.環境対策（建設機械の使用）

受注者は、本工事において「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和 62 年 3 月 30 日建設省経機第 58 号）に基づき、低騒音型建設機械の使用原則を図られた場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

第３７条. ディーゼル車排出ガス規制に適合した車輌の使用

1. 受注者は、本工事現場で使用し又は使用される関係車輌（以下、本工事関係車輌という。）が、埼玉県のディーゼル車排出ガス規制条例（以下、関係法令等という。）の適用を受ける場合は、これに適合した車輌を使用しなければならない。
2. 受注者は、本工事の施工に先立ち、本工事関係車輌の「ディーゼル車排出ガス規制に適合する車輌の使用」について関係法令等の遵守を施工計画書に記載しなければならない。
3. 受注者は、本工事関係車輌にディーゼル車を使用する場合には、車検証等のコピーを保管し、本工事関係車輌を把握しなければならない。
4. 受注者は、取締りにより本工事関係車輌に違法行為等があった場合には、直ちに監督職員に報告しなければならない。
5. 受注者は、資機材の搬出入等において、資材納入業者に関係法令等を遵守させるものとする。

第３８条. 交通安全管理

受注者は、工事の施工にあたっては、次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輌、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行った場合、さし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。

第３９条. 工事現場の現場環境改善

1. 工事現場の現場環境改善は、地域との積極的なコミュニケーションを図りつつ、そこで働く関係者の意識を高めるとともに関係者の作業環境を整えることにより、公共事業の円滑な執行に資することを目的とするものである。よって、受注者は施工に際し、この趣旨を理解し、発注者と協力しつつ地域との連携を図り、適正に工事を実施するものとする。
2. 現場環境改善については具体的な内容、実施時期について施工計画書に含め提出するものとする。

第４０条. 工期

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と実工事期間を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事完了期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別紙様式ー７により、工事の始期及び終期を通知

すること。

余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

工期：工事の始期から 330 日間

（但し、令和８年４月１日（工事着手期限）までに工事を開始すること）

※ 契約締結後において、工期の始期の変更の必要が生じた場合は、監督職員と協議の上、工期に係る契約を変更することにより、工事に着手することができるものとする。なお、条件の変更がない場合において、契約時に設定した工期の変更は行わない。

第４１条. 工事工程クリティカルパスの共有

受注者は、現場着手前（準備期間内）に設計図書等を踏まえた工事工程表（クリティカルパスを含む）を作成し、監督職員と共有すること。工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者（「発注者」又は「受注者」）を明確にすること。

施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の①～⑤に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。

① 受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合
② 著しい悪天候や気象状況より「天候等による作業不能日」が工程（官積算）で見込んでいる日数から著しく乖離し、かつ、作業を休止せざるを得なかった場合
③ 工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合
④ 資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合
⑤ その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

第４２条. 工事工程表の開示の試行工事

1. 本工事は、工期設定の根拠とした工事に必要な関係機関との調整、住民合意、用地確保、法定手続きなどの進捗状況を踏まえた工事工程表を開示するとともに、設計審査会等において工事工程クリティカルパスの共有や発注者が作成する工程と受注者が作成する工事工程の照合（クロスチェック）を行うことにより、適切な工期設定の取組を行う「工事工程表の開示の試行工事」である。
2. 工事契約後、設計審査会等において、「前条　工事工程クリティカルパスの共有」により作成した工事工程表を確認し、受注者・発注者間でクリティカルパスの共有を行うものとする。
3. 設計審査会等において、発注者が開示した工事工程表（別紙-5）との照合（クロスチェック）を実施し、必要に応じて工期延伸の判断について審査を行うなど、適正な工事工程の確保に努めるものとする。
4. 本試行に関するアンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

第４３条.週休２日制適用工事（完全週休２日（土日）（受注者希望方式）

１．本工事は、監督職員と受注者双方が工程調整を行うことにより、完全週休２日（土日）を達成するよう工事を実施する「現場閉所による週休２日制適用工事（完全週休２日）（受注者希望方式)」の試行工事である。

受注者は、工事契約後、完全週休２日（土日）の取組を希望するか判断の上、発注者に協議するものとし、希望しない場合は月単位の週休２日に取組むものとする。

２．週休２日の考え方は下記のとおりである。

１）週休２日

①完全週休２日（土日）

対象期間内の全ての土日において、現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に土日に代わる現場閉所日（以下、「代替休日」という。）を設定することによって、土日に現場閉所を行ったとみなす。なお、週の定義は月曜日から日曜日までとする。

②月単位の週休２日

対象期間内の全ての月において、現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」という。）が、28.5%（８日/28 日）以上となる現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

２）対象期間

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

また、工事着手後、受注者の責によらず週休２日の実施が困難な期間が生じる場合は、受発注者間で協議して週休２日の対象外とする作業と期間を決定するとともに、変更契約時の設計図書に対象外とする作業と期間を明示する。ただし、対象外とする期間は災害対応等のやむを得ない期間に限定すること。

３）現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

３．天候等を天候等による作業環境が厳しい時期を避けることを目的に、１年単位の変形労働時間制を活用する場合は、１週４０時間または１日８時間を超える労働時間を設定した月は、週休２日工事の対象期間外とする。また１ 年単位の変形労働時間制の活用について施工計画書に反映し、労働基準監督署へ提出した下記の資料を提出すること。

・１年単位の変形労働時間制を活用する労働者とその使用者が締結した労使協定

・変更した就業規則

４．現場閉所を行うときは、監督職員へ事前に連絡すること。ただし、以下に該当する場合

は、連絡は不要である。

①施工計画書に記載した法定休日・所定休日の場合

②週間工程会議等により監督職員が事前に把握している場合

③官公庁の休日の場合

完全週休２日（土日）の実施にあたり、受注者の責に寄らず土日に施工を行わざるを得ない場合は、協議により、同一の週に代替休日を設定すること。なお、夜間工事の場合は作業に着手した日を作業日とみなす。

５．監督職員は、受注者の月毎の現場閉所率の状況を適宜確認するものとし、受注者側の週休２日の取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、週休２日が確保できるよう改善に取り組むものとする。

６．工事完了後、週休２日の取得結果が確認できる「取得報告書」を作成し、監督職員に提出するものとする。

７．アンケート調査を実施する場合はこれに協力すること。

８．明らかに受注者側に月単位の週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて、工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。

９．週休２日に掛かる費用については、当初予定価格から完全週休２日交替制を達成した場合の補正係数を労務費、市場単価、土木工事標準単価、現場管理費率に乗じているが、休日率の達成状況を確認後、完全週休２日交替制が未達成の場合は、月単位の週休２日交替制の補正係数に変更する。月単位の週休２日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

完全週休２日交替制の取組を希望しない場合は、月単位の週休２日交替制の補正係数に変更する。また、休日率の達成状況を確認後、月単位の週休２日交替制が未達成の場合は、補正係数を除して変更する。

第４４条.悪天候等により工期変更が必要となる場合の協議を簡素化する試行

1. 受注者は、著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生し、工期内に工事を完成することが困難な場合はその理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。著しい悪天候とは、当該工事の工期月の雨休率が、直近５カ年における工期月の雨休率の平均値を超える場合をいう。

工期月とは、工事着手日から工事完成予定日までの期間のうちの、工期の延長変更請求時までにかかる月（ただし、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は除く）をいう。

なお、本工事の降雨降雪日は、熊谷観測所（気象庁のデータ）における 1 日の降雨・降雪量雨が 10㎜ 以上/日の日を想定している。

2. アンケート調査を行う場合は、これに協力すること。

第４５条.自家用電気工作物に関する手続き等

本工事の自家用電気工作物に係る法令に基づく届出については、以下の手続きを行わなければならない。

1. 受注者は、電気事業法施行規則第 66 条に基づく工事計画届出書に付す書類を、監督職員に提出しなければならない。
2. 工事計画届出書の届出手続きは発注者が行い、承認を得た場合は、監督職員はその旨を速やかに受注者に通知する。
3. 前項に定める届出から承認までは、５週間を見込む（書類に不備が無かった場合）ものとする。
4. 第１項により提出した書類に不備があった場合は、監督職員の指示により、受注者は修正を行わなければならない。

第４６条.施工時期及び施工時間の変更

1. 本工事の自家用電気工作物に係る箇所については、第４５条第２項による承認を受けた日から３０日が経過するまでは、工事を開始してはならない。なお、ここでいう工事の開始とは、基礎杭を打つ場合は「基礎杭打ちが行われる日」、基礎杭を打たない場合は「基礎コンクリートの打設工事が行われる日」とし、また基礎コンクリートの打設工事も行わない場合、あるいは部品の取り替え、改造・修理等の場合は「当該作業を開始する日」をいう。
2. 本工事の作業区分は、下記によるものとする。

作業区分	施工区分	作業時間
昼間作業	すべての工事	９：００～１７：００

上記については、積算上の条件明示であり、作業時間を指定するものではない。
ただし、上記区分に変更を要する場合は監督職員と協議するものとする。

第４７条.建設現場の遠隔臨場の実施

1. 建設現場における遠隔臨場の実施

「建設現場における遠隔臨場の実施」は、受注者における「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」や発注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」を目指し、動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）と Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」の遠隔臨場を行うものとする。なお、遠隔臨場の実施にあたっては「建設現場における遠隔臨場に関する実施要領（案）R5.3」を参考に実施するものとする。

URL　https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf

2. 遠隔臨場を適用する工種、確認項目

現場での適用・不適用については、受発注者間にて協議の上、適用する工種・確認項目を選定することとする。

3. 実施内容

(1).段階確認・材料確認、立会での確認

① 受注者が動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）により取得した映像及び音声を Web 会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うものと

する。

② 確認実施者が現場技術員の場合、現場技術員は使用するPCにて遠隔臨場の映像（実施状況）を画面キャプチャ等で記録し、情報共有システム（ASP）等に登録して保管する。（従来の立会資料の管理と同様とする。）

(2).動画撮影

動画撮影は、撮影者の安全を確保するため、撮影者が移動の際に横転等が考えられるいわゆる「歩きスマホ」（カメラを手に持って歩きながら撮影）での撮影はしないこと。動画撮影は、静止して撮影又は撮影者のヘルメットや胸ポケットに付ける等の安全に配慮するものとする。

(3).機器の準備

遠隔臨場に要する動画撮影用のカメラ（ウェアラブルカメラ等）やWeb会議システム等は受注者が手配、設置するものとする。これによらない場合は監督職員等と協議し決定するものとする。なお、配信に利用するシステムは、「パッケージ化したシステム」、「情報共有システム（ASP）」、「Web会議システム（teams、zoom等）」等、何れのシステムを利用してよい。

(4).遠隔臨場を中断した場合の対応

電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間　で協議を行うものとする。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。

(5).フォローアップ調査

工事完了時に別紙様式-９を監督職員へ提出するものとする。また、遠隔臨場を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力するものとする。詳細は、監督職員の指示によるものとする。

(6).費用

遠隔臨場にかかる費用については、工事実施に必要な施工管理費として、全必要額を技術管理費に積み上げ計上し、設計変更するものとする。なお、機器の手配は基本的にリースとし、その賃料を計上するものとするが、やむを得ず購入せざるを得ない機器がある場合は、その購入費に、機器の耐用年数に対する使用期間（日単位）割合を乗じた分を計上するものとする。また、受注者が所持する機器を使用する場合も、基本的には同様の考え方とするものとする。

(7).不正行為

遠隔臨場において故意に不良箇所を撮影しない等の不正行為等を行った場合は、「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準　令和５年３月３日（国不建第578号）」等に従い、監督処分を実施する場合がある。

第４８条.契約後ＶＥ方式

1.　「ＶＥ提案」とは、契約書第19条の２の規定に基づき、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材

料、施工方法等に係る設計図書の変更について、受注者が発注者に行う提案である。

2. 受注者がＶＥ提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のものとする。

3. 以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含まないものとする。

(1).施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案。

(2).契約書第１８条に規定された条件変更等に該当する事実との関係が認められる提案。

(3).提案の実施に当たり、関係機関協議等、第三者との調整等を要する提案。

4. 受注者は、前項のＶＥ提案を行う場合は、次に掲げる事項をＶＥ提案書(別紙様式ー１～４)に記載し、発注者に提出しなければならない。

(1).設計図書に定める内容とＶＥ提案の内容の対比及び提案理由

(2).ＶＥ提案の実施方法に関する事項(当該提案に係る施工上の条件等を含む)

(3).ＶＥ提案が採用された場合の工事代金額の概算低減額及び算出根拠

(4).発注者が別途発注する関連工事との関係

(5).工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

(6).その他ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項

5. 発注者は、提出されたＶＥ提案書に関する追加的資料、図書その他の書類の提出を受注者に求めることができる。

6. 受注者は、前項のＶＥ提案を契約の締結日より、当該ＶＥ提案に係る部分の施工に着手する 35 日前までに、発注者に提出できるものとする。

7. ＶＥ提案の提出費用は、受注者の負担とする。

8. 提出されたＶＥ提案は、施工の確実性、安全性が確保され、かつ設計図書に定める工事の目的物と比較し、機能、性能等が同等以上で経済性が優位であると判断されるものについては、ＶＥ提案として採用することを原則として審査を行い、当該提案の採否を決定するものとする。

9. ＶＥ提案の採否について、原則として、ＶＥ提案の受領後 14 日以内に書面(別紙様式―５)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、ＶＥ提案を採用しなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。

10. ＶＥ提案を採用した場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。

11. 前項の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。

12. 前項の変更を行う場合においては、ＶＥ提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の 10 分の 5 に相当する金額(以下「ＶＥ管理費」という。)を削減しないものとする。

13. ＶＥ提案を採用した後、契約書第 18 条の条件変更が生じた場合、発注者がＶＥ提案に対する変更案を求めた場合、受注者はこれに応じるものとする。なお、ＶＥ管理費については、原則として変更しないものとする。

14. 評定の結果、当該ＶＥ提案内容の活用が効果的であると認められた場合は、他の工事においても積極的に活用を図るものとする。その場合、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権利の保護に留意するものとする。

15. 発注者がＶＥ提案等を採用し、設計図書の変更を行った場合においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。

第４９条. 生産性向上チャレンジ工事

1. 試行の実施
   本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組みを推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。
2. 試行の内容
   工事契約後、受注者は、当該工事において、省人化等の生産性向上に資する取組みを実施することができる。
   本取組みを実施する場合は、施工計画書に「生産性向上チャレンジ工事」の項目を設け、①取組内容、②期待される効果等を明記するものとし、完成検査までに実施内容及び効果を報告するものとする。また、期待される効果等について、人員削減や作業時間削減等の定量的な効果を記載できる場合は記載することとする。
   なお、「技術提案で提案済みの内容」及び「特記仕様書第４５条 新技術活用（新技術の定義）」において採用した取組については本試行の対象外とする。
3. 工事成績評定
   施工計画書で位置づけられた「生産性向上チャレンジ工事」の取組の履行が確認できた場合は加点を行うこととする。
4. 本試行に係る費用については、原則、受注者負担によるものとする。

第５０条. 総価契約単価合意方式について

1. 本工事は、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として実施する総価契約単価合意方式の対象工事である。（共通仕様書第３編３－１－１－１の適用）
2. 共通仕様書第３編３－１－１－１第２項、第６項及び第７項に係る規定は適用しないものとする。
   受注者は、契約書第３条第１項の規定に基づき請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）を発注者に提出した後に、当該工事の工事費構成書の提示を求めることができるものとする。
3. 発注者・受注者間で作成の上合意した単価合意書は、公表するものとする。

第５１条. 世界的な半導体不足の影響による適切な工期の確保

本工事に使用する電気通信機器について、不測の事態等による入手時期の遅延に伴い工期変更の必要が生じる場合には分任支出負担行為担当官と協議することができる。

第５２条. 現場技術員

本工事は、現場技術員の配置対象工事であり、現場技術業務を建設コンサルタント等に委託

する予定としている。

第５３条.施工体制調査員

本工事は、現場における施工体制の点検補助を建設コンサルタント等に委託する予定としている。また、本工事の施工体制の点検を担当する施工体制調査員の氏名は、別途監督職員より通知する。

なお、施工体制調査員は、工事の情報共有システム（ASP)により電子書類を閲覧し、点検を行うため、施工体制調査員を情報共有システム(ASP)のユーザーに登録するものとする。（「閲覧のみ可能」で登録）

第５４条.施工体制の点検

1. 受注者は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 127 号)第 15 条 3 により発注者から施工体制について点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
2. 施工体制の点検員は当該工事の監督職員、施工体制調査員及び発注担当事務所の職員である。
3. 施工体制調査員は、業務証明書を携帯し、胸に委託業務名、委託先、業務職（施工体制調査員)、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
4. 当該工事の監督職員及び発注担当事務所の職員は、所属、氏名、顔写真の入った名札を着用している。
5. 施工体制調査員は、施工体制の点検を行う者で、指示等の権限は有しない。
6. 施工体制調査員は、電子書類の点検を工事の情報共有システム(ASP)により「閲覧」し、点検する。
7. 施工体制調査員は、第１回目の現地点検は現地で点検するが、以降の点検は、映像により点検が可能な項目は、必要に応じ、工事の受注者が導入しているＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを活用し、点検することを可能とする。ただし、立会や打合せ等においてＷＥＢ会議や遠隔臨場システムを導入していない工事や現地での点検を希望する工事は、従来通り、現地で点検する。

第５５条.品質証明

本工事は、品質証明対象工事とする。なお、提出様式は別紙様式ー8によるものとする。

第５６条.工事完成図書の納品

1. 本工事は電子納品対象工事とする。電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品として納品すること」をいう。ここでいう電子成果品とは、「工事完成図書の電子納品等要領(令和 6 年 3 月)：(以下「要領」という。)」に基づいて作成した電子データを指す。「要領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。

なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品等運用ガイドライン【電気通信設備工事編】（令和６年３月）」を参考とするものとする。

2. 本工事は「オンライン電子納品実施要領」に基づき、オンライン電子納品を行うものとする。オンライン電子納品は、発注者が用意した電子納品保管管理サーバへのオンラインによる納品を原則とする。
   なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、監督職員と協議の上、電子媒体に格納して納品するものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

第５７条.検査書類限定型工事

1. 本工事は、検査に必要な書類を限定し、監督職員と技術検査官の重複確認廃止の徹底及び受注者における説明用資料等の書類削減により効率化を図る「検査書類限定型工事」の対象である。
2. 検査書類限定型工事とは、検査時に下記の１０書類に限定して資料検査を行うものであり、実施について協議するものとする。

①施工計画書	⑥出来形管理図表
②施工体制台帳（下請引取検査書類を含む。）	⑦品質管理図表
③工事打合せ簿（協議）	⑧品質規格証明資料
④工事打合せ簿（提出）	⑨品質証明書
⑤工事打合せ簿（承諾）	⑩工事写真

   なお、以下の工事については対象外とする。
   ・「低入札価格対象工事」又は「監督体制強化工事」は対象外
   ・施工中、監督職員より文書等により改善指示が発出された工事は対象外
3. 実施状況や改善点等を把握するためのアンケートに協力する。

第５８条.ウイルス対策

受注者は、電子納品時のみならず、監督職員に工事に関する事項について電子データを提出する際には、ウイルス対策を実施した上で提出しなければならない。

また、ウイルスチェックソフトは常に最新データに更新（アップデート）しなければならない。

第２章　　個人情報の取り扱いについて

第５９条.個人情報の取り扱いについて

1. 基本的事項
   受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）第 66 条第２項第１号の規定に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 秘密の保持
   受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3. 取得の制限
   受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
4. 利用及び提供の制限
   受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5. 複写等の禁止
   受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6. 再委託の禁止
   受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。なお、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）には、受注者は当該第三者に対して、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年５月 30 日法律第 57 条）第 66 条第２項第４号に基づく個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じさせなければならない。
7. 事案発生時における報告
   受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8. 資料等の返却等

１）受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。なお、発注者の指示又は承諾により個人情報が記録された資料等を複写等した場合には、確実にそれらを廃棄又は消去するとともに、証明書（別紙ー４）を発注者に提出しなければならない。

２）前項の規定は、発注者の指示又は承諾により第三者に個人情報の取り扱いを伴う事務を再委託する場合（二以上の段階にわたる委託を含む。）において準用する。

9. 管理の確認等

発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。

10. 管理体制の整備

受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定めなければならない。

11. 従事者への周知

受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。

第６０条.セキュリティに関する事項

1. 機密保持の厳守

受注者は、施工上知り得た機密情報を、施工のために知る必要のある受注者に属する者及び発注者以外に開示、漏洩してはならない。なお、機密保持事項については、工期中はもとより、工事完成後においても有効に存続するものとする。

2. ポリシーの遵守

受注者は、発注者の保有する情報セキュリティポリシー並びに受注者の自社セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

また、発注者の保有する情報セキュリティポリシー及び、これに付随する資料については、その内容を秘密にしなければならない。

3. 損害賠償責任

受注者の責めによりコンピュータウィルス等により発注者の保有するデータ及びﾈｯﾄﾜｰｸに被害を及ぼした場合、又はセキュリティポリシーが遵守されなかったことに起因する損害等については、受注者の費用負担をもって原状回復を行うものとする。

なお、損害賠償の範囲については発注者と受注者で協議して定めるものとする。

第３章　一般事項

第６１条. 器材の確認

下記の器材の使用にあたっては、その外観及び品質証明書等を照合した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならない。

区　分	確認器材名	適　用
非常用発電設備	すべての機器	

第６２条. 材料の見本又は資料、試験及び検査

工事材料において必要な見本又は資料の提出及び検査は、下表のとおりとする。

材料名	提出	検査		概要
		品質	数量	
ケーブル類・配管類	×	○	○	JIS 製品以外

第４章　共通設備工

第６３条. 撤去品等の処理

1. 既設設備の撤去品については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令により適切に処理するものとする。
2. 産業廃棄物としての処理は「産業廃棄物管理表（マニフェスト）」により適正に管理するものとし、受注者の責において管理表を交付するものとする。また、その写しを監督職員に提示すること。
3. 撤去品の処分先は別途監督職員の指示によるものとし、費用は設計変更の対象とする。

第５章　非常用発電設備設置工

第６４条. 一般施工

1. 調整に当たっては、熟練した技術者等により機器本来の性能を十分に発揮できるよう入念に行わなければならない。
2. 上記技術者等は、工場又は事業所等から派遣するものとする。

第６５条. 機器仕様

本工事の機器仕様は、別紙「Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事機器仕様書」によるものとする。

第６６条. 電気通信施設資産管理用データの作成

本工事は、電気通信施設資産管理用データ作成の対象工事である。

以下に示すとおりデータを作成し、本工事完成時までに電子媒体により監督職員に１部提出するものとする。

なお、データ作成に必要となる「電気通信施設ＤＢ（ＥＴＡシステム登録用）データ作成要領（案）（受注者用）」及び施設台帳（記入様式）は、契約締結後に受注者に配付するものとする。

1. 提出データ

(1) 施設情報（記入様式）

(2) 写真（全体、銘板、設置状況等、各装置３枚程度）

2. 提出方法

データは、提出前にウイルスチェックを行うものとし、任意のウイルス対策ソフトで、ウイルスパターンが最新化されたものを使用する。

電子媒体には、「使用したウイルス対策ソフト名」「ウイルス定義年月日またはパターンファイル名」「チェック年月日（西暦表示）」を明記するものとする。

第６７条. 震災対策

1. 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。
2. 地震注意情報等が発令された場合は、直ちに工事を中断し、その情報に応じた適切な保全措置等を講ずるものとする。

第６８条. 道路施設基本データの作成

本工事完成時には、以下に示す『道路施設基本データ』を作成し、監督職員に提出するものとする。ただし、本工事に該当しない施設の基本データは作成しないものとする。

なお、完成後でも、発注者は受注者に対して、『道路施設基本データ』の内容について、説明を求めることがある。

1. 道路施設基本データの種類

区分	施設番号	施設名	区分	施設番号	施設名
道路構造	C020	縦断勾配	付属物および付属施設	E060	道路情報板
	C030	平面線形		E070	交通遮断機
	C050	舗装		E080	Ｉ．Ｔ．Ｖ
	C060	道路交差点		E090	車両感知器
	C070	鉄道交差点		E100	車両諸元計測施設
	C080	歩道及び自転車歩行車道		E110	気象観測施設
	C090	独立専用自歩道		E120	災害予知装置
	C100	中央帯		E130	自動車駐車場等
	C110	環境施設帯		E140	自転車駐車場
構造物	D010	橋梁		E150	雪崩防止施設
	D020	橋側歩道橋		E160	落石防止施設
	D030	横断歩道橋		E170	消雪パイプ
	D040	トンネル		E180	ロードヒーティング
	D050	洞門		E190	除雪ステーション
	D060	スノーシェッド		E200	防災備蓄
	D070	地下横断歩道		E210	共同溝
	D080	道路ＢＯＸ等		E220	ＣＡＢ電線共同溝
	D090	横断ＢＯＸ等		E230	植栽
	D100	パイプカルバート		E240	遮音施設
	D120	擁壁		E250	遮光フェンス
	D130	スノーシェルター		E270	流雪溝
	E010	防護柵		E310	防雪林
	E020	道路照明		E320	路側放送
	E030	視線誘導標（反射式）		E330	光ケーブル施設
	E040	視線誘導標（自光式）		E340	道路反射鏡
	E050	道路標識		E350	ビーコン

2. 道路施設基本データの作成は、別に定める『道路管理データベースデータ作成マニュアル（案)』によるものとする。
3. 道路施設基本データは、『道路施設基本データ作成システム』で作成する。
4. 道路施設基本データ作成にあたって工事番号は、ＣＯＲＩＮＳ登録時の「工事契約コード番号」とする。
5. 道路施設基本データに係わる以下のものを電子データにて提出すること。
   ①道路施設台帳作成総括表
   ②道路施設基本データ総括表
   ③道路施設基本データー覧表
   ④道路施設台帳チェックシート
   ⑤「道路工事完成図等チェックプログラム」によるチェック結果
   ⑥「電子納品チェックプログラム」によるチェック結果
   ⑦工事数量総括表

第６９条.工事現場における説明性の向上

受注者は、事業名、事業の目的・内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向上を図るものとする。

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知するものとする。

明示項目及び明示事項

明示項目	明示事項	記載条項
工程関係	■ 施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法。 ■ 余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。 ■ 設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。	第４６条 第４０条 第４３条
安全対策関係	■交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合は、その内容。	第３４条

別紙－2（完成図書用）

設備の製作に係る設計管理、工程管理、検査・試験に関する体制
（工事名：〇〇〇〇工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
設計管理	設計管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	設計管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
工程管理	工程管理担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	工程管理担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
検査・試験	検査・試験担当部署（自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	検査・試験担当部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
製作場所	製作工場又は製作部署 （自社）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	製作工場又は製作部署 （委託先）	所在地：〇〇県〇〇市〇〇町 名　　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000

※　主たる設備について記載すること。（主たる設備とは、入札説明書の競争参加資格（4）の同種工事の設備で本工事に該当する設備を言う）

※　各体制については自社の担当部署及びその所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。

※　製作を他社に委託した場合は、各体制について自社及び委託先の担当部署及びその所在地、電話番号を記載すること。

※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後に各体制を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－3（完成図書用）

本工事における障害時の支援体制、保守部品の供給体制並びに
発注者からの技術的内容についての問い合わせ対応体制
（工事名：〇〇〇〇工事）

会社名：〇〇〇㈱

項　　目		記載する内容
障害時の支援体制	障害時の支援担当部署（自社）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	障害時の支援担当部署（委託先）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	24時間連絡体制の有無	有り・無し
保守部品の供給体制	保守部品の供給担当部署（自社）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	保守部品の供給担当部署（委託先）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	保守部品の保管場所（自社）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	保守部品の保管場所（委託先）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
技術的内容の問い合わせ対応体制	技術的内容の問い合わせ担当部署（自社）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000
	技術的内容の問い合わせ担当部署（委託先）	住　所：〇〇県〇〇市〇〇町 名　称：〇〇〇〇〇〇 電話番号：00−0000−0000

※　各体制は自社の担当部署及び所在地（詳細な住所）、電話番号を記載すること。
※　各体制について他社に委託した場合は、委託先について記載すること。
※　委託先は国内に拠点を有することとし、日本語で対応でき、迅速な体制が確保できなければならない。また、提出後にその所在地を変更することは特段の理由がないかぎり認めない。

別紙－４

証明書

工事（業務）名：

受 注 業 者：

証　明　者：

個人情報が記録された資料等について、廃棄又は消去したことを証明します。

※以下は、紙により提出する場合において、押印を省略する場合のみ記載すること。
連絡先は２以上記載すること。

本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

（※証明者について
工事については、「現場代理人」又は「主任（監理）技術者」が行うものとする。
業務については、「管理技術者」が行うものとする。　　）

概略工事工程表

工事名 ： R7浦和･春日部国道出張所非常用発電設備設置工事

工　種		単位	数 量	令和7年度 1 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330	備考
準備		式	1		･準備･調査　50日間
機器製作		式	1		･180日間
非常用発電設備用浸水架台、基礎設置（春日部国道出張所）		式	1		（1pt）
非常用発電設備設置（春日部国道出張所）		式	1		（1pt）
非常用発電設備設置（浦和出張所）		式	1		（1pt）
後片付け		式	1		･20日間
	関係機関協議	ー			･本局情報通信技術課、消防署手続き
	年末年始、お盆	ー			･12月下旬～1月上旬 ･8月中旬
	路上工事抑制	ー			･3月

工期：工事の始期から330日間（但し、令和8年4月1日までに工事を開始すること。）

《関係機関協議》

工事着手にあたっての関係機関協議について、施工計画書を基とした協議資料作成は受注者が行い、協議は発注者が主体となって実施します。

《余裕期間制度（任意着手方式）の活用について》

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間を設定した工事であり、発注者が示した工事着手期限の間で、受注者は工事の始期を任意に設定することができ、受注者が決定した工事の始期までが余裕期間となります。なお、工事の始期までの余裕期間内は、監理技術者等の配置が不要となります。

別紙様式－０－１

【低価格理由とその詳細】

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
①	資材費の低減	生石灰、セメント系固化材を材料納入品協力会社から7%引きで購入。コンクリート2次製品は19%引きで購入。生コンクリートはグループ会社から20%引きで購入
②		
③	機械経費の低減	自社保有の建設機械車両（全100台）を使用。ダンプトラック運搬はグループ会社を中心に使用し運賃を削減。
④		
⑤	作業効率の向上	現場経験豊富な熟練したオペレータによるロスの少ない重機作業。仕上がり精度の高い法面整形。補助労務を必要としない程丁寧な仕上がりの床堀作業。
⑥	下請業者の協力	施工協力会社に植生基材吹付工を外注し、設計想定より10%引きとする。
⑦	経費の低減	冬期間においても会社から現場まで45分程度で到着する。
⑧	現場管理費の低減	パソコン、デジカメ、プリンタ、仮設資材等を所有している。
⑨	安全資機材の低減	安全標識類を所有している。
⑩	本支店経費の低減	役員報酬、事務員給料を未計上。
⑪		
⑫	受注実績の取得	国交省発注工事の受注実績の取得
⑬		
⑭	その他	作業員の雇用確保、重機械の稼働率向上

別紙様式－０－２

【比較表－1】

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工 事 名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備 考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/官積(%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/官積(%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
道路土工	式	1		1			1		1			
地盤改良工	式	1		1			1		1			
法面工	式	1		1			1		1			
カルバート工	式	1		1			1		1			
排水構造物工	式	1		1			1		1			
構造物撤去工	式	1		1			1		1			
仮設工	式	1		1			1		1			
直接工事費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
共通仮設費	式	1		1			1		1			
純工事費	式	1		1			1		1			
現場管理費	式	1		1			1		1			
工事原価	式	1		1			1		1			
一般管理費	式	1		1			1		1			
基礎工	式	1		1			1		1			
工事価格	式	1		1			1		1			

別紙様式－０－３

【比較表－2】

内訳書に対する明細書の比較表

記入要領	1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにする。 2) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工事区分・工種・種別・細別	単位	入札時						工事完成時						備考
		官積算(予定価格)※			元請(当初予定)			元請(完成時実績)			官積算(最終)※			
		数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	数量	単価	金額	
道路土工	式	1			1			1			1			
掘削工	〃	1			1			1			1			
掘削(土砂)	m3	39,300			39,300			35,800			1			
掘削(軟岩)	〃	2,250			2,250			0			1			
路体盛土工	式	1			1			1			36			
路体(流用土)	m3	4,100			4,100			10,600			14			
法面整形工	式	1			1			1			30			
法面整形(切土部)	m2	5,920			5,920			5,010			9			
法面整形(切土部)	〃	250			250			0			1			
法面整形(盛土)	〃	330			330			160			11			
地盤改良工	式	1			1			1			1			
安定処理工	〃	1			1			1			1			
基礎安定処理 45kg/m3	m2	1,000			1,000			0			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.5m	〃	0			0			115			1			
〃 53.6kg/m3 t=0.8m	〃	0			0			785			2			
路体安定処理 30kg/m3	m3	4,100			4,100			0			2			
路体安定処理 33kg/m3	m3	0			0			13,100			200			

別紙様式－０－４

【比較表－３】

手持ち資材の比較表（主要資材）

記入要領	1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

品名	規格・型式	単位	使用工種等	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）				官単価※（最終）	備考
				手持ち数量	単価	本工事での使用予定量	不足数量の手当方法	手持ち数量	単価	本工事での使用量	不足数量の手当方法		
型枠用合板	1800＊900＊12	枚	排水構造物工	300		70				80		5,594	市場単価
敷鉄板	5尺＊20尺	〃	土工	50		50				100		0	
ロードマット	3000＊2400	〃	〃	54		50				40		0	
〃	1500＊4000	〃	〃	80		50				0		0	
縞鋼板	1350＊5000	〃	〃	60		30				0		0	
再生材	RC-40	m^3	排水構造物工	100		69				55		3,750	

別紙様式－０－５

【比較表－４】

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記入要領	1)「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)とし、軽微な資材は省略する。 6) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種種別	品名規格	単位	入札時(当初の予定)					工事完成時(実績)					※官単価(最終)	備考
			数量	単価	購入先名			数量	単価	購入先名				
					業者名	所在地	入札者との関係			業者名	所在地	入札者との関係		
生コンクリート	18－8－40	m^3	61	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	58	13,000	○○生コンクリート	○○町△△	同族会社	16,100	
生石灰		t	184.5	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	544	14,500	△△セメント商事	○○市□□町	協力会社	16,500	
セメント系固化剤	タフロック3E	〃	65	9,500	〃	〃	〃	60	9,500	〃	〃	〃	11,400	
コンクリート2次製品	BOX600＊600	本	18	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	10	49,500	(株)□□□	○○市△△町	〃	80,200	市場単価
〃	BF300＊2000	〃	290	2,100	〃	〃	〃	185	2,100	〃	〃	〃	2,936	
〃	BF400＊2000	〃	59	3,360	〃	〃	〃		0				0	
〃	BF500＊2000	〃	51	4,530	〃	〃	〃	21	4,530	〃	〃	〃	6,040	
〃	BF600＊2000	〃	113	5,520	〃	〃	〃	44	5,520	〃	〃	〃	7,400	

別紙様式－０－６

【比較表－５】

手持ち機械の比較表（主要機械）

記入要領	1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。 2) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の約0.3%以上の機器)のみでよい。 4) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

工事名	○○道路改良工事

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	入札時（当初の予定）				工事完成時（実績）			官単価※（最終）	備考
			数量	単価	メーカ名	現在の利用状況	数量	単価	メーカ名		
掘削機	0.2～0.45m^3	台	10		○○○	4台空	2		○○○		
〃	0.7m^3	〃	22		〃	8台空	5		〃		
〃	0.7m^3	〃	9		□□□	4台空	4		□□□		
〃	1.2m^3	〃	1		〃	空	1		〃		
〃	1.6m^3	〃	1		〃	空	1		〃		
ブルドーザ	D65px	〃	3		○○○	2台空	1		○○○	25,100	供用日
不整地運搬車	LD1000	〃	7		△△△	3台空	5		△△△	21,600	供用日
掘削機	0.25m^3	〃	4		〃	2台空	0		〃	7,320	供用日
〃	0.45m^3	〃	1		〃	空	1		〃	13,000	供用日
〃	0.7m^3	〃	6		〃	3台空	1		〃	18,100	供用日
不整地運搬車	LD700	〃	1		〃	空	1		〃		

別紙様式－０－７

【比較表－６】

労務者の確保計画の比較表

記入要領	1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は( )なしで記入する。 ・自社労務者は( )内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。
工事名	○○道路改良工事

工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			※官単価(最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
道路土工、地盤改良工	オペレーター							17,716	
		(17,000)	(320)	自社		472	自社		
道路土工	運転手	17,000	220	○○運輸(株)		102	○○運輸(株)	17,716	
				同族会社			同族会社		
排水構造物工	オペレーター	(17,000)	(60)	自社			自社	17,716	
	普通作業員	(15,000)	(225)	自社		138	自社	14,626	
植生工	法面工	18,000	225	協力会社			協力会社	18,746	
				○○防災(株)		113	○○防災(株)		
仮設工	普通作業員							14,626	
		(15,000)	(7)	自社		20	自社		

別紙様式－０－８

【比較表－７】

工種別労務者配置計画の比較表

記入要領	1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。 3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

工事名	○○道路改良工事

工種	種別	入札時（当初の予定）						工事完成時（実績）						備考
		配置予定人数					計	配置人数					計	
		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		世話役	普通作業員（特殊含）	配管工	電工	オペ		
（例）土工事	床掘工・埋戻工・残土処理	1	2			2	5							
土工事	地盤改良工・掘削工・路体盛土工・残土処理工	1	1			8	10	1	1			8	10	
土工事	法面整形工	1	1			2	4	1	1			2	40	
法面工	植生基材吹付工	1	4			1	6	1	5			1	7	
カルバート工	BOX工	1	4			1	6	1	3			1	5	
排水構造物工	側溝工、集水桝工	1	3			1	5	1	3			1	5	
仮設工	仮水路工	1	4			1	6	1	3			2	6	

別紙様式－０－９


【比較表－８】

建設副産物の搬出等の比較表

記入要領	1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。 2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。 3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。 4) ※印の官積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。					
工事名	○○道路改良工事					
建設副産物の名称	入札時(当初の予定)		工事完成時(実績)		官積算価格※ (最終)	備考
	受け入れ予定箇所	受け入れ価格	受け入れた箇所	受け入れた価格		
コンクリート塊	○○アスコン	2300／t	○○アスコン	1700／t	2300／t	
アスファルト・コンクリート塊	○○アスコン	2000／t	○○アスコン	1500／t	1500／t	
			○○アスコン	3000／t	2800／t	有筋
建設発生木材	無し					
建設発生土	無し					

別紙様式－０－１０

【諸経費動向調査（工事費）】

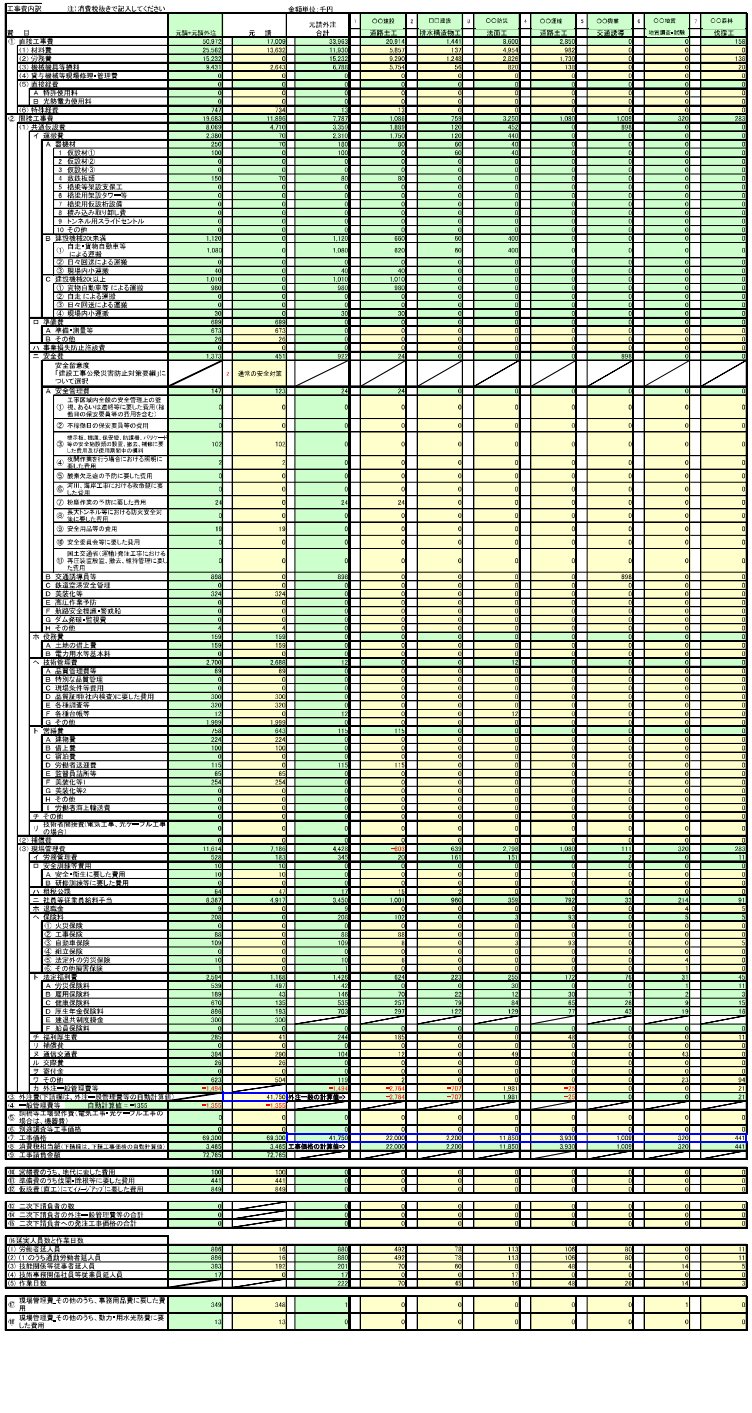

工事費内訳　　注）消費税抜きで記入してください　　金額単位：千円

費　目	元請+元請外注	元　請	元請外注合計	○○建設 道路土工	□□建設 排水構造物工	○○砂石 法面工	○○建材 道路土工	○○商事 交通誘導	○○地質 地質調査+試験	○○資材 改良工
(1) 直接工事費	30,910	17,059	13,851	20,810	1,441	8,600	2,800	0	0	159
(1)-1 材料費	25,560	13,432	11,830	5,857	137	4,914	982	0	0	0
(2) 労務費	15,253	0	15,253	9,200	1,240	2,820	1,733	0	0	159
(3) 機械経費等損料	9,451	2,663	6,788	5,754	59	870	135	0	0	0
(4) 営力建機等機種修理・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 直接経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 特許使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 上記動力使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 特殊経費	747	734	13	13	0	0	0	0	0	0
2 間接工事費	19,083	11,880	7,787	1,080	758	3,230	1,080	1,008	320	283
(1) 共通仮設費	8,069	4,716	3,353	1,080	120	400	0	800	0	0
ア 運搬費	2,380	70	2,310	1,790	120	440	0	0	0	0
A 重機材	250	70	180	90	60	40	0	0	0	0
1 盛土材(1)	100	0	100	0	60	40	0	0	0	0
2 盛土材(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 舗装材(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 鉄筋施工	150	70	80	80	0	0	0	0	0	0
5 橋梁等架設支保工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 現場用型型クレーン他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 橋梁用仮設桁設置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 鋼ふみ杭打設工	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 トンネル用スライドセントル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 建設機械の索済	1,130	0	1,125	690	60	400	0	0	0	0
(1) 自走・重機作動車等による運搬	1,081	0	1,081	625	56	400	0	0	0	0
(2) 自々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場内小運搬	49	0	49	49	0	0	0	0	0	0
C 建設機械0.6以上	1,010	0	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0
(1) 貨物自動車等による運搬	980	0	980	980	0	0	0	0	0	0
(2) 自走による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 自々回送による運搬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 現場内小運搬	30	0	30	30	0	0	0	0	0	0
イ 測量費	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0
A 準備・測量等	673	673	0	0	0	0	0	0	0	0
B その他	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 事業損失防止施設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ニ 安全費	1,373	453	922	24	0	0	0	898	0	0
安全設備費率「建設工事公衆災害防止対策要綱」について適用		通常の安全対策								
A 安全設備費	147	123	24	24	0	0	0	0	0	0
① 工事区域内外部の安全管理上の設備、おおい仮設等に要した費用（補助材の保全費負担の費用を含む）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 不稼働日の保安要員等の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 標示板、照明、保安灯、防護柵、バリケード、セキュリティ設備、監視、連絡に要した費用（機械に要した費用は機械損料計上）	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 電気作業者の入場者に対する周知に要した費用	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 深川、海岸工事における救命設備に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 粉塵作業の予防に要した費用	24	0	24	24	0	0	0	0	0	0
⑧ 高天トンネル等における防火安全対策に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 安全用品等の費用	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0
⑩ 安全委員会等に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑪ 国土交通省（河川）発注工事における再生品安全施設、除去、補修管理に要した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 交通誘導員等	898	0	898	0	0	0	0	898	0	0
C 各種安全管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D figure化等	324	324	0	0	0	0	0	0	0	0
E 清止作業予防	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 航路安全設備・警戒船	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G ダム堰堤・管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
ホ 役務費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
A 二酸の切土費	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0
B 電力用水等基本料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヘ 技術管理費	2,700	2,688	12	0	0	12	0	0	0	0
A 品質管理費等	69	69	0	0	0	0	0	0	0	0
B 特殊な品質管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現場条件等費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 品質確保(社内検査)に要した費用	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
E 冬季施工等	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0
F 各種技術等	12	0	12	0	0	12	0	0	0	0
G その他	1,999	1,999	0	0	0	0	0	0	0	0
ト 営繕費	250	140	110	110	0	0	0	0	0	0
A 建物費	220	220	0	0	0	0	0	0	0	0
B 橋上費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
C 現前費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D 分船宿泊設費	110	0	110	110	0	0	0	0	0	0
E 営繕品消耗等	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0
F 足場化等1	354	354	0	0	0	0	0	0	0	0
G 足場化等2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 労働条項上積設費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 技術者(積算書/電気工事、光ケーブル工事の場合)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 現場管理費	11,014	7,160	4,427	-60	638	2,730	1,080	112	320	283
イ 労務管理費	328	132	341	220	161	132	0	0	0	0
ロ 安全訓練等費用	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
A 安全・衛生に関した費用	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0
B 技能講習等に関した費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハ 租税公課	68	47	19	19	0	0	0	0	0	0
ニ 社員等証言義船料手当	8,367	4,913	3,450	1,000	960	350	782	0	314	84
ホ 退職金	29	0	29	0	0	0	25	0	4	0
ヘ 保険料	209	0	209	109	0	0	93	0	0	5
① 火災保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 工事保険	88	0	88	88	0	0	0	0	0	0
③ 自動車保険	109	0	109	0	0	0	93	0	0	5
④ 船舶保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 建設外の労災保険	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
⑥ その他諸費保険	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ト 法定福利費	2,584	1,160	1,424	624	232	250	172	70	31	45
A 労災保険料	539	497	42	0	0	30	0	0	3	11
B 雇用保険料	169	63	106	70	22	12	30	0	2	0
C 健康保険料	670	135	535	251	78	84	63	28	9	15
D 厚生年金保険料	856	153	703	297	122	124	77	42	19	19
E 建退共納付掛金	350	312	38	0	0	0	0	0	0	0
F 船員保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
チ 現地雑費	2,800	413	2,387	1,800	0	0	0	0	0	0
リ 補償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ヌ 通信交通費	394	290	104	10	0	0	0	0	0	0
ル 交際費	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ヲ 雑社金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ワ その他	697	394	113	0	0	0	0	0	0	0
カ 外注一般管理費等	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454
4 外注費(工請費は、外注一般管理費等の自動計算)	-1,454	41,760	外注一般の計算へ	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454	-1,454
(4)-1 一般管理等　自動計算 ←350	←350	←350								
5 同時施工・増額作業・電気工事・光ケーブル工事の場合は、当該費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 残債調査等工事諸費	0	0	0							
7 工事価格	69,200	69,200	41,760	22,000	2,200	11,850	3,930	1,008	320	441
8 消費税相当額（自動計算は、工事価格の自動計算値）	3,460	3,460	工事価格の計算へ	22,000	2,200	11,850	3,930	1,008	320	441
9 工事請負金額	72,760	72,760								
(4) 設備費のうち、地代に対した費用	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 営繕費のうち役場・現場等に対した費用	441	441	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 動設費（原工にてイメージアップに対した費用	849	849	0	0	0	0	0	0	0	0
(7) 二次下請負者の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(8) 二次下請負者の外注一般管理費等の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
(9) 二次下請負者への発注工事価格の合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0
地域実人員数(作業日数										
(1) 労働者延人員	886	18	868	493	78	113	106	83	0	13
(2) (1)のうち最終労働者延人員	884	18	866	493	78	113	106	82	0	11
(3) 技術関係等従事者延人員	383	183	201	70	60	0	48	0	14	5
(4) 協同組合関係社員等従事員延人員	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0
(5) 作業日数	277		277	70	61	10	48	20	10	9
現場管理費、その他のうち、事務用品費に関した費用	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0
現場管理費、その他のうち、動力・用水光熱費に関した費用	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙様式－１

提出日：平成　　年　　月　　日

Ｖ　Ｅ　提　案　書

支出負担行為担当官
　　〇〇地方整備局長　殿

受注者
住所
氏名　　印

契約書第１９条の２に基づきＶＥ提案書を提出いたします。

工事件名： 契約締結日：	連絡者 氏名 ＴＥＬ ＦＡＸ

ＶＥ提案の概要　　注）記入欄が不足する場合には、様式－〇の２として追記して下さい。なお、概算低減額は提案を審査する上で参考とするものです。

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円
概　算　低　減　額　合　計		

別紙様式－２

番　号		項目内容	

（１）設計図書の定める内容と、ＶＥ提案の内容の対比	
【現状】・・・・略図等	【改善案】・・・・略図等

（２）提案理由

（３）ＶＥ提案の実施方法（材料仕様、施工要領等を記入）

（４）品質保証の証明（品質保証書の添付等）

（５）その他

別紙様式－３

番　号		項目内容	

ＶＥ提案による概算低減額及び算出根拠

【現状】					単位：千円	【改善案】					単位：千円
名称	規格等	単位	数量	単　価	金　　額	名称	規格等	単位	数量	単　価	金　　額

別紙様式ー４

番　号		項目内容	

(1)工業所有権等の排他的権利を含むＶＥ提案である場合、その取扱いに関する事項

(2)ＶＥ提案が採用された場合に留意すべき事項（提案内容の公表に係る所見等）

別紙様式－５

号
平成　　年　　月　　日

ＶＥ提案採否通知書

○　○　○　○　殿

支出負担行為担当官
○○地方整備局長　　印

特記仕様書「○　ＶＥ提案について」に基づき、平成　年　月　日付けで提出されましたＶＥ提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。

工事件名： 契約締結日：	ＶＥ提案項目数： 採用項目数： 不採用項目数：

ＶＥ提案に対する「採否」及びその理由

番　号	項　目　内　容	概算低減額：千円

（注）採否に関する問い合わせ先

別紙様式－6

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること　　▼不要

工事関係書類						工事関係書類の標準様式（案）（様式No）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
作成時期	種別		No.	書類名称	書類作成の根拠		発注者	受注者	指示	通知	提出			提示			電子☆	紙◎	
									受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管	監督職員へ連絡	監督職員へ納品			
工事着手前	作成書類の役割分担	設計審査会で確認	1	【事例】工事のお知らせ（自治会、住民等への周知）	共通仕様書1-1-1-3-7	―		○						○					令和○年○月○日設計審査会で確認
			2	【事例】関係機関（○○○）協議結果に基づく届出	共通仕様書1-1-1-3-7	―		○						○					令和○年○月○日設計審査会で確認
			3	【事例】土壌汚染対策法第4条1項に基づく届出	土壌汚染対策法第4条1項	―	○			○									土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届け出
			4	【事例 概算概略発注等のため関係機関協議が実施中、未了の場合】関係機関（○○○）との設計・施工協議	河川法、道路法、道路交通法等の個別法	―	○			○									令和○年○月○日設計審査会で確認
			5	【事例 概算概略発注のため関係機関協議が実施中、未了の場合】占用施行（○○○）の移設の調整、監督処分	河川法、道路法	―	○			○									令和○年○月○日設計審査会で確認
			6	【事例】設計図書、条件明示と現地の不整合による協議資料	共通仕様書1-1-1-3-2	―		○			○								令和○年○月○日設計審査会で確認
			7	【事例】設計図書、条件明示と現地の不整合による設計図修正（構造計算の伴うものや大幅な修正）	共通仕様書1-1-1-15	―	○		○										令和○年○月○日設計審査会で確認 個別の図面修正等について受発注者間で協議し役割分担を決定 （受注者が実施する場合は、設計費用を発注者が負担する。）
	契約図書	契約書	8	工事請負契約書	―	―	○												
		設計図書	9	共通仕様書	―	―	○												
			10	特記仕様書	―	―	○												
			11	発注図面	―	―	○												
			12	現場説明書	―	―	○												
			13	質問回答書	―	―	○												
			14	工事数量総括表	―	―	○												
	契約関係書類		15	現場代理人等通知書	工事請負契約書第10条1項	様式－1		○				○							
			16	請負代金内訳書	工事請負契約書第3条1項 共通仕様書3-1-1-1	様式－2		○				○							契約書を作成する全ての工事
			17	工事工程表	工事請負契約書第3条1項	様式－3		○				○							
			18	掛金収納書（電子申請方式）	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号) 共通仕様書1-1-1-42-5	様式－4		○				○							電子申請を使用しない場合は、「掛金収納書提出用台紙」に掛金収納書を張り付けた上、提出する。なお、スキャン、撮影によるデータ化も可とする。
			19	建退共証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			20	工事別共済証紙受払簿	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			21	掛金充当実積総括表	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			22	被共済者就労状況報告書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			23	掛金充当書	現説時指導事項(R3.3.31付国会公契第71号)	―		○						○					
			24	請求書（前払金）	工事請負契約書第34条1項	様式－5		○				○							
			25	VE提案書（契約後VE時）	特記仕様書	様式－6		○					○						契約締結後にVE提案を行う場合に提出する。
	その他		26	品質証明員通知書	共通仕様書3-1-1-4-5(5)	様式－7		○			○								契約図書で規定された場合に提出する。
			27	再生資源利用計画書 －建設資材搬入工事用－	共通仕様書1-1-1-19-4	―		○			○								該当する建設資材を搬入する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
			28	再生資源利用促進計画書 －建設副産物搬出工事用－	共通仕様書1-1-1-19-5	―		○			○								該当する建設副産物を搬出する予定がある場合、建設副産物情報交換システムにより作成し、施工計画書へ含めて提出する。
			29	建設発生土搬出調書	特記仕様書	―		○			○								
			30	建設発生土搬出のお知らせ	「建設発生土の搬出先への情報提供について」(H15.2.27付建設技調第4号の3)	―		○			○								
	工事書類	1 施工計画 ①施工計画	31	施工計画書	共通仕様書1-1-1-1-1	―		○			○								工事着手前又は施工方法が確定した時期に監督職員に提出 重要な変更が生じた場合（工期や数量等の軽微な変更以外）には、その都度当該工事に着手する前に、変更施工計画書を監督職員に提出する。
			32	ISO9001品質計画書	H16.3.1付国官技第117号	―		○			○								
			33	設計図書の照査確認資料 （契約書18条に該当する事実があった場合）	共通仕様書1-1-1-3-2	―		○			○								
			34	工事測量成果表（仮BM及び多角点の設置）	共通仕様書1-1-1-39-1	―		○			○								
			35	工事測量結果（設計図書との照合）（設計図書と差異有り）		―		○			○								設計図書と差異があった場合にのみ監督職員に提出する。
		2 施工体制 ②施工体制	36	施工体制台帳	共通仕様書1-1-1-10-1	―		○			○								・「施工体制台帳に係る書類の提出について」(○○部改正について（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営整第16号）に基づき作成する。 ・建設業及び警備業以外は不要
			37	施工体系図	共通仕様書1-1-1-10-2	―		○			○								
			38	作業員名簿	「施工体制台帳に係る書類の提出について」(○○部改正について（令和3年3月5日付け国官技第319号、国営整第16号）	―		○			○								
施工中		3 施工状況 ③施工管理	39	工事打合せ簿(指示)	共通仕様書1-1-1-2-15	様式－9	○												
			40	工事打合せ簿(協議)	共通仕様書1-1-1-2-17	様式－9		○			○								協議の根拠となる一般的な諸基準類のコピーは添付不要
			41	工事打合せ簿(承諾)	共通仕様書1-1-1-2-16	様式－9		○			○								
			42	工事打合せ簿(提出)	共通仕様書1-1-1-2-18	様式－9		○			○								
			43	工事打合せ簿(報告)	共通仕様書1-1-1-2-20	様式－9		○			○								
			44	工事打合せ簿(通知)	共通仕様書1-1-1-2-21	様式－9		○			○								

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること

▼不要

工事関係書類				工事関係書類の標準様式（案）（様式No）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
作成時期	種別	No.	書類名称	書類作成の根拠	発注者	受注者	指示	通知	提出			提示	監督職員へ連絡	監督職員へ納品	電子☆	紙◎	
							受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管					
		45	材料確認書	共通仕様書2-1-2-4	様式－10	○			○								設計図書に記載しているもの以外は材料確認願の提出は不要
		46	材料納入伝票	共通仕様書2-1-2-1	－	○						○					設計図書で指定した材料や監督職員から請求があった場合は提出する。

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること

▼不要

工事関係書類								工事関係書類の標準様式（案）（様式No）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
作成時期	種別			No.	書類名称	書類作成の根拠			発注者	受注者	指示	通知	提出			提示	監督職員へ連絡	監督職員へ納品	電子☆	紙◎	
											受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管					
施工中	工事書類	3施工状況	③施工管理	47	段階確認書	共通仕様書3-1-1-4-5-3	様式－11			○			○								・契約図書で規定された場合のみ対象 ・段階確認書に添付する資料は新たに作成する必要なし ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等 は不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
				48	確認・立会依頼書	共通仕様書3-1-1-4-1	様式－12			○			○								・確認・立会依頼書添付する資料を新たに作成する必要はない。 ・監督職員又は現場技術員が臨場した場合の状況写真等は不要 ・監督職員又は現場技術員が臨場して段階確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略できる。
				49	休日・夜間作業届	共通仕様書1-1-1-38-2	―			○							○				遠隔工程会議やASPにより事前連絡する。 ただし、現道上の工事については「提出」とする。
			④安全管理	50	安全教育訓練実施資料	共通仕様書1-1-1-28-11	―			○						○					監督職員へ実施内容の提示のみで提出不要
				51	工事事故速報	共通仕様書1-1-1-31	様式－13			○			○				○				事故が発生した場合、直ちに連絡するとともに、事故の概要を書面により速やかに報告する。
				52	工事事故報告書	共通仕様書1-1-1-31	―			○			○								事故報告書はSAS（建設工事事故データベースシステム）により作成して提出するほか、監督職員から請求があった資料を提出する。
			⑤工程管理	53	工事履行報告書	工事請負契約書第11条 共通仕様書1-1-1-25	様式－14			○			○								工程の進捗状況を把握するため、実施工程表の提示を求めることがある。根拠資料の添付不要。
			⑥品質管理	54	品質規格証明資料	共通仕様書2-1-0-1	―			○			○								指定材料のみ提出（設計図書で指定した材料を含む）
	契約関係書類	中間前払金		55	認定請求書	工事請負契約書第35条4項	様式－15			○				○							
				56	請求書（中間前払金）	工事請負契約書第35条3項	様式－5			○				○							
		完済部分検査		57	指定部分完成通知書	工事請負契約書第39条1項	様式－16			○				○							
				58	指定部分引渡書	工事請負契約書第39条1項	様式－17			○				○							
				59	請求書（指定部分完済払金）	工事請負契約書第39条1項	様式－5			○				○							
				60	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18			○			○								
		既済部分検査		61	請負工事既済部分検査請求書	工事請負契約書第38条2項	様式－19			○				○							
				62	出来形報告書 （数量内訳書、出来形図）	共通仕様書3-1-1-6-6	―			○			○								中間技術検査時にも提出する。
				62	出来高内訳書	工事請負契約書第38条2項 共通仕様書1-1-1-22-2	様式－18			○			○								
				63	請求書（部分払金）	工事請負契約書第38条5項	様式－5			○				○							
		修補		64	修補完了届	工事請負契約書第32条1項 工事請負契約書第32条6項	様式－21			○				○							
		部分使用		65	部分使用承諾書	工事請負契約書第34条1項	様式－22			○				○							部分使用がある場合に提出する。
		工期延期		66	工期延期願	工事請負契約書第18条～22条	様式－23			○				○							工期延期が発生する場合に提出する。
		支給品	支給品	67	支給品受領書	工事請負契約書第15条3項	様式－24			○			○								支給品を受領した場合に提出する。
				68	支給品精算書	共通仕様書1-1-1-7-3	様式－25			○			○								支給品がある場合に提出する。
			建設機械	69	建設機械使用実績報告書	共通仕様書1-1-1-7-6	様式－26			○			○								建設機械の貸与がある場合に提出する。
				70	建設機械借用・返納書	工事請負契約書第15条3項	様式－27			○			○								建設機械の貸与がある場合に提出する。
		現場発生品		71	現場発生品調書	共通仕様書1-1-1-18	様式－28			○			○								現場発生品がある場合に提出する。
		その他		72	産業廃棄物管理表（マニフェスト）	共通仕様書1-1-1-19-2	―			○						○					・産業廃棄物がある場合に監督職員へ提示すればよく、コピーの提出不要
				73	建設発生土搬出調書	特記仕様書	―			○					○						
				74	建設発生土搬出のお知らせ	特記仕様書	―			○					○						
				75	新技術活用関係資料	特記仕様書	―			○					○						新技術情報提供システム（NETIS）に登録されている技術を活用して工事施工する場合に提出する。
工事完成時	契約関係書類			76	完成通知書	工事請負契約書第32条1項	様式－29			○				○							
				77	引渡書	工事請負契約書第32条4項	様式－30			○				○							
				78	請求書（完成代金）	工事請負契約書第33条1項	様式－5			○				○							
	工事書類			79	出来形管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－31			○			○								・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・出来形の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、出来形管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、出来形管理図表にて代用可能なため提出不要
				80	品質管理図表	共通仕様書1-1-1-24-8	様式－32			○			○								・施工中は提示とし、工事完成時に提出とする。 ・品質の測定位置が分かるように略図を記載する。 ・測定結果総括表、測定結果一覧表、品質管理図（工程能力図）、度数表（ヒストグラム）については、品質管理図表にて代用可能なため提出不要
				81	品質証明書	共通仕様書3-1-1-0-1(1)	様式－33			○			○								・契約図書で規定された場合に提出する。 ・品質証明に関する添付書類は提出不要
				82	工事写真	共通仕様書1-1-1-24-8	―			○			○						☆		・工事写真の撮影に当たっては、写真管理基準（案）を適用する。 ・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき提出する。 ・紙の工事写真帳の提出不要 ・不可視部分を含め、監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真等の撮影は省略 ・監督職員等が確認や立会っている状況写真等も不要
				83	総合評価実施報告書	総合評価落札方式の実施について（H12.6.20付建設省厚契発第30号）	―			○			○								総合評価落札方式を適用して契約した場合に提出する。
				84	創意工夫・社会性等に関する実施状況	特記仕様書 共通仕様書3-1-1-10	様式－34			○			○								自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目を実施すれば提出できる。 1工事につき最大10項目までの提出とする。
		工事完成図書		85	工事完成図	共通仕様書1-1-1-20 共通仕様書3-1-1-7	―			○			○					○	☆		・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。
				86	工事管理台帳	共通仕様書3-1-1-7 特記仕様書	―			○			○					○	☆		・電子納品等運用ガイドライン（案）【土木工事編】に基づき、原則、電子成果品で納品する。
		その他		87	再生資源利用実施書 ―建設資材搬入工事用―	共通仕様書1-1-1-19-6	―			○			○								該当する建設資材を搬入した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
				88	再生資源利用促進実施書 ―建設副産物搬出工事用―	共通仕様書1-1-1-19-6	―			○			○								該当する建設副産物を搬出した場合、建設副産物情報交換システムにより作成して提出する。
工事完成後	その他			89	低入札価格調査 （関接工事費等諸経費動向調査票）	共通仕様書1-1-1-3-5-3	―	○	○						○						・低入札価格調査制度」の調査対象工事の場合に完成日から30日以内に提出する。

工事関係電子書類一覧表（作成書類の役割分担・位置付け）

※必要に応じ、項目を追加し、作成書類の役割分担を明確化すること

※本様式もASP（情報共有システム）で電子で管理すること

▼不要

工事関係書類					工事関係書類の標準様式（案）（様式No.）	作成書類役割分担		発注者作成書類の位置づけ		受注者作成書類の位置付け						工事書類作成媒体の事前協議		備考
作成時期	種別	No.	書類名称	書類作成の根拠		発注者	受注者	指示	通知	提出			提示	監督職員へ連絡	監督職員へ納品	電子☆	紙◎	
								受注者	受注者	監督職員	契約担当課	発注担当課	受注者保管					

別記様式―７

工 期 通 知 書

令和○○年○○月○○日

（分任）支出負担行為担当官
○○　○○　様

住所
商号又は名称
氏名　　印

次のとおり工期を定めたので通知します。

工　事　名	○○○○工事
工 事 場 所	○○県○○市○○
契約予定年月日	令和　　年　　月　　日
工 事 の 始 期	令和　　年　　月　　日
工　　期	工 事 の 始 期 か ら （○○○日間） 令 和 年 月 日 ま で

※工事の締結までに提出すること。
※契約書に本通知書により通知した工期（工期の始期及び終期）を記載する。

別紙様式―８

品　質　証　明　書

工事名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

品　質　証　明　記　事				
品質証明項目	実施日	箇　　所	品質証明員氏印	記　　事

社内検査した結果、工事請負契約書、図面、仕様書、その他関係図書に
示された品質を確保していることを確認したので報告します。

受注者　　住所
氏名　　印

Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用
発電設備設置工事

機器仕様書

令和８年１月

1　一般事項

適用範囲

本仕様書は「Ｒ７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事」において使用する機器及び材料について適用する。

2　周囲条件

本装置は、次に示す使用条件において、常に異常なく動作しなければならない。

1)設置場所：屋外及び屋内（※詳細は下記機器仕様書内に記載）
2)周囲温度：-5℃～40℃
3)相対湿度：85％以下
4)標　　高：150m以下

3　適用規格等

本装置は、次の最新の規格等に適合したものであること。

1)非常用発動発電装置　機器仕様書（国土交通省　統一機器仕様書）
2)電気事業法
3)建築基準法
4)消防法・火災予防条例等
5)電気設備に関する技術基準を定める省令
6)日本作業規格（JIS）
7)電気学会規格調査会標準規格(JEC)
8)日本電機工業会規格(JEM)
9)陸用内燃機関協会規格(LES)
10)日本内燃力発電設備協会規格(NEGA)
11)電気通信設備工事共通仕様書
12)電気通信施設設計要領・同解説（電気編）
13)電池工業会規格(SBA)
14)その他関係法令及び規格

4　機器仕様

【浦和出張所】

4.1 発電装置

1)型　　式	屋内キュービクル式・低騒音型 75dB(A)
2)原　動　機	ディーゼル機関
3)定 格 出 力	75kVA
4)周　波　数	50Hz
5)極数回転数	４極・1500min^{-1}
6)発電機出力	3φ3W 210V
7)励 磁 方 式	ブラシレス励磁方式又は静止型励磁方式

8)原動機出力	71.2kW 以上
9)冷 却 方 式	ラジエータ式
10)使 用 燃 料	軽油
11)運 転 時 間	72 時間以上の連続運転が可能なこと。
12)燃料消費量	21ℓ/h 以下
13)保 温 装 置	必要に応じヒータ等の寒冷地対策を施すこと
14)発 電 機 盤	搭載型：配線用遮断器、計器用変成器、継電器、 自動制御装置、充電器等を内蔵
15)蓄　電　池	長寿命ＭＳＥ形 セル数：製造者標準 容　量：駆動時間 5 秒、休止時間 5 秒の間隔で連続 3 回以上始動できること
16)消 音 装 置	キャビネット：75dB(A) 排気消音器 ：75dB(A)
17)給気ファン	構造：屋内鋼板製 定格：三相 200V 2.2kW その他：防火ダンパ付

※基本的な仕様については「電気通信施設設計要領（電気編）」及び（国土交通省ホームページ内）電気通信関係危機仕様書_2.電気通信設備統一機器仕様書_非常用発動発電装置機器仕様書（令和６年３月）「https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisiyou/touitusiyou_04hatudenkiR0603.pdf」によるものとする。

4.2 発電機切替盤

1)構　　造	屋内鋼板製自立型
2)準 拠 規 格	JEM-1265　CX 形

3)主要盤面取付器具

名称銘板「発電機切替盤」	1 個
電圧計、電流計	各 3 個
電圧計切替スイッチ、電流計切替スイッチ	各 3 個
切替スイッチ（停復電制御 自動-手動）	1 個
接触器操作スイッチ（商用-発電機）	3 個
接触器状態表示灯（赤-赤）	3 組
集合故障表示灯（停電、MCCB 断、燃料槽油面低下）	1 式
押ボタンスイッチ（警報停止）	1 個

4)主要盤内収納機器

スコット変圧器	1 台
モールド式または乾式、40kVA、3φ210V/2×210-105V	
双投式電磁接触器	1 式
定格、台数は設計図による	

配線用遮断器　１式

定格、台数は図面による

停電を検出する継電器（全相検知）　３組

停復電制御回路　１式

停復電制御自動時

商用停電時に非常用発電機に停電信号を送出する。

商用停電時に非常用発電機が発電した場合、双投電磁接触器を非常用発電機給電とする。

商用復電時は、双投電磁接触器を商用給電とする。

停復電制御手動時

自動制御は行わない。手動での操作とする。

燃料移送ポンプ制御回路

燃料移送ポンプ２台（1台予備機）の切換制御（自動-手動）

運転時間表示用の変換器

給油口ユニットボックス内の油量計より残油量を受けて、運転時間に変換する。（運転時間は発電機監視盤で表示）

4.3 燃料小出槽

1)構造	屋内鋼板製　190L（軽油用）	
2)主要盤面取付器具	名称銘板「燃料小出槽」	１個
3)附属品	鋼製架台、はしご、ウィングポンプ、油量検出装置（警報接点付）油量計、バルブ	

4.4 燃料移送ポンプ　２台

1)形式　歯車ポンプ（軽油用）

2)定格　電動機：0.4kW、全圧力：0.3MPa、吸出し量：25ℓ/min

4.5 発電機監視盤　１面

1)構　造　屋内鋼板製壁掛型

2)主要盤面取付器具

名称銘板「発電機監視盤」	１個
集合故障表示灯	１式
燃料残量表示灯（デジタル表示）	１式
運転時間表示灯（デジタル表示）	１式
押ボタンスイッチ（警報停止）	１個

4.6 給油口ボックス　１面

1)構　造　屋外鋼製壁掛け型

2)主要盤面取付器具

名称銘板　「給油口ユニットボックス」　１個

3)主要収納器具

油量計　0-1,500ℓ表示　出力 4-20mA　１個

4.7 引込開閉器盤　１面

1)構　造　屋外鋼製

2)主要盤面取付器具　名称銘板　「引込開閉器盤」　１個

3)主要収納器具

電力量計　三相三線用　200V　１個

漏電遮断器　三相三線用　225AF/125AT　１個

電力量計　単相三線用　200/100V　１個

漏電遮断器　単相三線用　225AF/125AT　１個

4.8 分電盤 a

1)構造　鋼製壁掛け型　１面

2)主要盤面取付器具　名称盤面「LP-1 分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器　単相三線用　100AF/75AT　１個

配線遮断器　単相三線用　50AF/20AT　４２個

4.9 分電盤 b

1)構造　鋼製壁掛け型　１面

2)主要盤面取付器具　名称盤面「LP-2 分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器　単相三線用　100AF/50AT　１個

配線遮断器　単相三線用　50AF/20AT　２４個

4.10 分電盤 c

1)構造　鋼製壁掛け型　１面

2)主要盤面取付器具　名称盤面「LP-3 分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器　単相三線用　50AF/30AT　１個

配線遮断器　単相三線用　50AF/20AT　１０個

配線遮断器　単相三線用　50AF/30AT　１個

配線遮断器　三相三線用　50AF/50AT　１個

配線遮断器　三相三線用　50AF/30AT　４個

4.11 分電盤 d

1)構造　鋼製壁掛け型　１面

2)主要盤面取付器具　　名称盤面「LP-C 分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器	単相三線用　150AF/125AT	1個
配線遮断器	単相三線用　100AF/75AT	2個
配線遮断器	単相三線用　50AF/50AT	1個
配線遮断器	単相三線用　50AF/30AT	2個
配線遮断器	三相三線用　225AF/125AT	1個
配線遮断器	三相三線用　100AF/100AT	1個
配線遮断器	三相三線用　225AF/125AT	1個
配線遮断器	三相三線用　100AF/75AT	1個
配線遮断器	三相三線用　50AF/50AT	2個
配線遮断器	三相三線用　50AF/30AT	1個

4.12 分電盤ｅ

1)構造　鋼製壁掛け型　　1面

2)主要盤面取付器具　　名称盤面「無線室分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器	単相三線用　30AF/20AT	4個

4.13 仮設発電機及び自動始動運転盤　　各1台

1)構造　　屋外

2)定 格 出 力　　3φ3W 210V　　75kVA

4.14 仮設切替盤

1)構造　屋外自立型

2)主要盤内収納機器

スコット変圧器　　1台

モールド式または乾式、40kVA、3φ210V/2×210-105V

双投式電磁接触器　　1式

定格、台数は設計図（新設）による

配線用遮断器　　1式

定格、台数は図面（新設）による

3)その他

製造者の標準とする

4.15 監視操作項目

監視操作項目は下記とする。

現場の他に、浦和出張所監視盤と大宮国道事務所で監視操作する。

監視操作項目

項　目	現場監視操作		出張所監視盤表示	遠方監視操作		備　考
	操作	表示		操作	表示	
運転（起動ー停止）	◎	○	○	◎	○	搭載発電機盤
緊急停止	◎	●	●	ー	●	
始動渋滞		●				
過速度		●				
過電流		●				
冷却水温度上昇		●				
潤滑油圧力低下		●				
直流電源装置故障		●	●		●	
商用受電		○	○	ー		発電機切替盤
停電		●	●		○	
停復電制御（自動ー手動）	◎		○×2		○	
接触器操作（商用ー発電機）	◎×3	○×3	○×2	○	○×2	
MCCB 断		●	●	ー	(●)	
燃料槽油面低下		●	●		●	
燃料槽油面上限		●	●		●	
燃料移送ポンプ故障		●	●		●	
残燃料容量			○			デジタル
残運転時間			○			

4.16　附属品、予備品及び工具

1)構成　製造者の標準品一式とする。

【春日部国道出張所】

5.1 発電装置（設置場所：屋外）

1)型　　式	屋外キュービクル式・低騒音型 75dB(A)
2)原　動　機	ディーゼル機関
3)定 格 出 力	50.0kVA
4)周　波　数	50Hz
5)極数回転数	４極・1500min^{-1}
6)発電機出力	3φ3W 210V
7)励 磁 方 式	ブラシレス励磁方式又は静止型励磁方式
8)原動機出力	43.97kW 以上
9)冷 却 方 式	ラジエータ式
10)使 用 燃 料	軽油
11)運 転 時 間	72 時間以上の連続運転が可能なこと。
12)燃料消費量	21ℓ/h 以下
13)発 電 機 盤	搭載型：配線用遮断器、計器用変成器、継電器、 自動制御装置、充電器等を内蔵
14)蓄　電　池	長寿命ＭＳＥ形 セル数：製造者標準 容　量：駆動時間 5 秒、休止時間 5 秒の間隔で連続 3 回以上始動できること
15)消 音 装 置	キャビネット：75dB(A) 排気消音器　：75dB(A)

※基本的な仕様については「電気通信施設設計要領（電気編）」及び（国土交通省ホームページ内）電気通信関係危機仕様書_2.電気通信設備統一機器仕様書_非常用発動発電装置機器仕様書（令和６年３月）「https://www.mlit.go.jp/tec/it/denki/kikisiyou/touitusiyou_04hatudenkiR0603.pdf」によるものとする。

5.2 発電機切替盤（設置場所：屋外）

1)構　　造	屋外鋼板製自立型
2)準 拠 規 格	JEM-1265　CX 形
3)主要盤面取付器具　名称銘板「発電機切替盤」	１個

4)主要盤内収納器具及び機器

電圧計、電流計	各３個
電圧計切替スイッチ、電流計切替スイッチ	各３個
切替スイッチ（停復電制御 自動-手動）	１個
接触器操作スイッチ（商用-発電機）	３個
接触器状態表示灯（赤-赤）	３組
集合故障表示灯（停電、MCCB 断、燃料槽油面低下）	１式
押ボタンスイッチ（警報停止）	１個

スコット変圧器　１台

モールド式または乾式、30kVA、3φ210V/2×210-105V

双投式電磁接触器　１式

定格、台数は設計図による

配線用遮断器　１式

定格、台数は図面による

SPD

定格、台数は図面による

コンセント（アース付）　２口程度

単相 100V

5)停電を検出する継電器（全相検知）　３組

6)停復電制御回路　１式

停復電制御自動時

商用停電時に非常用発電機に停電信号を送出する。

商用停電時に非常用発電機が発電した場合、双投電磁接触器を非常用発電機給電とする。

商用復電時は、双投電磁接触器を商用給電とする。

停復電制御手動時

自動制御は行わない。手動での操作とする。

運転時間表示用の変換器

7)運転時間表示用の変換器

5.3燃料油量計測装置より残油量を受けて、運転時間に変換する。

（運転時間は5.5発電機監視盤で表示）

5.3 油庫

1)構造　屋外鋼板製　950ℓ以上 990ℓ以下（軽油用）

2)主要盤面取付器具　名称銘板　「油庫」　１個

3)付属品　鋼製架台、はしご、ウイングポンプ、油量検出装置（警報接点付）

油量計、バルブ

5.4 燃料槽油量計測装置

1)構造　屋外設置用

5.3の油庫に検出部嵩上げ油庫壁面に液面指示計を設ける。

液位計：残油量を指示する。残油量は4～20mAで外部出力する。

5.5 発電機監視盤　１面

1)構　造　屋内鋼板製壁掛型

2)主要盤面取付器具　名称銘板「発電機監視盤」　１個

集合故障表示灯　１式

燃料残量表示灯（デジタル表示）　1式
運転時間表示灯（デジタル表示）　1式
押ボタンスイッチ（警報停止）　1個

5.6 引込開閉器盤　1面
1)構　造　屋外鋼製壁掛け型
2)主要盤面取付器具　名称銘板　「引込開閉器盤」　1個
3)主要収納器具
電力量計　三相三線用　200V　1個
漏電遮断器　三相三線用　100AF/100AT　1個
電力量計　単相三線用　200/100V　1個
漏電遮断器　単相三線用　100AF/100AT　1個

5.7 分電盤A
1)構造　鋼製壁掛け型　1面
2)主要盤面取付器具　名称盤面「分電盤Ａ」
3)主要収納器具
配線遮断器　単相三線用　225AF/125AT　1個
配線遮断器　単相三線用　50AF/40AT　1個
配線遮断器　単相三線用　50AF/30AT　1個
配線遮断器　単相三線用　30AF/30AT　4個

5.8 分電盤B
1)構造　鋼製壁掛け型　1面
2)主要盤面取付器具　名称盤面「分電盤Ｂ」
3)主要収納器具
配線遮断器　単相三線用　100AF/75AT　1個
配線遮断器　単相三線用　50AF/50AT　1個
配線遮断器　単相三線用　30AF/30AT　2個

5.9 分電盤C
1)構造　鋼製壁掛け型　1面
2)主要盤面取付器具　名称盤面「1L-1 分電盤」
3)主要収納器具
配線遮断器　単相三線用　50AF/50AT　1個
配線遮断器　単相三線用　30AF/20AT　１２個
配線遮断器　単相三線用　30AF/30AT　4個

5.10 分電盤 D

1)構造　鋼製壁掛け型　　1面

2)主要盤面取付器具　　名称盤面「2L-1 分電盤」

3)主要収納器具

配線遮断器　単相三線用　100AF/75AT　　1個

配線遮断器　単相三線用　30AF/20AT　　１０個

5.11 付属品、予備品及び工具

1)構　　成　　製造者の標準品一式とする。

5.12 監視操作項目

監視操作項目は下記とする。


現場の他に、春日部国道出張所監視盤と大宮国道事務所で監視操作する。

項　　目	現場監視操作		出張所	遠方監視操作		備　考
	操作	表示	監視盤表示	操作	表示	
運転（起動－停止）	◎	○	○	◎	○	搭載発電機盤
緊急停止	◎	●	●	－	●	
始動渋滞		●				
過速度		●				
過電流		●				
冷却水温度上昇		●				
潤滑油圧力低下		●				
制御電源異常		●	●		●	
直流電源装置故障		●	●		●	
商用受電		○	○	－		電源切替盤
停電		●	●		○	
停復電制御（自動－手動）	◎		○×２		○	
接触器操作（商用－発電機）	◎×３	○×３	○×２	○	○×２	
MCCB 断		●	●	－	(●)	
燃料槽油面低下		●	●		●	
燃料槽油面上限		●	●		●	
残燃料容量			○			デジタル標示
残運転時間			○			

※　表示欄の　●　は警報表示を示す。


以上

位　置　図

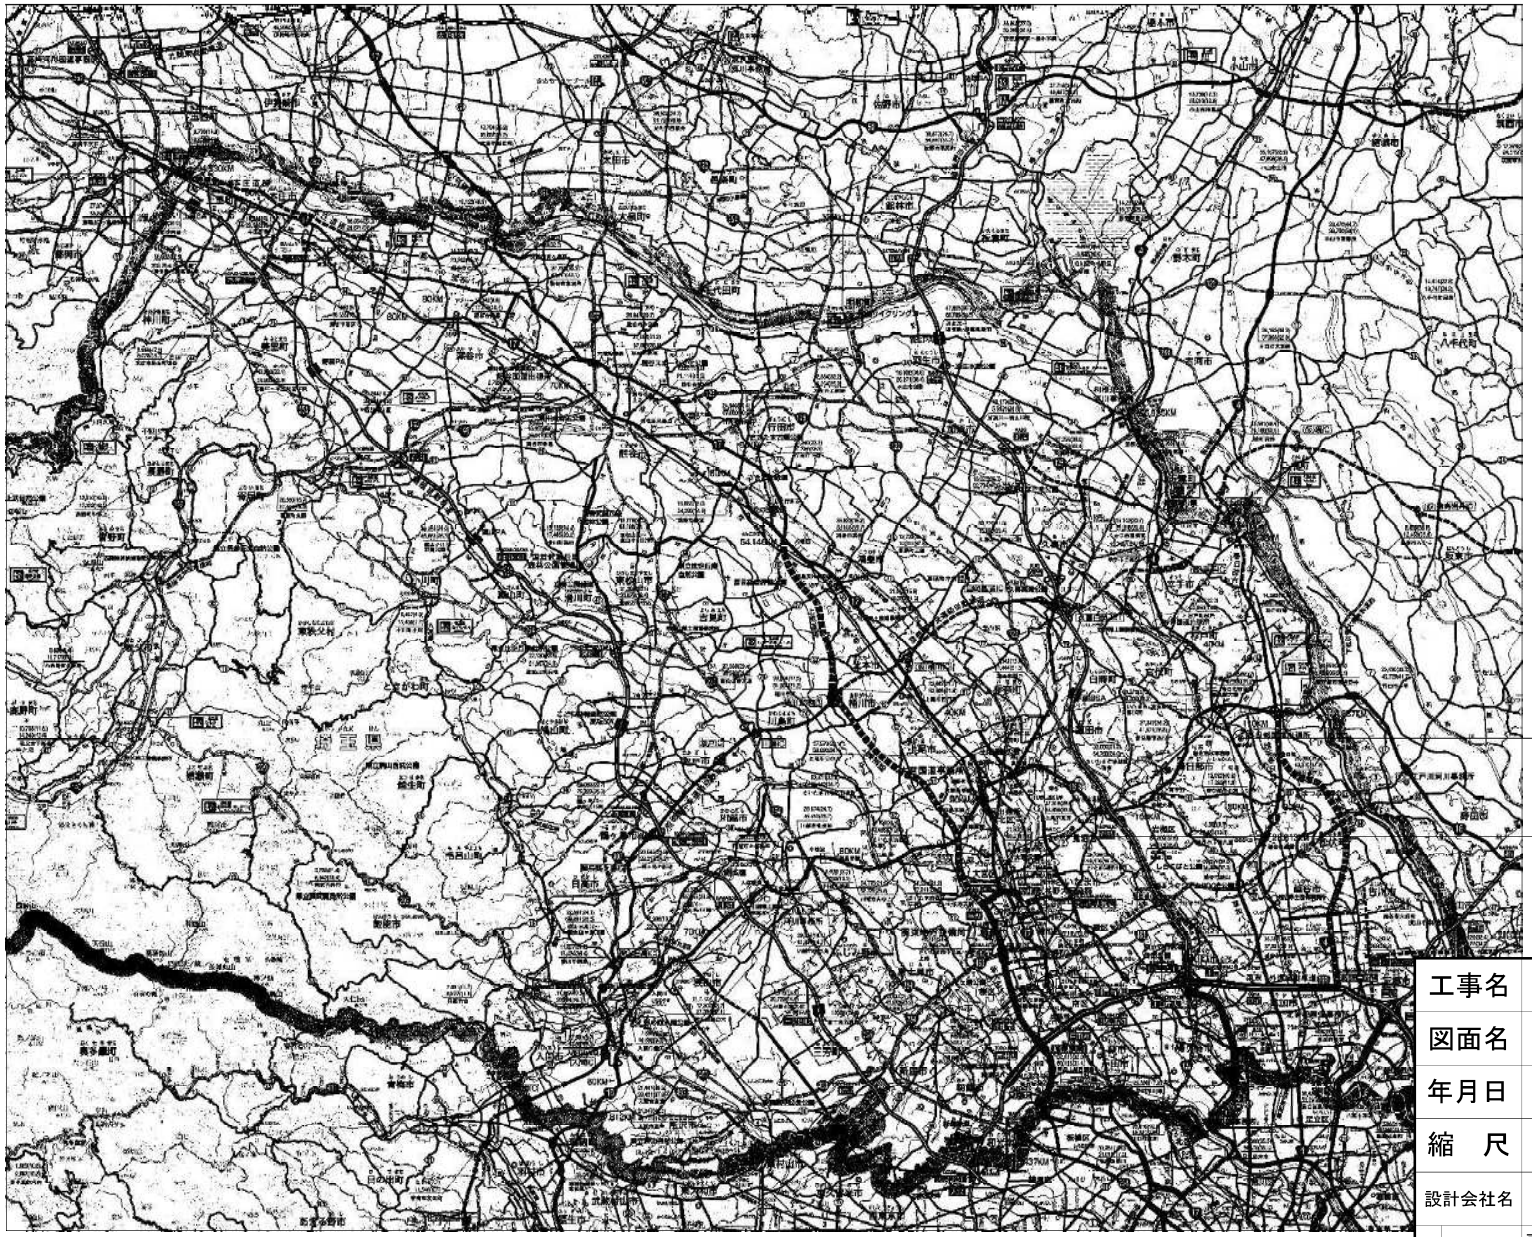


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	位　置　図		
年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮　尺	1/50,000	図面番号	１ / 41
設計会社名			
所長	副所長	課長	係長	設計
事務所名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　単線結線図（新設）

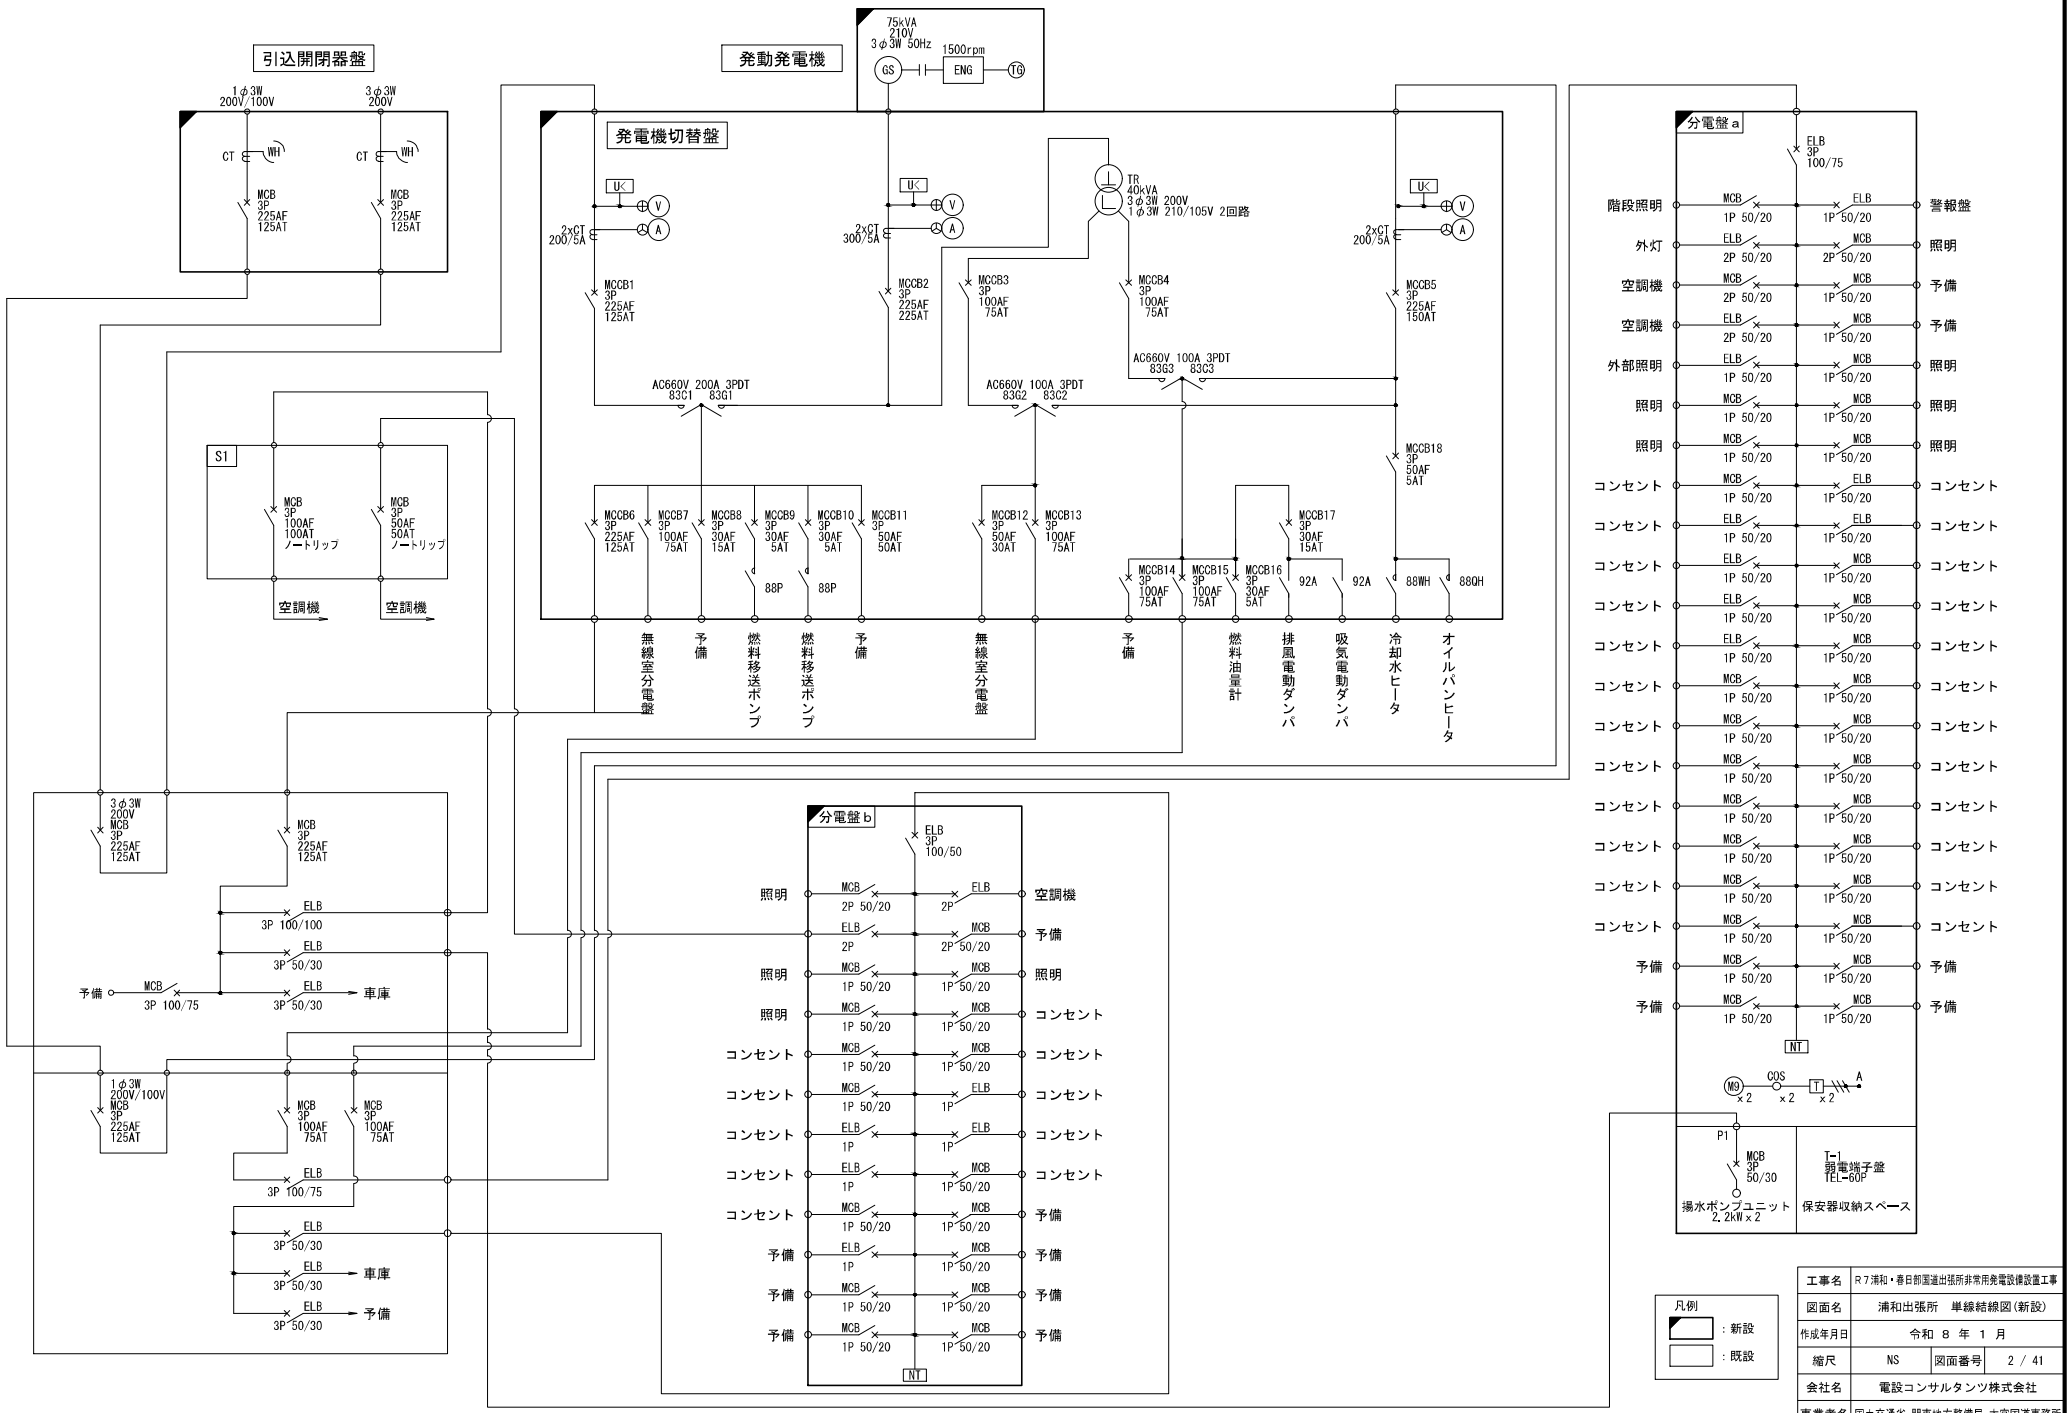


工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　単線結線図(新設)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	NS	図面番号	2 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　配線系統図（新設）

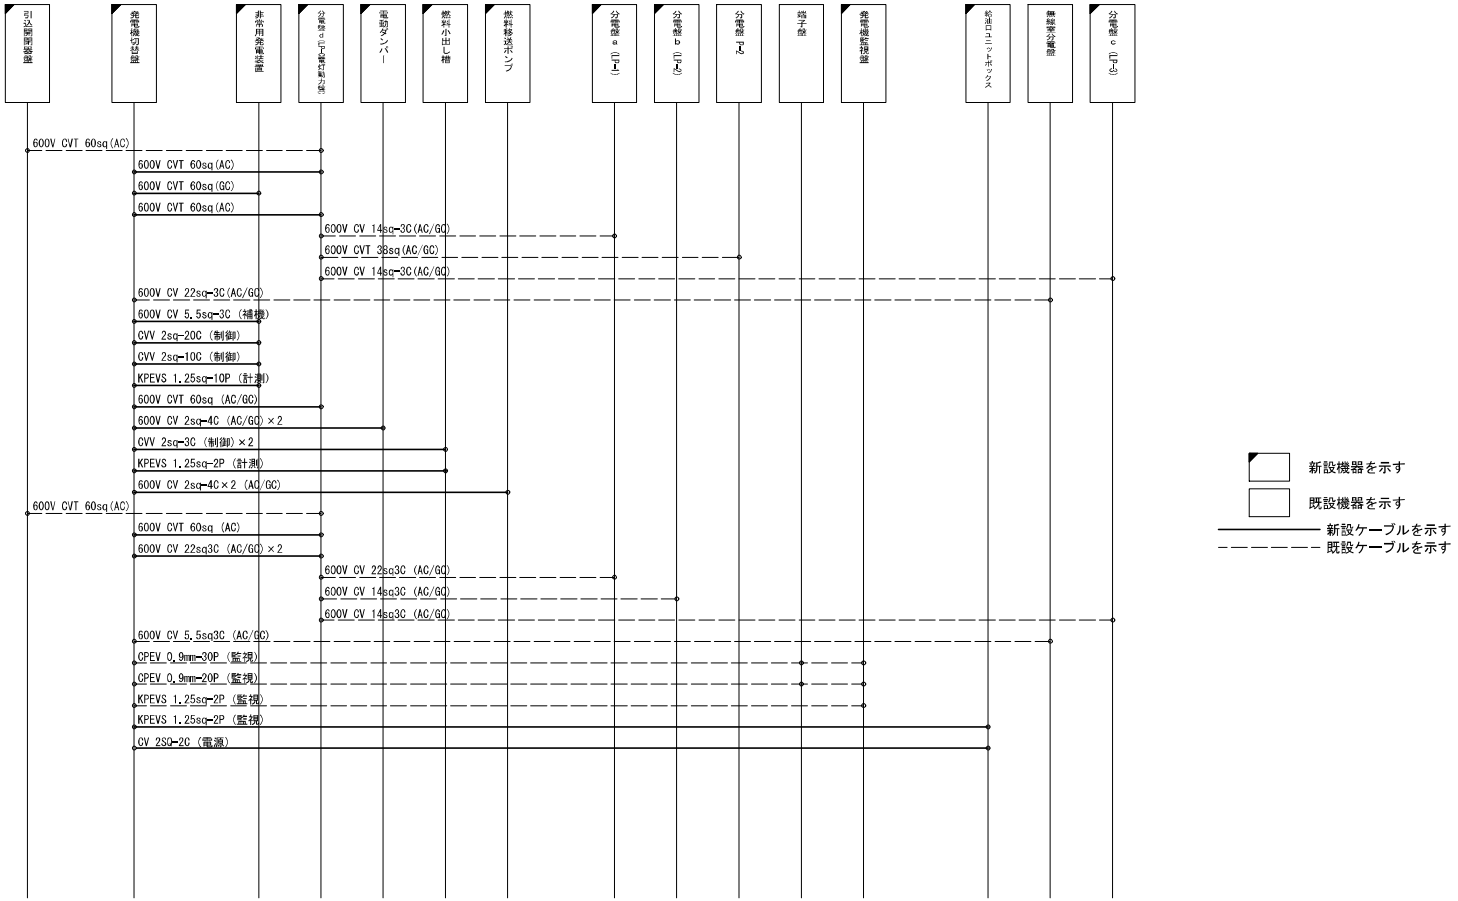


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　配線系統図（新設）		
作成年月日	令和　８　年　１　月		
縮尺	None	図面番号	3 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　配管系統図（新設）（参考）

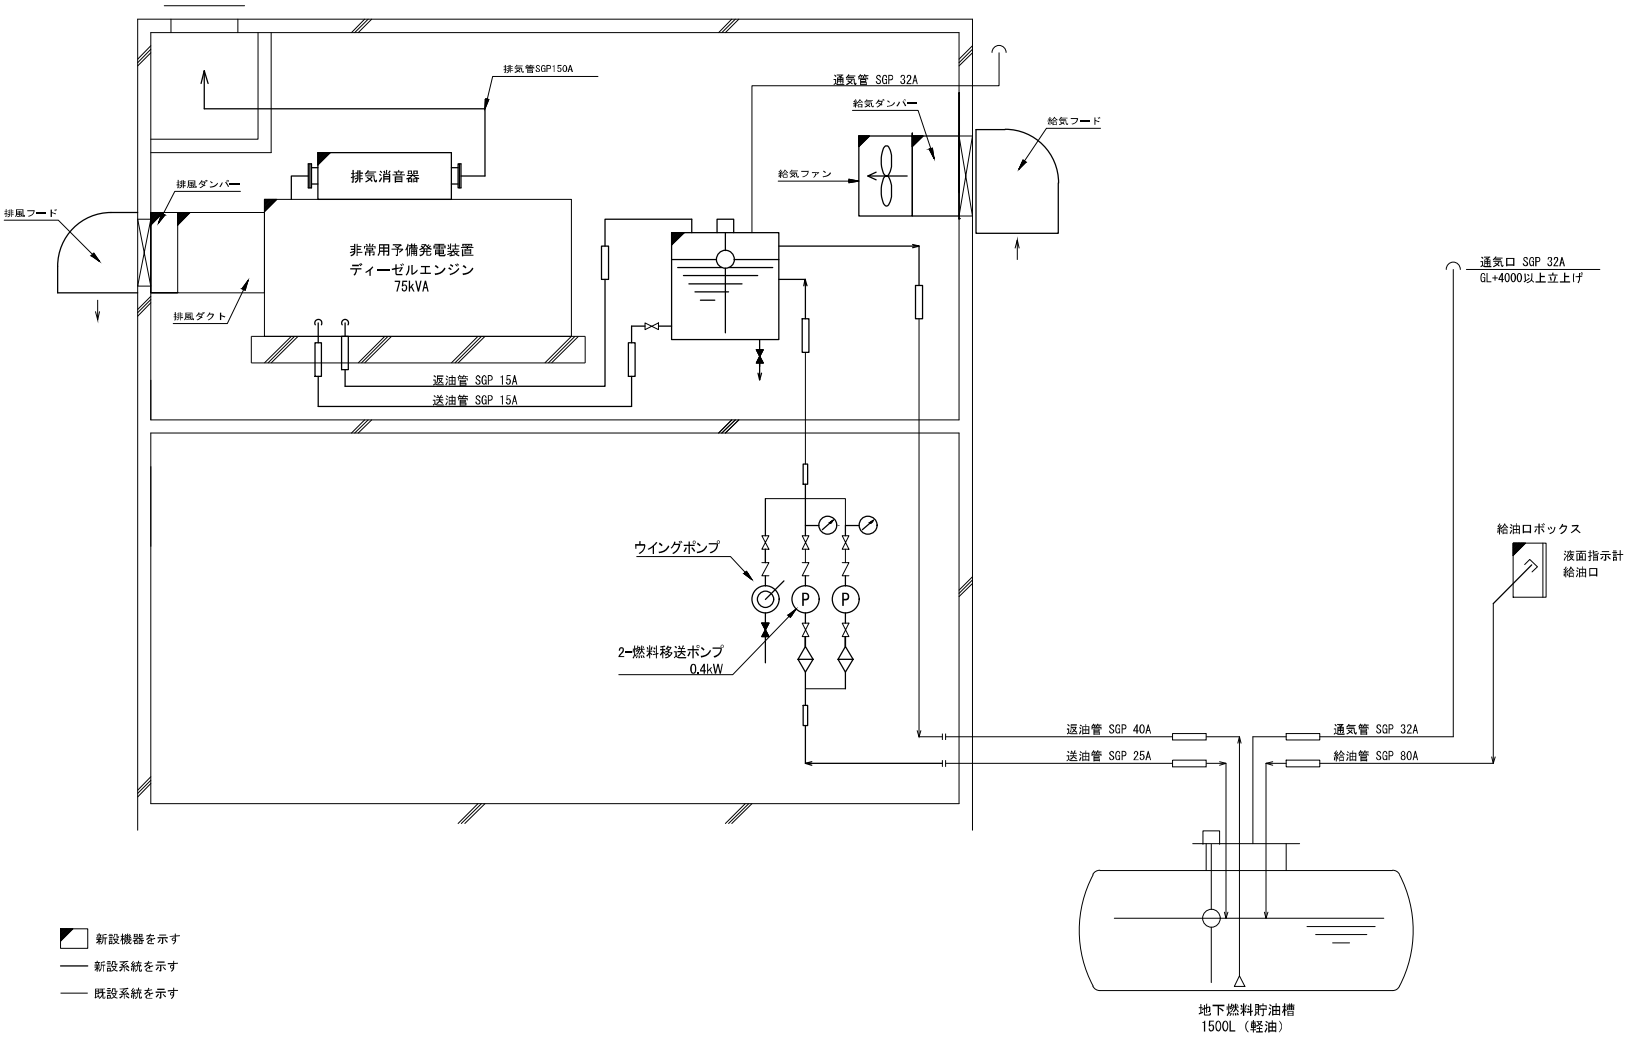

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　配管系統図（新設）(参考)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	4 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 配管配線図（新設）（参考）

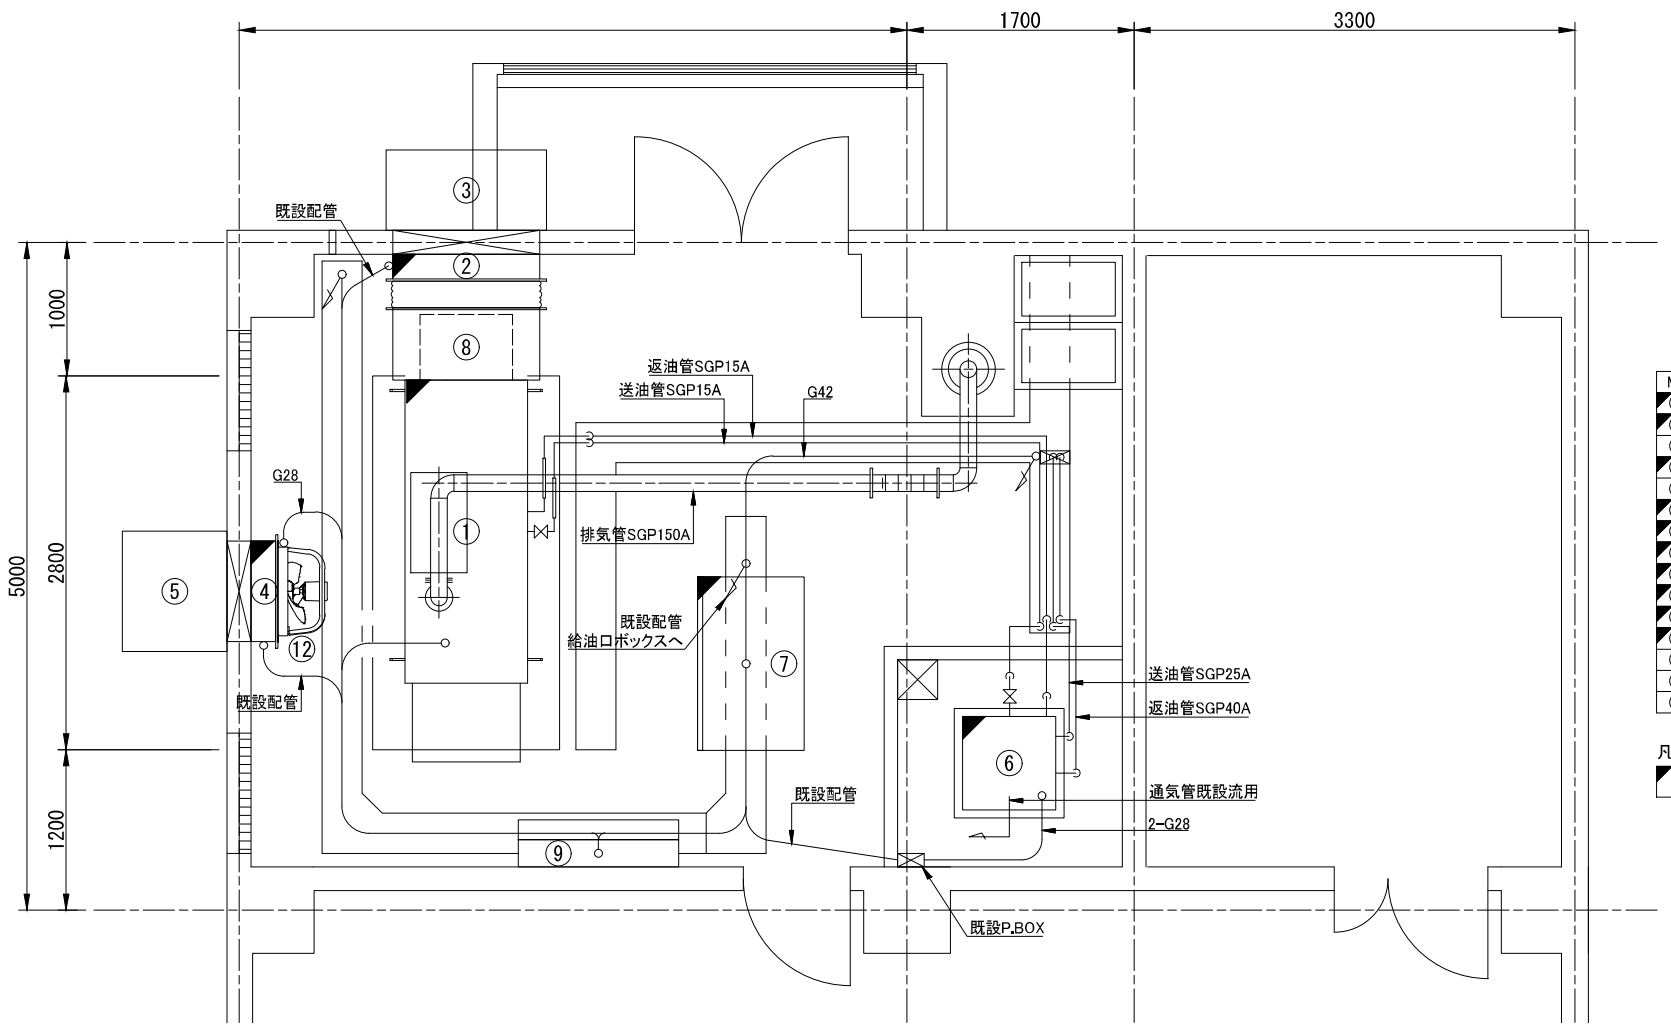


No.	機器名称	備　考
①	非常用発電装置	75kVA
②	排風ダンパー	
③	排風フード	
④	給気ダンパー	
⑤	給気フード	
⑥	燃料小出槽	190L
⑦	発電機切替盤	
⑧	排風ダクト	
⑨	分電盤d（LP-C電灯動力盤）	
⑩	燃料移送ポンプ	2台
⑪	給油口ボックス	
⑫	給気ファン	
⑬		
⑭		
⑮		

凡例

：新設

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 配管配線図（新設）（参考）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/20	図面番号	5 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 全体配置図

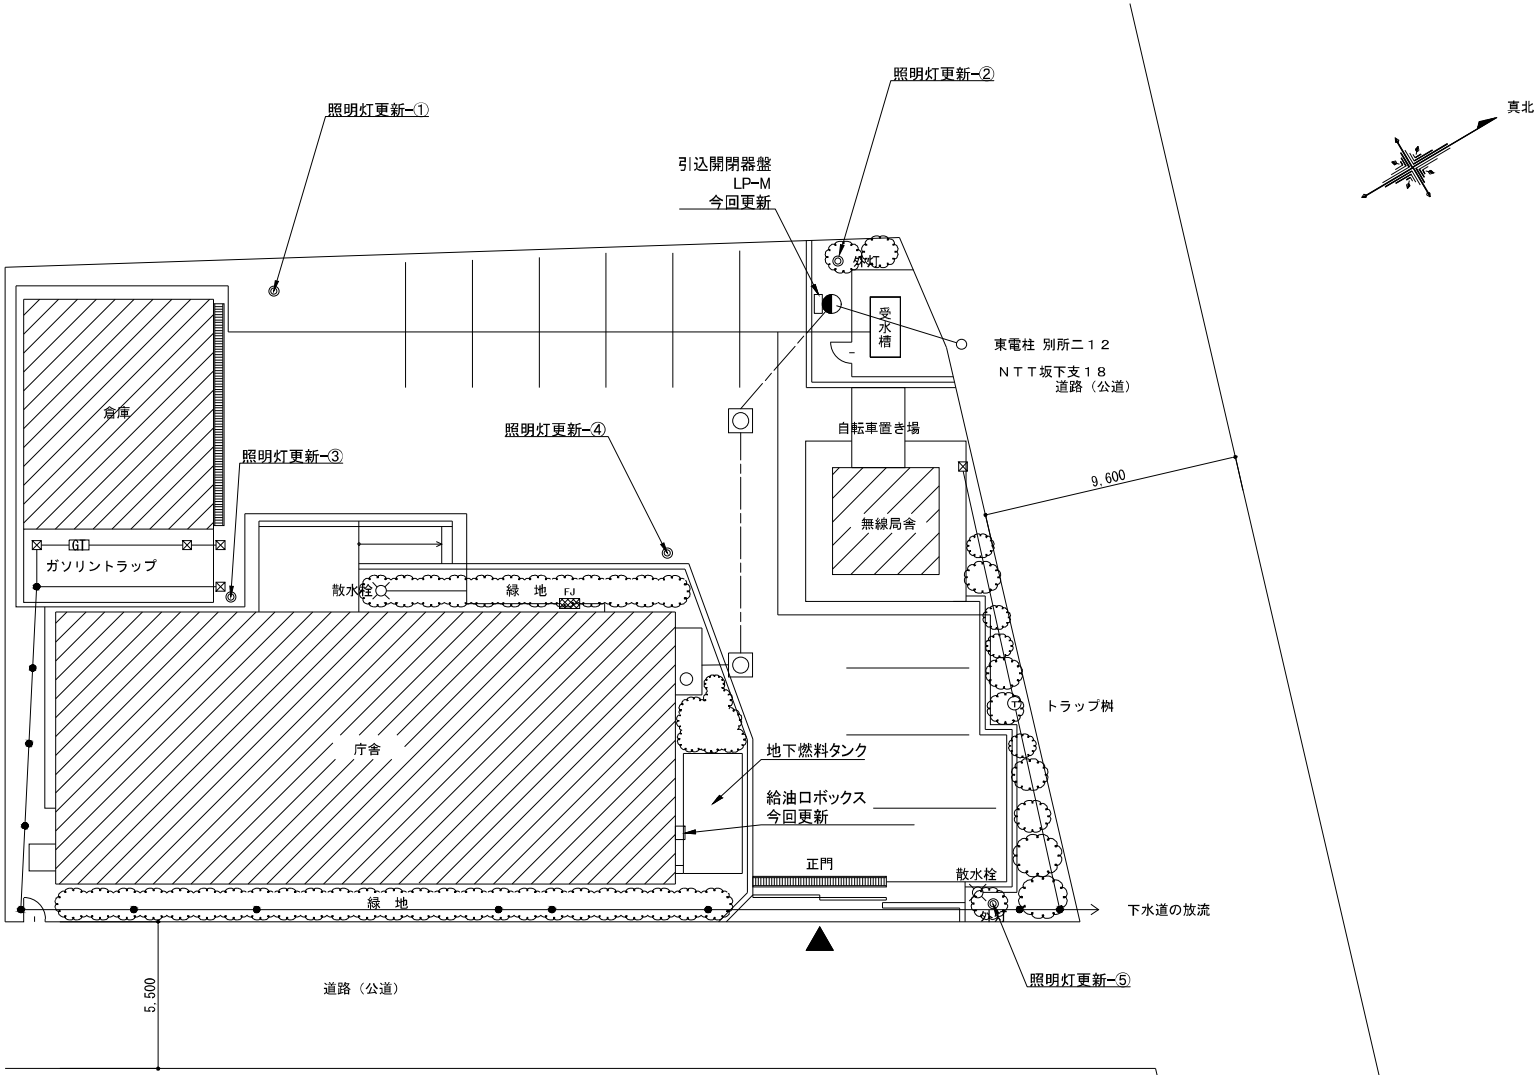


※更新する照明灯は、アルミポール【直線形[一灯用(ベース式)5m柱]】
　LED歩道照明灯具は、KHE030とする。
　配線は既設を流用する物とする。

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 全体配置図		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/100	図面番号	6 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置平面図（新設）（参考）

２Ｆ発電機室平面図

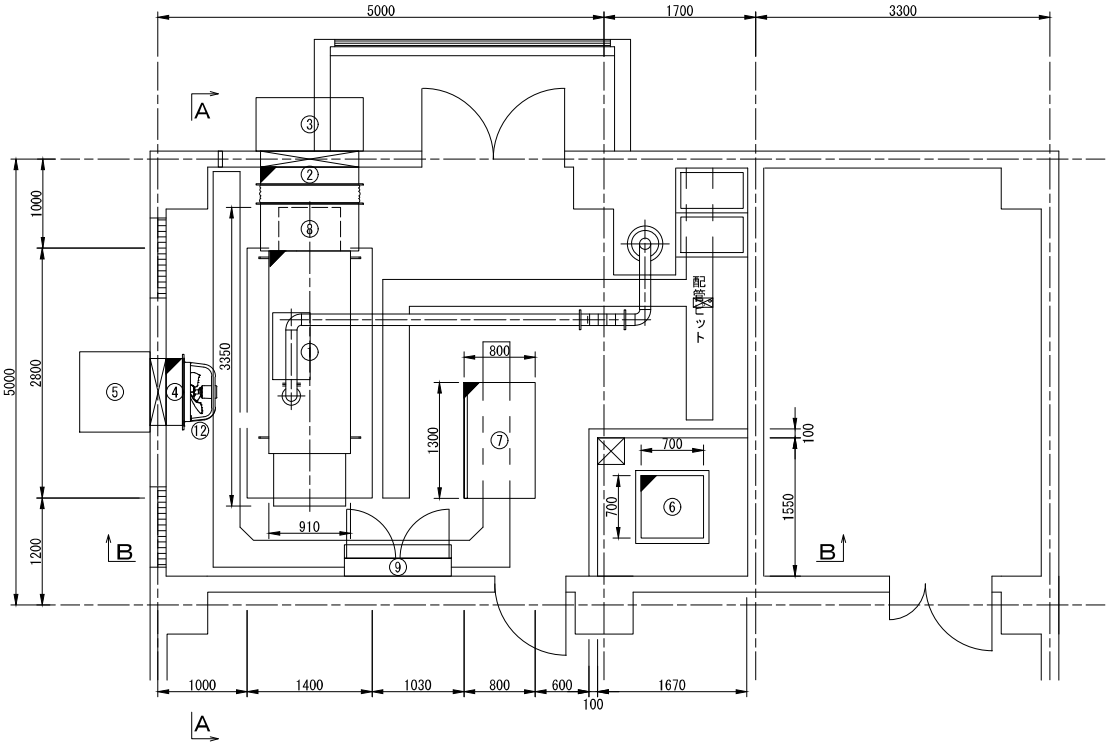


No.	機器名称	備　考
①	非常用発電装置	75kVA
②	排風ダンパー	
③	排風フード	
④	給気ダンパー	
⑤	給気フード	
⑥	燃料小出槽	190L
⑦	発電機切替盤	
⑧	排風ダクト	
⑨	分電盤ｄ（LP-C電灯動力盤）	
⑩	燃料移送ポンプ	2台
⑪	給油口ボックス	
⑫	給気ファン	
⑬		
⑭		
⑮		

凡例

：新設


１Ｆ地下貯油槽 平面図

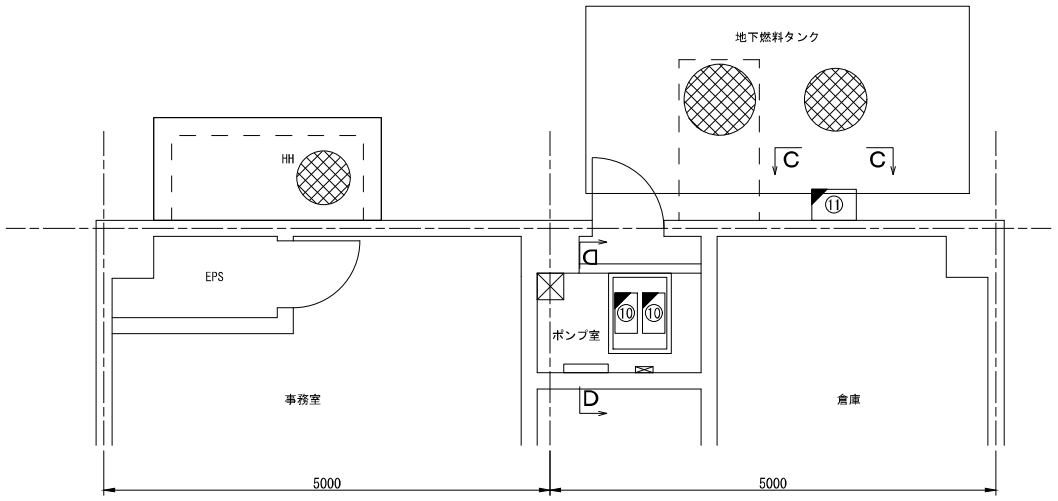


工事名	R７浦和・春日部運転出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置平面図（新設）(参考)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	７ / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置断面図（新設）（参考）

Ａ－Ａ矢視図

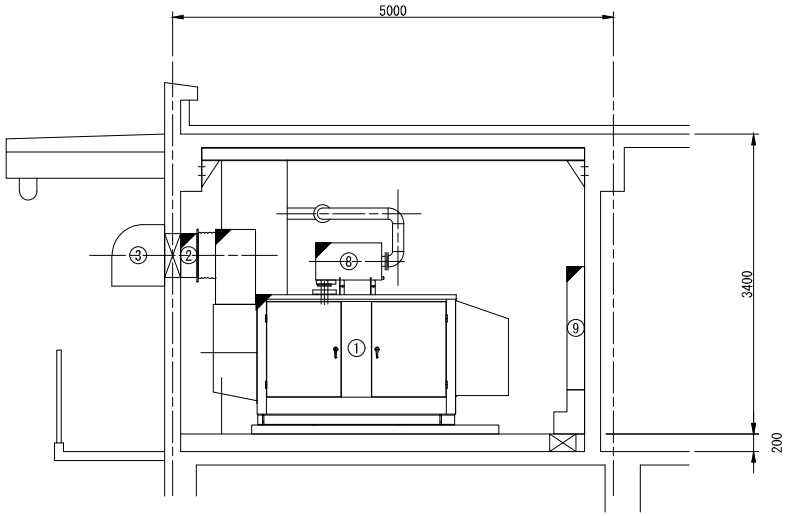

Ｂ－Ｂ矢視図

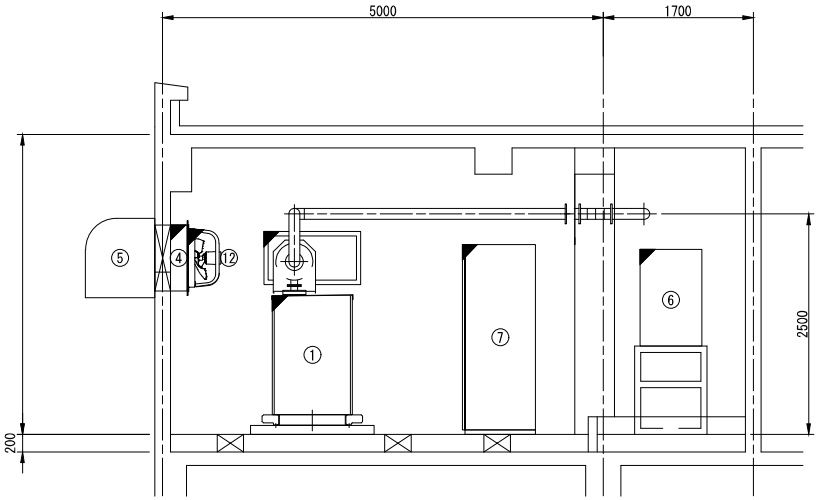

No.	機器名称	備　考
①	非常用発電装置	75kVA
②	排風ダンパー	
③	排風フード	
④	給気ダンパー	
⑤	給気フード	
⑥	燃料小出槽	190L
⑦	発電機切替盤	
⑧	消音器	
⑨	分電盤ｄ（LP-C電灯動力盤）	
⑩	燃料移送ポンプ	2台
⑪	給油口ボックス	
⑫	給気ファン	
⑬		
⑭		
⑮		


凡例

：新設


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置断面図（新設）（参考）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	８ / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置詳細図（新設）（参考）

引込柱詳細図

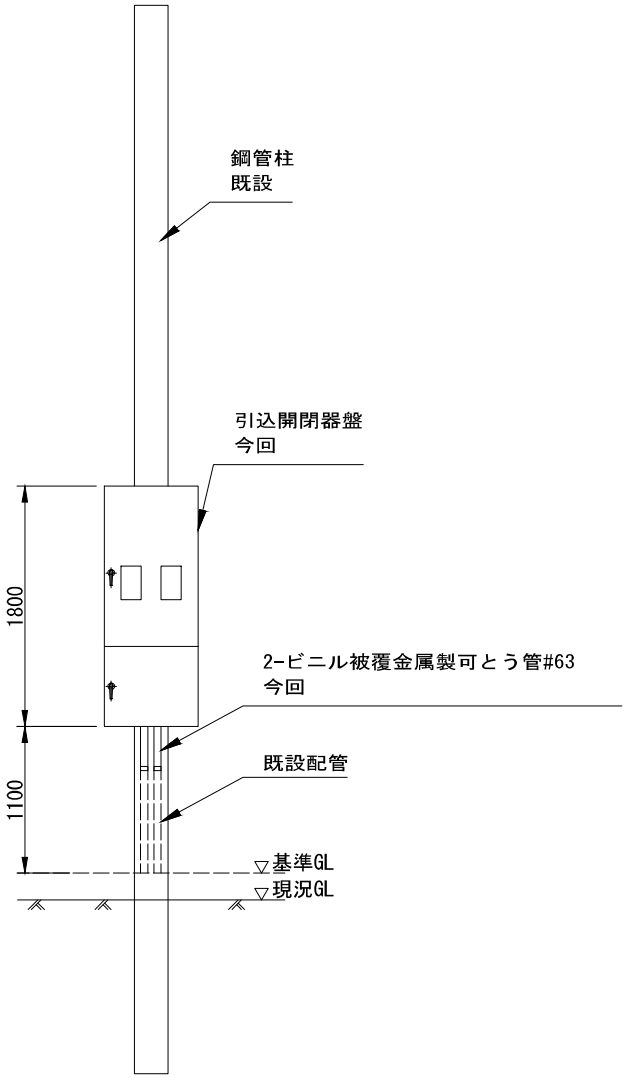


Ｃ－Ｃ矢視図

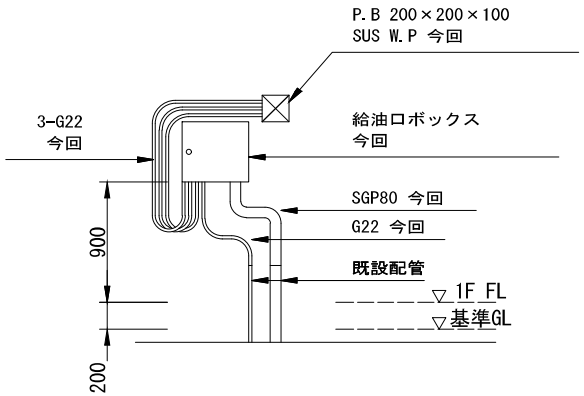

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置詳細図（新設）(参考)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/20	図面番号	9 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　仮設計画図（1）（参考）

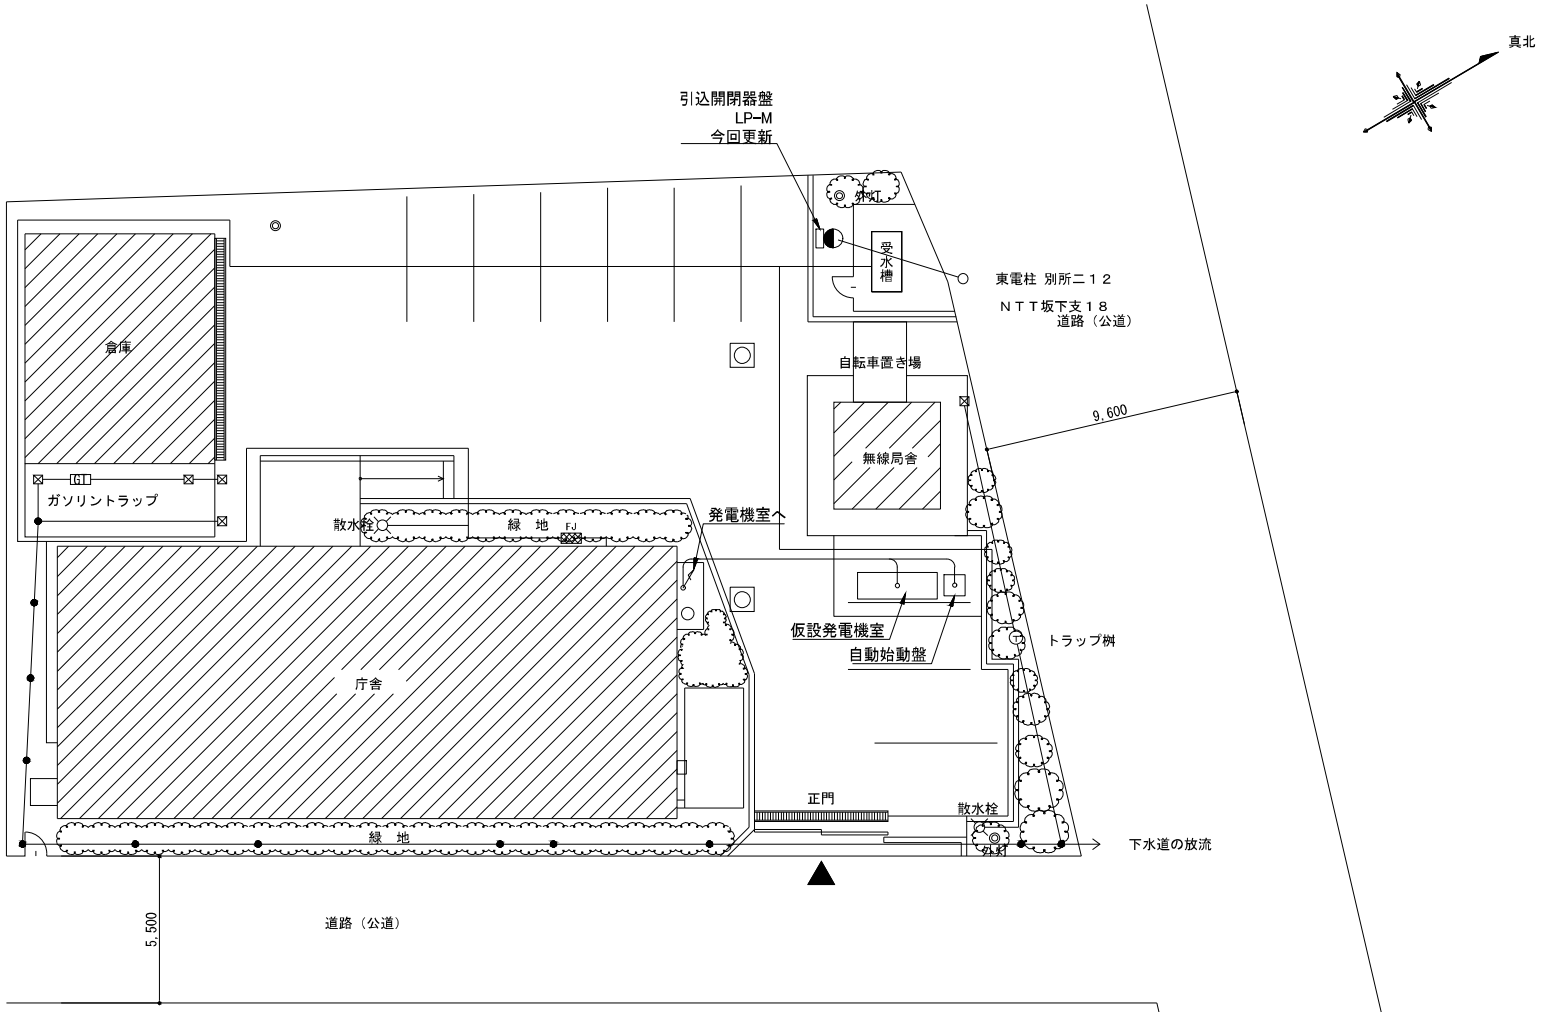


配線表

配線区間				線種	保護管	備考
自		至				
	仮設発電機		仮設切替盤	600V CVT 100SQ	FEP100	発電電源
	↓		仮設自動始動盤	専用ケーブル	FEP40	制御
	LP-C電灯動力盤		↓	600V CV 5.5SQ-2C	FEP40	充電・制御
	仮設切替盤		↓	CVV 2SQ-10C		制御

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　仮設計画図(1)(参考)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/100	図面番号	10 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


浦和出張所　仮設計画図（2）（参考）

発電機室平面図

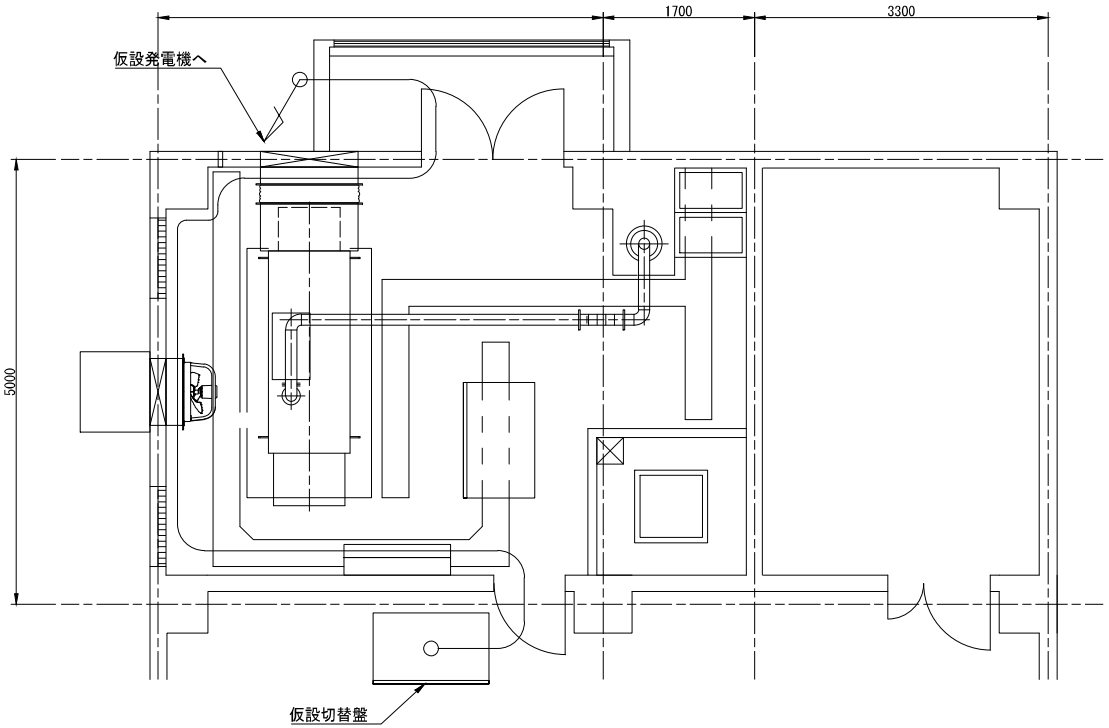


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　仮設計画図（2）（参考）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	11 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器外形図（1）（参考）

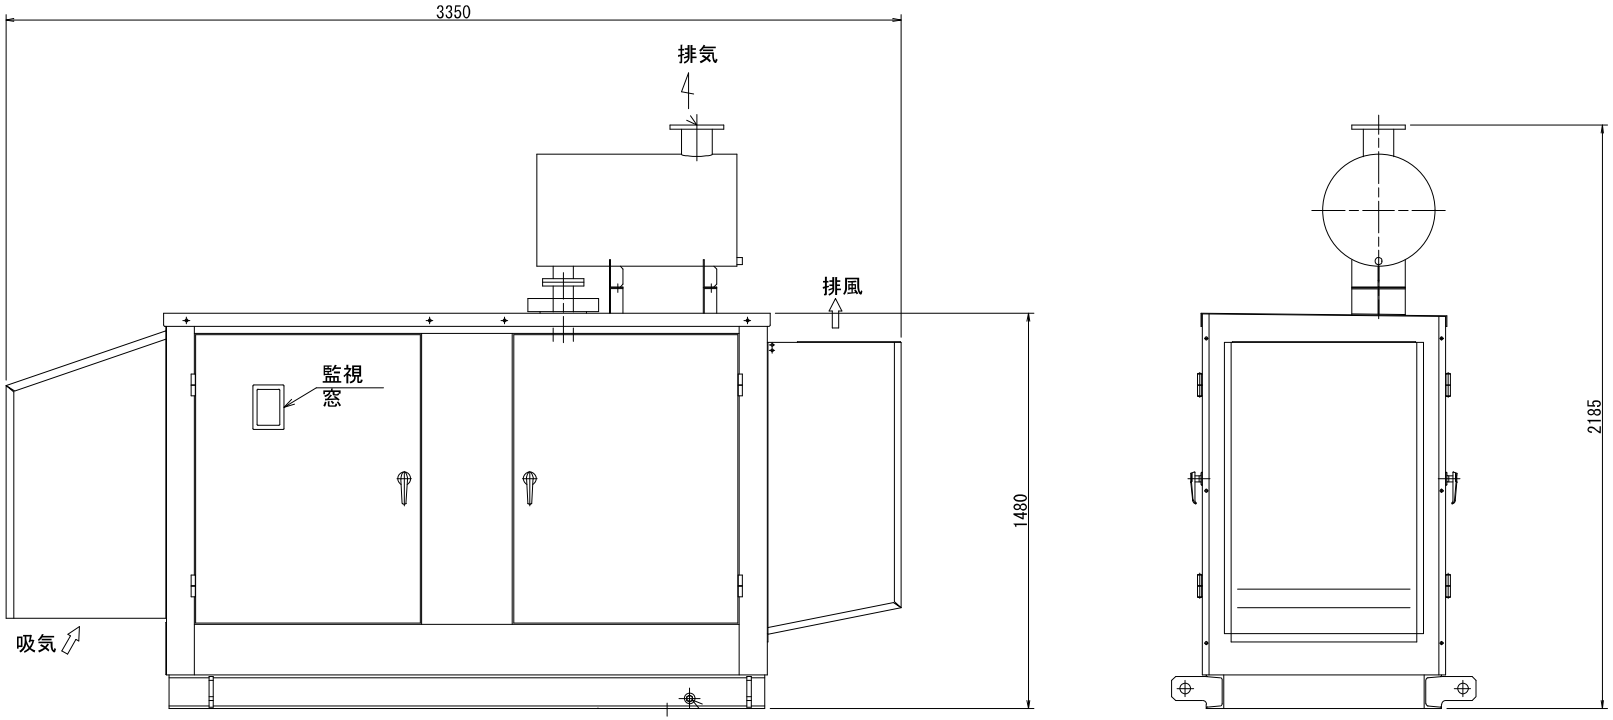

75kVA発電機

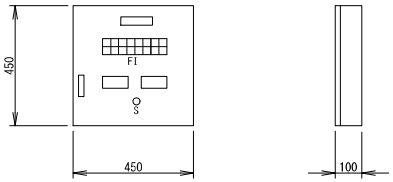


発電機監視盤

商用 受電	発電機 運転中	操作 手動	操作 自動	発電機 故障	切替盤 故障	直流電源 装置故障	
停電	負荷 商用側	負荷 発電機側	燃料 油面上限	燃料 油面低下	移送ポンプ 1号機故障	移送ポンプ 2号機故障	


FI表示内容

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器外形図（1）（参考）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/10	図面番号	12 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


浦和出張所 機器外形図（2）（参考）

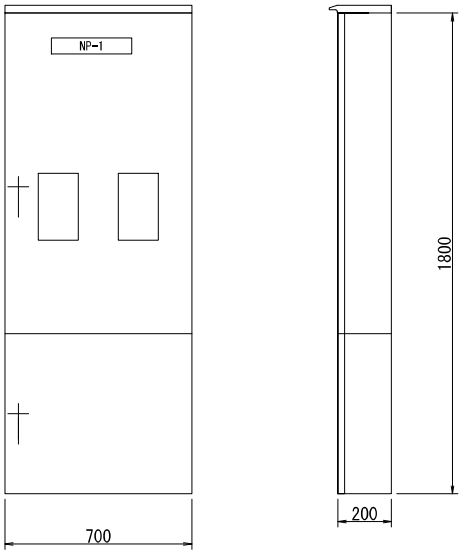


引込開閉盤

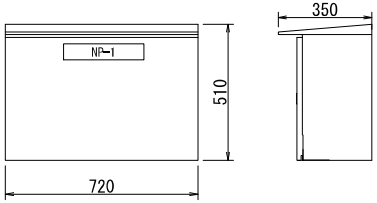


給油口ユニットボックス

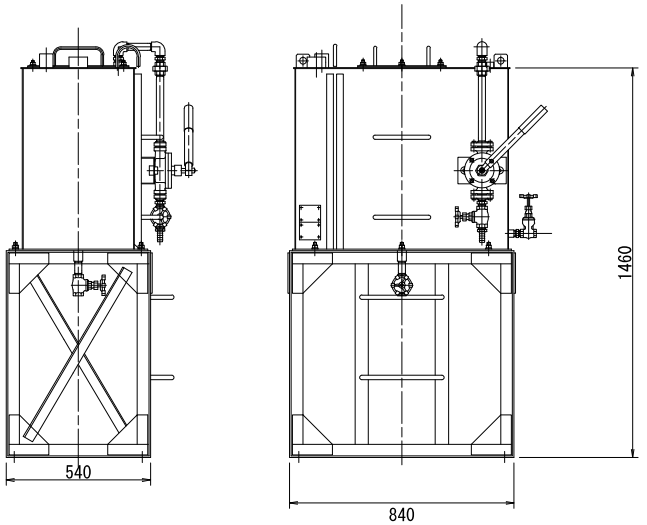


190L燃料小出槽



0.4kW燃料移送ポンプ

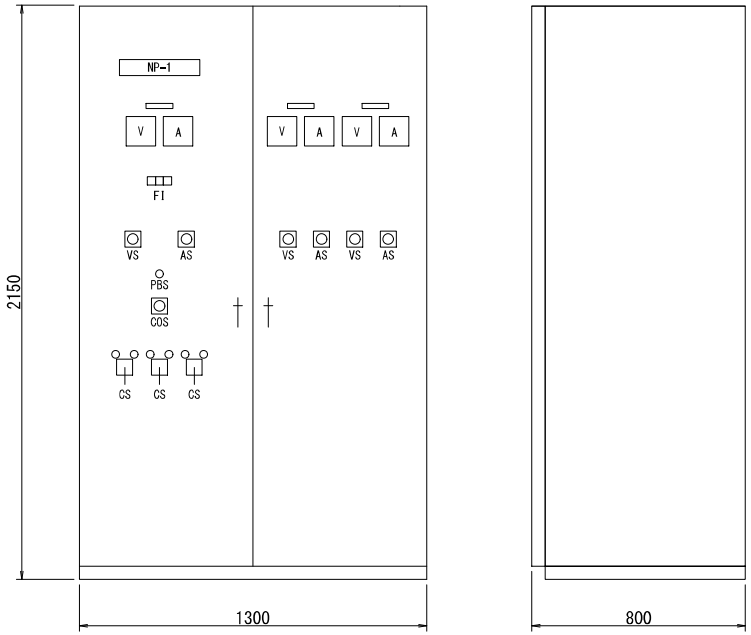


発電機切替盤



2.2kW 給気ファン


工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器外形図（2）（参考）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/10	図面番号	13 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　単線結線図（撤去）

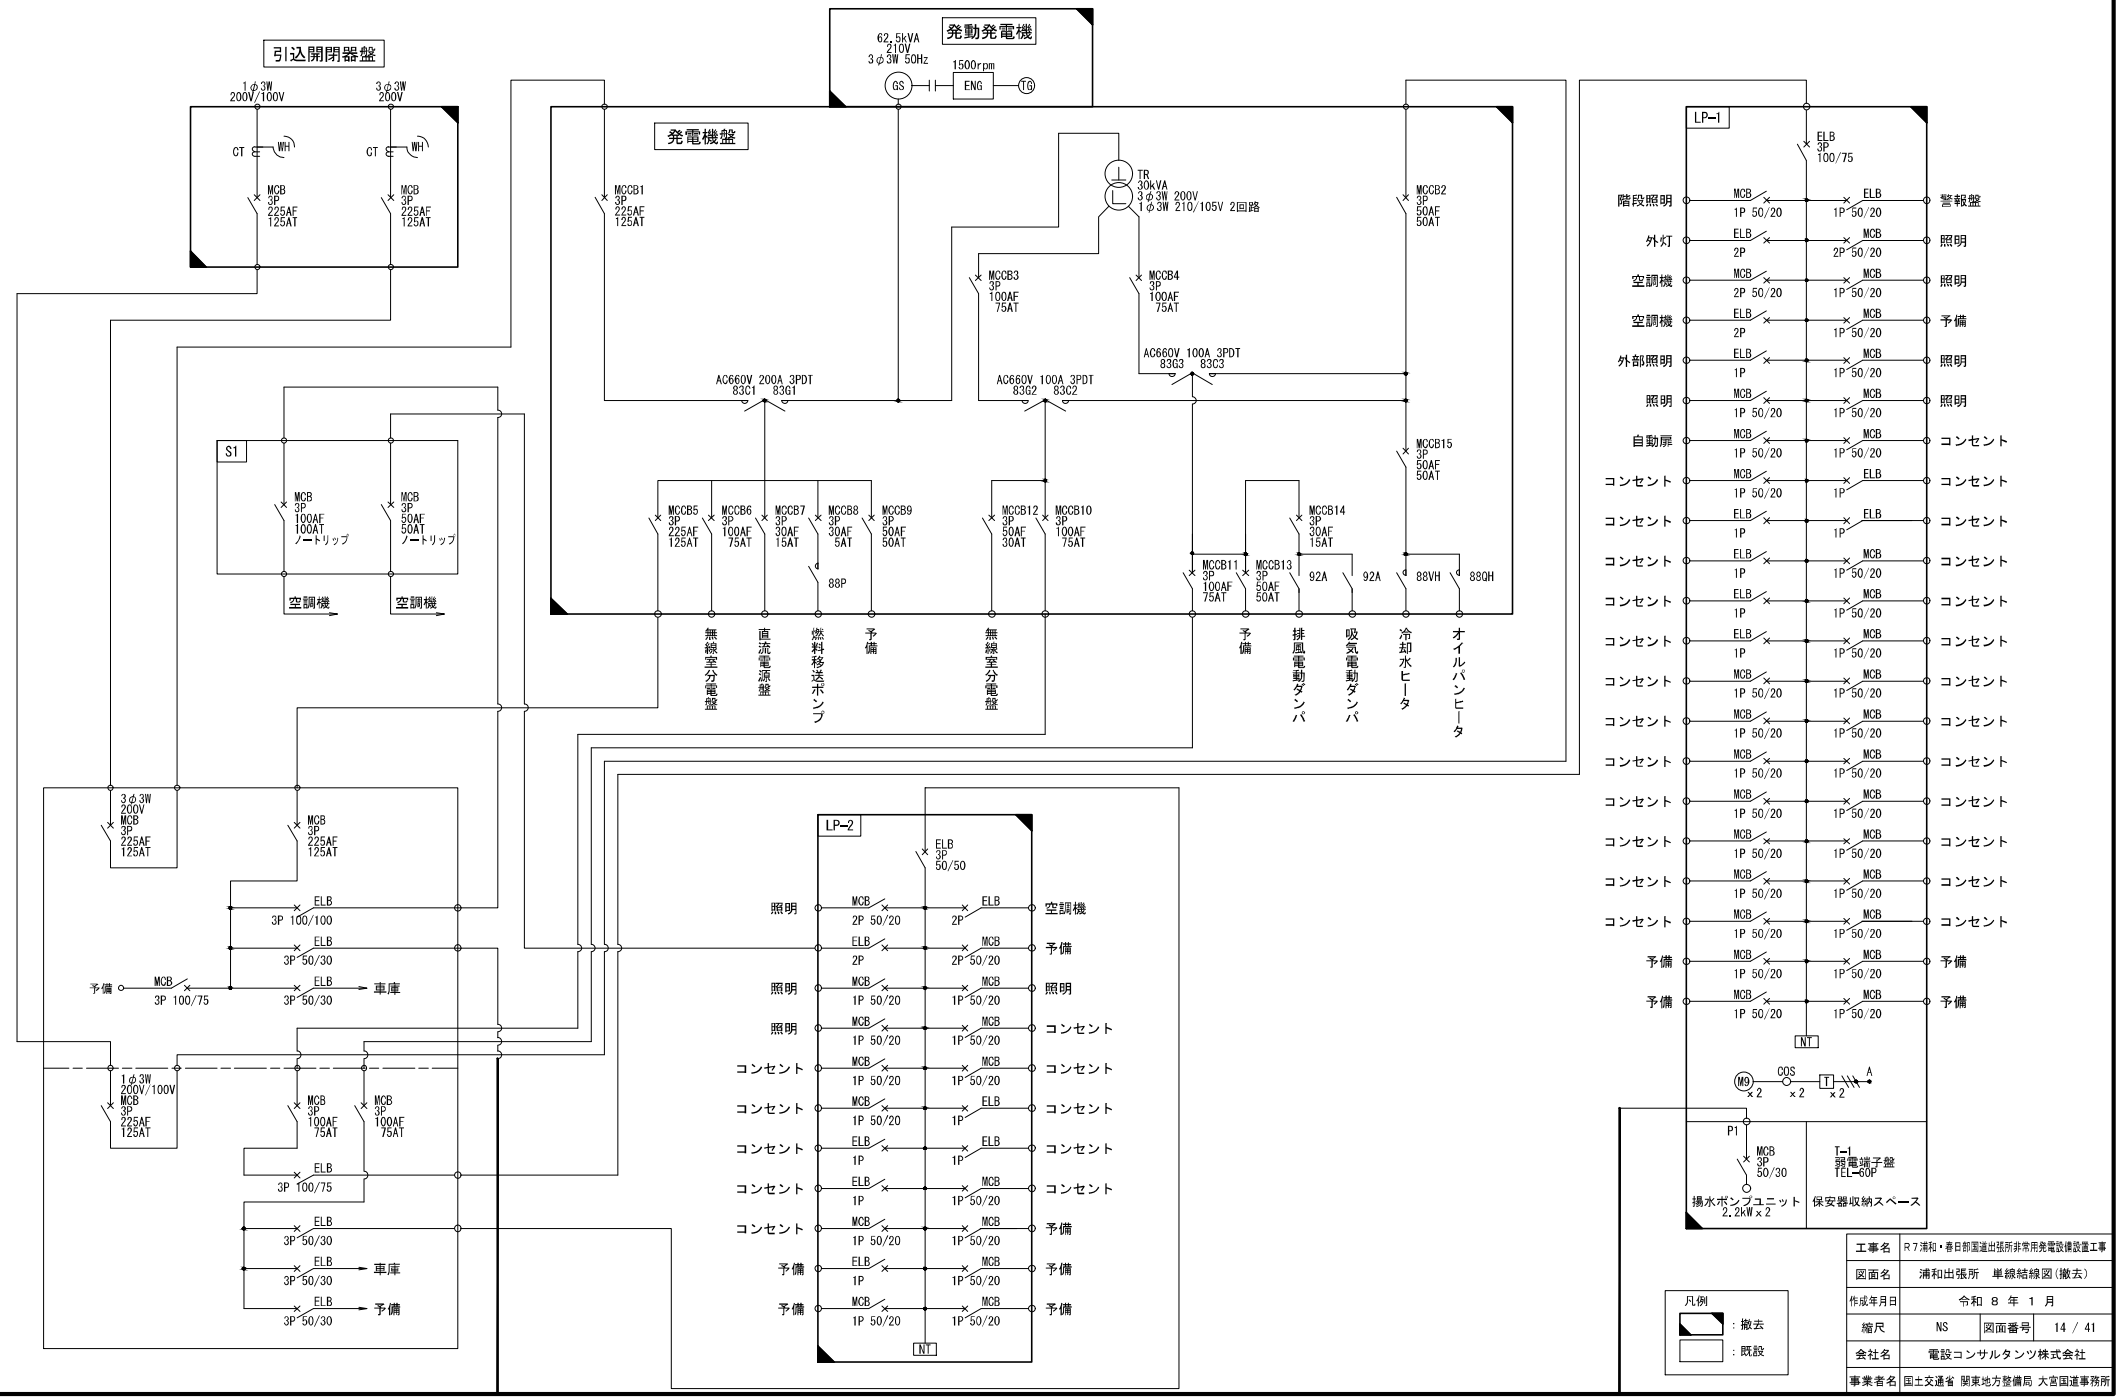


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　単線結線図（撤去）		
作成年月日	令和　８　年　１　月		
縮尺	NS	図面番号	14 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所　配線系統図（撤去）

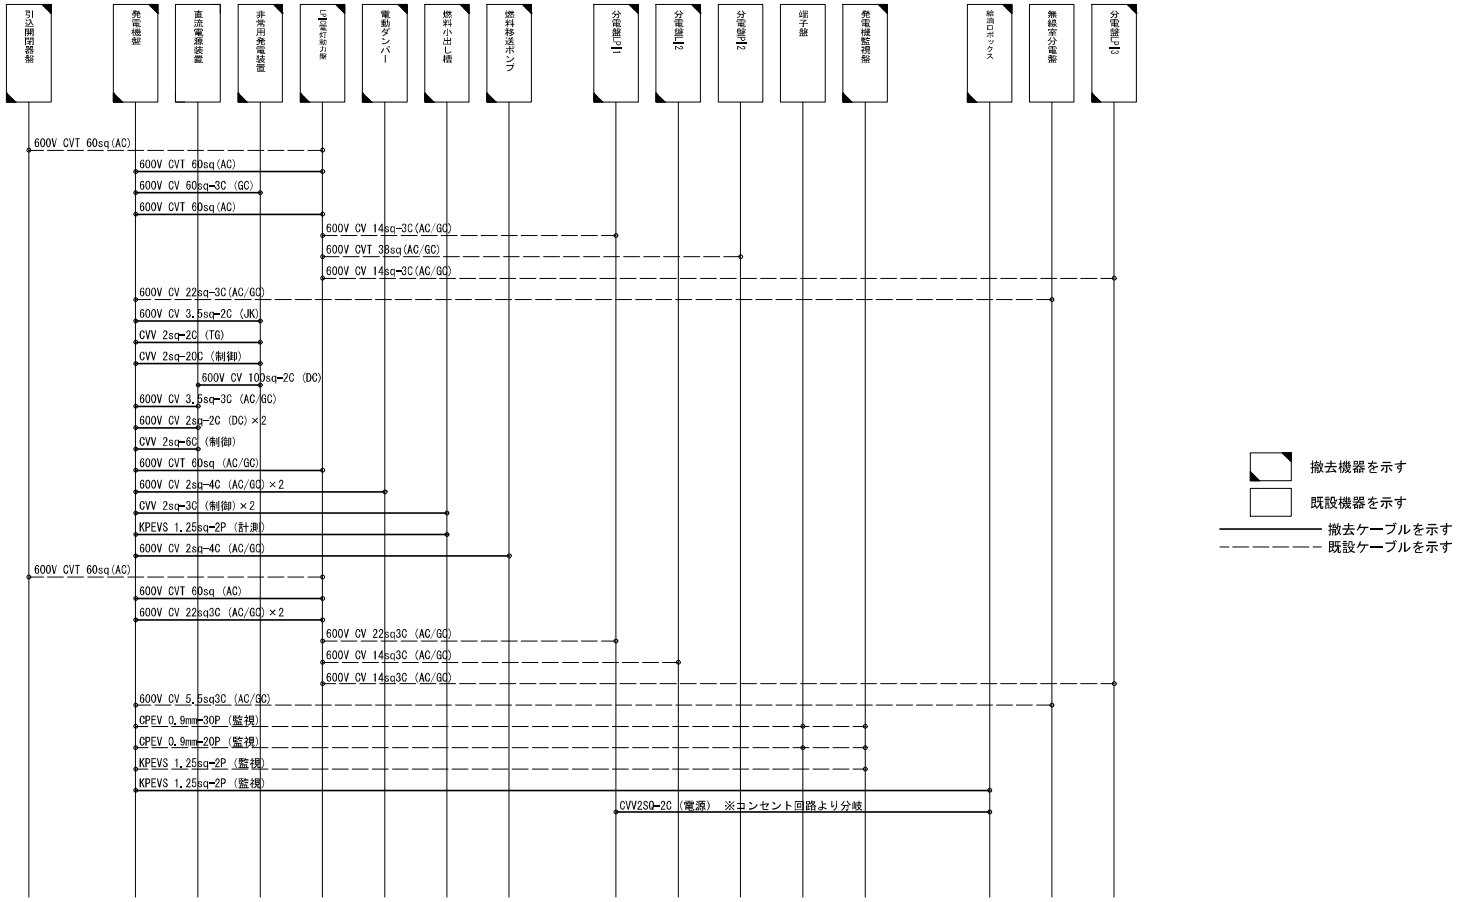

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　配線系統図（撤去）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	None	図面番号	15 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


浦和出張所　配管系統図（撤去）

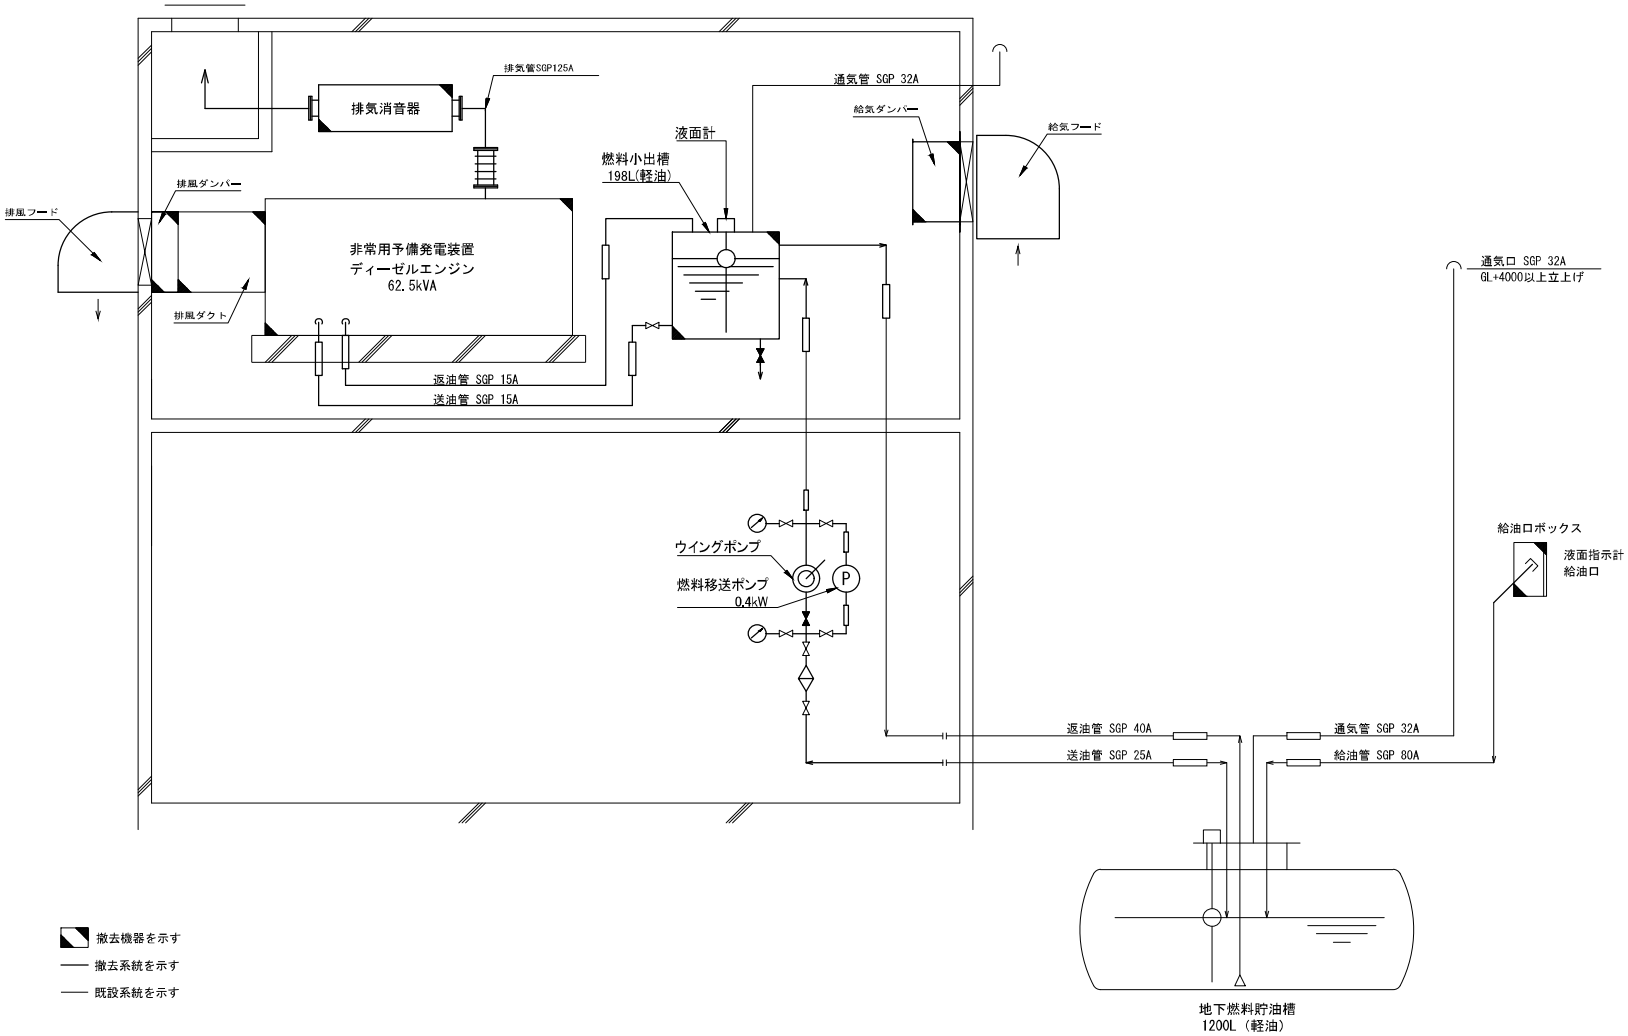

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所　配管系統図(撤去)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	None	図面番号	16 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置平面図（撤去）

２Ｆ発電機室平面図

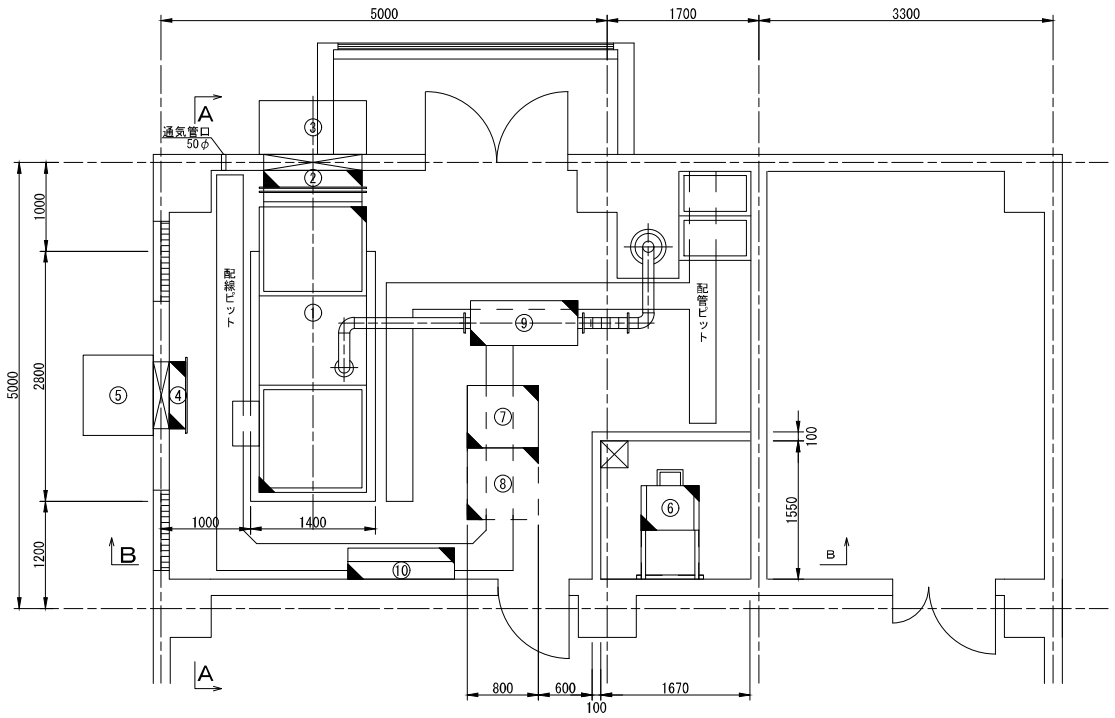


No.	機器名称	備　考
①	非常用発電装置	62.5kVA
②	排風ダンパー	
③	排風フード	
④	給気ダンパー	
⑤	給気フード	
⑥	燃料小出槽	198L
⑦	直流電源盤	
⑧	発電機盤	
⑨	消音器	
⑩	LP-C電灯動力盤	
⑪	燃料移送ポンプ	
⑫	給油口ボックス	
⑬		
⑭		
⑮		

凡例

：撤去


１Ｆ地下貯油槽 平面図

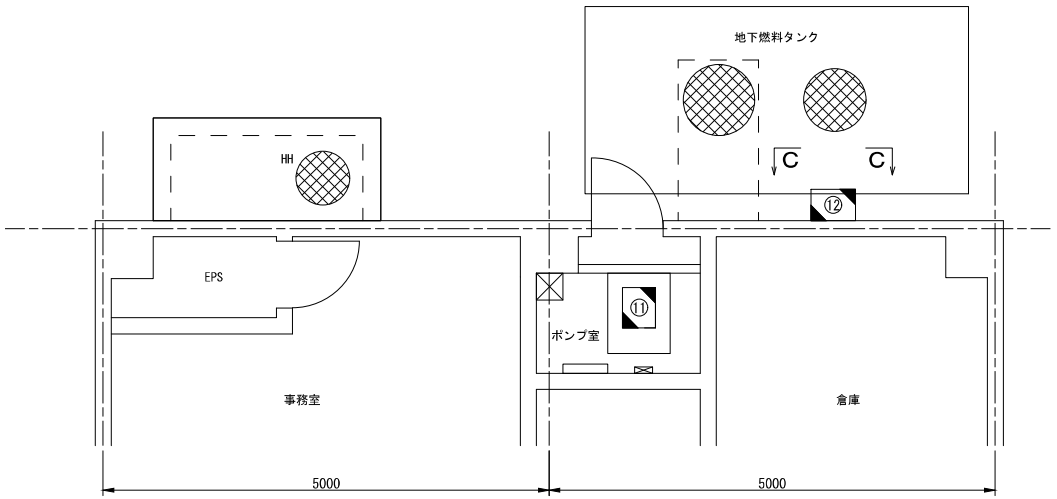


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置平面図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	17 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置断面図（撤去）

Ａ－Ａ矢視図

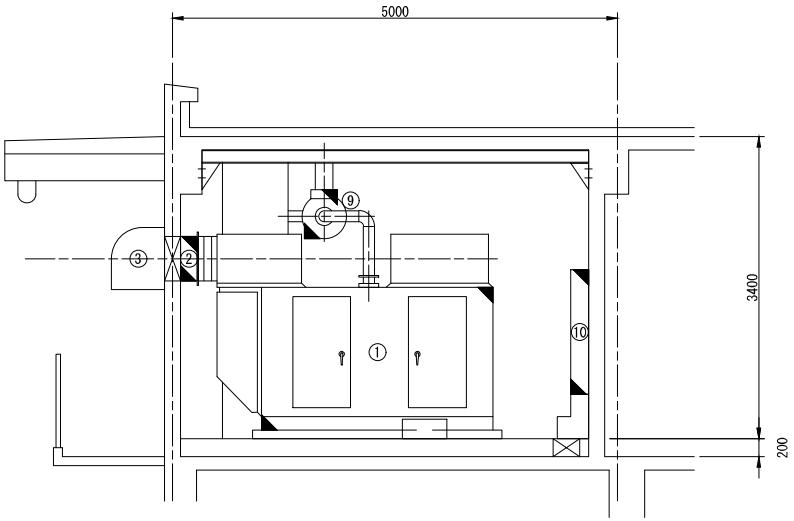

Ｂ－Ｂ矢視図

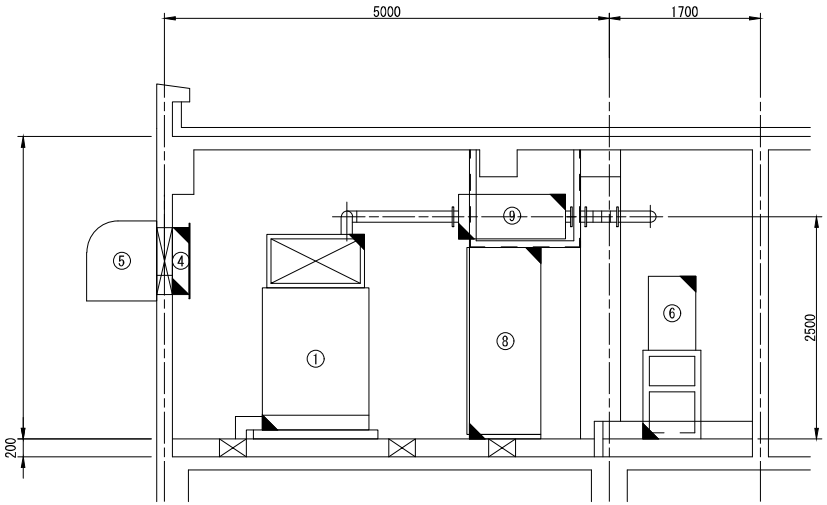

No.	機器名称	備　考
①	非常用発電装置	62.5kVA
②	排風ダンパー	
③	排風フード	
④	給気ダンパー	
⑤	給気フード	
⑥	燃料小出槽	198L
⑦	直流電源盤	
⑧	発電機盤	
⑨	消音器	
⑩	LP-C電灯動力盤	
⑪	燃料移送ポンプ	
⑫	給油口ユニットボックス	
⑬		
⑭		
⑮		


凡例

：撤去


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置断面図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	18 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

浦和出張所 機器配置詳細図（撤去）

引込柱詳細図

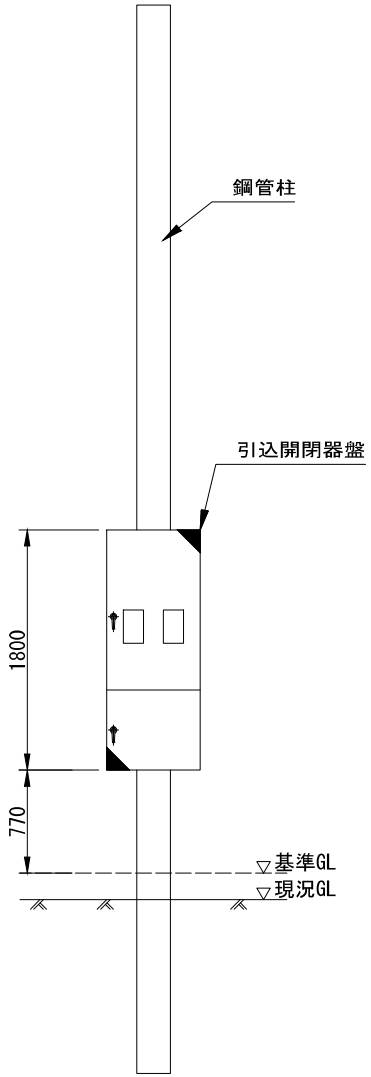


C－C矢視図

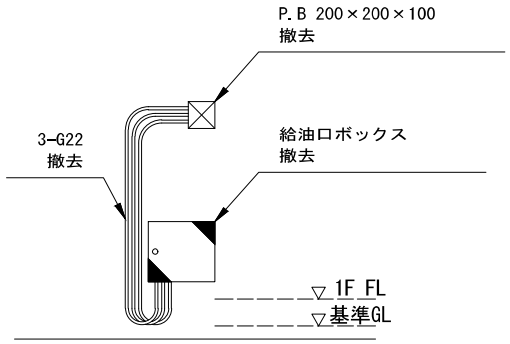


工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	浦和出張所 機器配置詳細図(撤去)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/20	図面番号	19 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 単線接続図(更新)

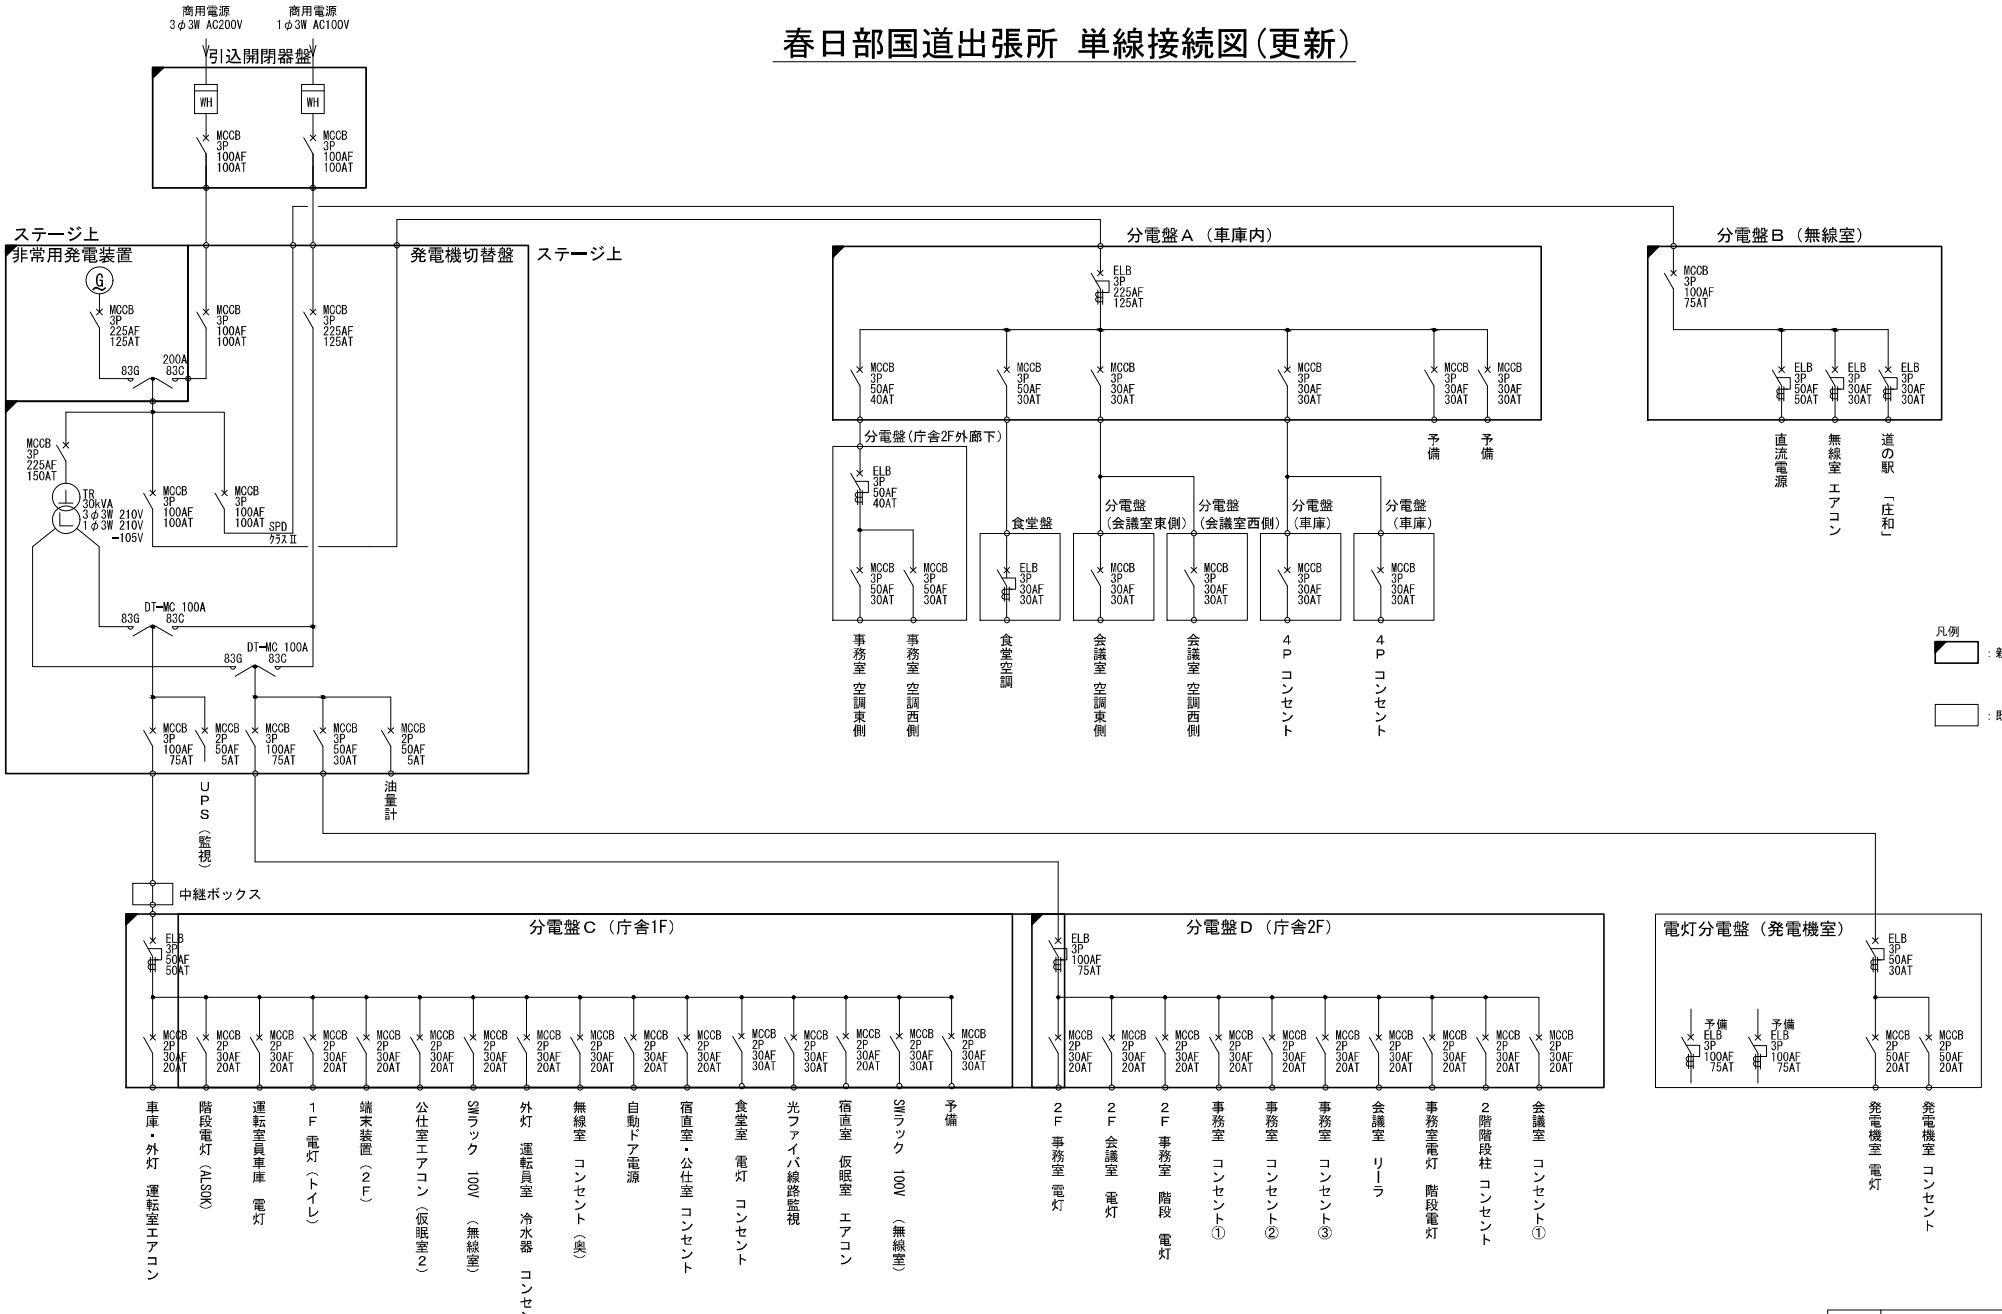


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 単線接続図（更新）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	20 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 配線系統図(更新)

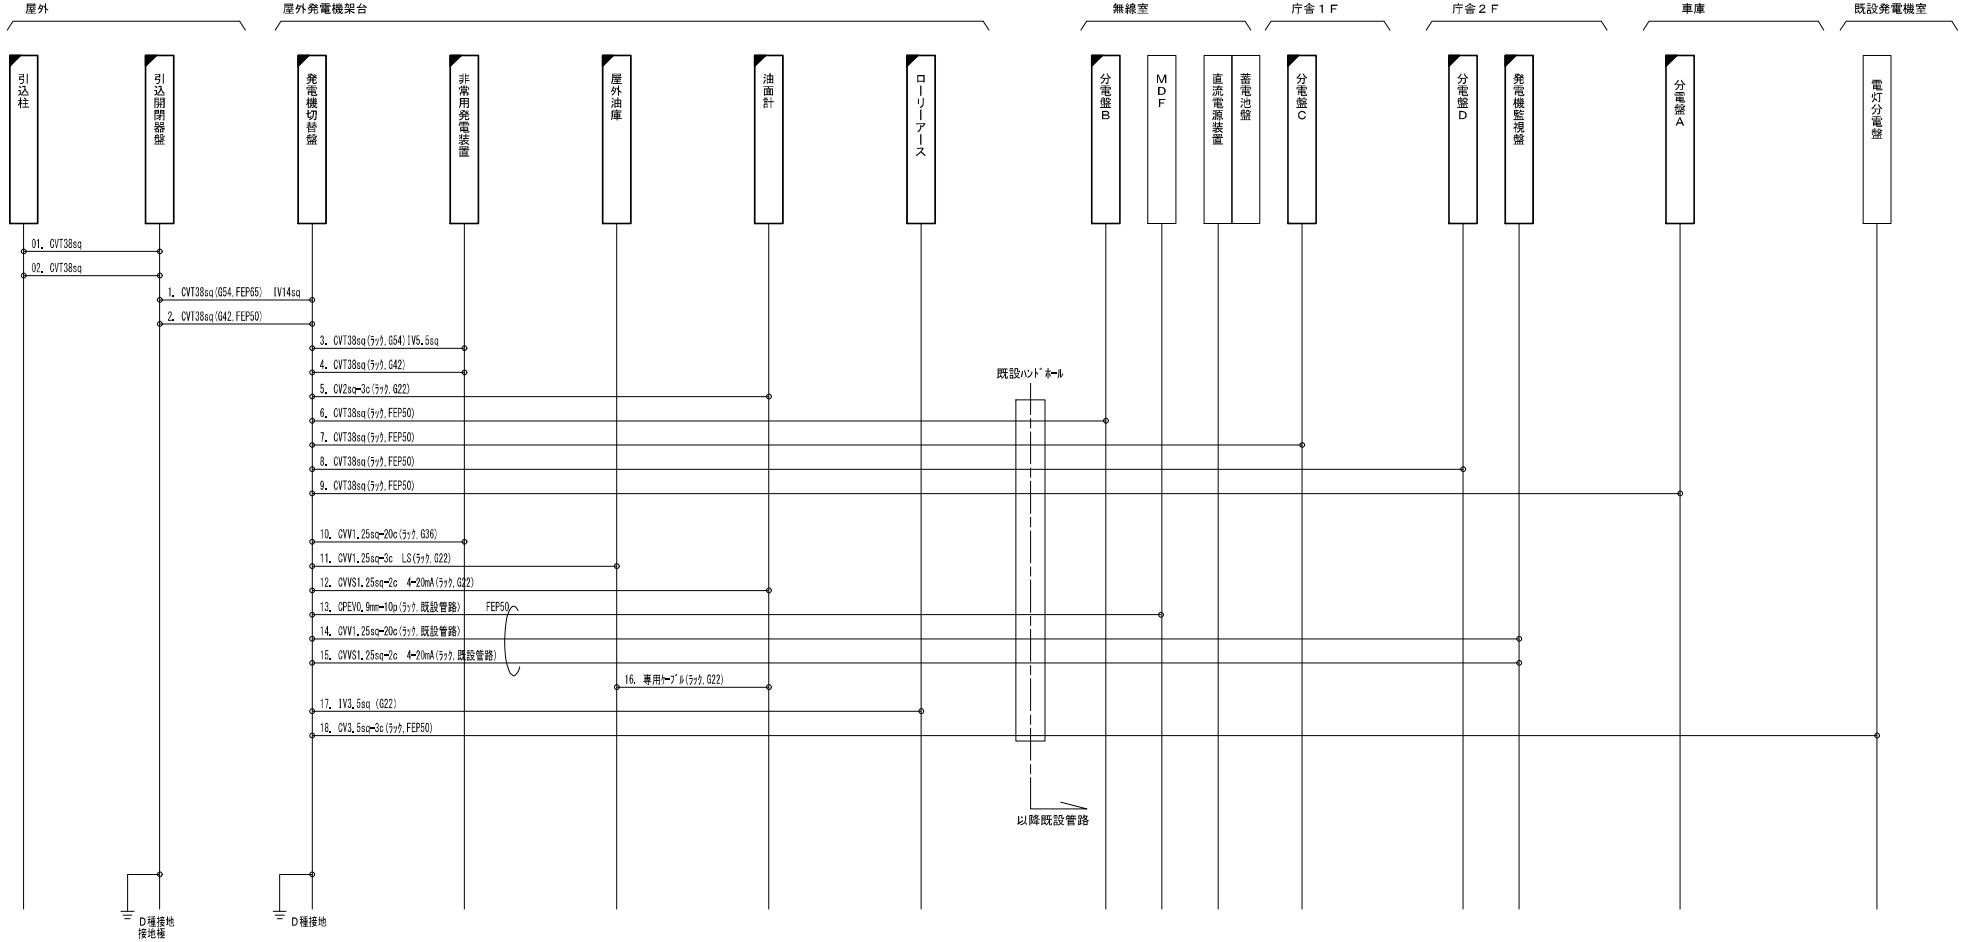

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 配線系統図（更新）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	21 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 配管系統図(新設) (参考)

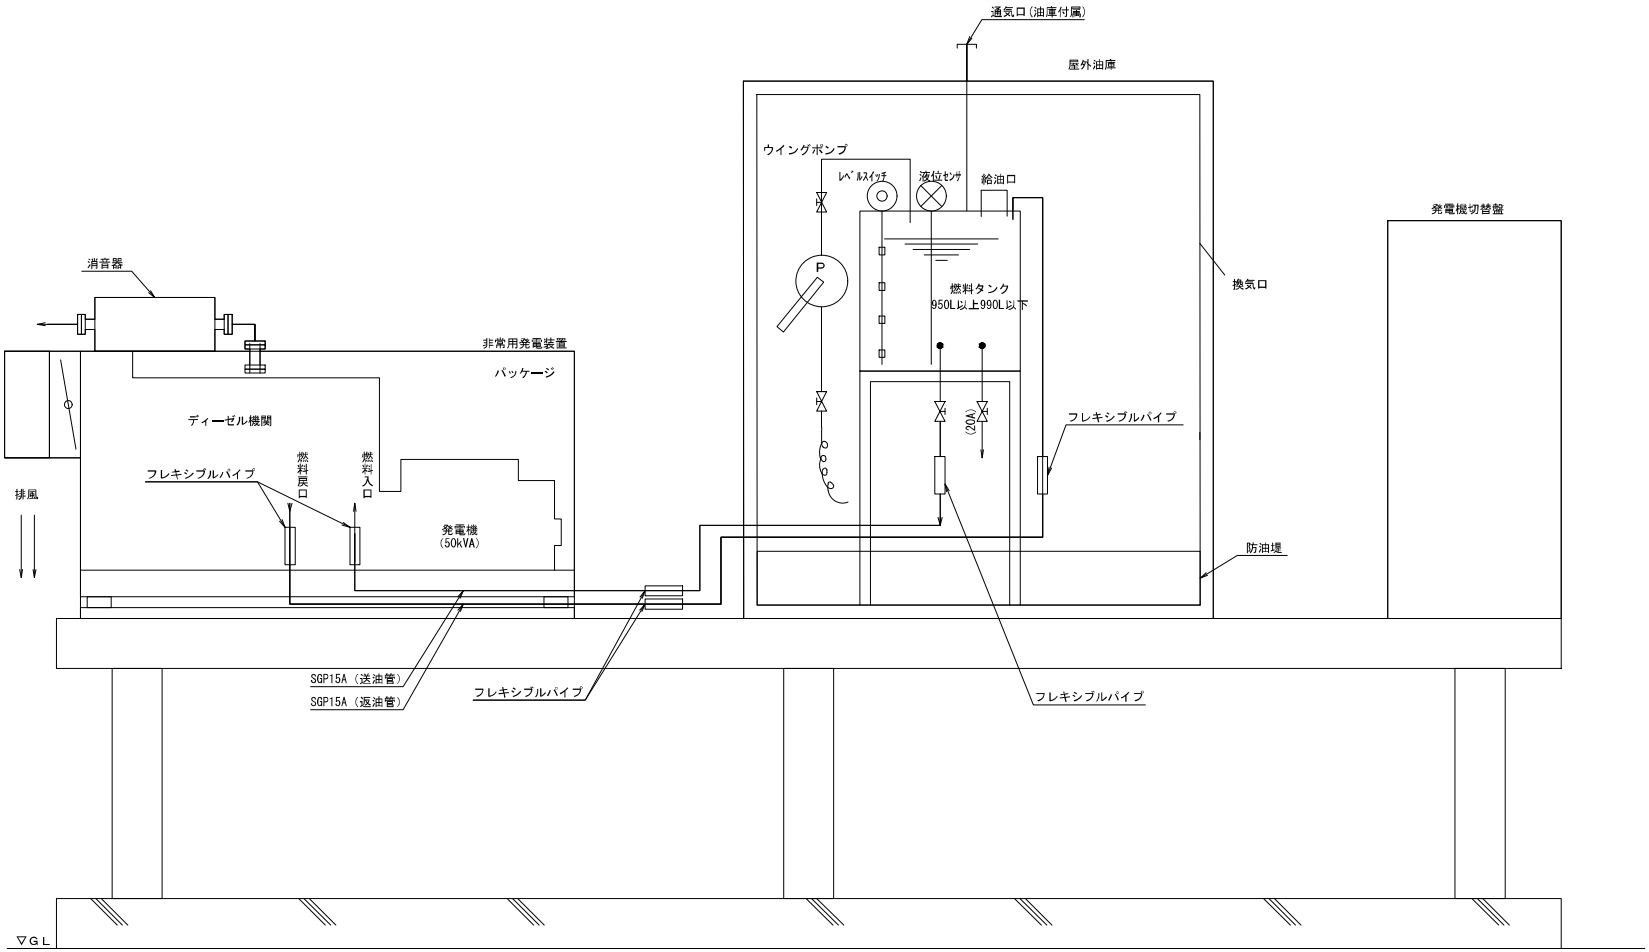

凡 例

: 新 設


: 既 設

凡例

記 号	名 称
(P)	ポンプ
レ	逆止弁
⋈	仕切弁

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 配管系統図 (新設)(参考)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	None	図面番号	22 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 配管図（新設）（参考）

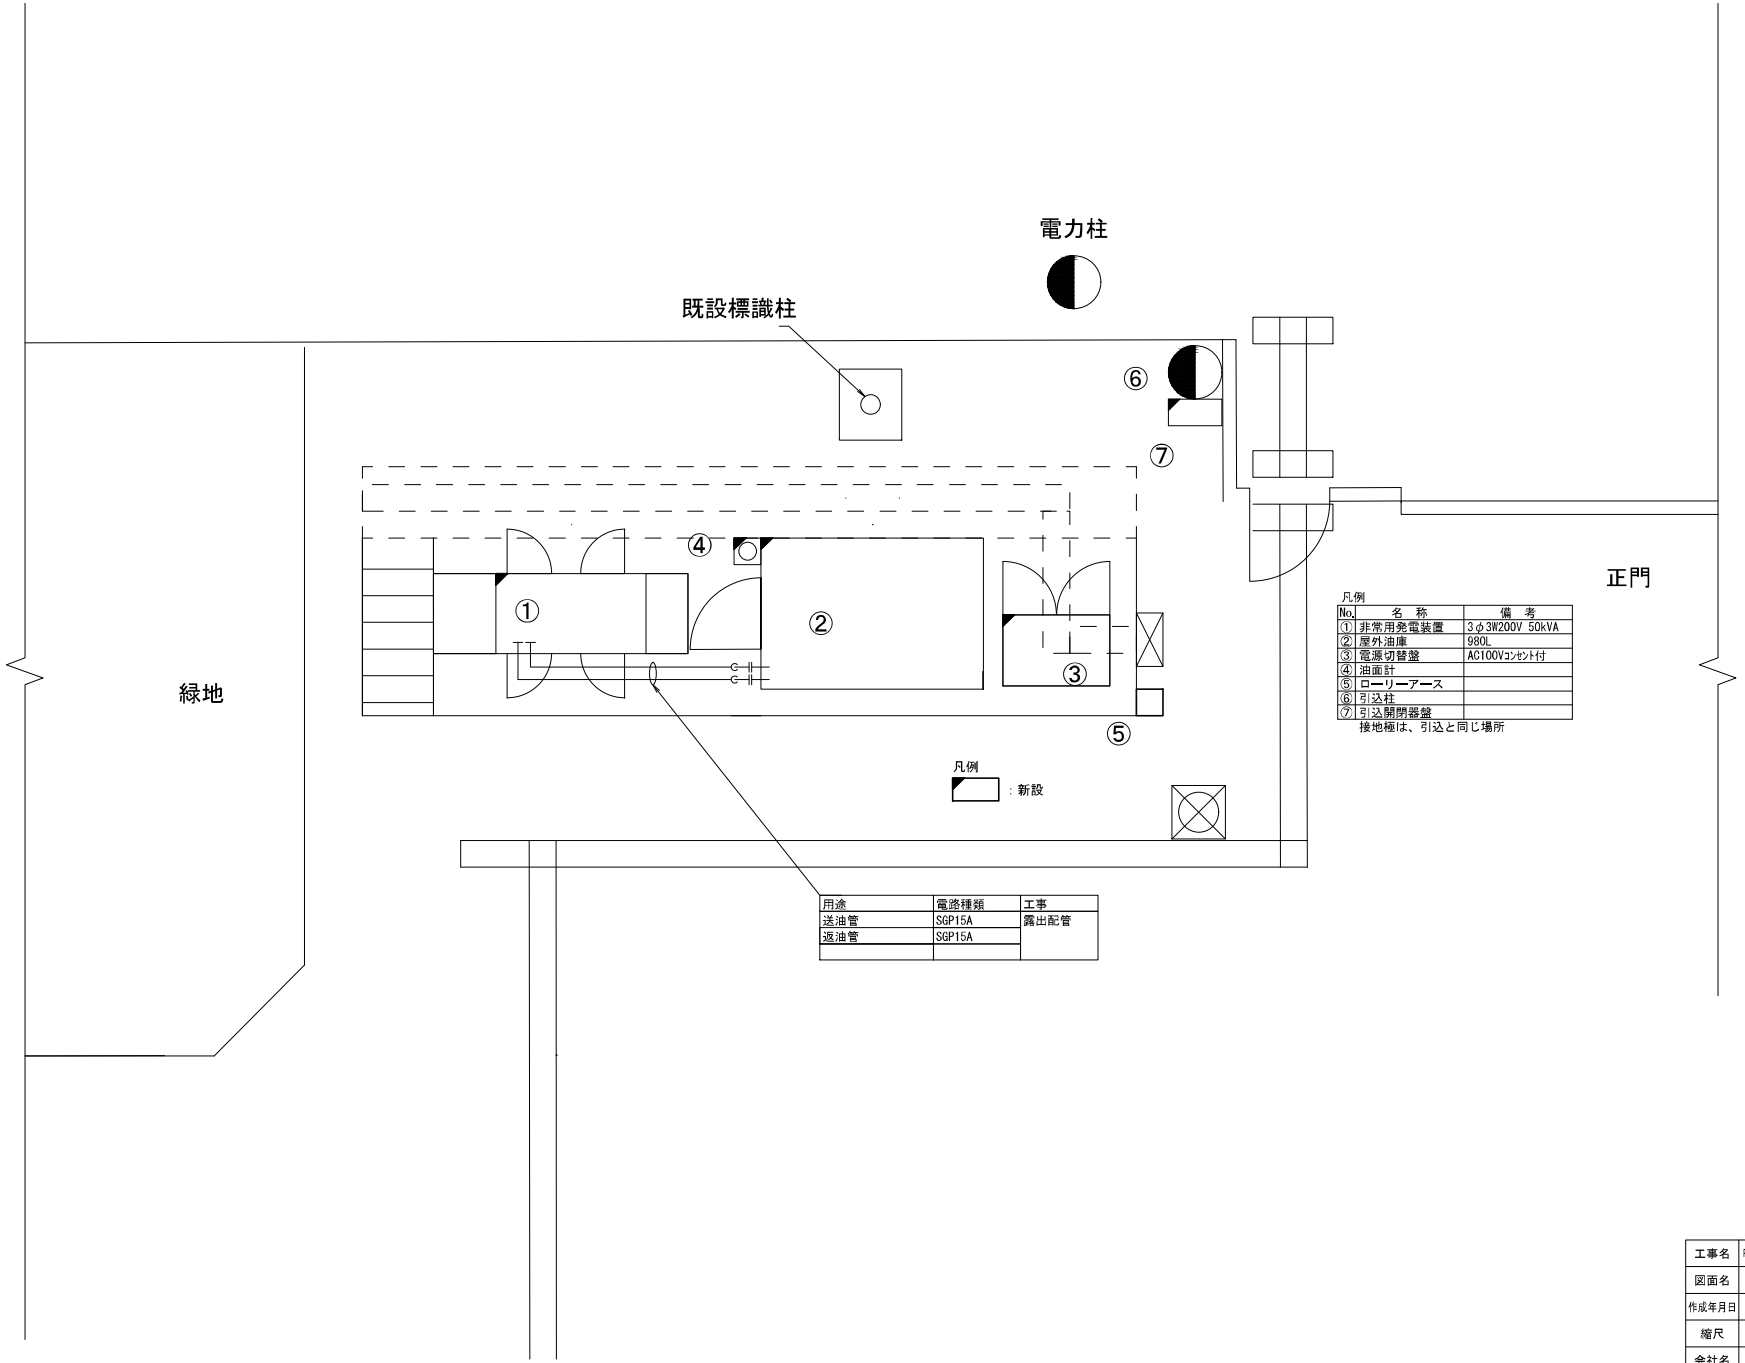

凡例


No.	名　称	備　考
①	非常用発電装置	3φ3W200V 50kVA
②	屋外油庫	980L
③	電源切替盤	AC100Vｺﾝｾﾝﾄ付
④	油面計	
⑤	ローリーアース	
⑥	引込柱	
⑦	引込開閉器盤	

接地極は、引込と同じ場所

用途	電路種類	工事
送油管	SGP15A	露出配管
返油管	SGP15A	

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 配管図（新設）（参考）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/30	図面番号	23 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所　全体配線図（新設）

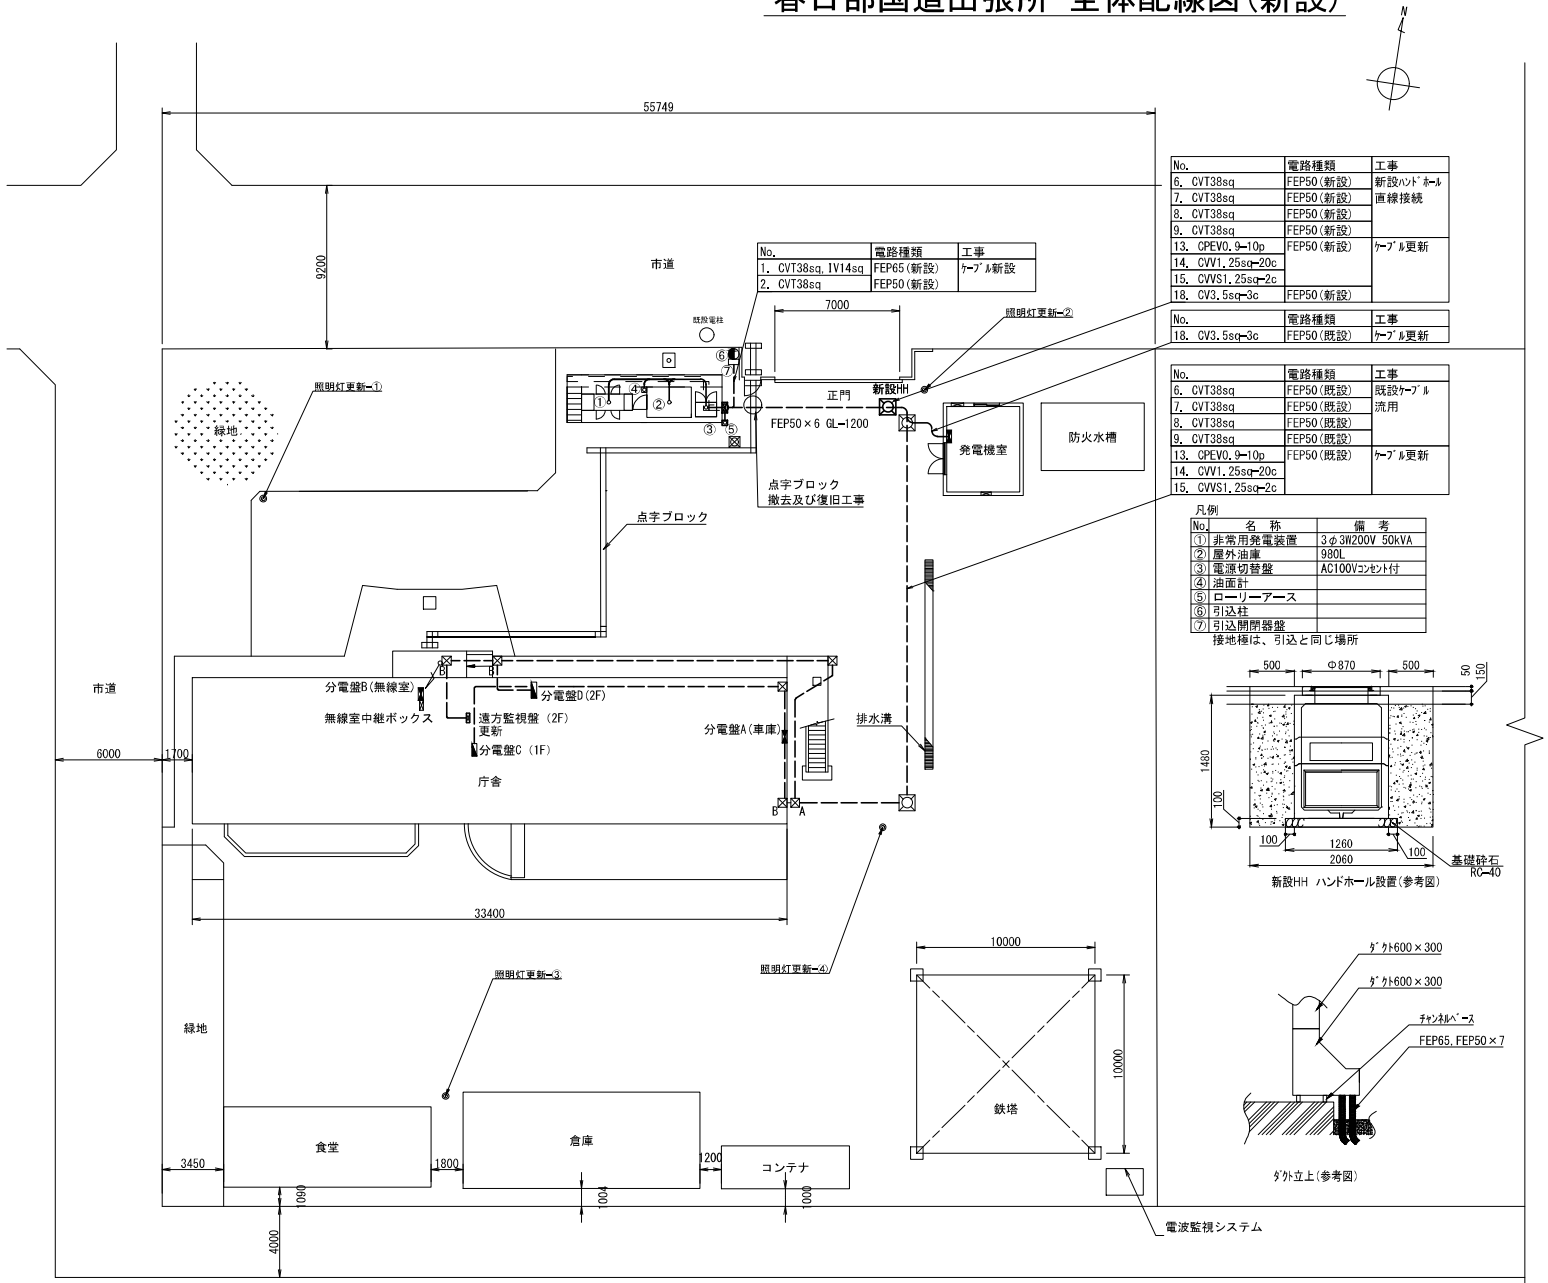

No.	電路種類	工事
1. CVT38sq, IV14sq	FEP65（新設）	ｹｰﾌﾞﾙ新設
2. CVT38sq	FEP50（新設）	

No.	電路種類	工事
6. CVT38sq	FEP50（新設）	新設ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ
7. CVT38sq	FEP50（新設）	直線接続
8. CVT38sq	FEP50（新設）	
9. CVT38sq	FEP50（新設）	
13. CPEV0.9−10p	FEP50（新設）	ｹｰﾌﾞﾙ更新
14. CVV1.25sq−20c		
15. CVVS1.25sq−2c		
18. CV3.5sq−3c	FEP50（新設）	

No.	電路種類	工事
18. CV3.5sq−3c	FEP50（既設）	ｹｰﾌﾞﾙ更新

No.	電路種類	工事
6. CVT38sq	FEP50（既設）	既設ｹｰﾌﾞﾙ
7. CVT38sq	FEP50（既設）	流用
8. CVT38sq	FEP50（既設）	
9. CVT38sq	FEP50（既設）	
13. CPEV0.9−10p	FEP50（既設）	ｹｰﾌﾞﾙ更新
14. CVV1.25sq−20c		
15. CVVS1.25sq−2c		


凡例

No.	名　称	備　考
①	非常用発電装置	3φ3W200V 50kVA
②	屋外油庫	980L
③	電源切替盤	AC100Vｺﾝｾﾝﾄ付
④	油面計	
⑤	ローリーアース	
⑥	引込柱	
⑦	引込開閉器盤	


接地極は、引込と同じ場所

新設HH　ハンドホール設置（参考図）


ﾀﾞｸﾄ立上（参考図）

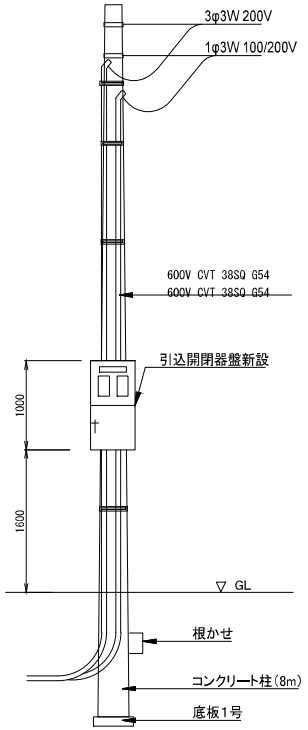

引込柱（参考図）



地中埋設管路（参考図）
新設HH〜発電機架台




地中埋設管路（参考図）
引込柱〜発電機架台

※更新する照明灯は、アルミポール【直線形【一灯用（ベース式）5m柱】】
LED歩道照明灯具は、KHE030とする。
配線は既設を流用する物とする。

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所　全体配線図（新設）		
作成年月日	令和　8　年　1　月		
縮尺	1/150	図面番号	24 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省　関東地方整備局　大宮国道事務所		

春日部国道出張所 発電機配線図（新設）

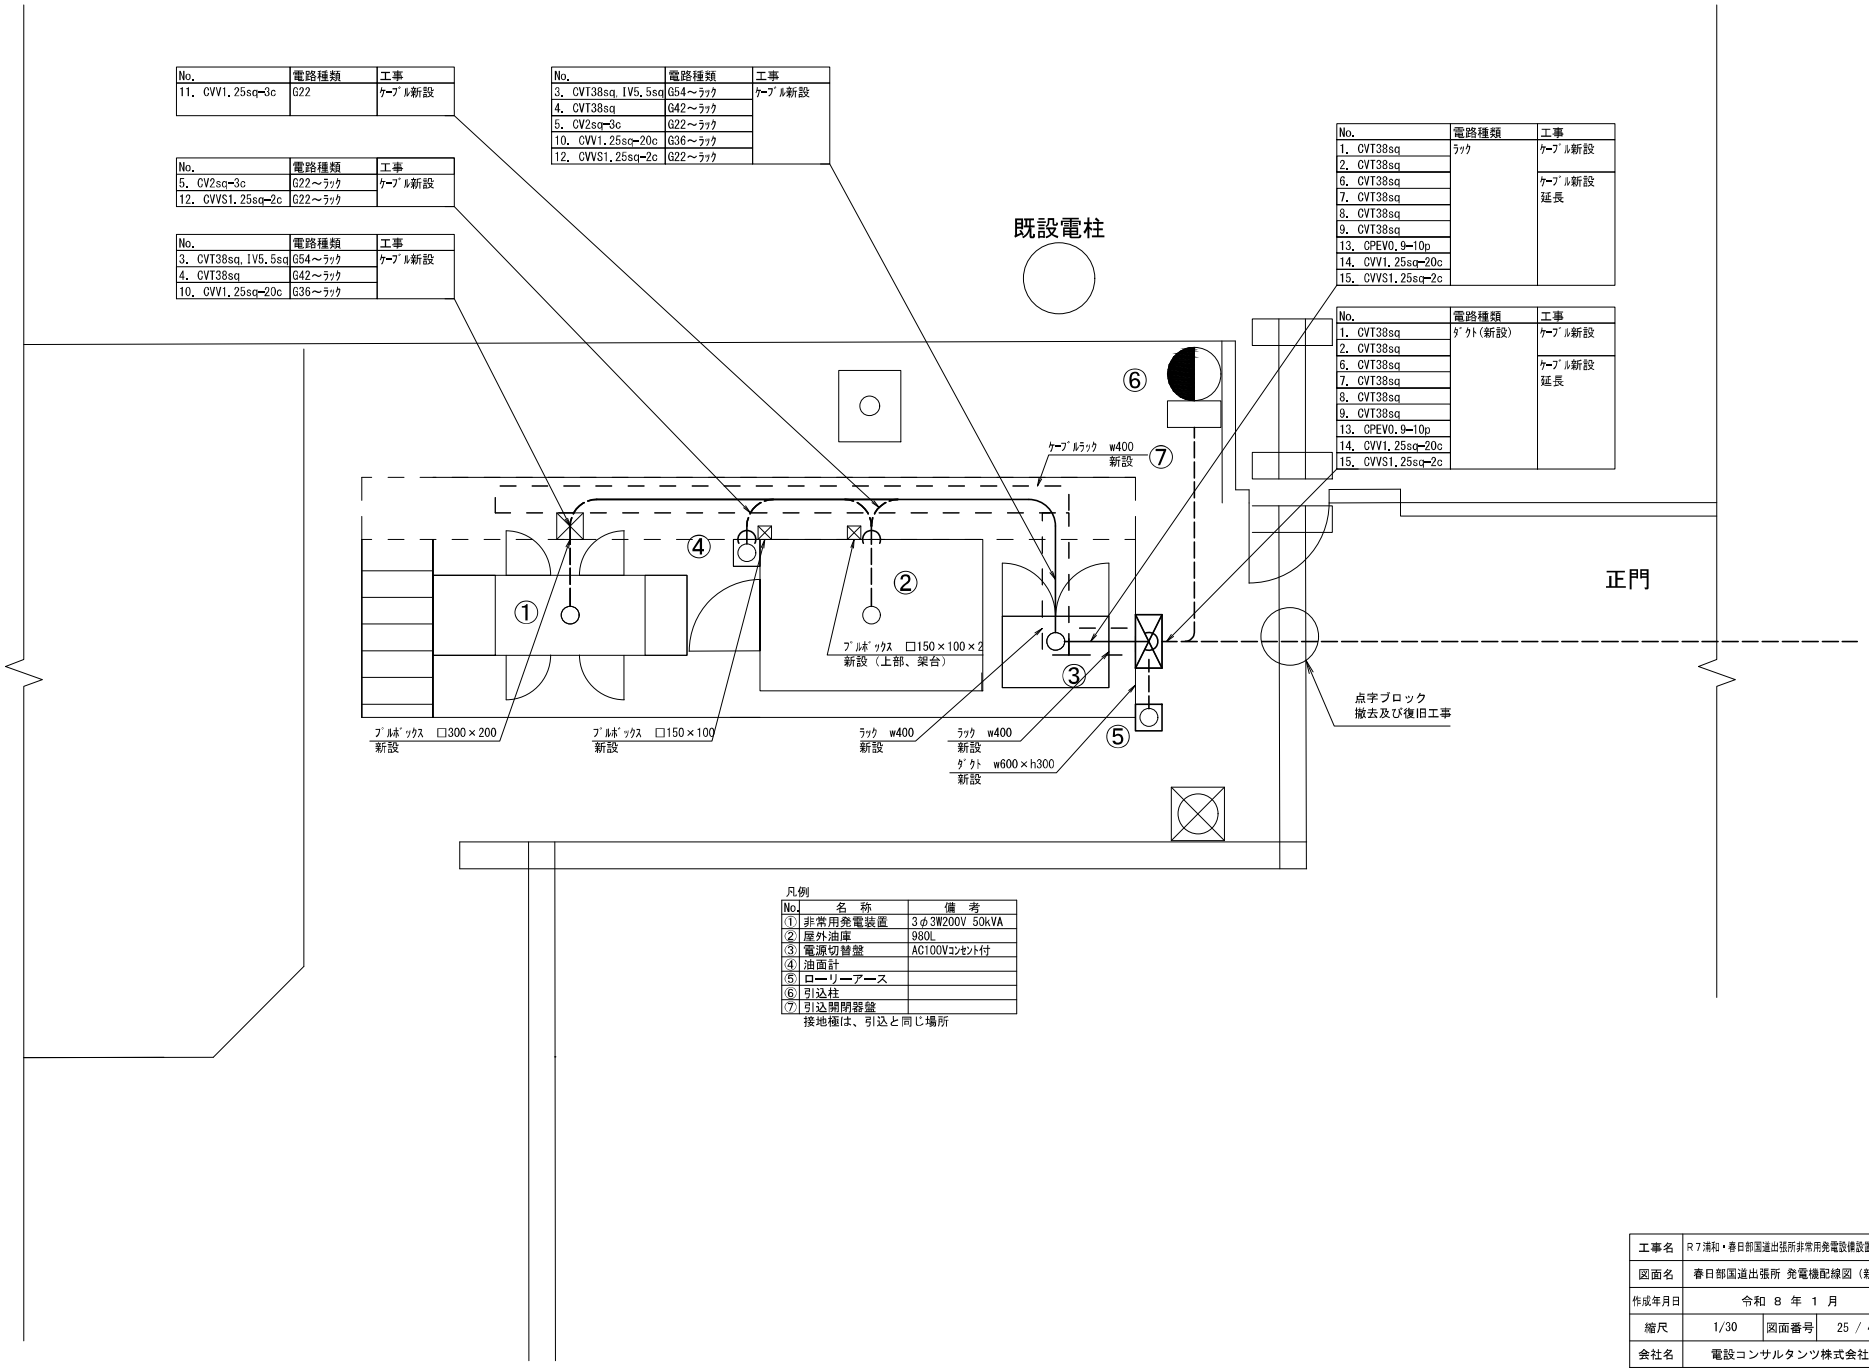

No.	電路種類	工事
11. CVV1.25sq-3c	G22	ｹｰﾌﾞﾙ新設

No.	電路種類	工事
5. CV2sq-3c	G22～ﾗｯｸ	ｹｰﾌﾞﾙ新設
12. CVVS1.25sq-2c	G22～ﾗｯｸ	

No.	電路種類	工事
3. CVT38sq,IV5.5sq	G54～ﾗｯｸ	ｹｰﾌﾞﾙ新設
4. CVT38sq	G42～ﾗｯｸ	
10. CVV1.25sq-20c	G36～ﾗｯｸ	

No.	電路種類	工事
3. CVT38sq,IV5.5sq	G54～ﾗｯｸ	ｹｰﾌﾞﾙ新設
4. CVT38sq	G42～ﾗｯｸ	
5. CV2sq-3c	G22～ﾗｯｸ	
10. CVV1.25sq-20c	G36～ﾗｯｸ	
12. CVVS1.25sq-2c	G22～ﾗｯｸ	

No.	電路種類	工事
1. CVT38sq	ﾗｯｸ	ｹｰﾌﾞﾙ新設
2. CVT38sq		
6. CVT38sq		ｹｰﾌﾞﾙ新設 延長
7. CVT38sq		
8. CVT38sq		
9. CVT38sq		
13. CPEV0.9-10p		
14. CVV1.25sq-20c		
15. CVVS1.25sq-2c		

No.	電路種類	工事
1. CVT38sq	ﾀﾞｸﾄ(新設)	ｹｰﾌﾞﾙ新設
2. CVT38sq		
6. CVT38sq		ｹｰﾌﾞﾙ新設 延長
7. CVT38sq		
8. CVT38sq		
9. CVT38sq		
13. CPEV0.9-10p		
14. CVV1.25sq-20c		
15. CVVS1.25sq-2c		


凡例

No.	名　称	備　考
①	非常用発電装置	3φ3W200V 50kVA
②	屋外油庫	980L
③	電源切替盤	AC100Vｺﾝｾﾝﾄ付
④	油面計	
⑤	ローリーアース	
⑥	引込柱	
⑦	引込開閉器盤	

接地極は、引込と同じ場所

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 発電機配線図（新設）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/30	図面番号	25 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 庁舎1,2階配線図（新設）

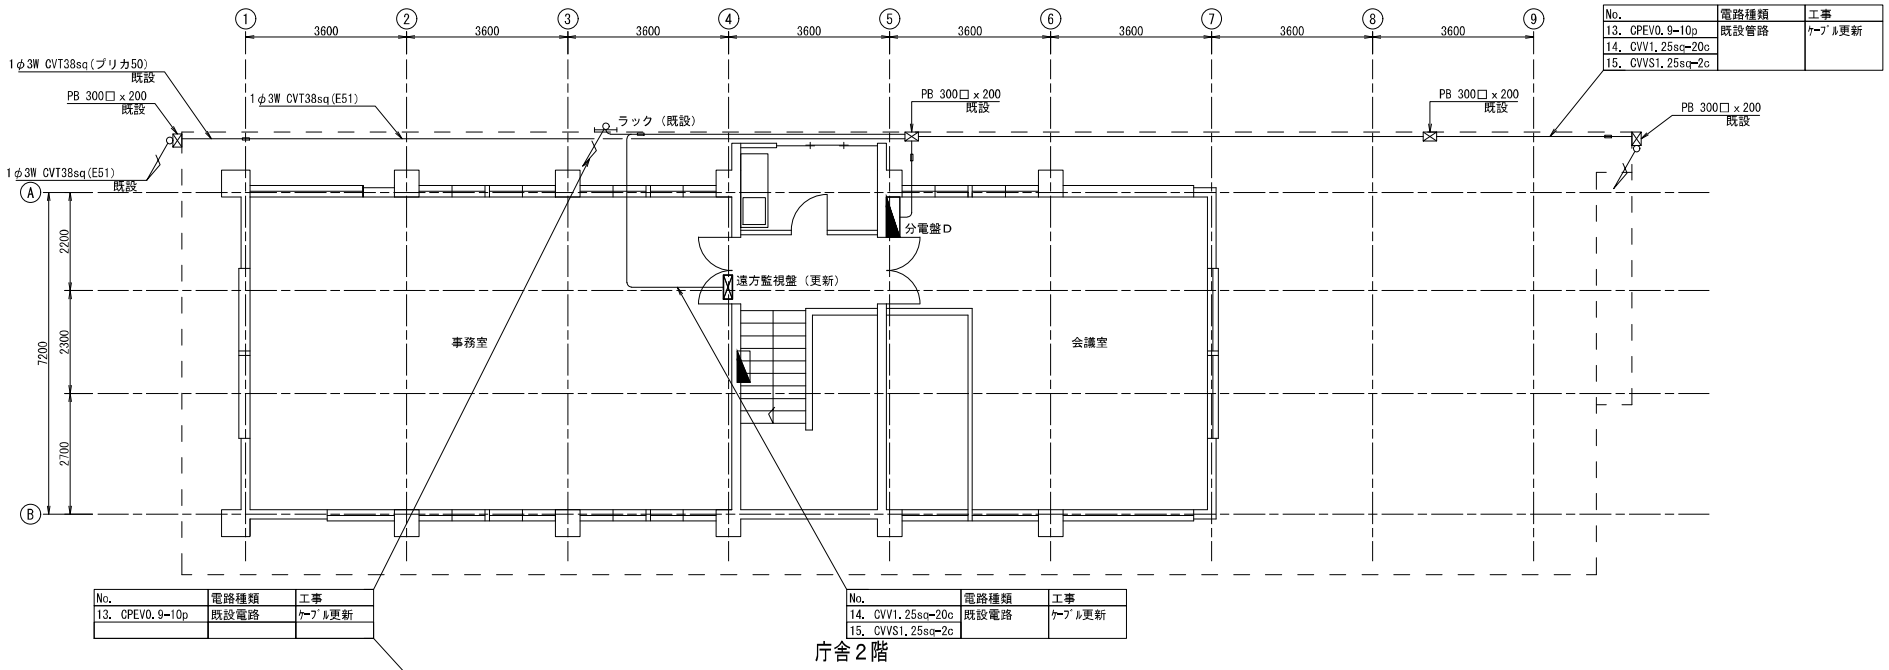


No.	電路種類	工事
13. CPEV0.9-10p	既設管路	ｹｰﾌﾞﾙ更新
14. CVV1.25sq-20c		
15. CVVS1.25sq-2c		

No.	電路種類	工事
13. CPEV0.9-10p	既設電路	ｹｰﾌﾞﾙ更新

No.	電路種類	工事
14. CVV1.25sq-20c	既設電路	ｹｰﾌﾞﾙ更新
15. CVVS1.25sq-2c		

庁舎２階

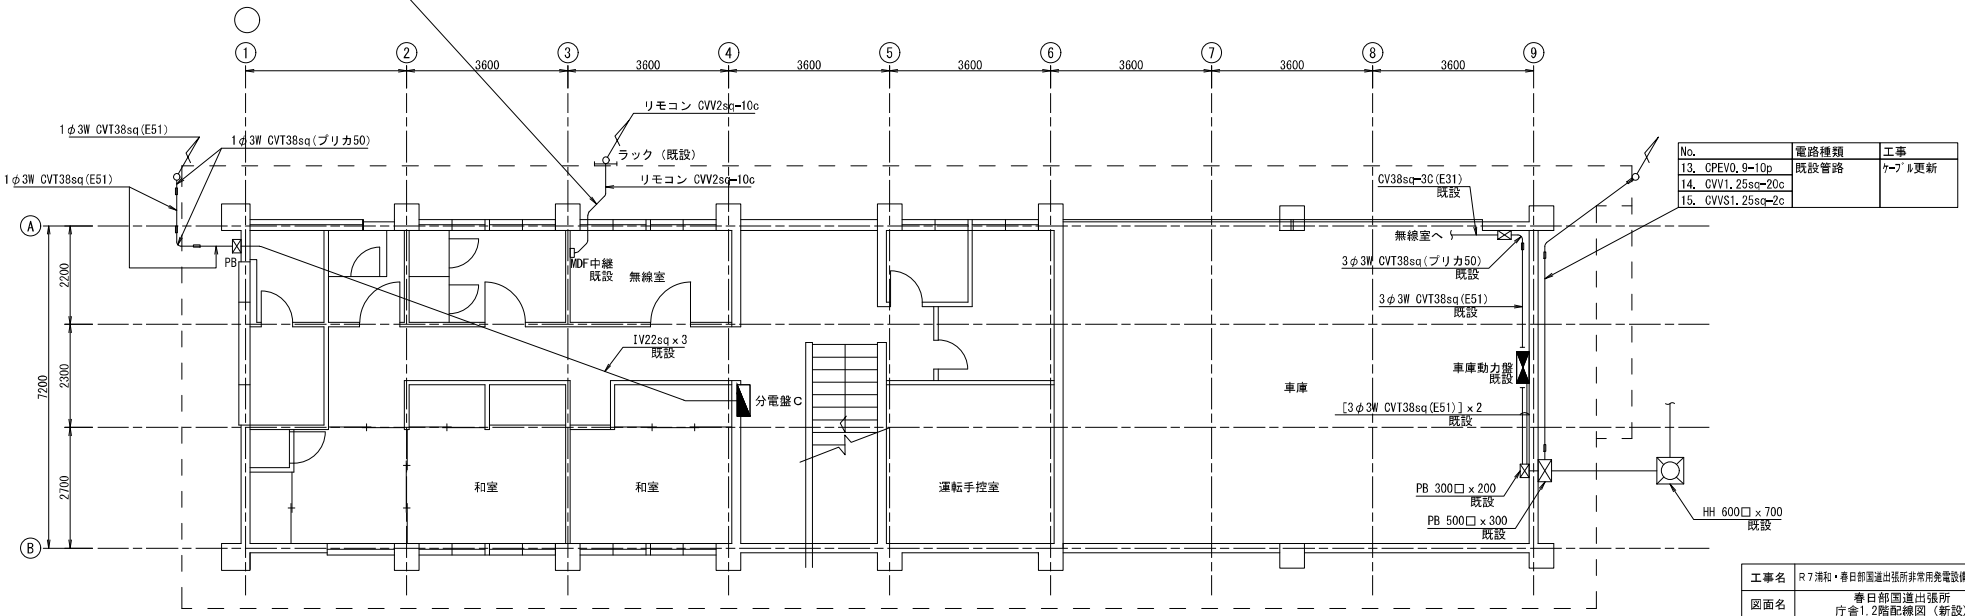


No.	電路種類	工事
13. CPEV0.9-10p	既設管路	ｹｰﾌﾞﾙ更新
14. CVV1.25sq-20c		
15. CVVS1.25sq-2c		

庁舎１階

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 庁舎1,2階配線図（新設）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/60	図面番号	26 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 架台上配置図（新設）（参考）

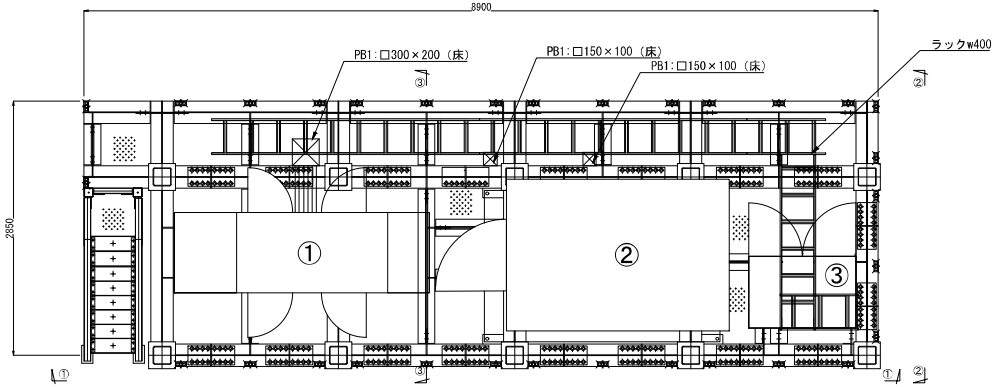


架台平面図


凡例

No.	名　称	備　考
①	非常用発電装置	3φ3W200V 50kVA
②	屋外油庫	980L
③	電源切替盤	AC100Vコンセント付
④	油面計	
⑤		
⑥	引込柱	
⑦	引込開閉器盤	


接地極は、引込と同じ場所

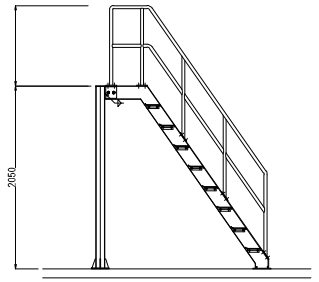


階段側面図

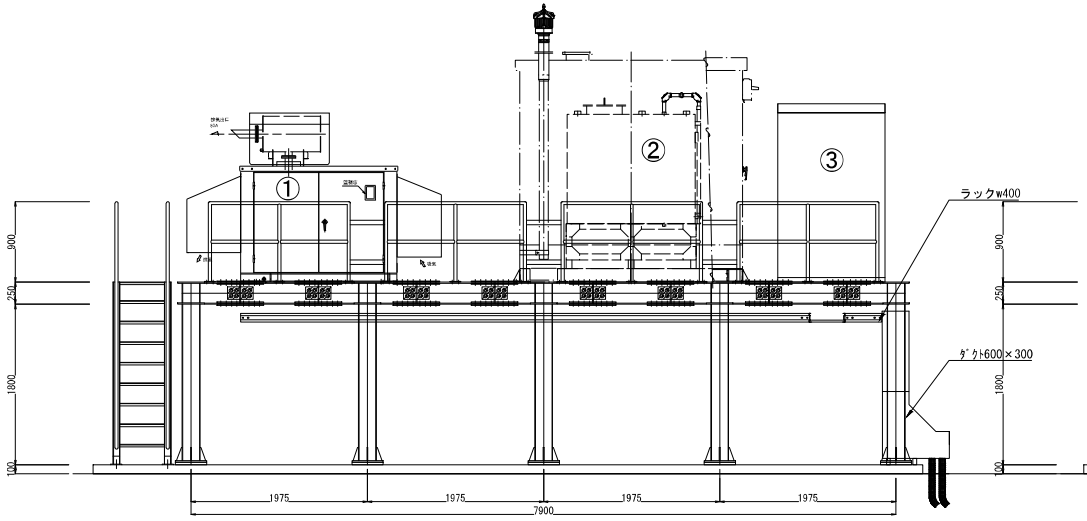

①－①矢視

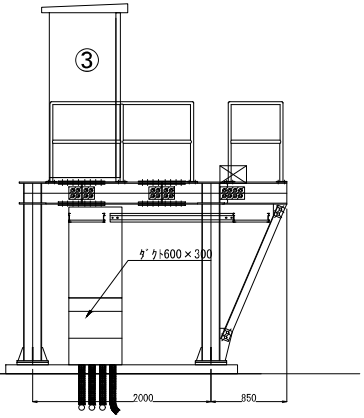

②－②矢視

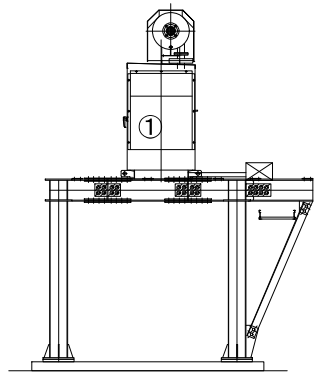

③－③矢視

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 架台上配置図（新設）(参考)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	27 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 嵩上げ架台詳細図(1)

特記事項
1)無記入部材　鋼板PL9


2)材質　H形鋼、溝形鋼、軽溝形鋼、形鋼、鉄板　SS400
角鋼管　STKR400
ガス管　SGP
中ボルトM16　5.8
M12　4.8
あと施工アンカーボルト　SS400

3)処理部材表面は溶融亜鉛めっき仕上げ
鋼材　HDZT77
中ボルト・あと施工アンカーボルト　HDZT49


4)特記なき普通ボルトの弛み止めはスプリングワッシャ付とする。
5)本図面は参考図のため製作時に再作図をすること。

ボルト記号


径 \ 長	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
M12	／	・	×	＋	♪	♫						
M16		／	○	●	／	×	＋	♪	♫			
M20					／	○	●	×	＋	♪	♫	

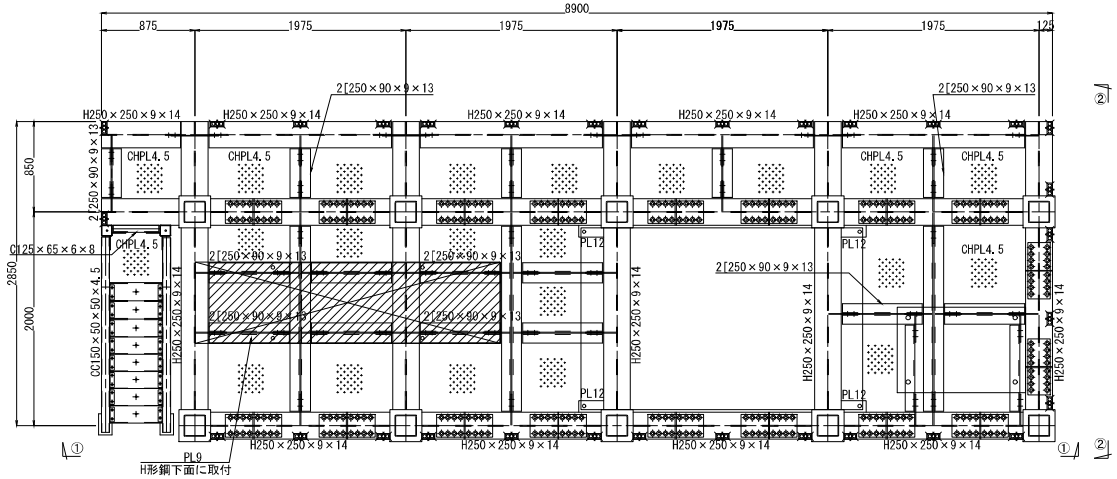


架台平面図

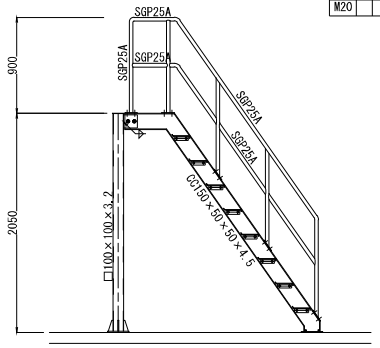

階段側面図

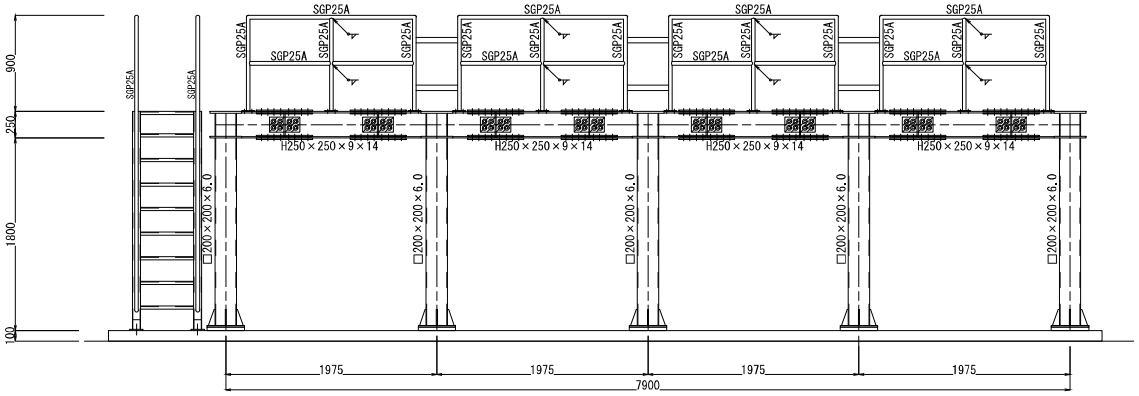

①－①矢視

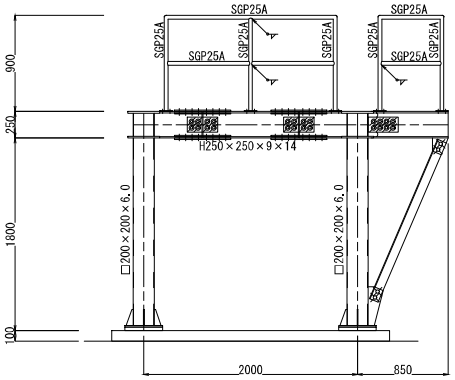


②－②矢視


※ 架台上に設置する機器のボルト位置は参考である為、工事の受注者は設置する機器のボルト取付位置を確認し、これに合わせた架台の鋼材を製作する等の対応が必要である。
※ 架台下の空間は自転車の駐輪スペースとすること

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所　嵩上げ架台詳細図(1)		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/25	図面番号	28 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 嵩上げ架台詳細図(2)

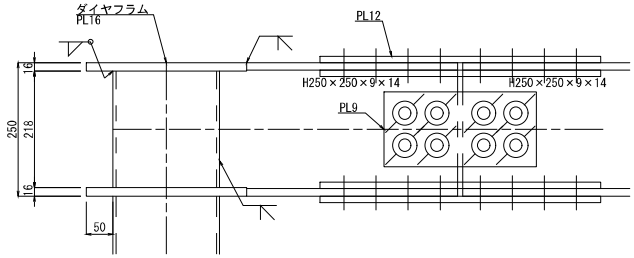


継手１

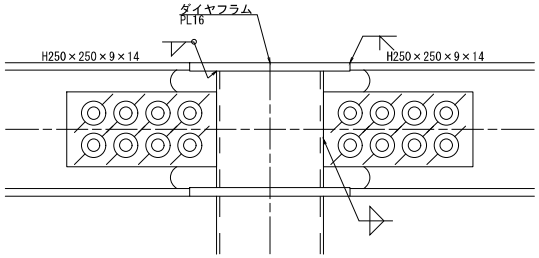

継手２

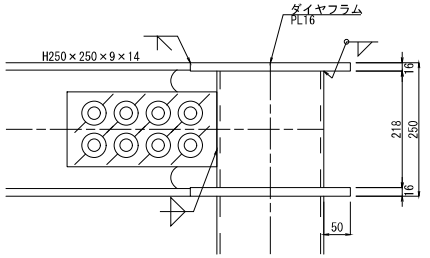


継手３







手摺ベース詳細




継手４





継手５

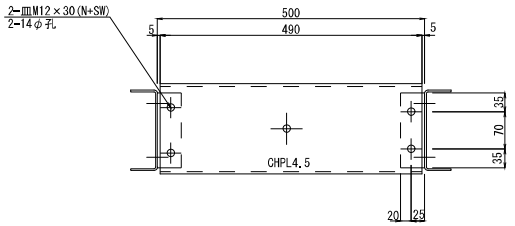





踏板詳細






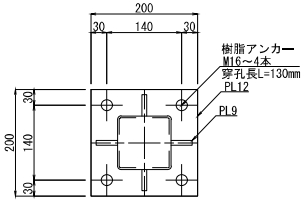

階段柱脚部詳細

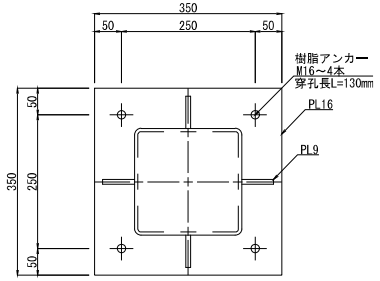

脚部詳細

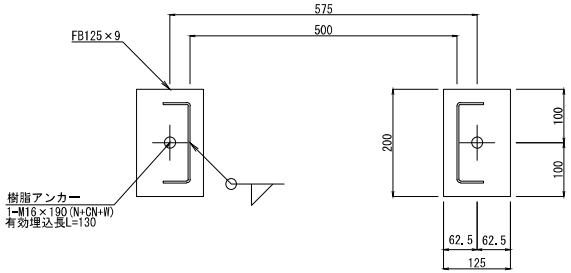


階段ベース詳細


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所　嵩上げ架台詳細図(2)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/5	図面番号	29 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 浸水対策架台図コマ型ブロック基礎図


平面図

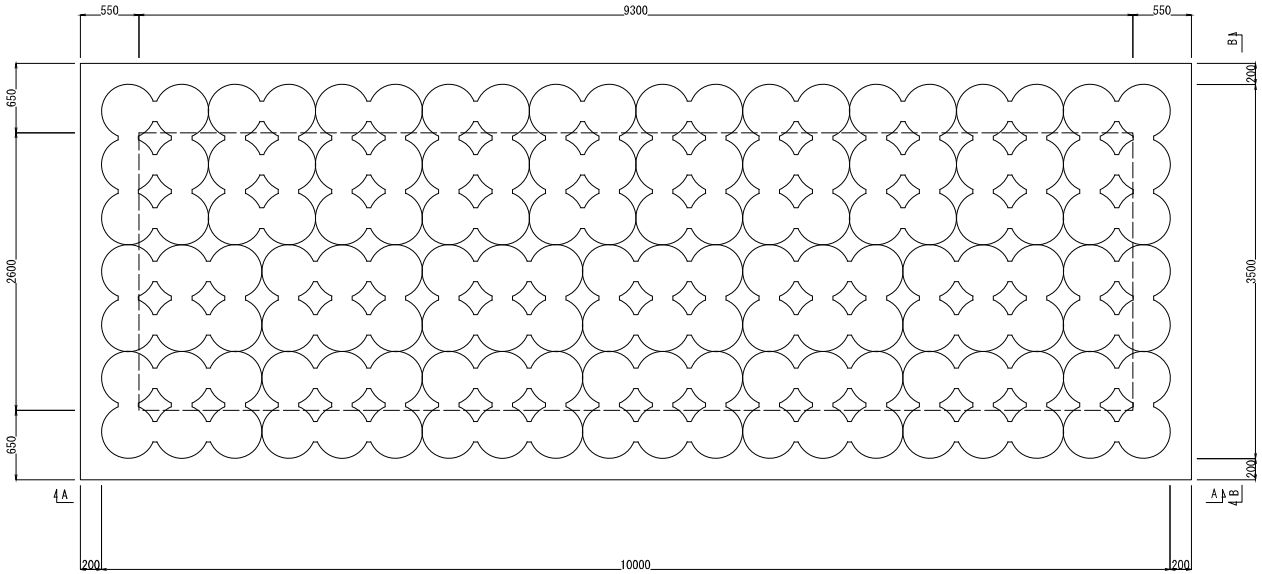


B－B矢視

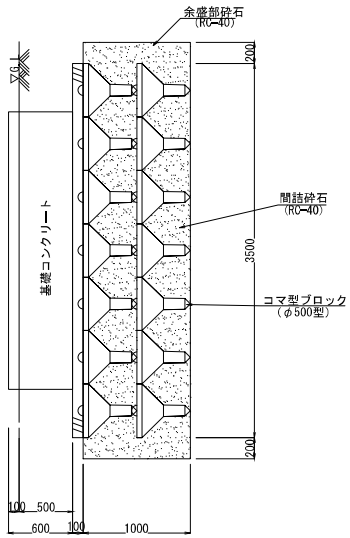

A－A矢視

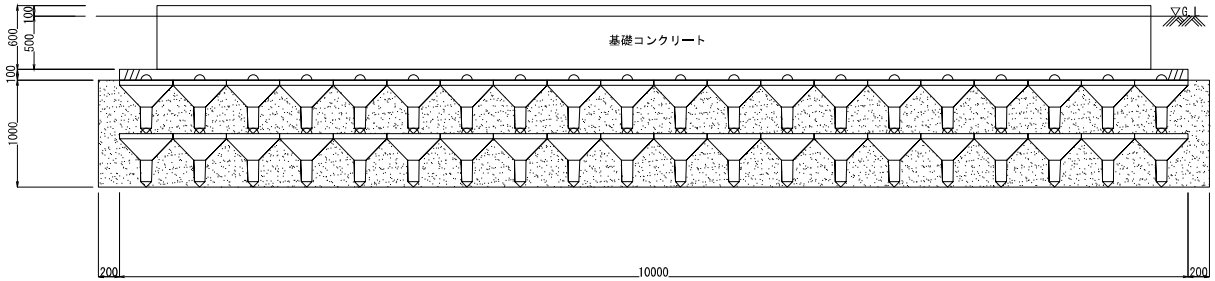

コマ型ブロック標準図

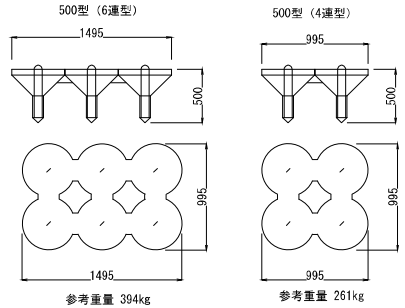

数量表


品　　名	規格・寸法等	数　　量
マイ独楽500型	6連型	44 基
	4連型	4 基
間詰砕石 余盛部砕石	RC-40	23.40 m3

※ コマ型ブロックについては、重機使用を想定し連結タイプによる配置計画とした
※ コマ型ブロックの形式については、単独タイプによる個数を規定しているものであり図面に示した型式タイプを規定するものではないので、施工方法に応じた形式にて承諾図作成のこと
※ 単独タイプのコマ型ブロックを採用する場合は、袋ユニオン及び袋マットが必要となる

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所　浸水対策架台図 コマ型ブロック基礎図		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/25	図面番号	30 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 浸水対策架台基礎図

平面図

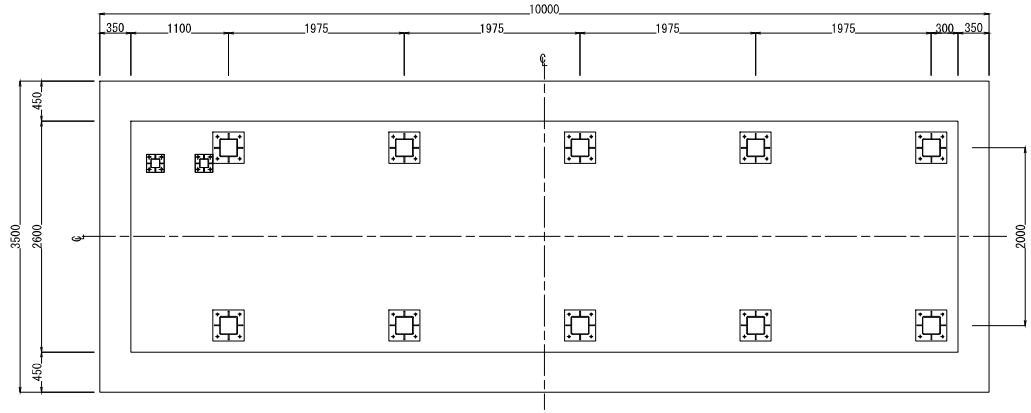


基礎配筋図


平面展開図

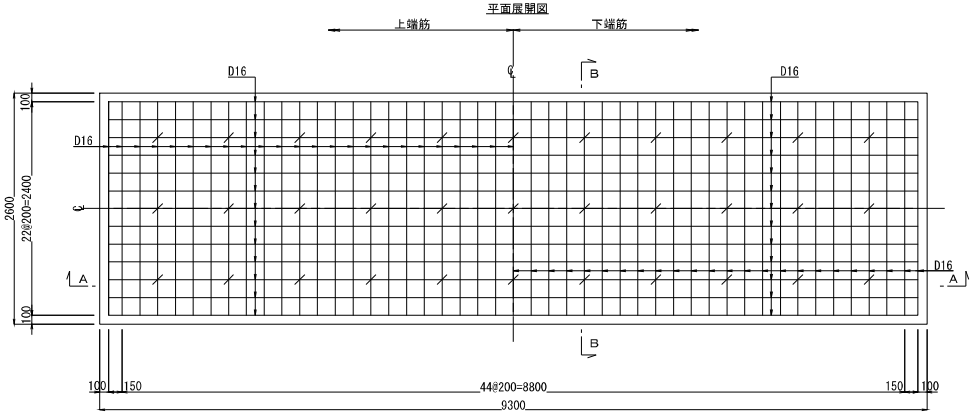


正面図

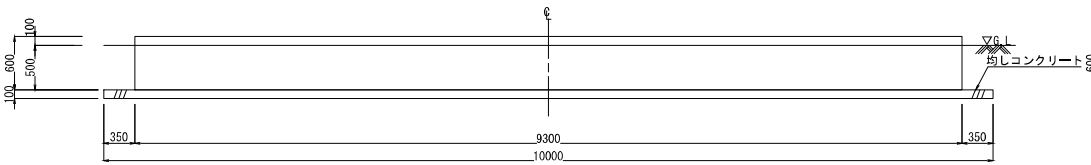


A−A矢視

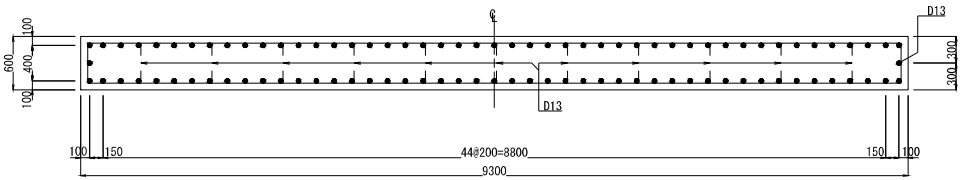

側面図

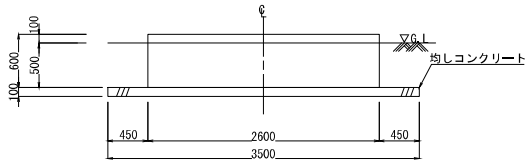

B−B矢視

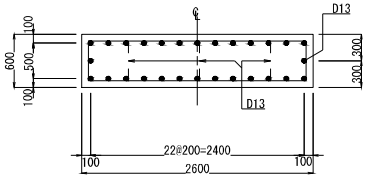


注記） 1. 本図面は参考図のため施工時に再作図すること。
2. 施工時に埋設物調査を行い、基礎設置に支障が無いか確認を行うこと。

設計条件


基 礎 形 式	直接基礎形式
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ強度	σck=21 N/mm²
均しｺﾝｸﾘｰﾄ強度	σck=18 N/mm²
鉄 筋 規 格	SD345

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 浸水対策架台基礎図		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30	図面番号	31 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 機器外形図（1）（参考）

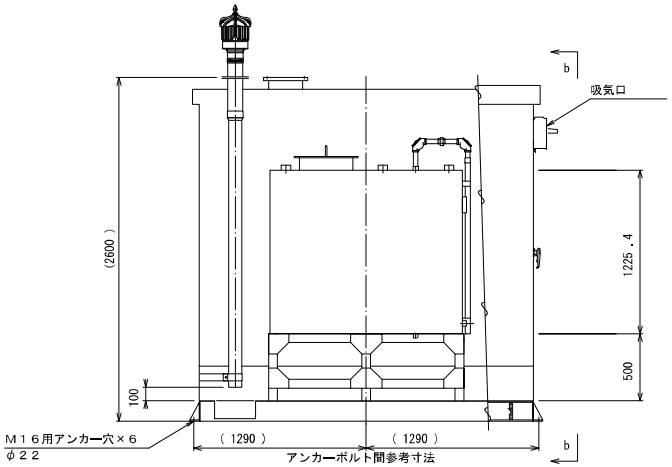


側面長辺（断面・外観）図

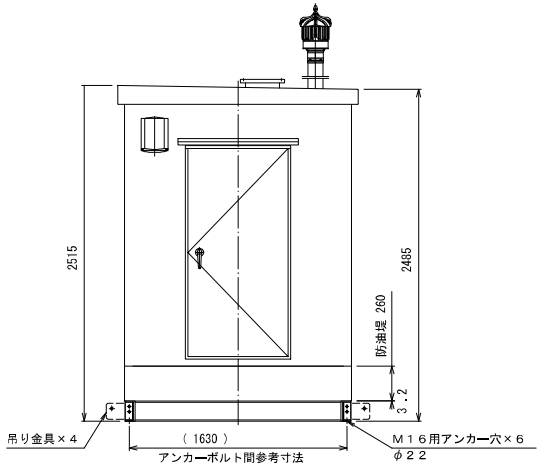


b －b 断面図

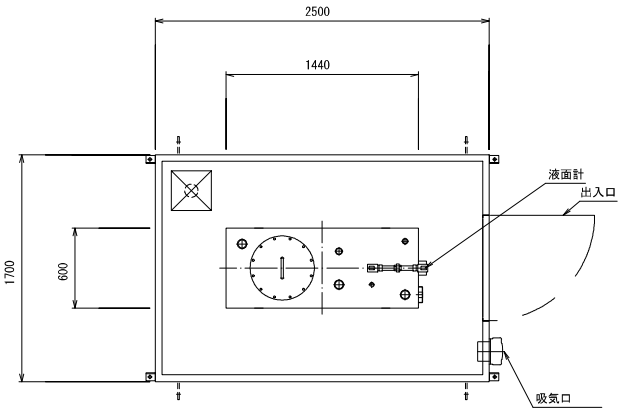

タンク室平面図

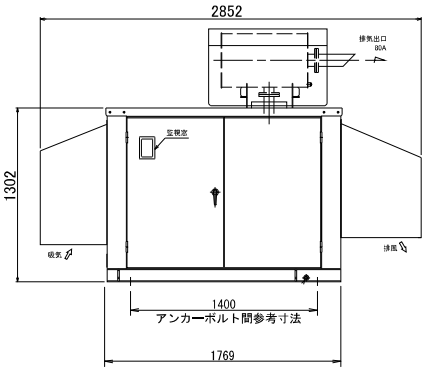

非常用発電機　側面図

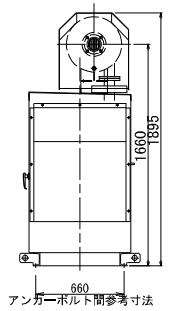


非常用発電機　正面図


注記：寸法は、参考値とする。

工事名	R7浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 機器外形図（1）（参考）		
作成年月日	令和 8 年 1 月		
縮尺	1/20	図面番号	32 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 機器外形図（2）（参考）




油面計　(1/10)

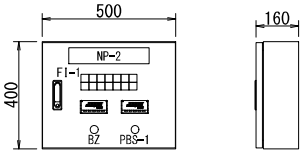


発電機監視盤　(1/10)

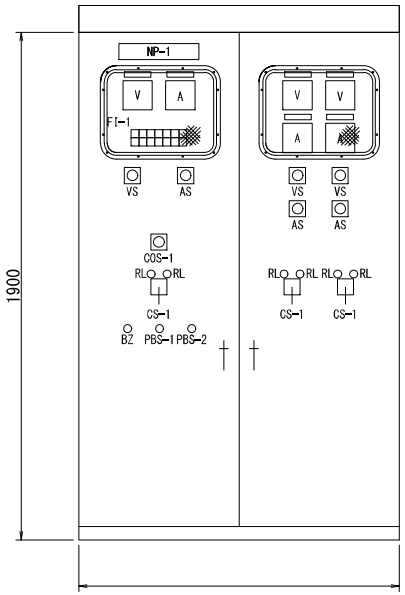

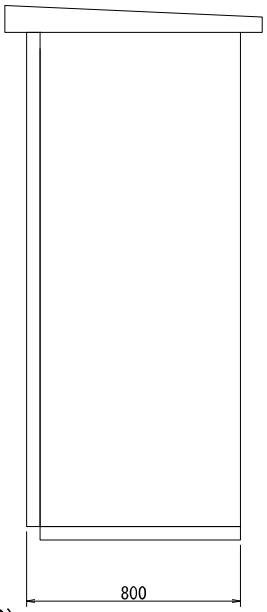

発電機切替盤　(1/10)

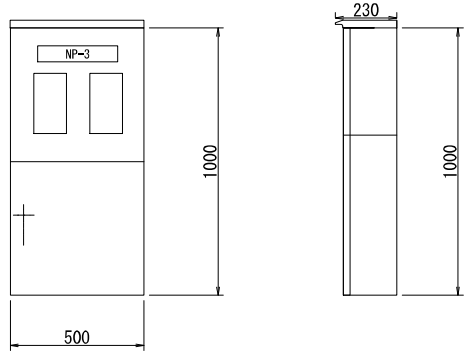

引込開閉器盤

FI-1

商用電源	発電機運転中	操作試験	操作手動	操作自動	制御電源異　常	燃料油庫油面低下
商用電源異常	負　荷商用側	負　荷発電機側	点検中	発電装置故　障	直流電源異　常	予備


凡 例

記 号	名　　称	備 考
NP-1	発電機切替盤	
NP-2	遠方監視盤	
NP-3	引込開閉器盤	
VS	電圧切替スイッチ	
AS	電流切替スイッチ	
COS-1	手動ー自動	
CS-1	商用ー発電機	
PBS-1	ブザー停止	
PBS-2	ランプチェック	
RL	入 又は運転（赤ランプ）	
BZ	ブザー	

注記１：外形寸法は、参考とする。


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 機器外形図（2）(参考)		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/10, 1/30	図面番号	33 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 単線接続図(撤去)

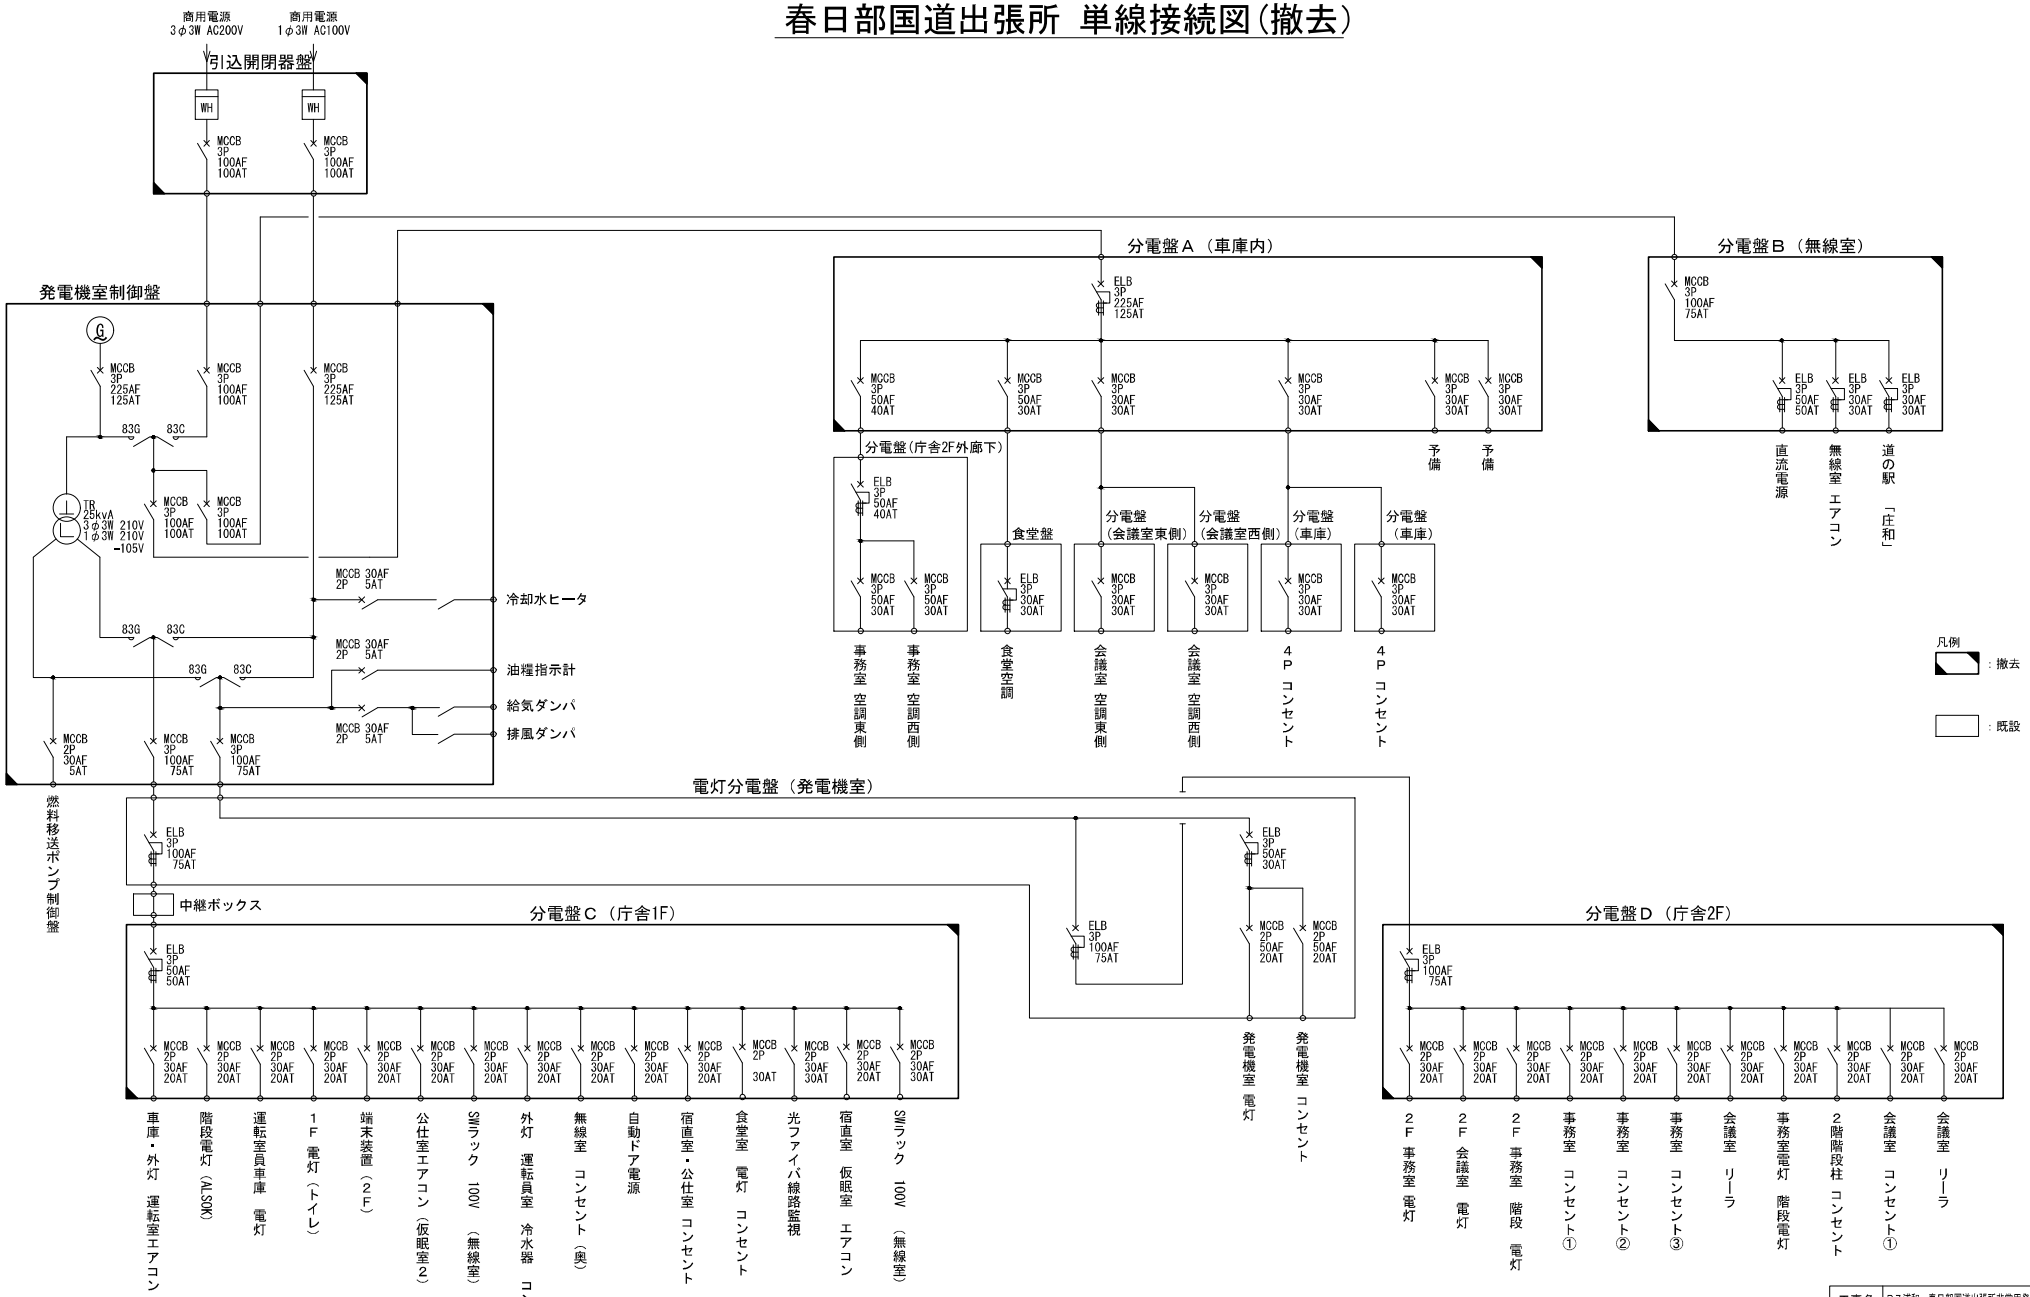


工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 単線接続図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	34 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 配線系統図（撤去）

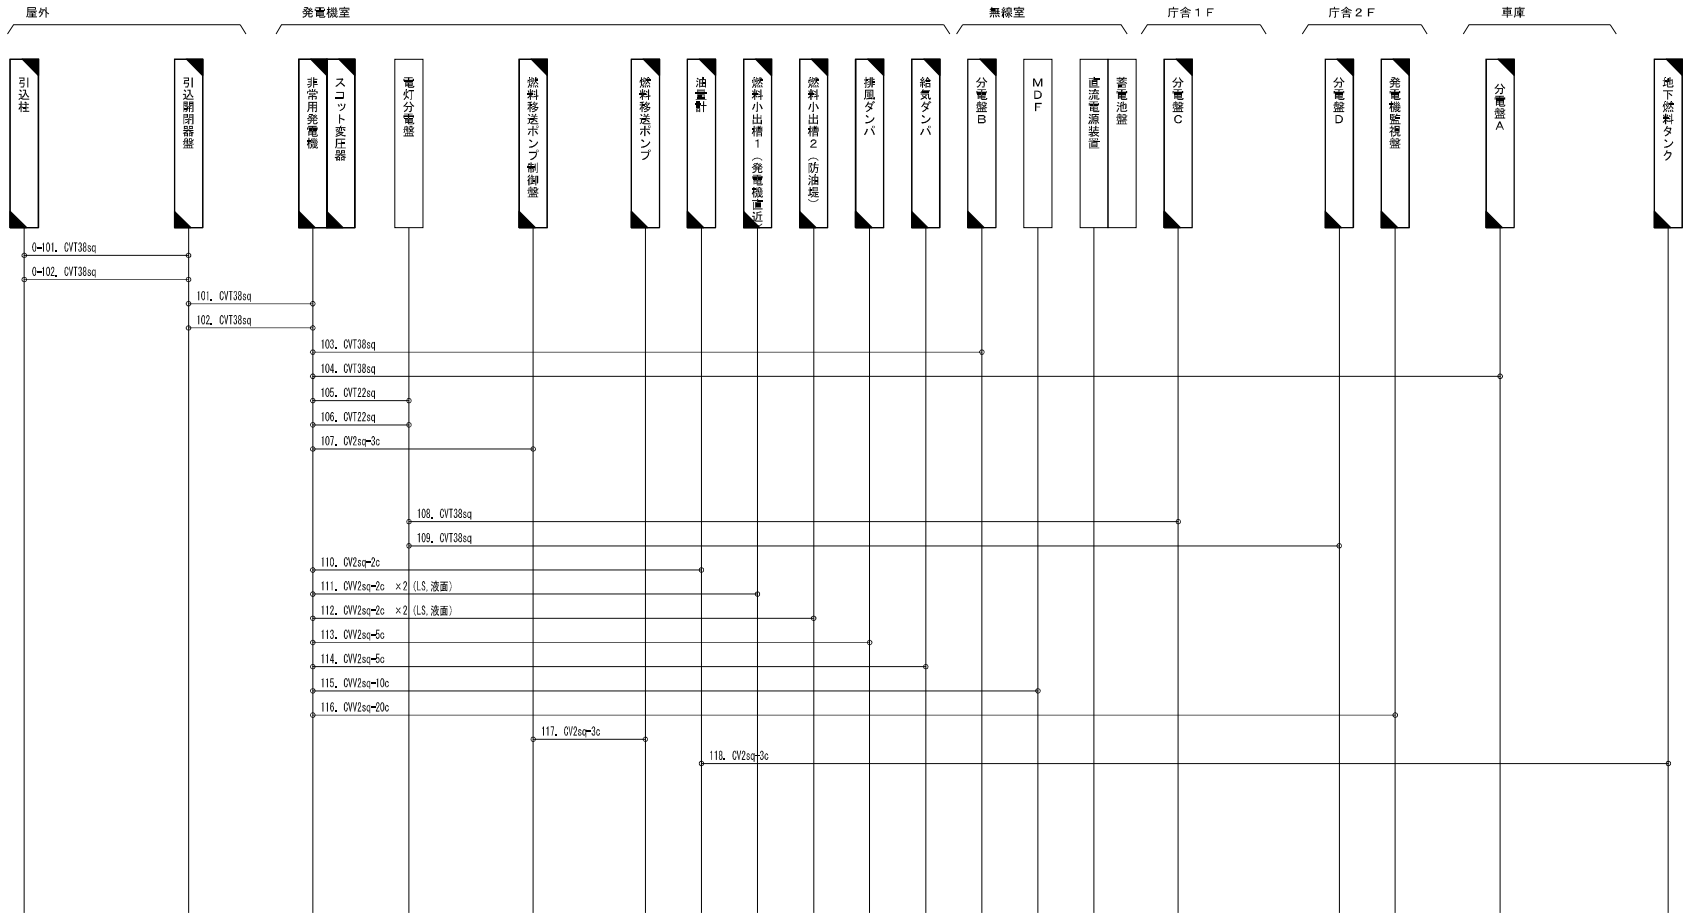

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 配線系統図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	35 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 配管系統図（撤去）

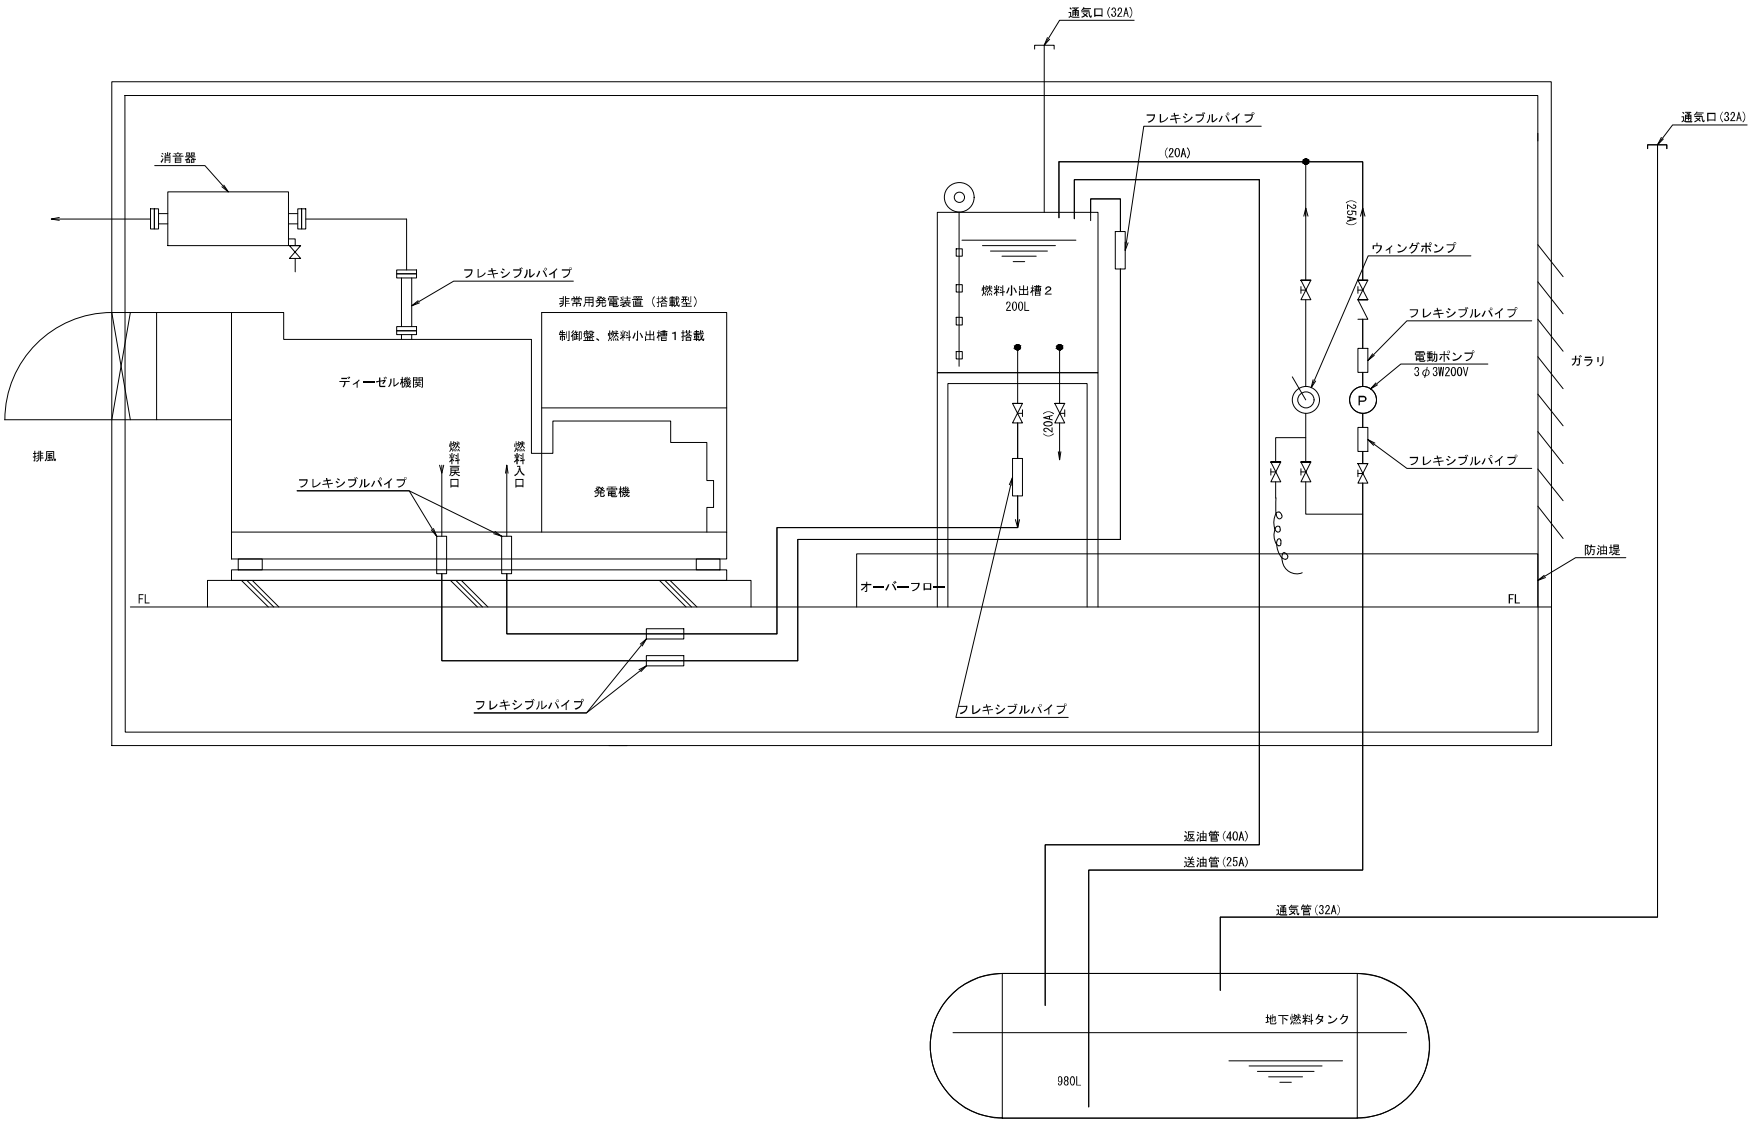


注記１．燃料配管及び発電機は、全て撤去とする。

凡例

記　号	名　　称
Ⓟ	ポンプ
⊬	逆止弁
⋈	仕切弁

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 配管系統図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	None	図面番号	36 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 全体配線図（撤去）

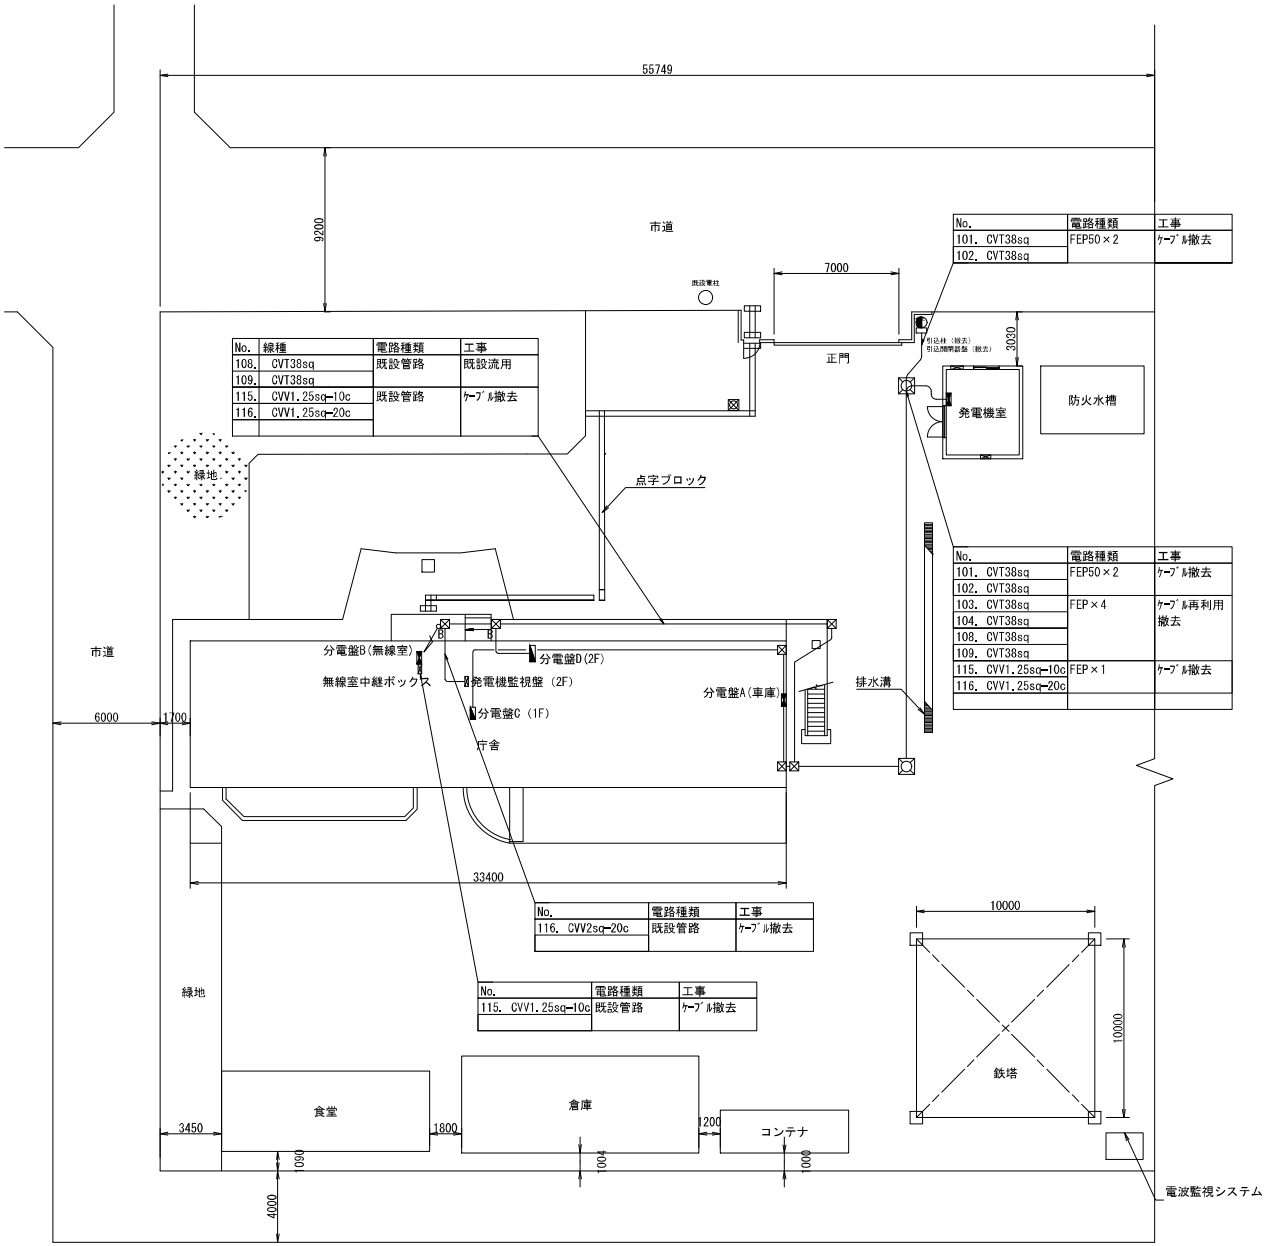


No.	線種	電路種類	工事
108.	CVT38sq	既設管路	既設流用
109.	CVT38sq		
115.	CVV1.25sq−10c	既設管路	ｹｰﾌﾞﾙ撤去
116.	CVV1.25sq−20c		

No.	電路種類	工事
101. CVT38sq	FEP50×2	ｹｰﾌﾞﾙ撤去
102. CVT38sq		

No.	電路種類	工事
101. CVT38sq	FEP50×2	ｹｰﾌﾞﾙ撤去
102. CVT38sq		
103. CVT38sq	FEP×4	ｹｰﾌﾞﾙ再利用撤去
104. CVT38sq		
108. CVT38sq		
109. CVT38sq		
115. CVV1.25sq−10c	FEP×1	ｹｰﾌﾞﾙ撤去
116. CVV1.25sq−20c		

No.	電路種類	工事
116. CVV2sq−20c	既設管路	ｹｰﾌﾞﾙ撤去


No.	電路種類	工事
115. CVV1.25sq−10c	既設管路	ｹｰﾌﾞﾙ撤去

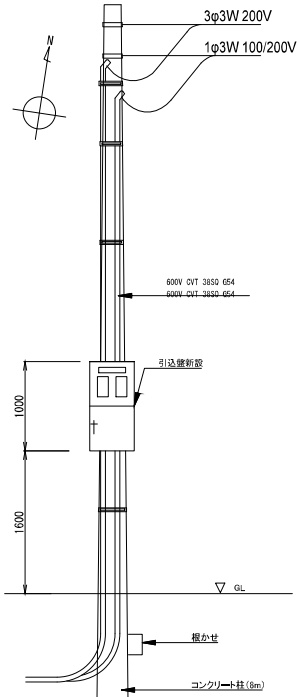

引込柱(参考図)

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 全体配線図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/150	図面番号	37 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 発電機室配置配線図（撤去）

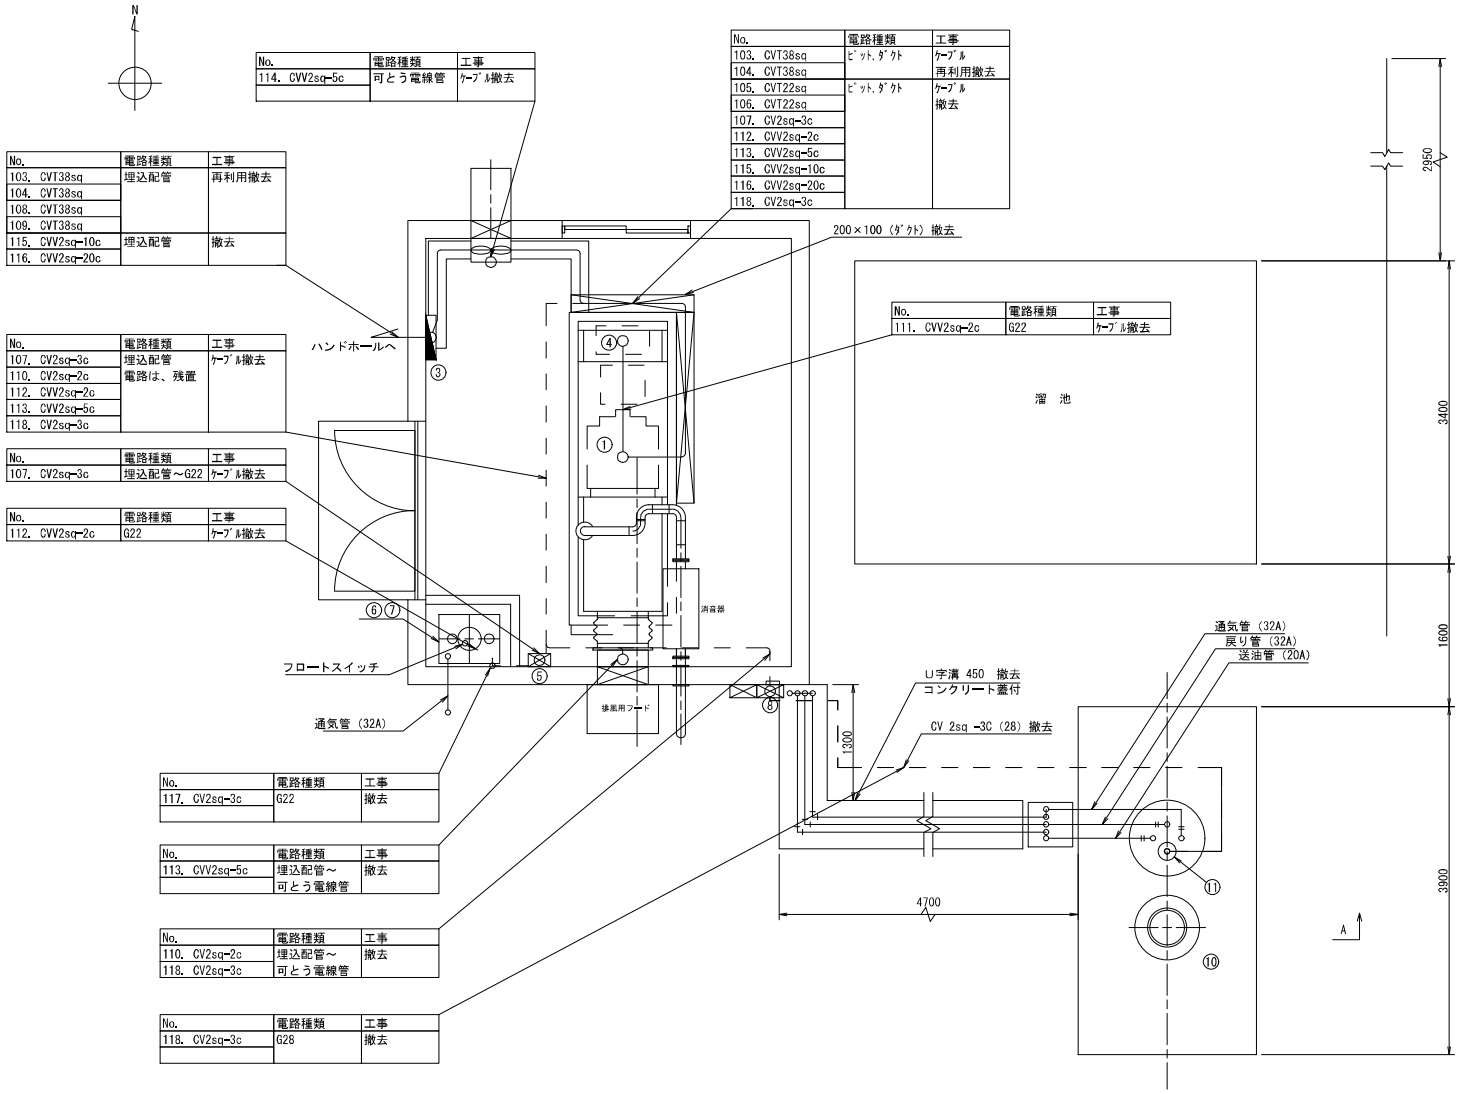


No.	機器名称	備 考
①	非常用発電装置（燃料小出槽１）	撤去
③	電灯分電盤	
④	燃料小出槽１ 190リットル	撤去
⑤	燃料移送ポンプ制御盤	撤去
⑥	燃料小出槽２ 200リットル	撤去
⑦	燃料移送ポンプ 1φ200V 0.4KW	撤去
⑧	油面計（防水型）	撤去
⑩	地下燃料タンク 990リットル	撤去
⑪	現場指示計（発信部付）	撤去

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事
図面名	春日部国道出張所 発電機室配置配線図（撤去）
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月
縮尺	1/30 図面番号 38 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所

春日部国道出張所 発電機室燃料配管図（撤去）

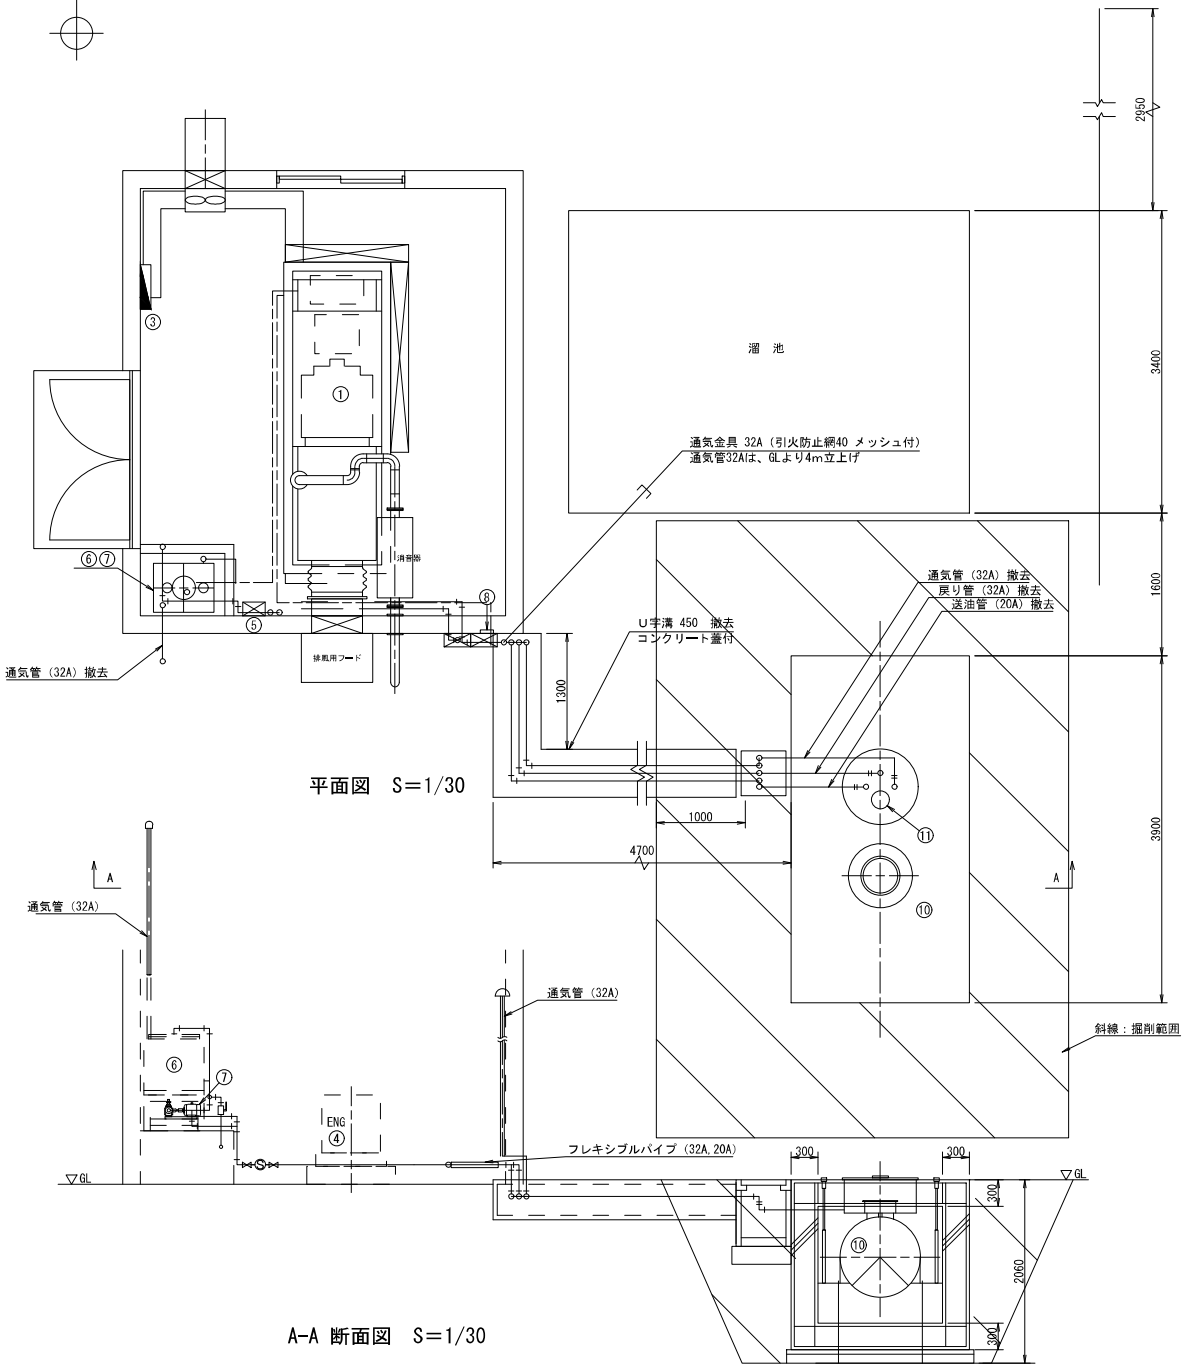


No.	機器名称	備 考
①	発電機制御盤	撤去
③	電灯分電盤	撤去
④	発動発電機	撤去
⑤	ポンプ制御盤	撤去
⑥	燃料タンク 200リットル	撤去
⑦	ポンプ 1φ200V 0.4KW	撤去
⑧	防水型液面計	撤去
⑩	地下燃料タンク 990リットル	撤去
⑪	現場指示計（発信部付）	撤去

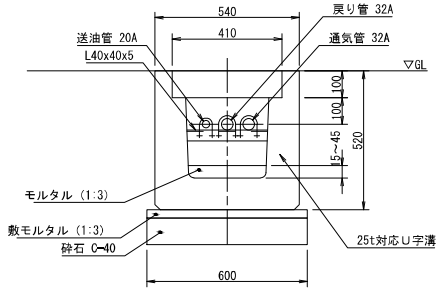

注記：トラフ土工１ｍは、地下タンク撤去に含む。

U字溝断面図 S=1/10
（耐荷重仕様）

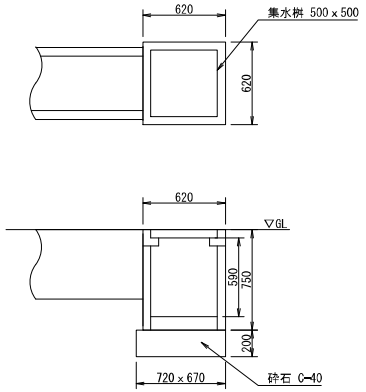


注記：集水桝撤去土工は、地下タンク撤去に含む。


集水桝廻り詳細図 S=1/20

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 発電機室燃料配管図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/30,20,10	図面番号	39 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		

春日部国道出張所 庁舎1,2階配線図（撤去）

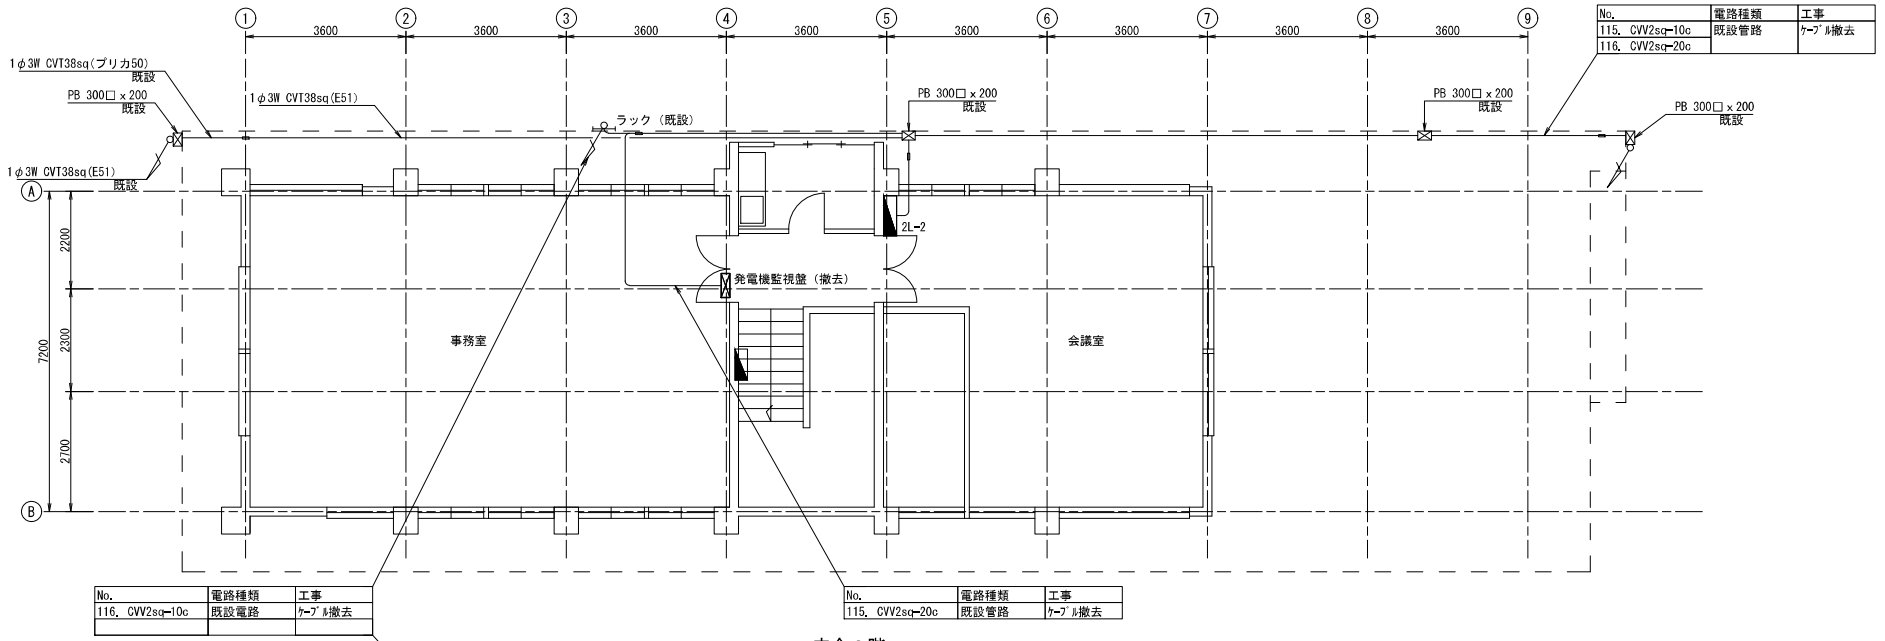


庁舎２階

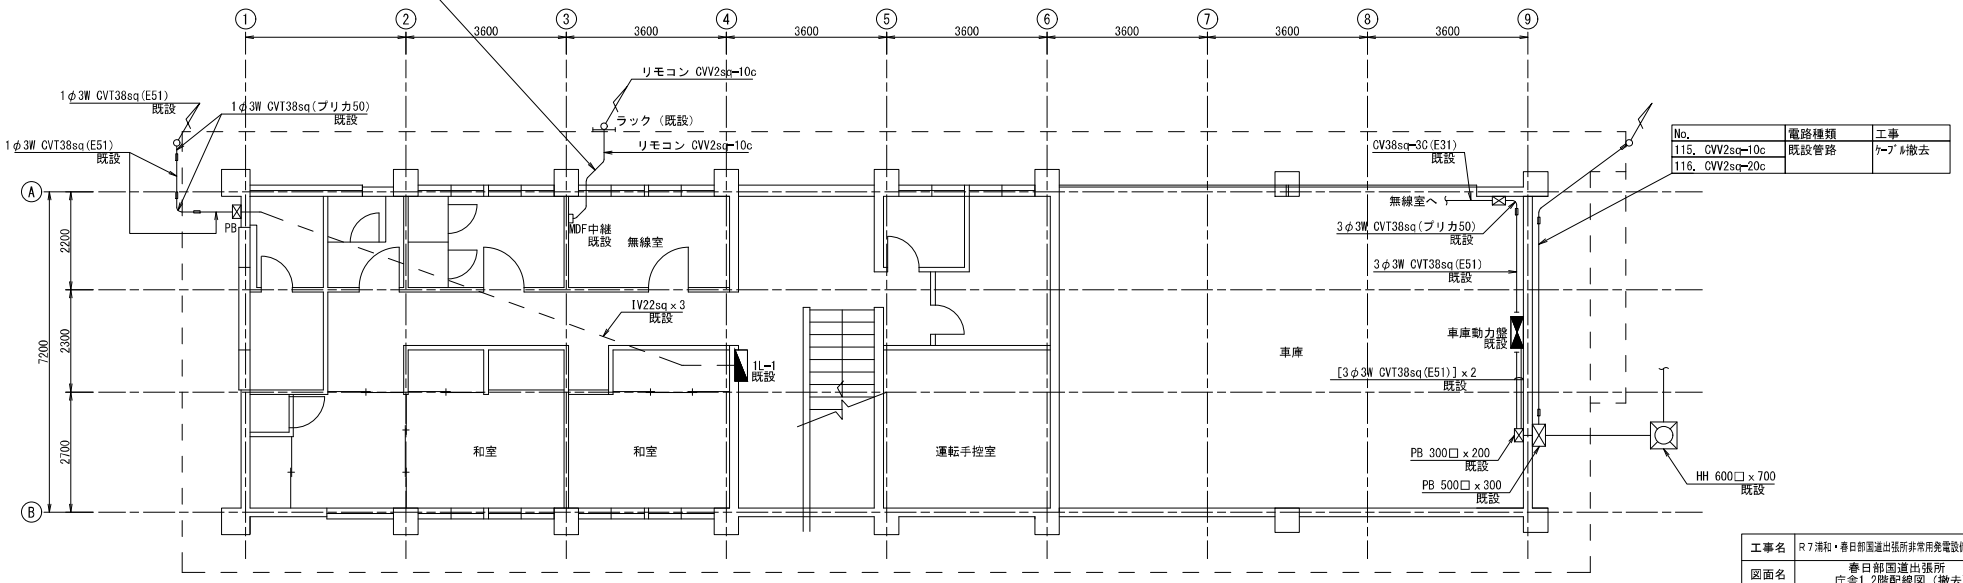

庁舎１階

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 庁舎1,2階配線図（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/60	図面番号	40 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		


春日部国道出張所 地下燃料タンク（撤去）

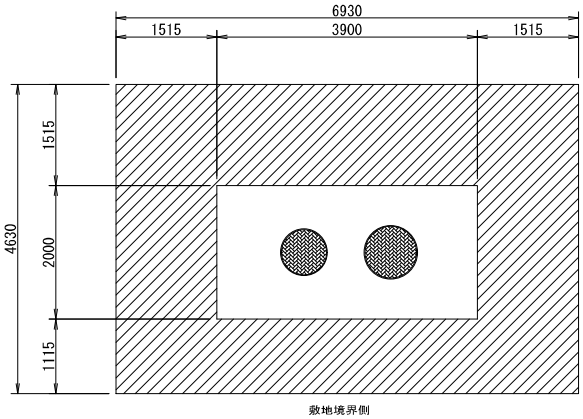


STEP1：タンク内燃料撤去　990L
STEP2：斜線部分アスファルト破砕
STEP3：タンク室上部蓋の破砕
STEP4：タンク室内乾燥砂撤去
STEP5：タンク室周囲掘削
STEP6：地下タンク撤去（火災になるので現場での溶断厳禁）
STEP7：タンク室破砕
STEP8：タンク室コンクリートガラ撤去
STEP9：埋戻し
STEP10：アスファルト補修

凡例
：掘削範囲

注記：別途として、タンク室分の埋戻し土の材質及び締め固め方法の検討が必要になる。
また、嵩上げ架台施工時（別途）での掘削発生土を埋め戻しに使用する。

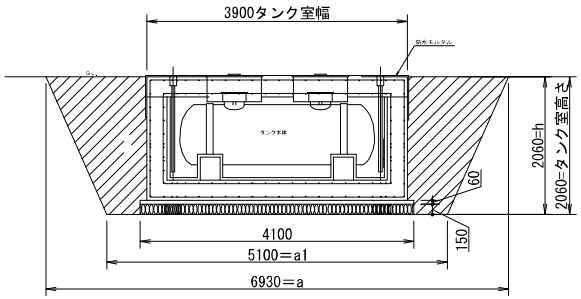

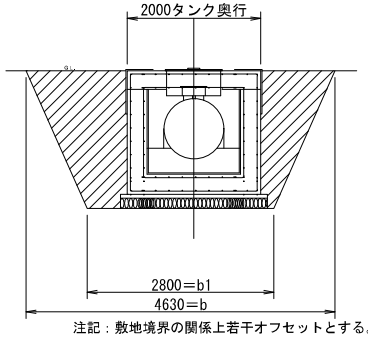

注記：敷地境界の関係上若干オフセットとする。

工事名	R７浦和・春日部国道出張所非常用発電設備設置工事		
図面名	春日部国道出張所 地下燃料タンク（撤去）		
作成年月日	令和 ８ 年 １ 月		
縮尺	1/40	図面番号	41 / 41
会社名	電設コンサルタンツ株式会社		
事業者名	国土交通省 関東地方整備局 大宮国道事務所		